

## RSS - HLAVNÍ ROZVADĚČ 1.NP

TYPIZOVANÝ OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ, DO ZDIVA

POLE 1 - ROZM.: 600x2150x250, IP 54/20

POLE 2 - ROZM.: 600x2150x250, IP 54/20


POLE 3 - ROZM.: 600x2150x250, IP 54/20

PŘÍVOD SPODEM

VÝVODY VRCHEM

TAB. Č. 8601 - HL. VYPÍNAČ

V POLI Č. 3 PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU PRO INSTALACI ZDROJE UPS

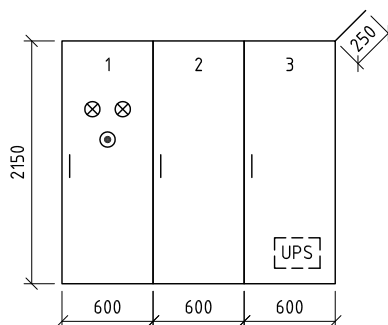

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3


OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM


Stavba	OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM VINAŘSKÁ 5, BRNO		Vypracoval ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO	
Investor	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		Hlavní projektant	
Objekt	OBJEKT "E" - 1.NP		Stupeň PD PRO REALIZACI STAVBY	
Profese	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE - 1.NP		Datum 2013-12	
Obsah	ROZVADĚČ RSS		Měřítko -	Číslo výkresu E 07

POLE 1 - PŘÍVODNÍ A VÝVODOVÉ

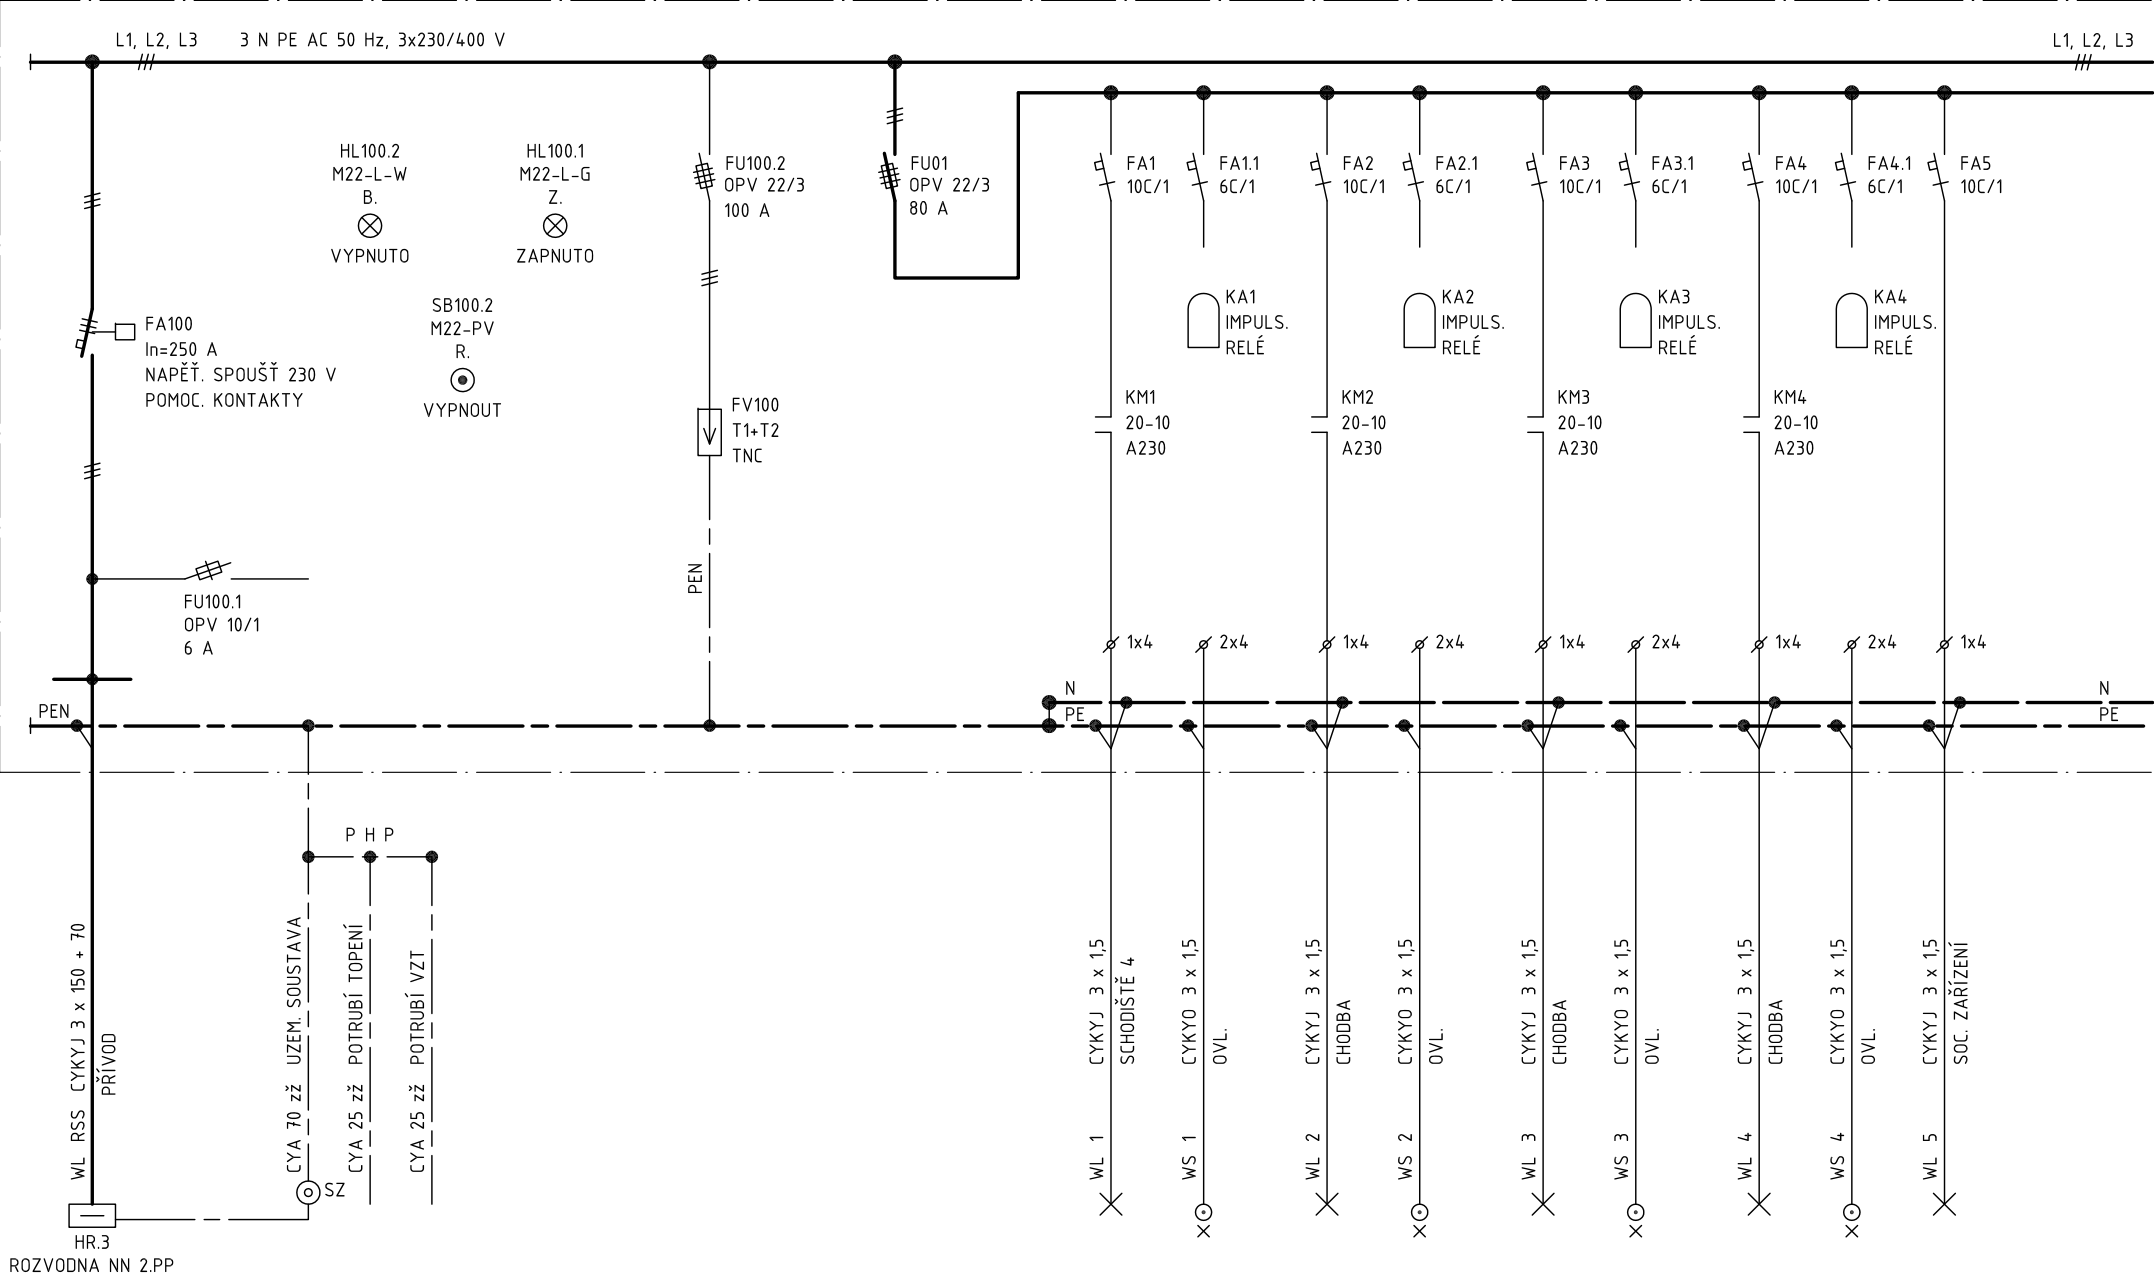


OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO

POLE 1 - PŘÍVODNÍ A VÝVODOVÉ

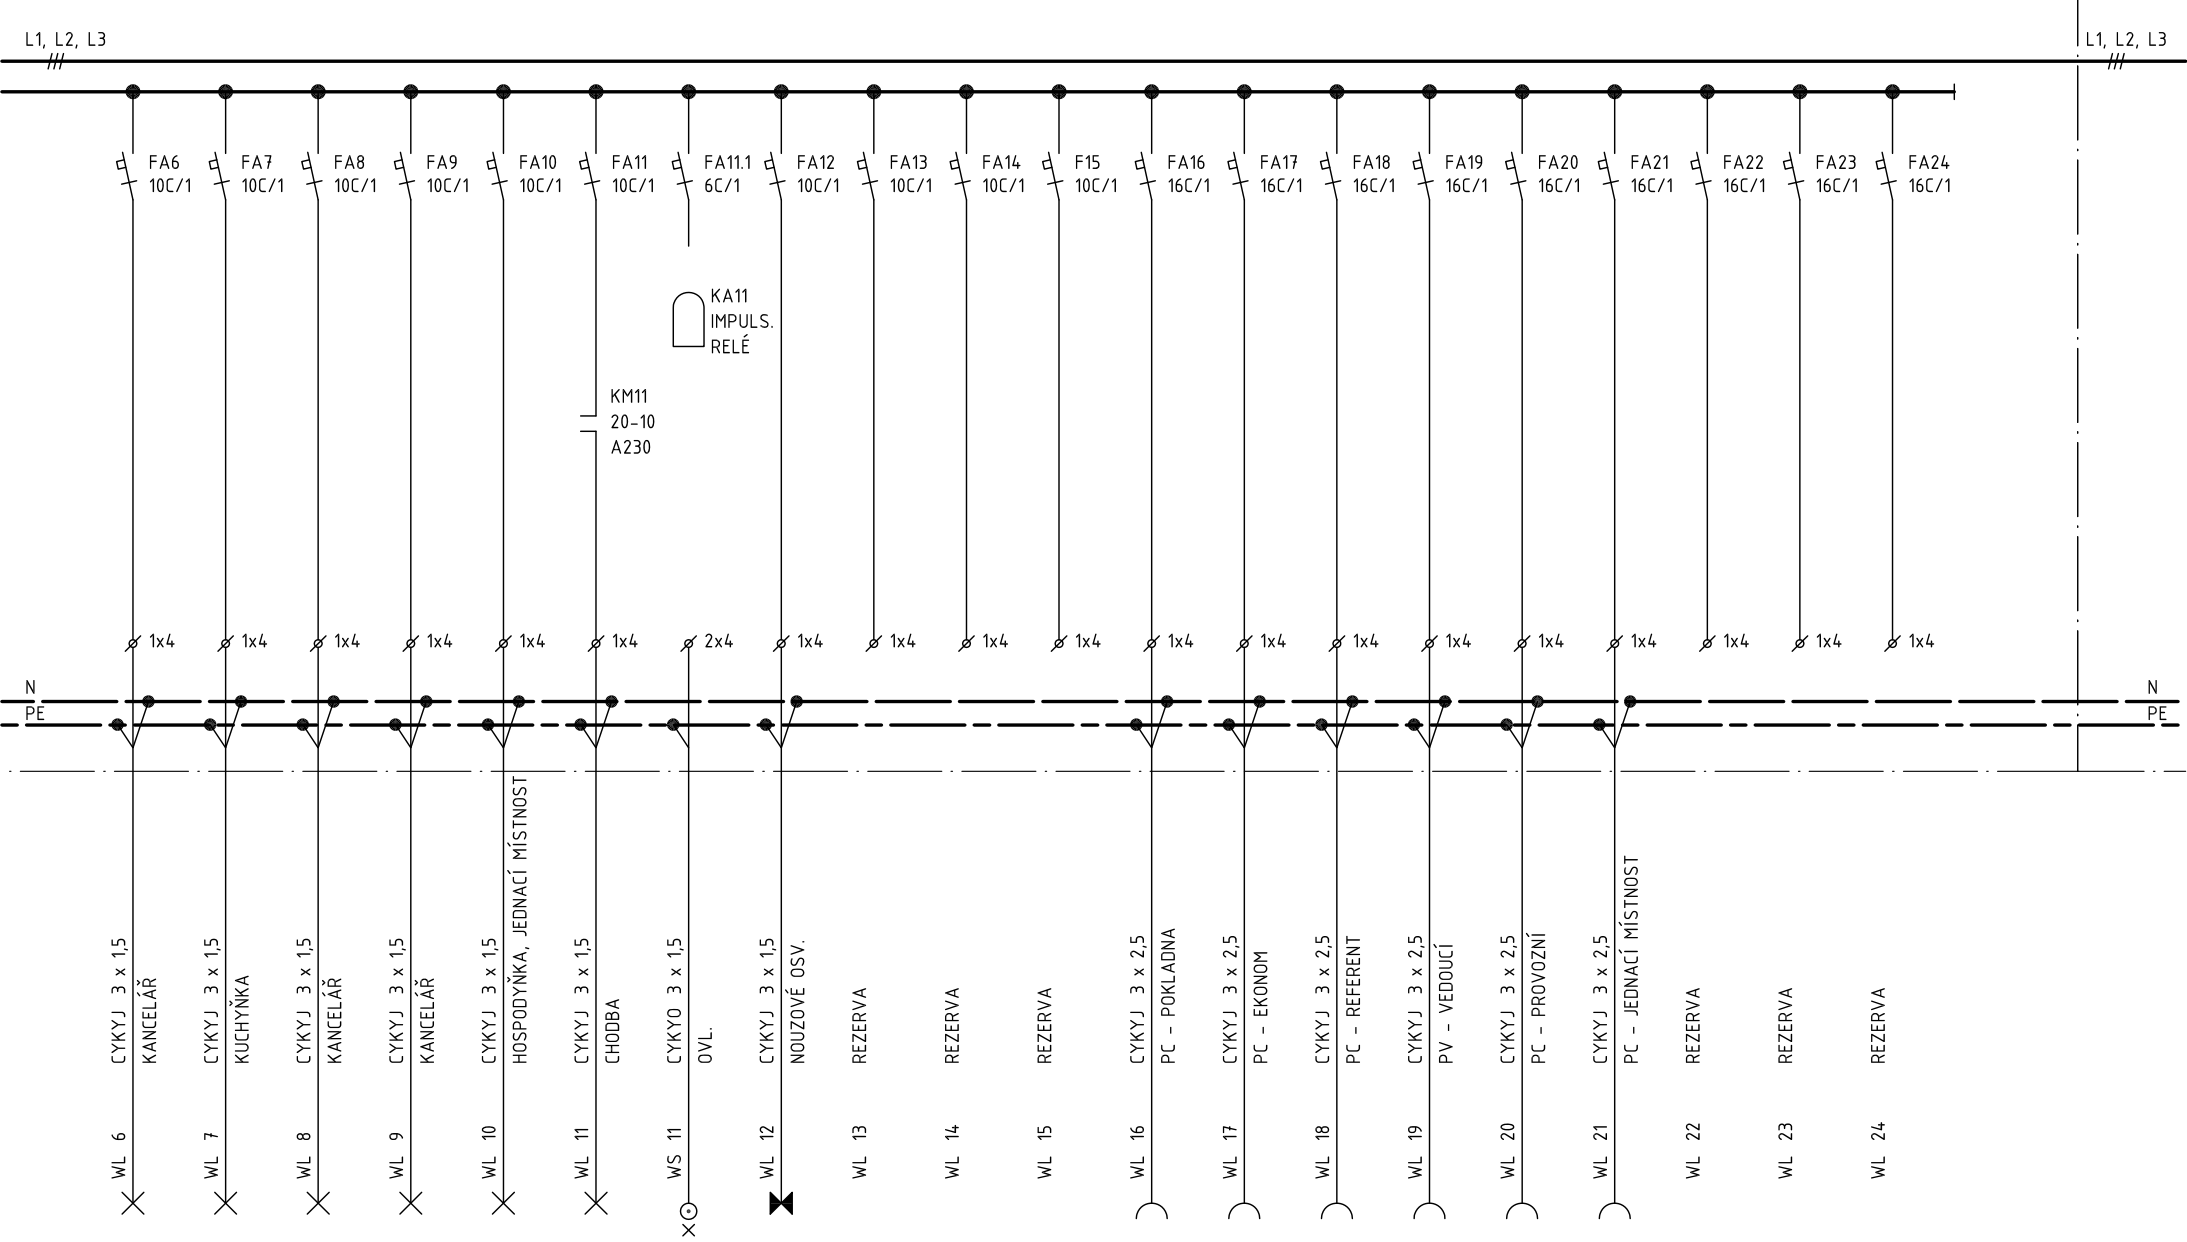


OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO

POLE 2 - VÝVODOVÉ

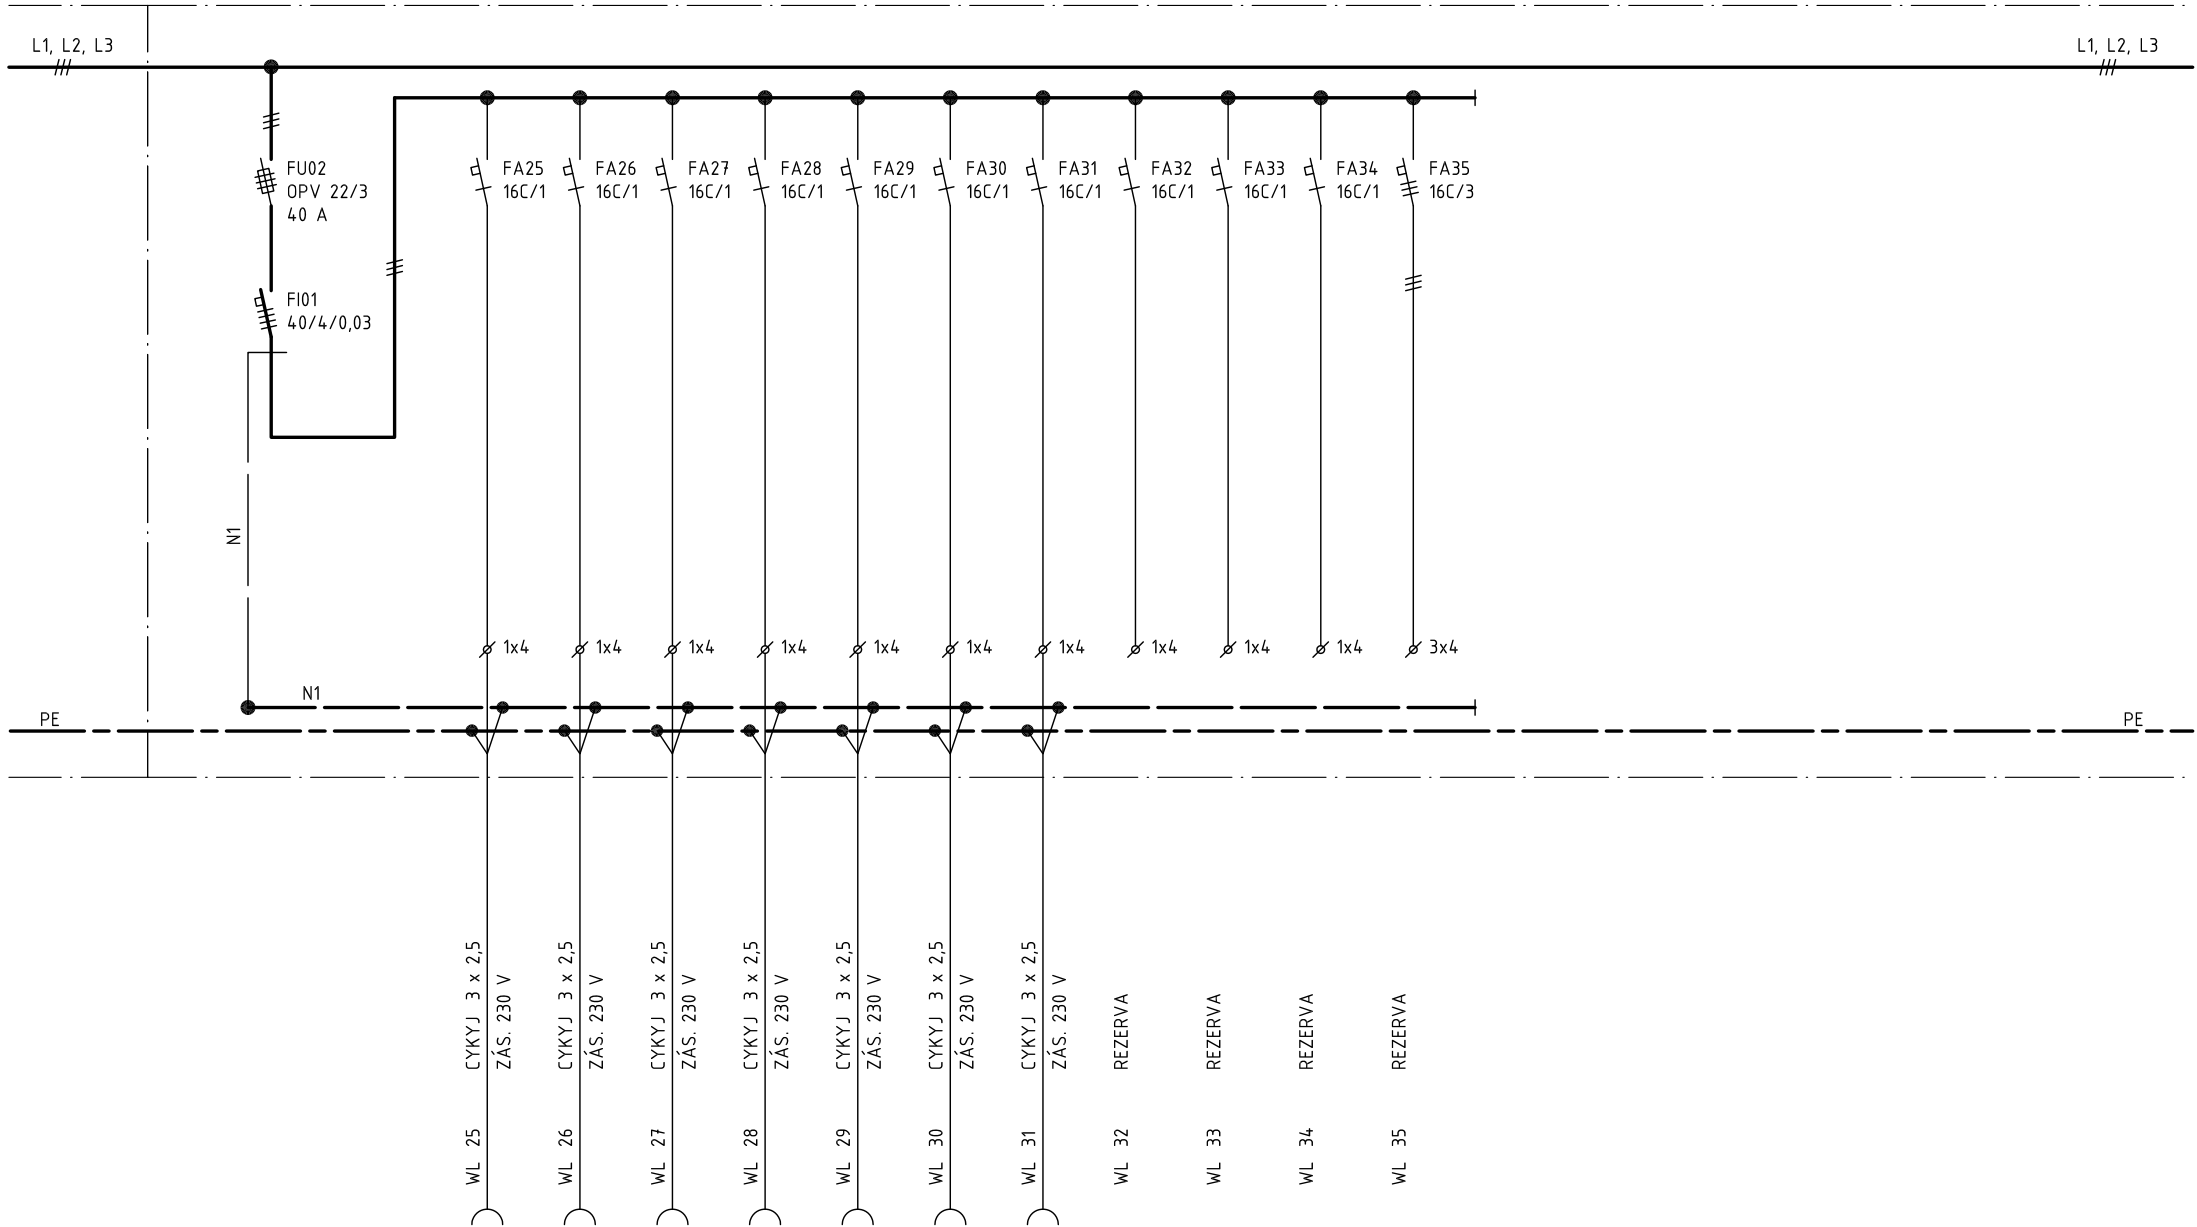


OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO

POLE 2 - VÝVODOVÉ

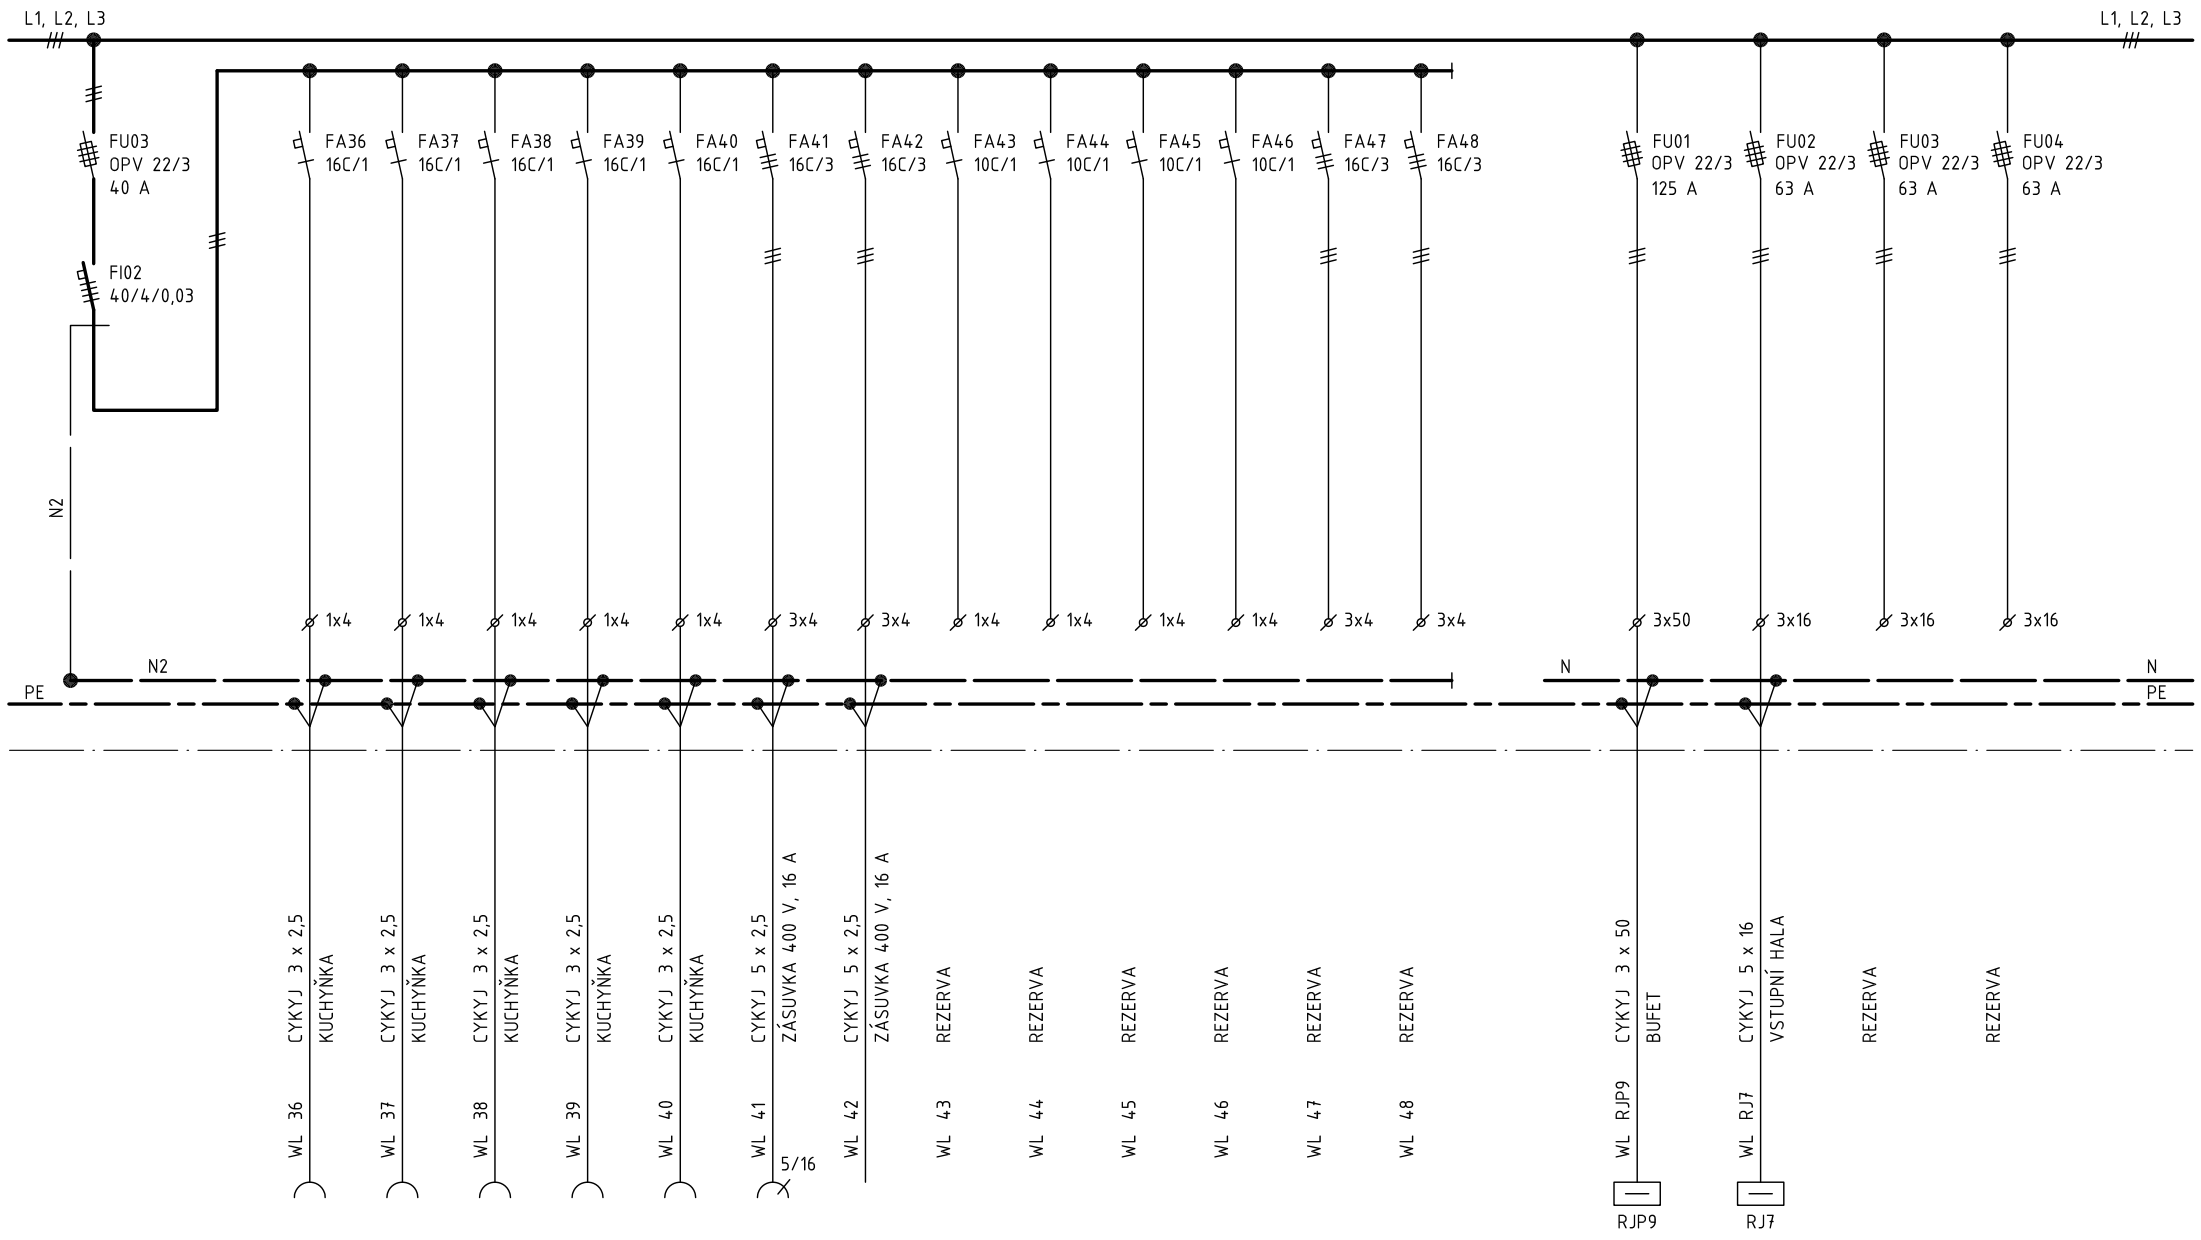


OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO

# POLE 2 - VÝVODOVÉ

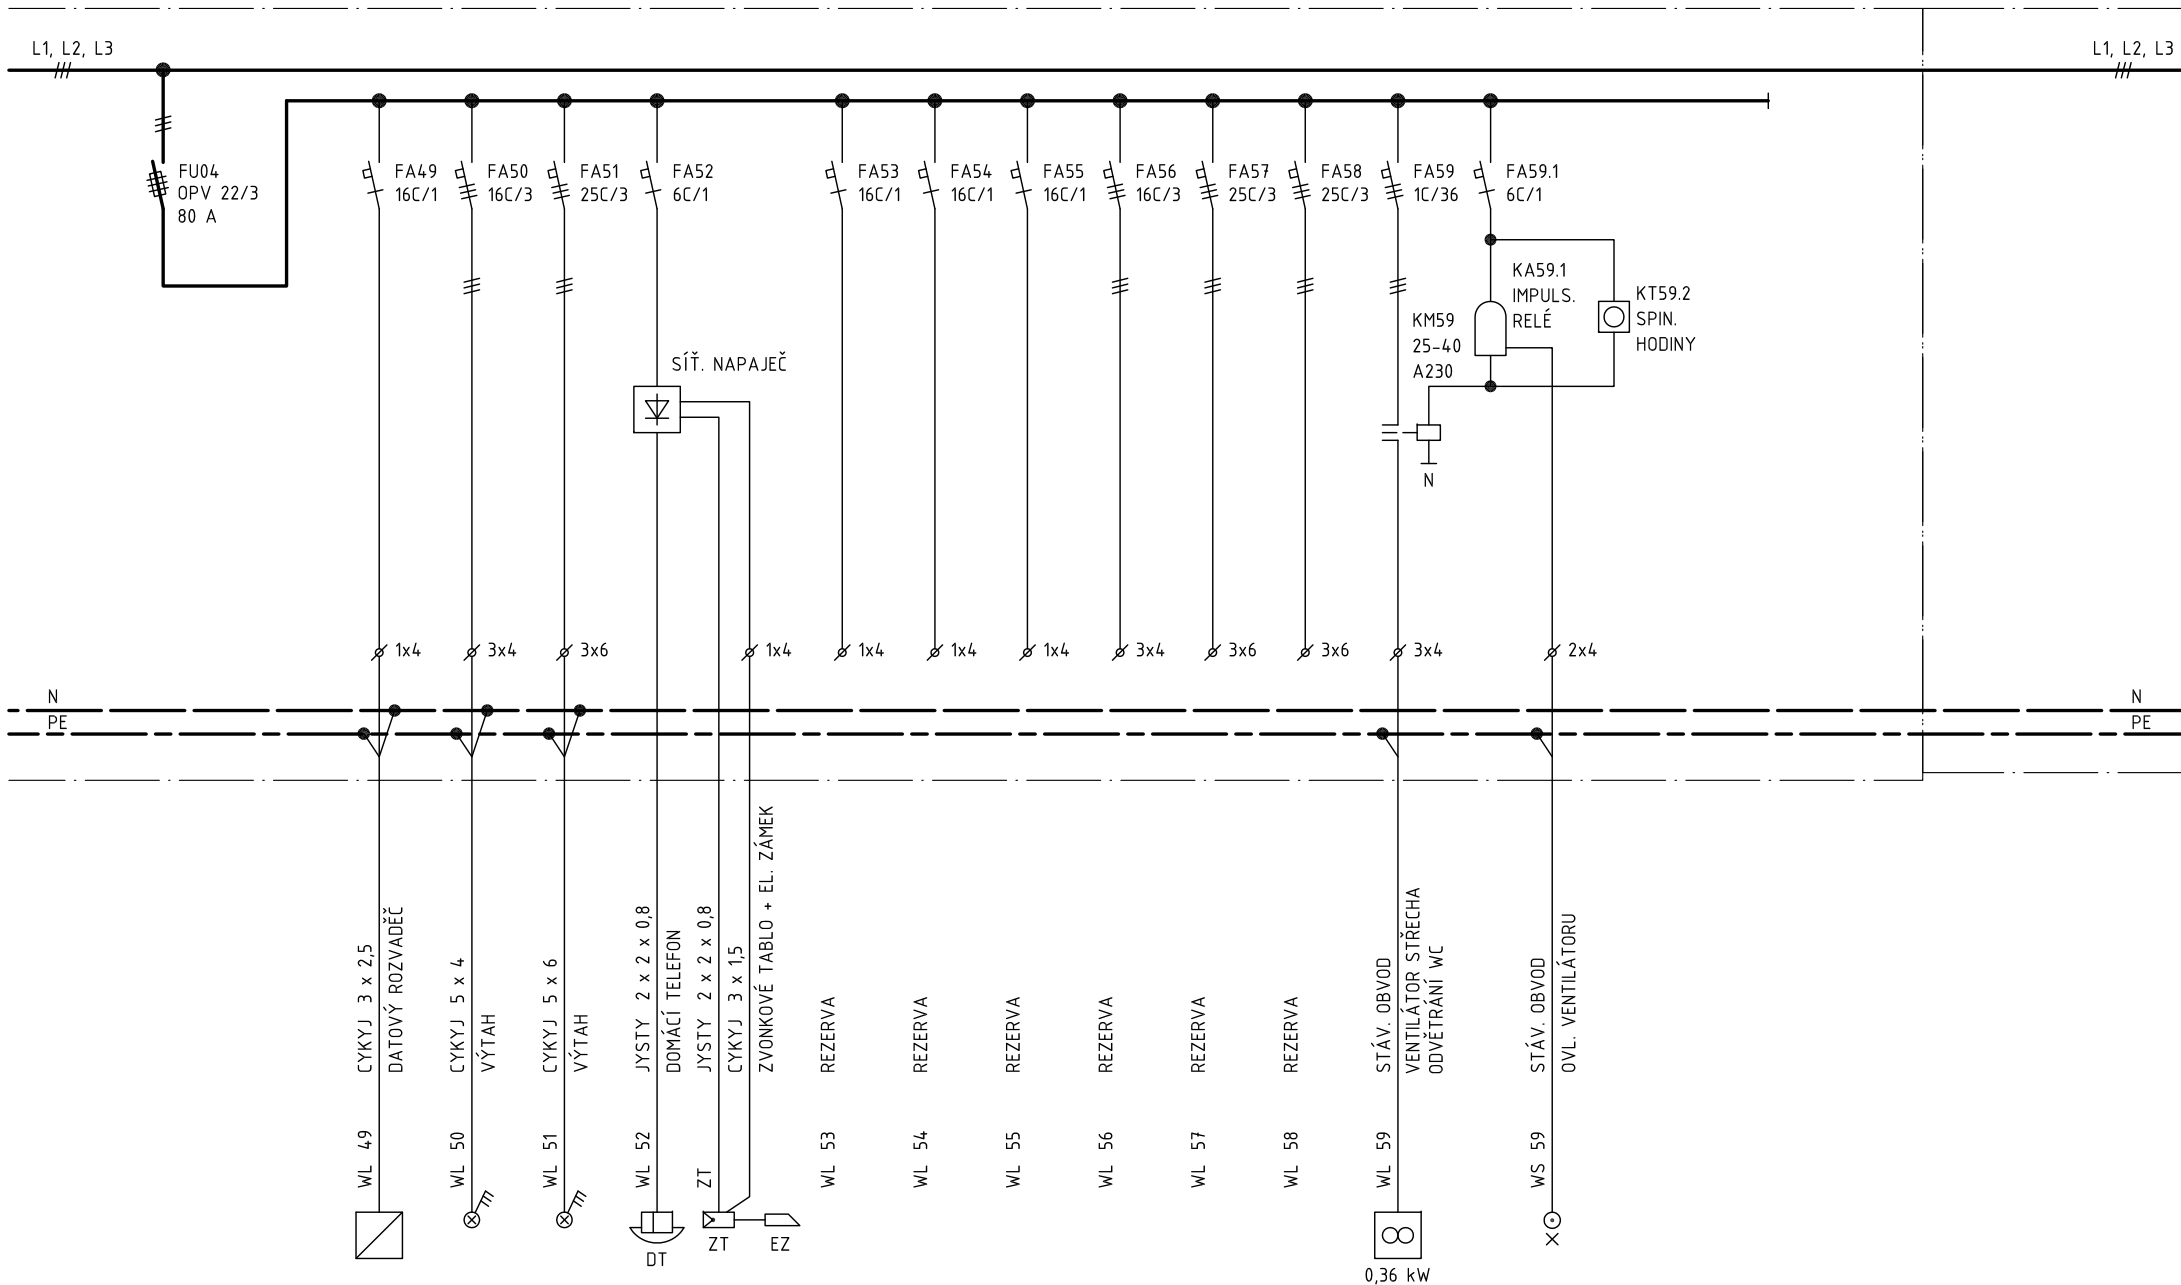

OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO


# POLE 3 - VÝVODOVÉ - STÁV. OBVODY AULA

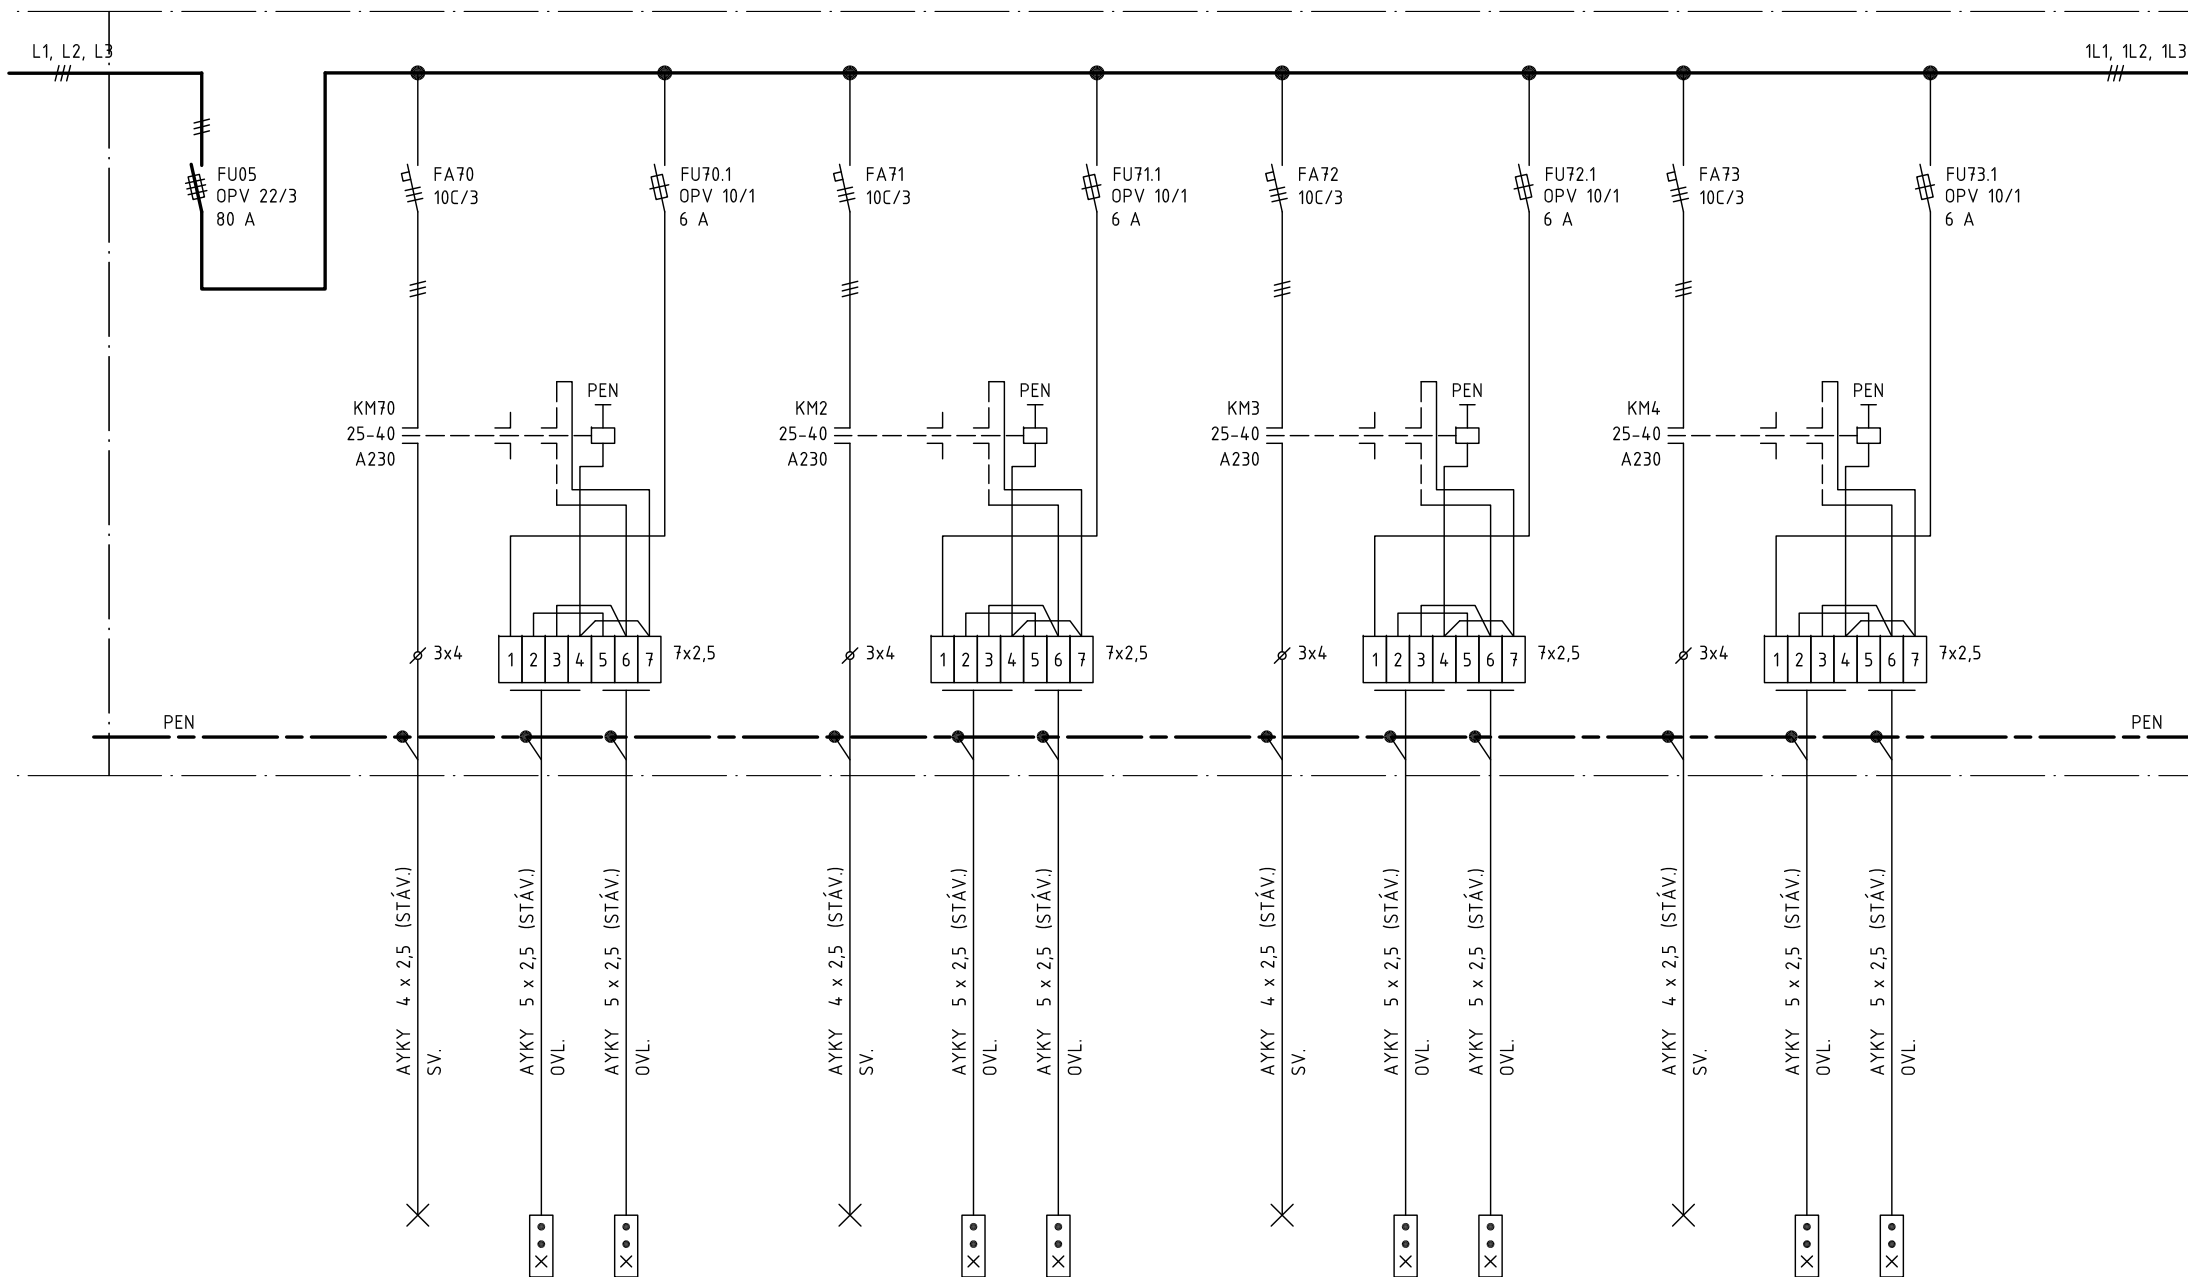

OSVĚTLENÍ SÁLU

OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO

POLE 3 - VÝVODOVÉ - STÁV. OBVODY AULA

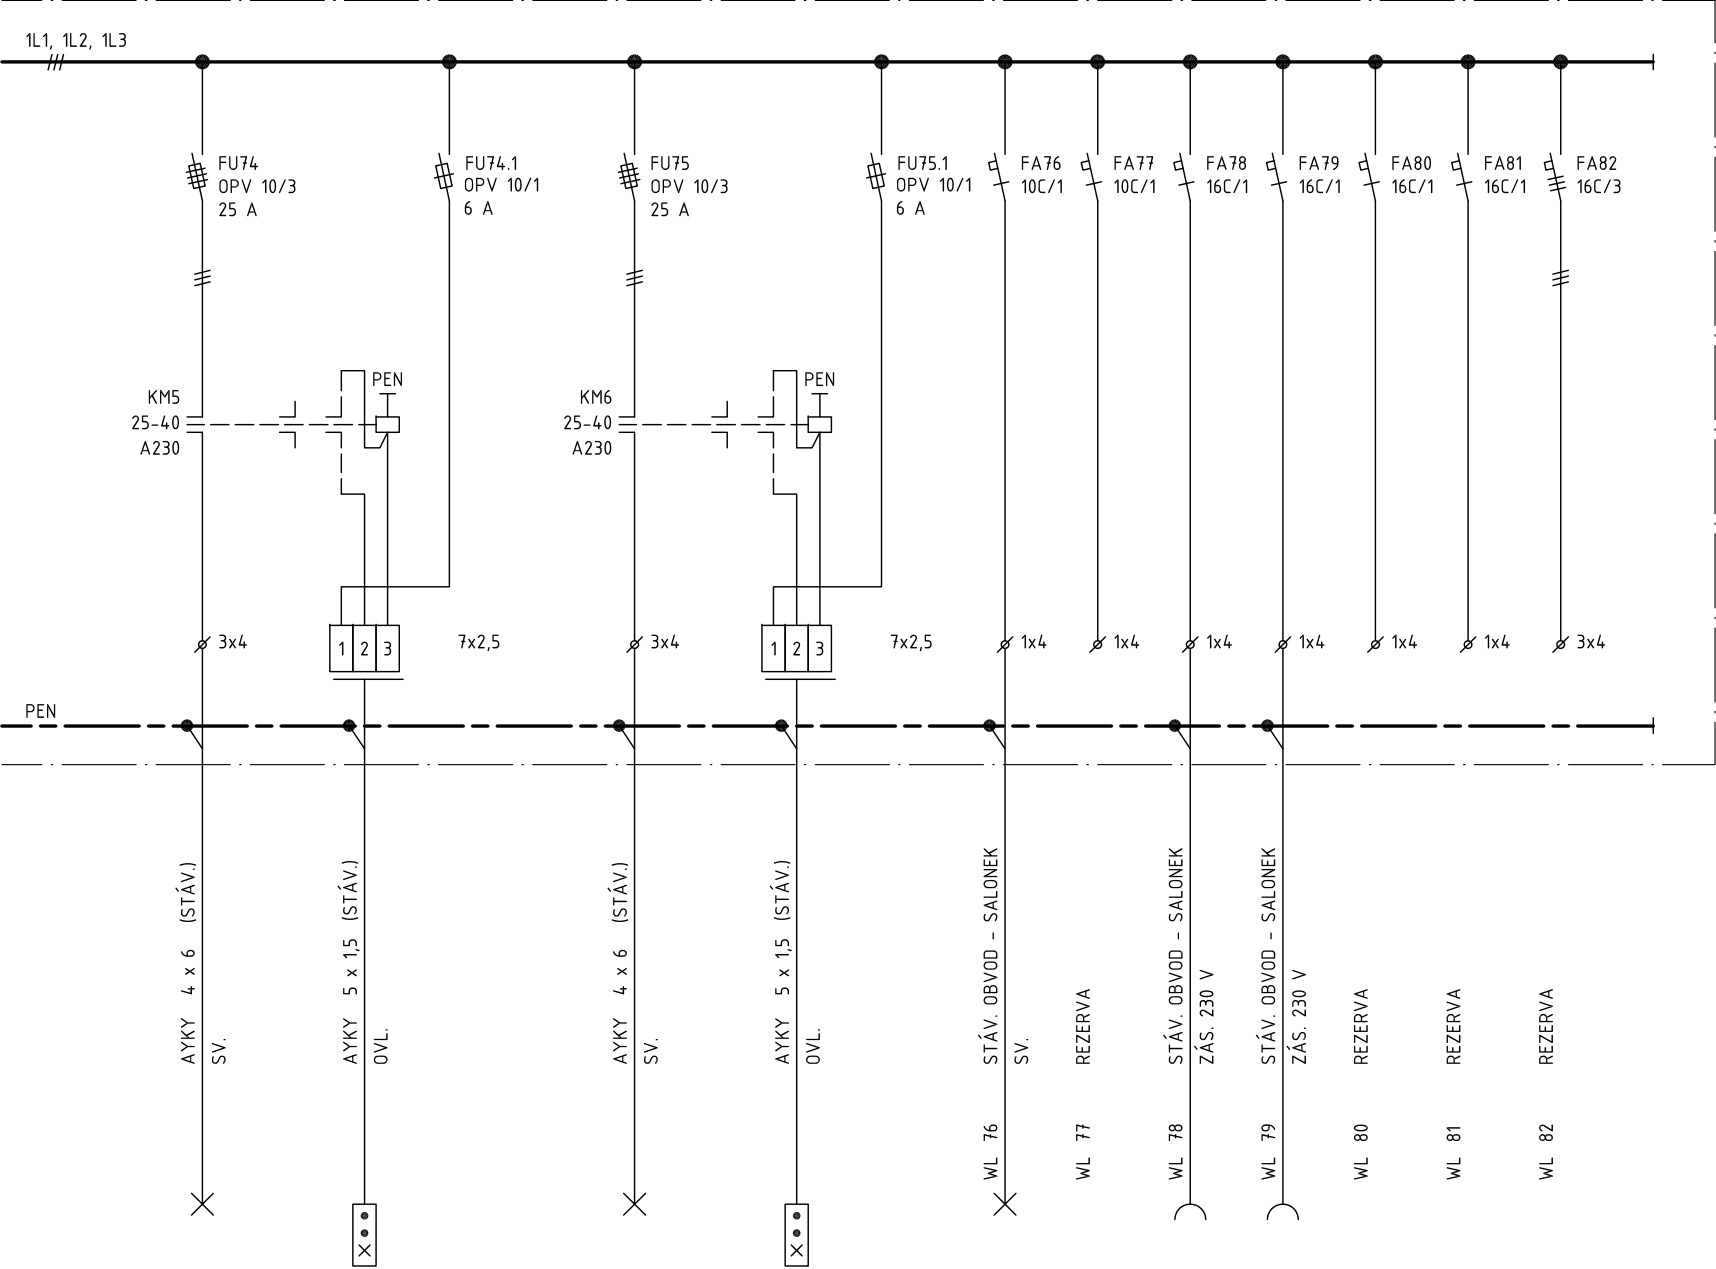

PROMÍTÁRNA - KINO

OBJEKT "E" - MENZA A VÝDEJ STRAVY SKM  
VINAŘSKÁ 5, BRNO