







Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:						PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.		ING. ARCH. V. STEJNHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO		PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová					Projektant profese					
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová										
Vypracoval	Bc. Petr Mana										
Investor: Masarykova univerzita											
Stavba	Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Úprava posluchárny č.20 v objektu Poříčí 31					Stupeň	DPR				
						Datum	06/2014				
						Formát	A4				
Stavební objekt	SO 01 Úprava posluchárny č.20 v objektu Poříčí 31					Zak. č.	3210				
Část	Dokumentace pro provádění stavby					Měřítko	-				
Název výkresu	Doplnění rozvaděče R1a					Č. výkresu	Revize				
						050	00				



ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

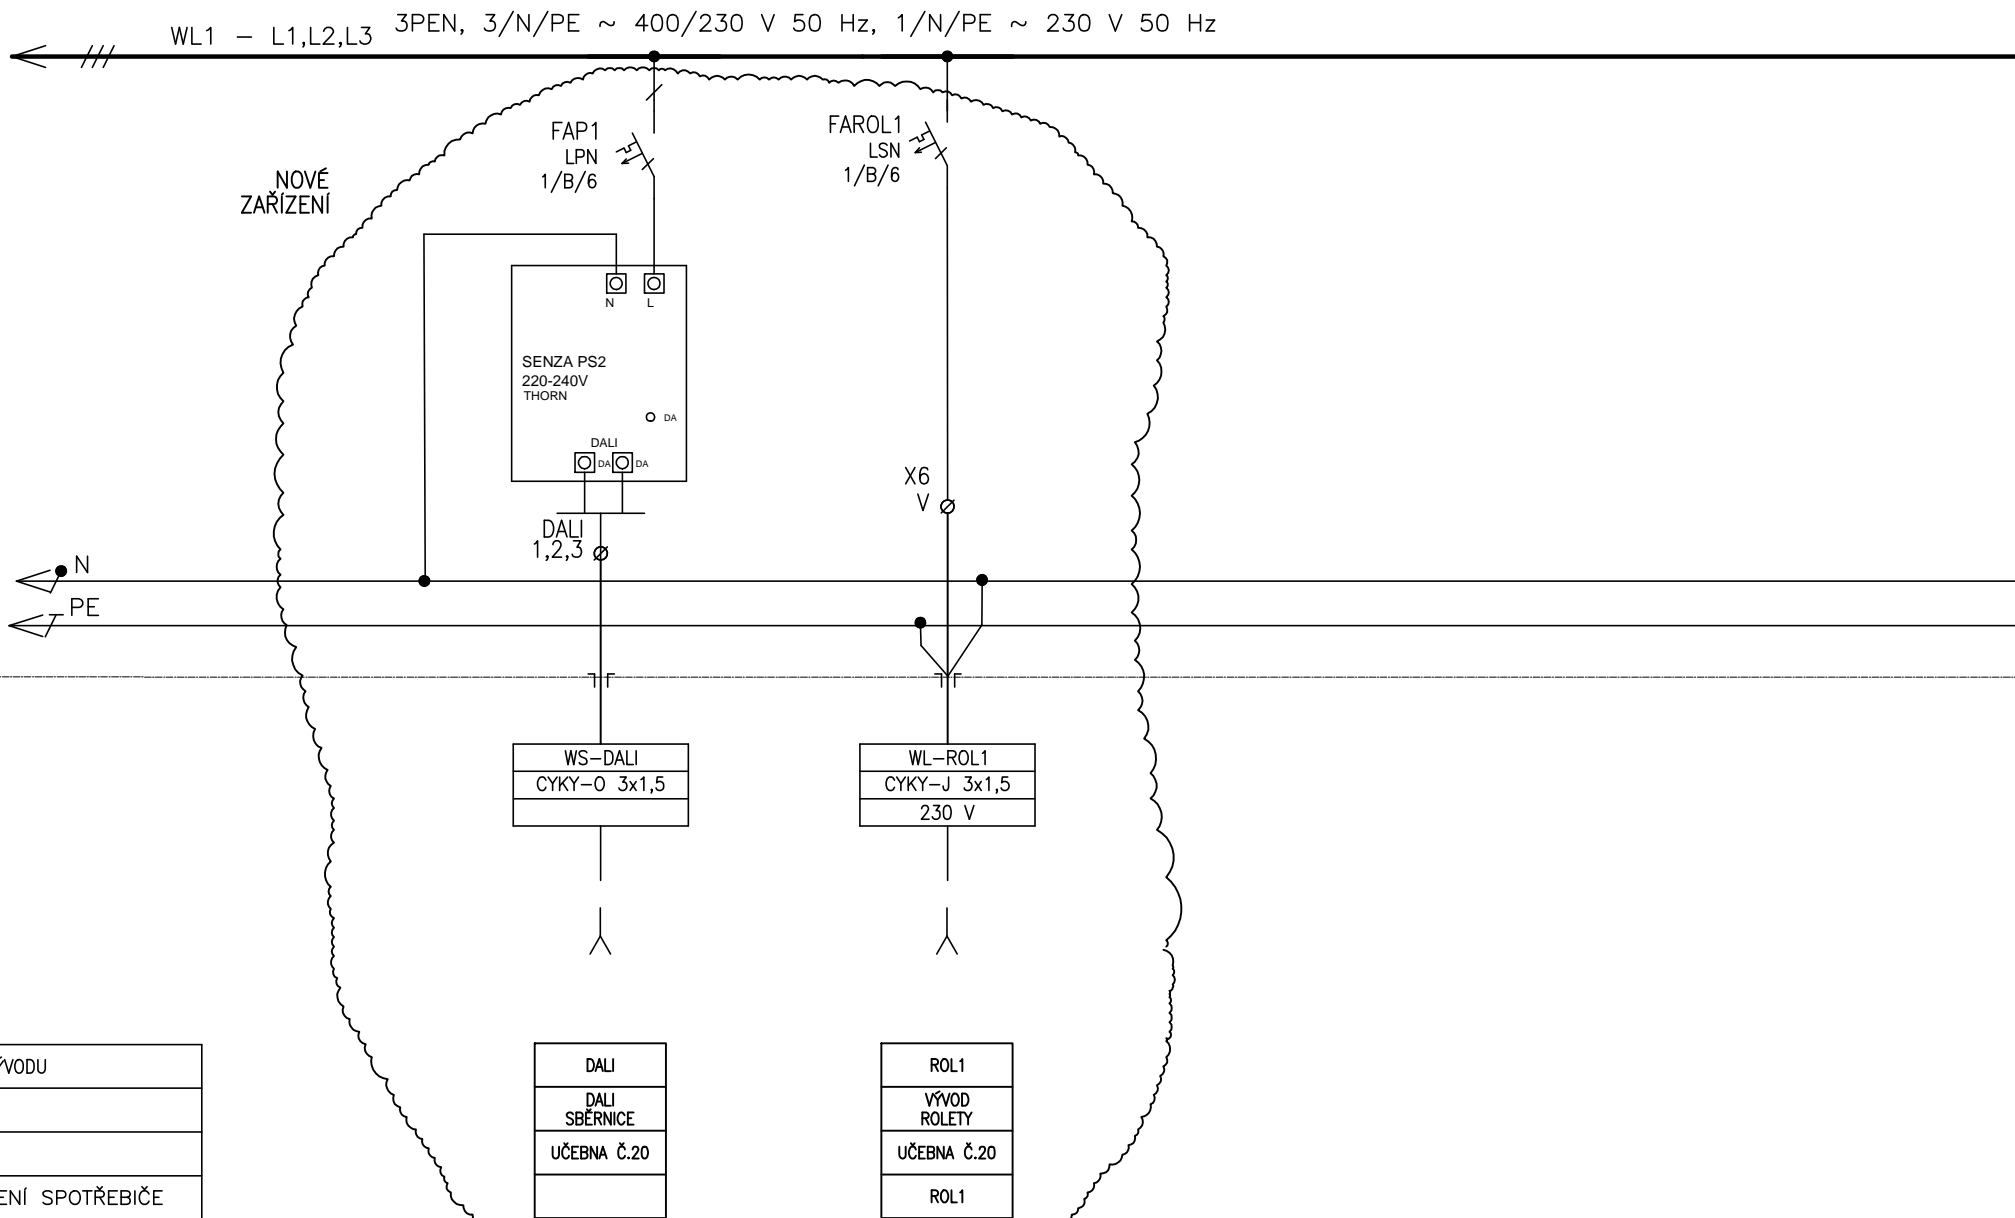DALI
DALI SBĚRNICE
UČEBNA Č.20

ROL1
VÝVOD ROLETY
UČEBNA Č.20
ROL1

INVESTOR: Masarykova univerzita

STAVBA: v objektu Poříčí 31

DOKUMENTACE: Realizační dokumentace

OBJEKT: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Rekonstrukce prostoru č.20

NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČE R/A1-0

4									
2									
1									
0	06/2014			Bc. Mana	Bc. Mana	Bc. Mana			
Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
REVIZE									

MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
LIST Č.: 4	REVIZE: