



PUDORYS 5NP



PUDORYS 4NP

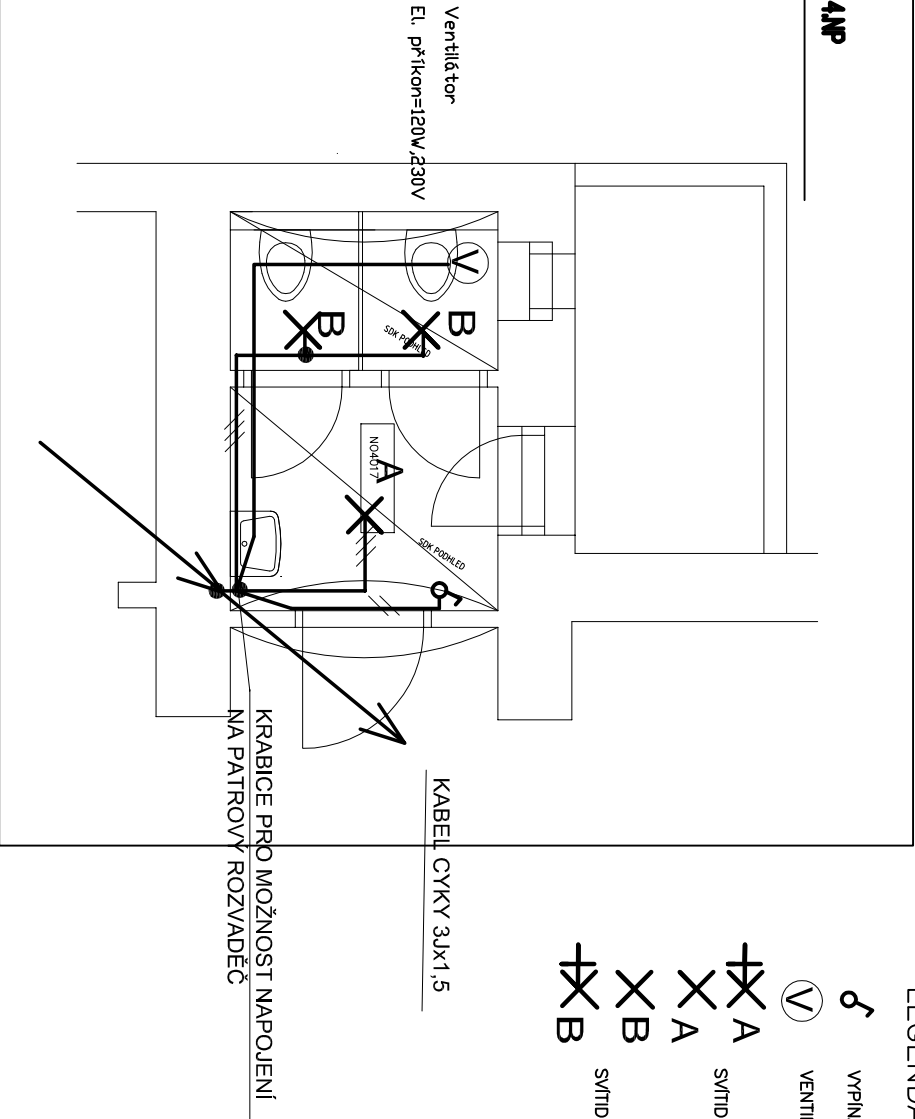

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

⌚ VYPÍNAČ 1 POLOVÝ & 1 S MULTIFUKAČNÍM RELÉ PRO VENTILÁTOR

⌚ VENTILÁTOR 230V DODÁVKA VZT

⌚ A SVÍTLIDLO 60W, IP20


⌚ A

⌚ B SVÍTLIDLO 60W, IP20 S POHYBOVÝM ČIDLEM

⌚ B

EI. napájení, napětí: 3 PE N, AC, síť., 50 Hz, TN-C-S, 230/400 V
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000
čl. 413.1 Samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN-C
čl. 413.2 Uvedením na stejný potenciál - pospojováním.
proudovým chráničem

PUDORYS 3NP

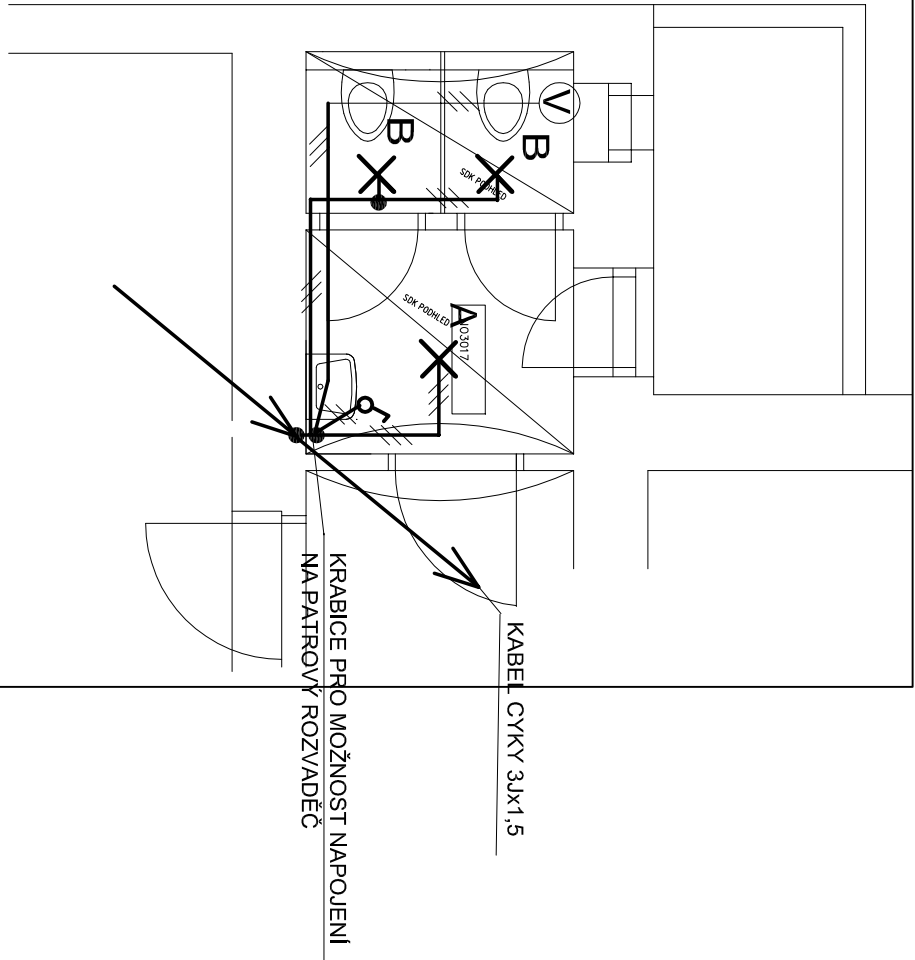

PROJEKTANT:	Eva Tringelová	EVA TRINGELOVÁ Sv.Čechů 1a, 61200 Brno m.606 754 608 e-mail: etringelova@gmail.com
INVESTOR:	MU - správa kolejí a menz, Vinařská 5, 60300 BRNO	
AKCE :	MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7 Oprava sociálních zařízení - 2. ETAPA	
NÁZEV DOKUMENTU :	PUDORYS 3.NP., 4.N.P., 5.NP. - NOVÝ STAV ROZVODY NN	MĚŘÍTKO 1:50 VÝKRES Č. EL03