




PŮDORYS 2.NP

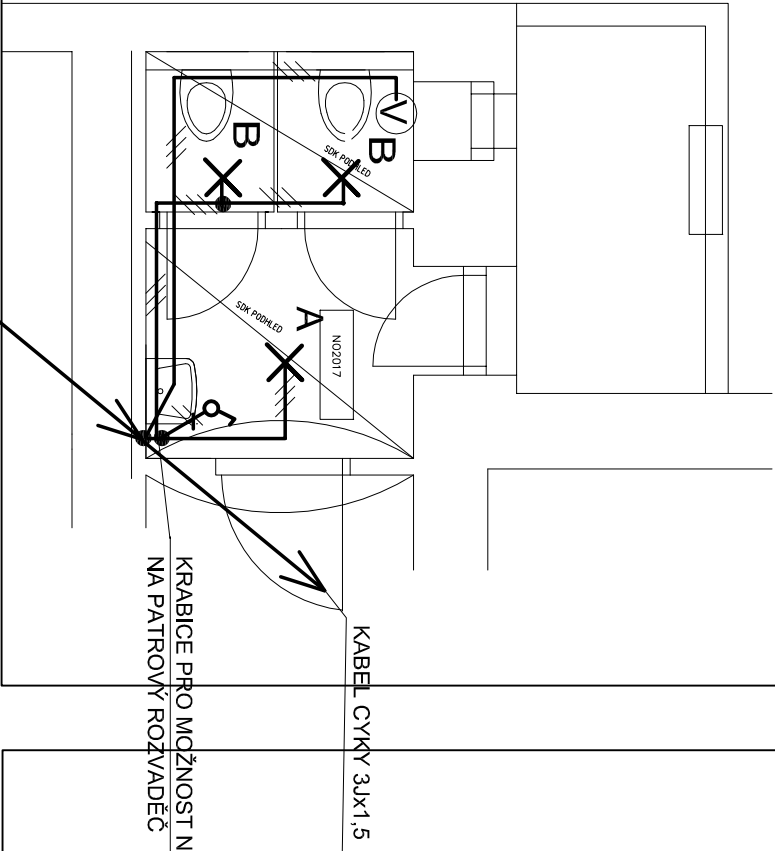

PŮDORYS 1.NP

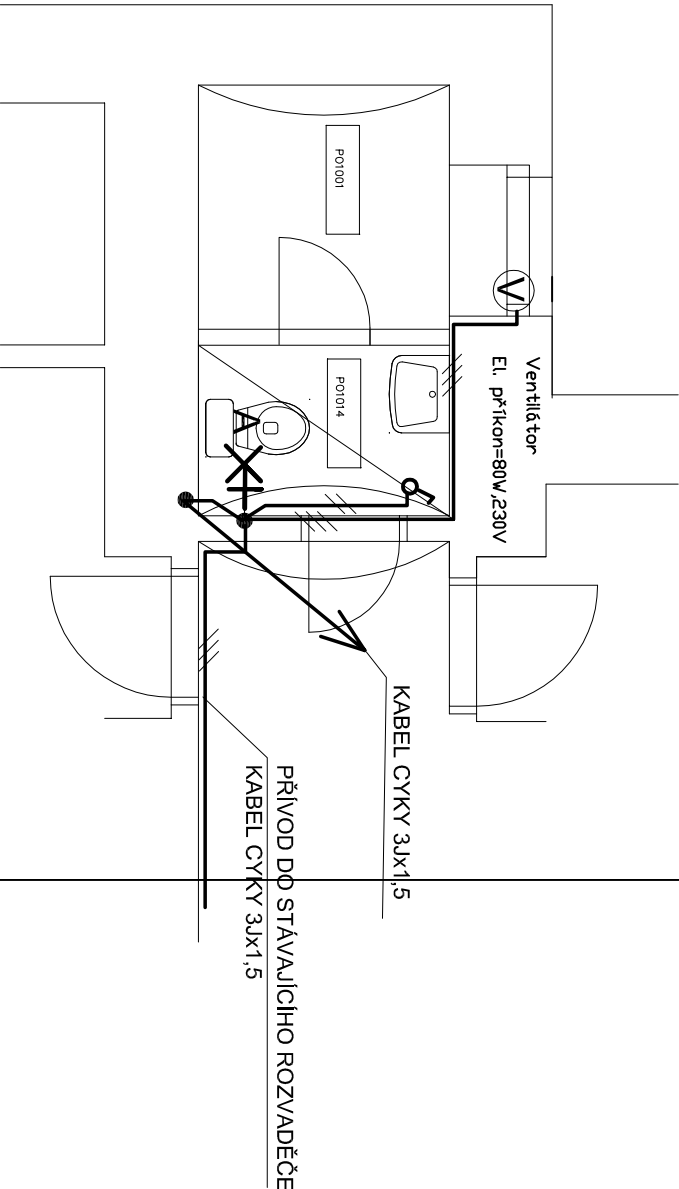

PŮDORYS 1.NP

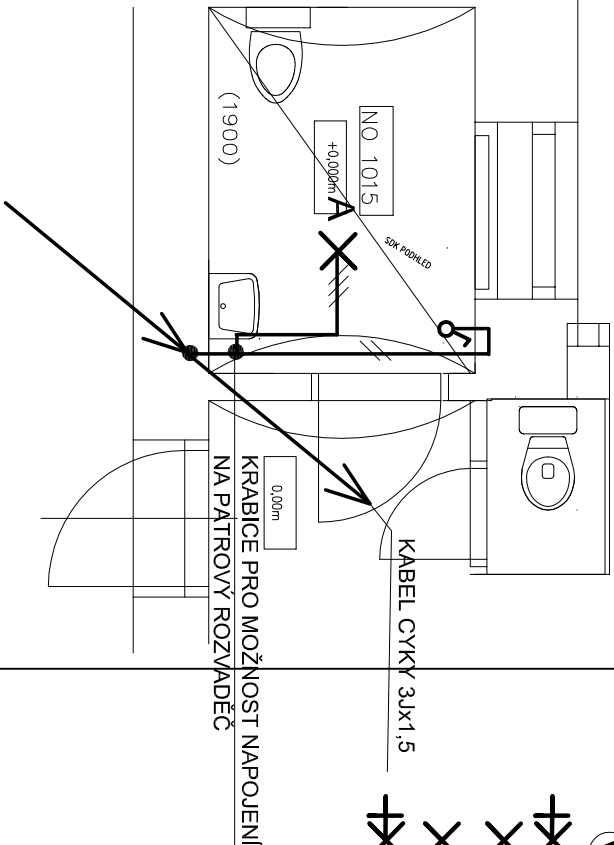

- LEGENDA PŘÍSTROJŮ
- ⌚ VPRÍNAČ 1 POLOVÝ č.1 S MULTIFUNKČNÍM RELÉ PRO VENTILÁTOR
  - ⌚ VENTILÁTOR 230V DODÁVKA VZT
  - ⌚ SVÍTLIDLO 60W, IP20
  - ⌚ SVÍTLIDLO 60W, IP20 S POHYBOVÝM ČIDLEM

El. napájení, napětí: 3 PE N, AC, stř., 50 Hz, TN-C-S, 230/400 V  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000  
čl. 413.1 Samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN-C  
čl. 413.2 Uvedením na stejný potenciál - pospojováním.  
proudovým chráničem

PROJEKTANT:	Eva Tringelová	EVA TRINGELOVÁ Sv.Čecha 1a, 61200 Brno m.606 754 608 e-mail etringelova@gmail.com	
INVESTOR:	MU - správa kolejí a menz, Vinařská 5, 60300 BRNO		
AKCE :	<b>MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7</b> Oprava sociálních zařízení - 2.ETAPA		
NÁZEV DOKUMENTU : <b>PUDORYS 1.PP., 1.N.P., 2.NP. - NOVÝ STAV ROZVODY NN</b>	STUPEŇ	TENDR	
	DATUM	05/2014	
	ČÁST	F.1.4	
	MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	VÝKRES Č. <b>EL02</b>	