




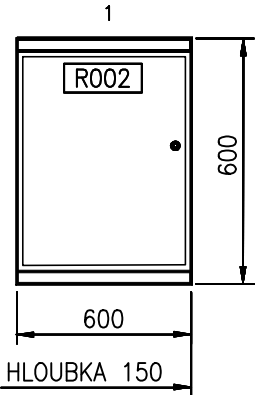


Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Projektant stav. části:						<b>PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.</b>		<b>ING. ARCH. V. STEJNHÄUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO</b>		<b>PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 238 F +420 541 217 951</b>	
Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová										
Architekt	Ing.arch.K.Steinhauserová										
Vypracoval	Bc. Petr Mana										
Investor: Masarykova univerzita											
Stavba	Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně v objektu Poříčí 9			Stupeň	DPR						
Stavební objekt	SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně			Datum	06/2014						
Část	Dokumentace pro provádění stavby			Formát	A4						
Název výkresu	Doplnění rozvaděče R002			Zak. č.	3210						
				Měřítko	-						
				Č. výkresu	Revize						
				053	00						

ROZVADĚČ R002



- 1 OZNAČENÍ ROZVADĚČE:

2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

3 FREKVENCE A TOLERANCE:

4 PŘÍVODY:

5 VÝVODY:

6 STŘEDNÍ VODIČ:

7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD:

8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLÍ:

10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST:

11 PROSTŘEDÍ:

12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY:

13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP:

14 BARVA:

15 JAZYK:

16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ:

17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY:

18 TYP:

19 ÚDRŽBA:
- R002

3PEN ~ 400/230V

3/N/PE ~ 400/230V

1/N/PE ~ 230V

50Hz, -1, +1%

VRCHEM

VRCHEM

ANO

10 kA

40°C

+5°C

80%

VNITŘNÍ, SUCHÉ

IP40 / IP20

NE

RAL 7035

ČEŠTINA

0


UZAVŘENÝ, NA OMÍTKU

REF. TYP MOELLER

PRAVIDELNÁ

POZNÁMKA :  
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADĚČE  
PŘÍSTROJE V ROZVADĚČÍCH JSOU UVEDENY  
JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY  
  
ROZVADĚČ JE PROVEDEN V NORMÁLNÍM PROVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI


	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA: SO 01 Rekonstrukce prostoru	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně	2									
			1									
			0	06/2014			Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít		KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
			Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL		
		REVIZE	NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R002	LIST Č.: 2 z 6							REVIZE:	

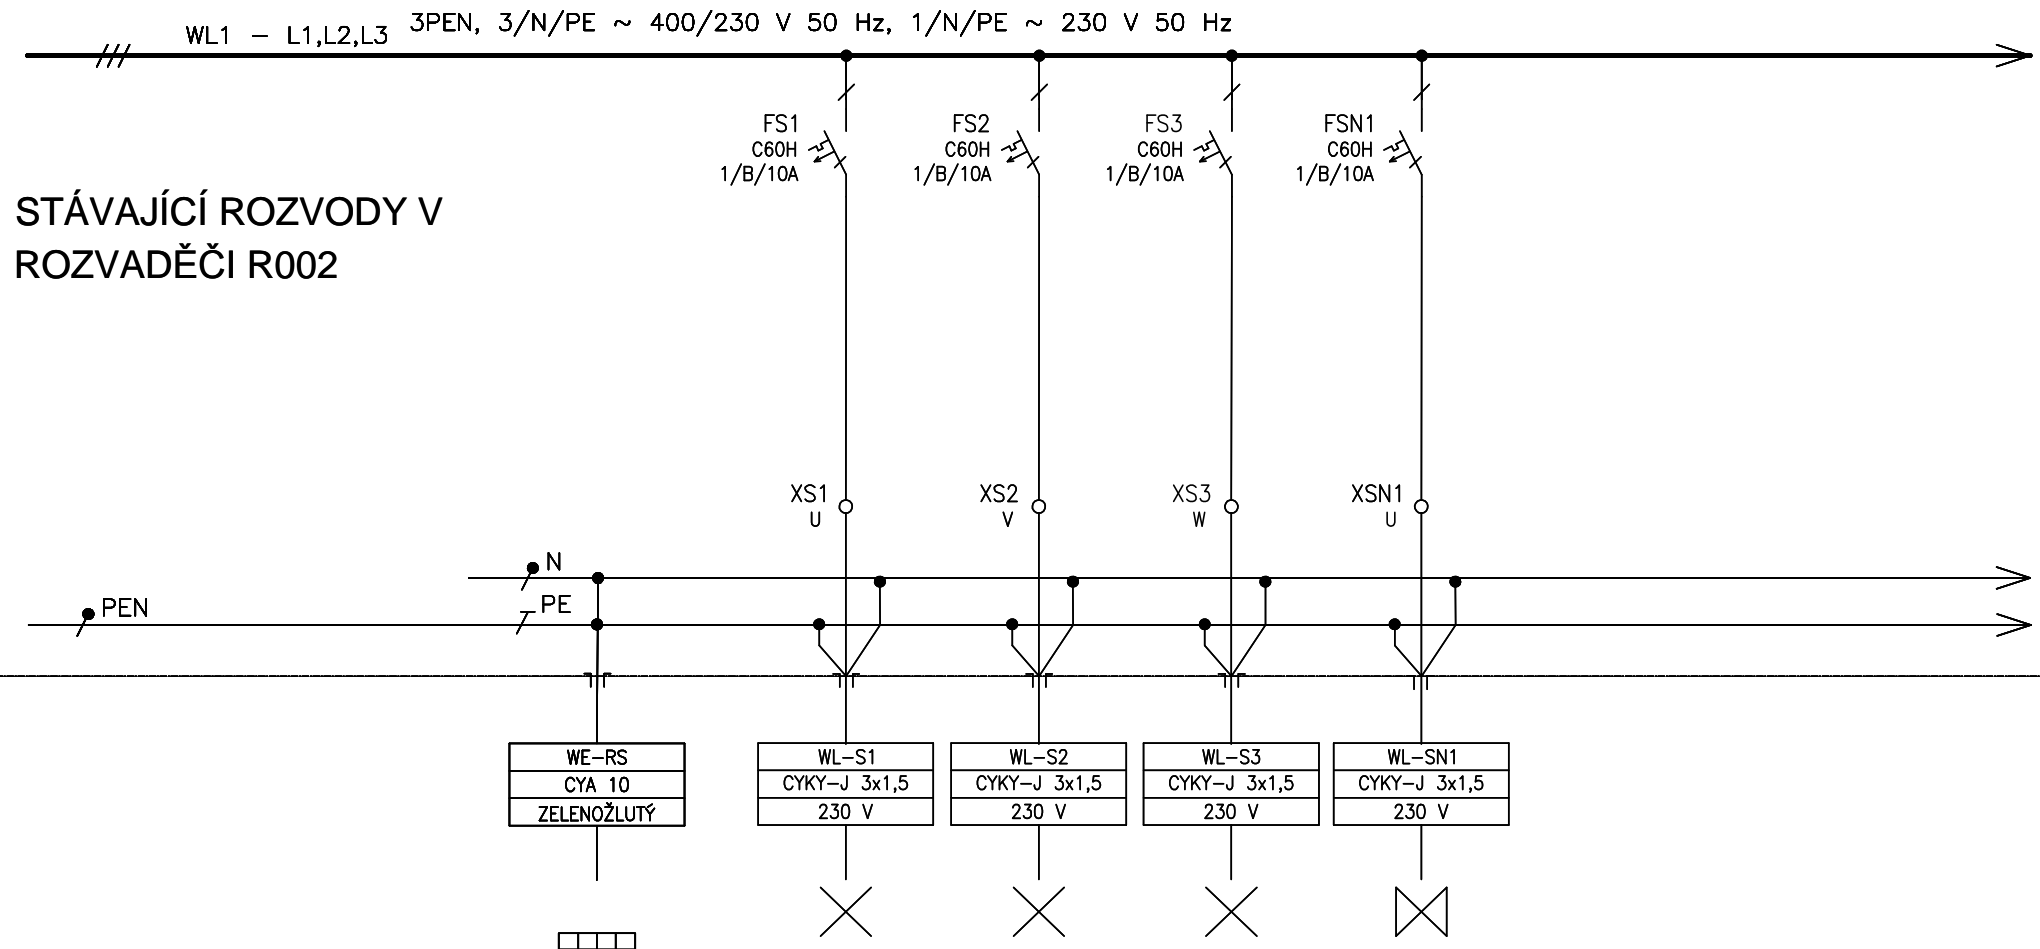

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

-	S1	S2	S3	SN1
PŘÍVOD Z HOP	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD	SVĚTELNÝ OBVOD
-				NOUZOVÉ OSV.
HOP	S1	S2	S3	SN1

	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4							MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA: SO 01 Rekonstrukce prostoru	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně	2							KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
			1								
		NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R002	0	06/2014		Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít		LIST Č.: 3 z 6 REVIZE:	
			Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
			REVIZE								

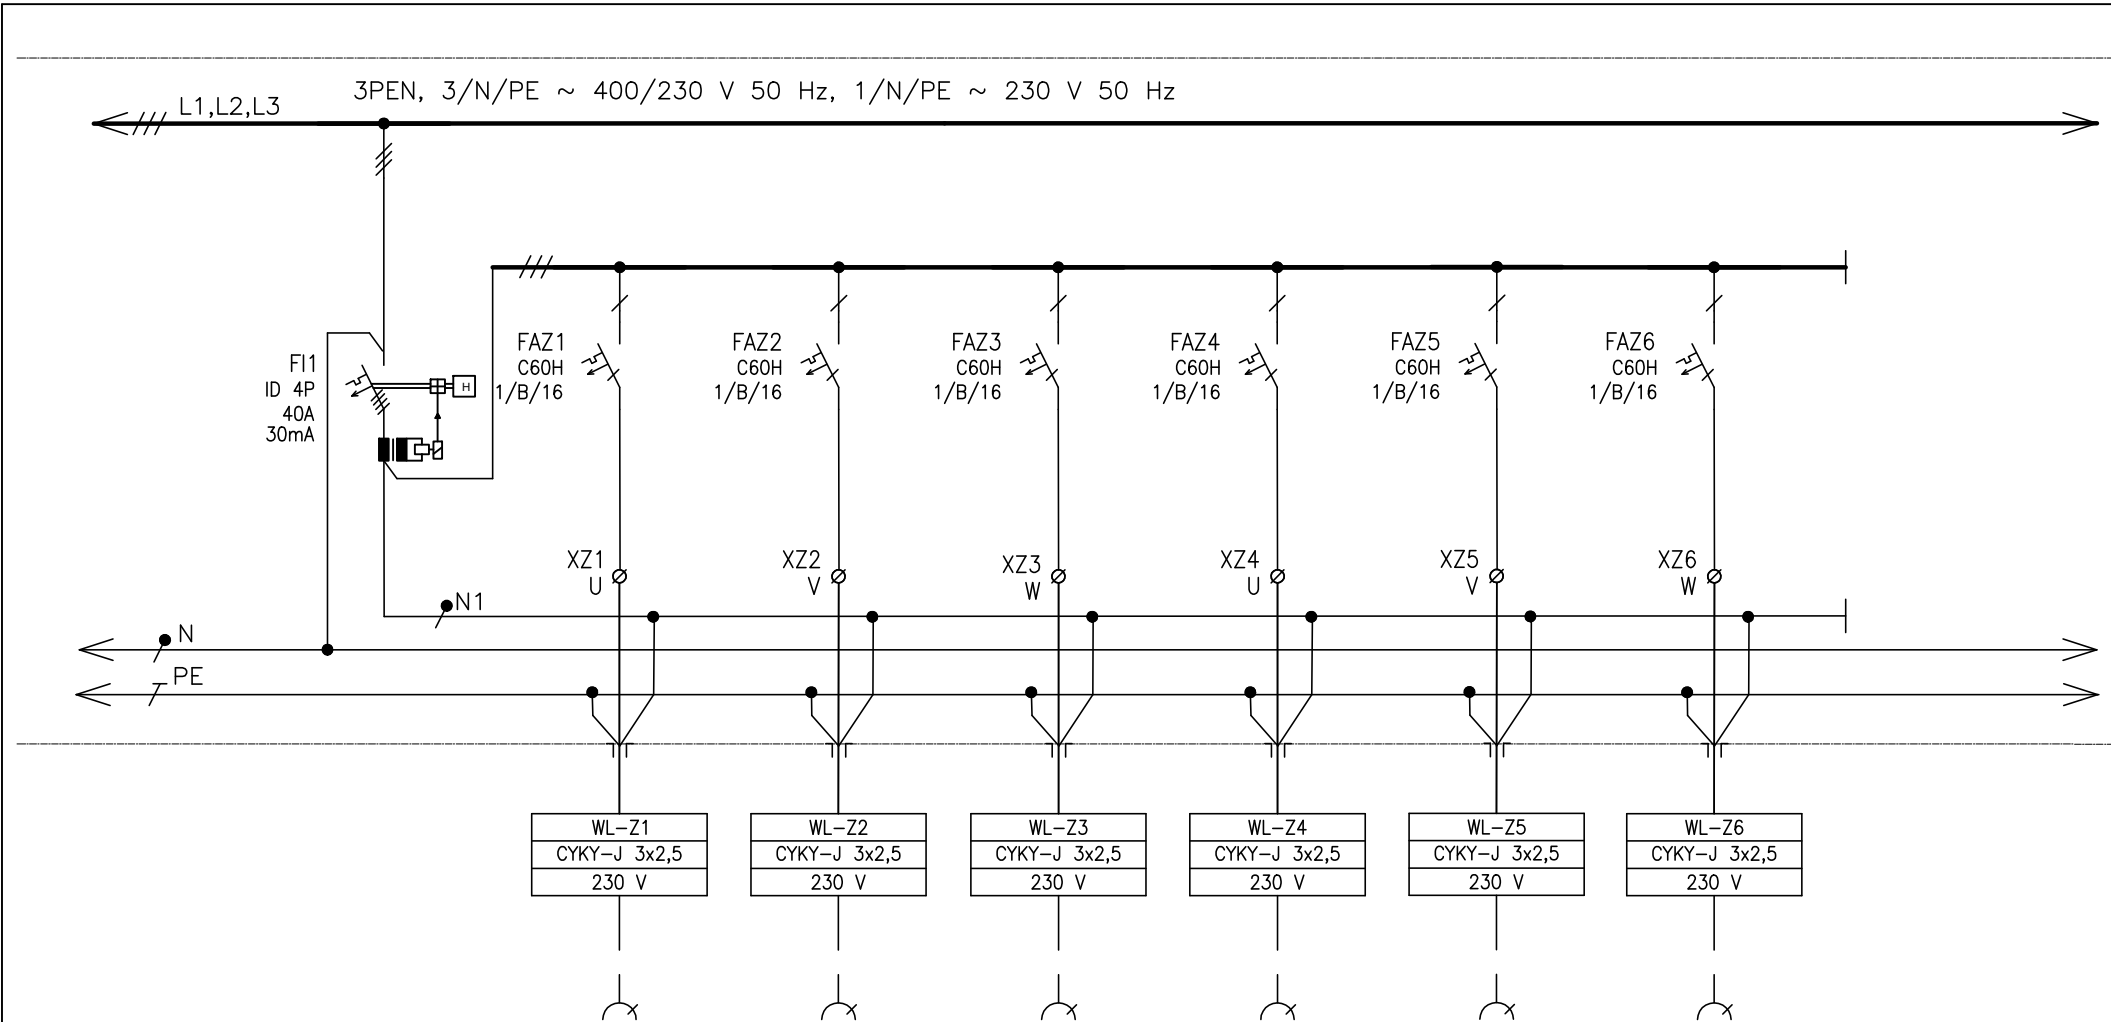

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

Z1
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z1

Z2
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z2


Z3
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z3

Z4
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z4

Z5
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z5

Z6
ZÁSUVKOVÝ OBVOD
Z6

	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4							MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
	STAVBA: SO 01 Rekonstrukce prostoru	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru po bývalé knihovně a studovně	2							KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
			1								
			0	06/2014			Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít	LIST Č.: 4 z 6 REVIZE:	
		NÁZEV VÝKRESU: DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R002	Č.	DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL		
			REVIZE								



Z7	REZ	REZ
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA	REZERVA
Z7		

	INVESTOR: Masarykova univerzita	DOKUMENTACE: Realizační dokumentace	4								MĚŘITKO:	POŘ. Č.:	
	STAVBA:	OBJEKT: SO 01 Rekonstrukce prostoru	2								KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	LIST Č.: 5 z 6	REVIZE:
	SO 01 Rekonstrukce prostoru	po bývalé knihovně a studovně	1										
			0	06/2014		Mgr. Burian	Ing.Vít	Ing.Vít					
		NÁZEV VÝKRESU:	Č. DATUM	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Kontroloval				
	DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE R002	REVIZE											



Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	REZ
ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	ZÁSUVKOVÝ OBVOD	REZERVA
Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	

[illegible]

MĚŘÍTKO:	POŘ. Č.:
KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:	
LIST Č.: 6 z 6	REVIZE: