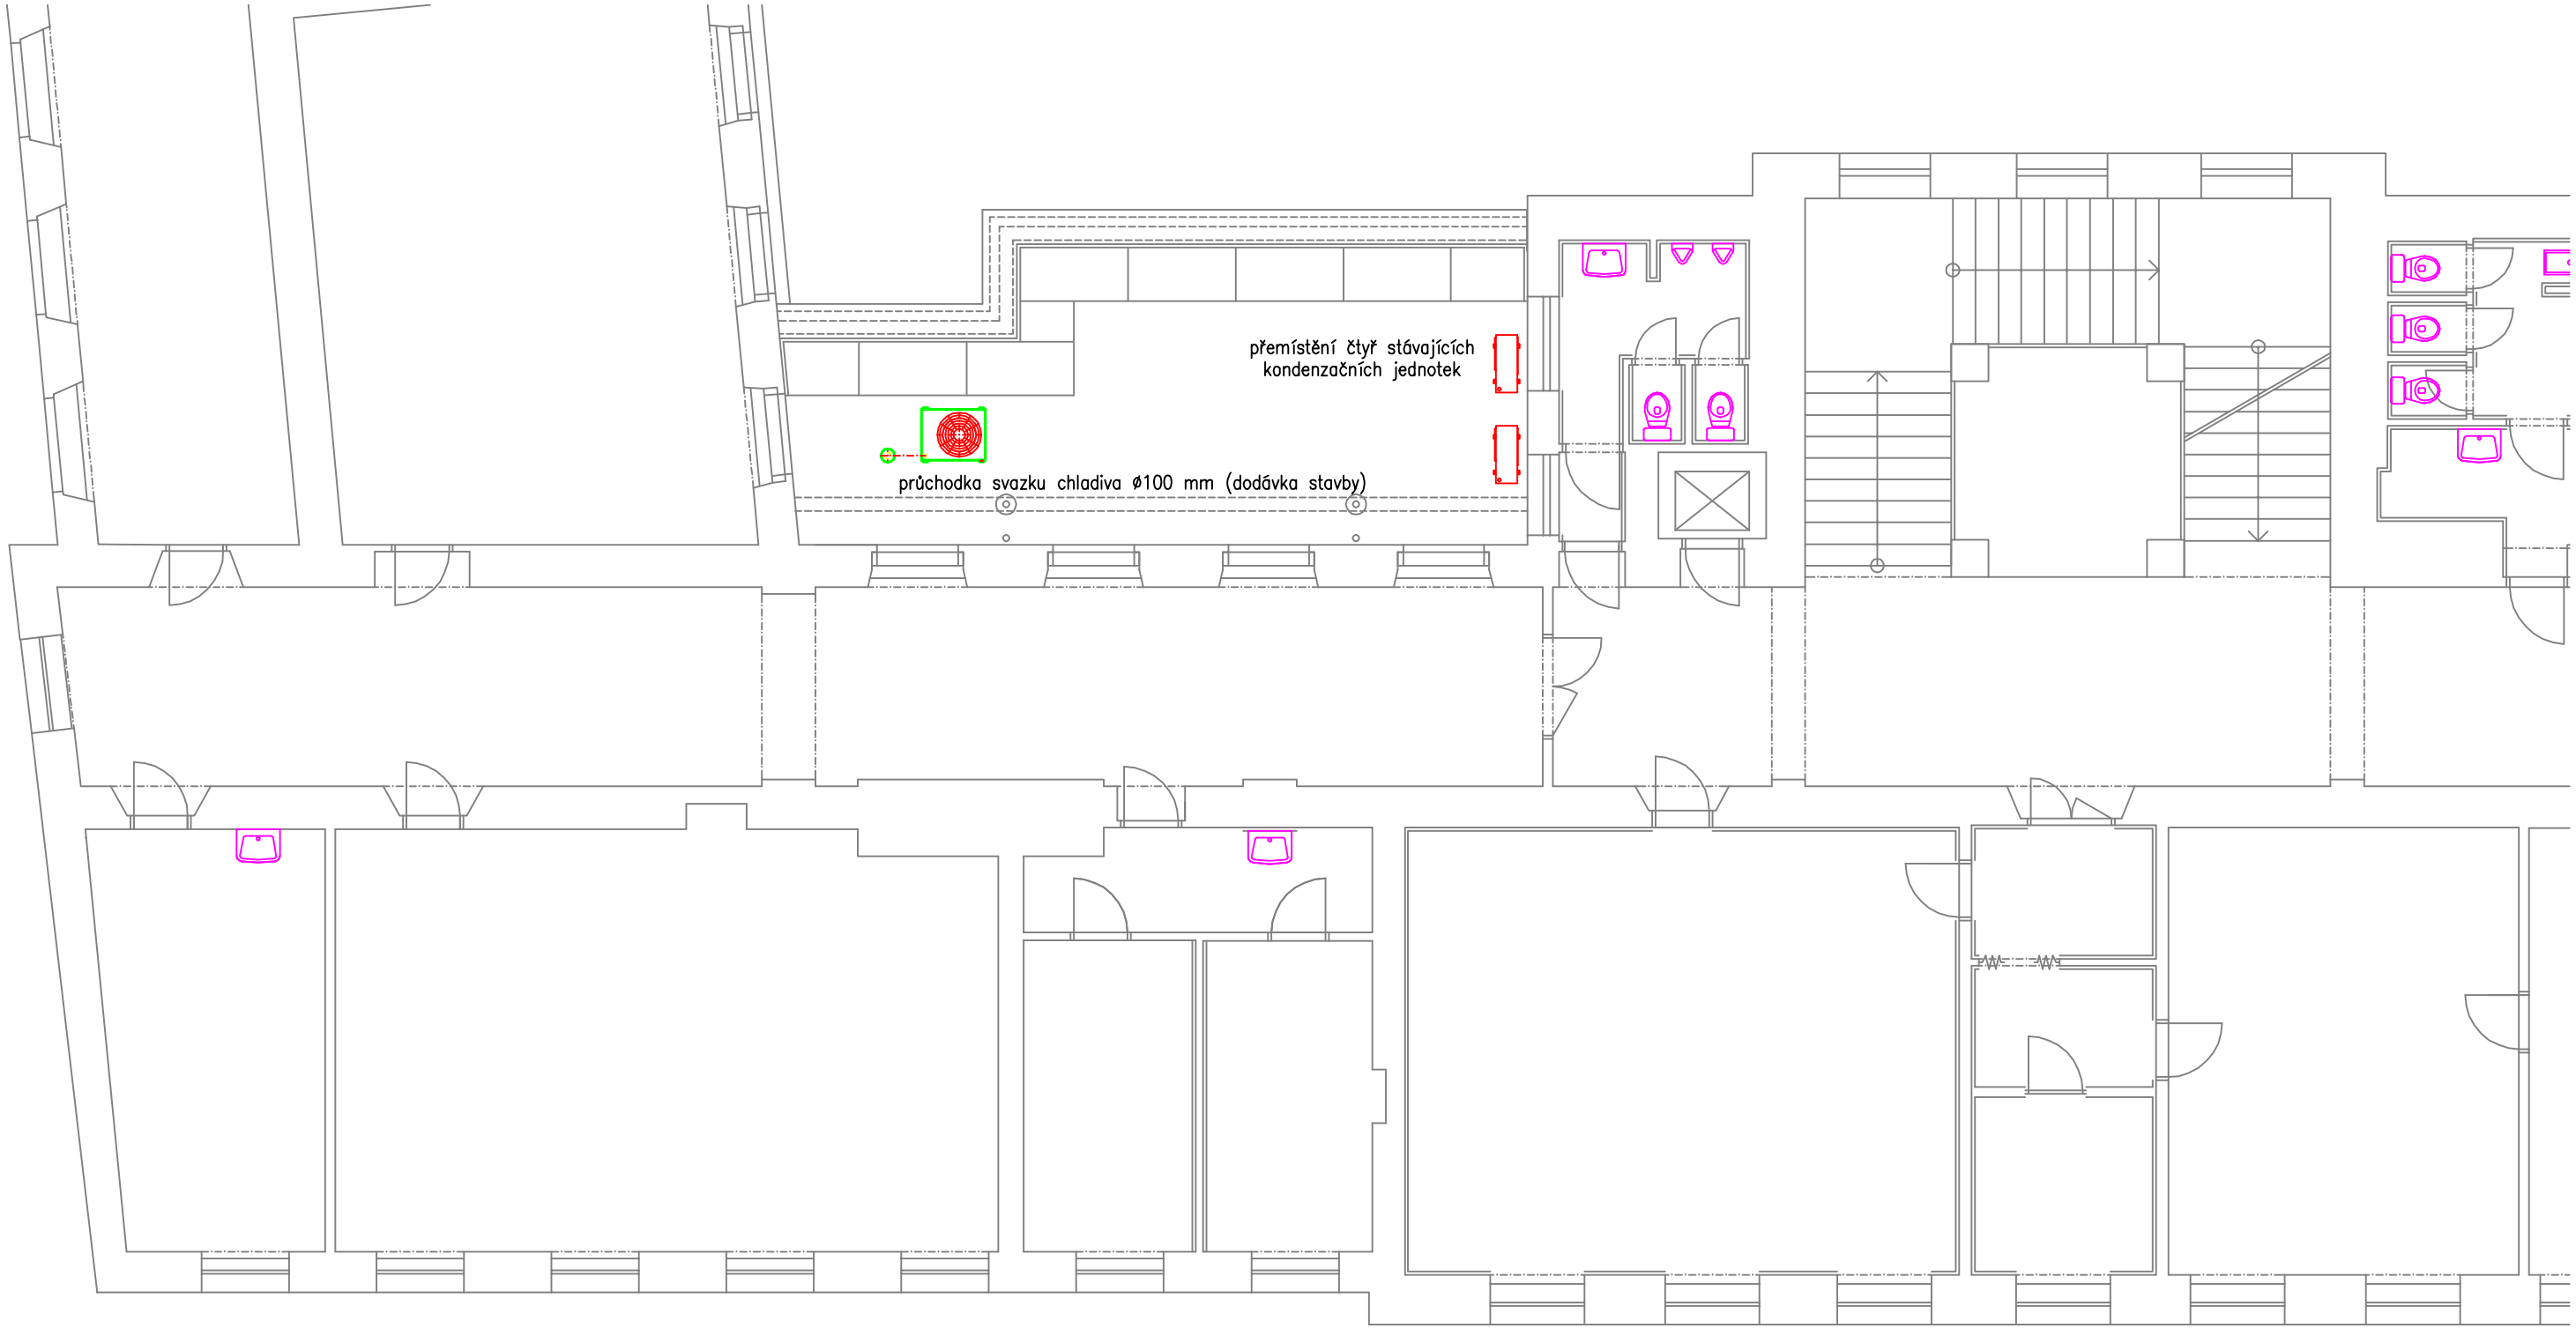



společná venkovní kondenzační jednotka RAS 10FSN1
výkony: chlazení 28 kW; topení 31,5 kW; váha 225 kg
max. délka potrubí 300 m; max. vzdálenost 150 m
max. převýšení 50 m; potrubí chladiva (R 410A) 10/25 mm
jištěný přívod 6.380 W/3x400 V/20 A

HL. PROJEKTANT	ING. JIŘÍ BARTOŠ	INTAR	Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
ODP. PROJEKTANT	ING. JAN PASEKA		
VYPRACOVAL	ING. JAN PASEKA		
KONTROLA	ING. JIŘÍ BARTOŠ		
INVESTOR	MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO	ZAK.Č.:	2 0079 161-3
MÍSTO STAVBY	BRNO, POŘÍČÍ 7, KAT. ÚZEMÍ STARÉ BRNO, PAR. Č. 1682	STUPEŇ PD:	DPS
PŘÍSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY PEDAGOGICKÉ FAKULTY POŘÍČÍ 7 – DRUHÉ KŘÍDLO		DATUM:	02 / 2011
		FORMÁT:	x A4
		SOUBOR:	DWG
F.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 3. NP		MĚŘÍTKO: 1:100	VÝKRES Č: 04