

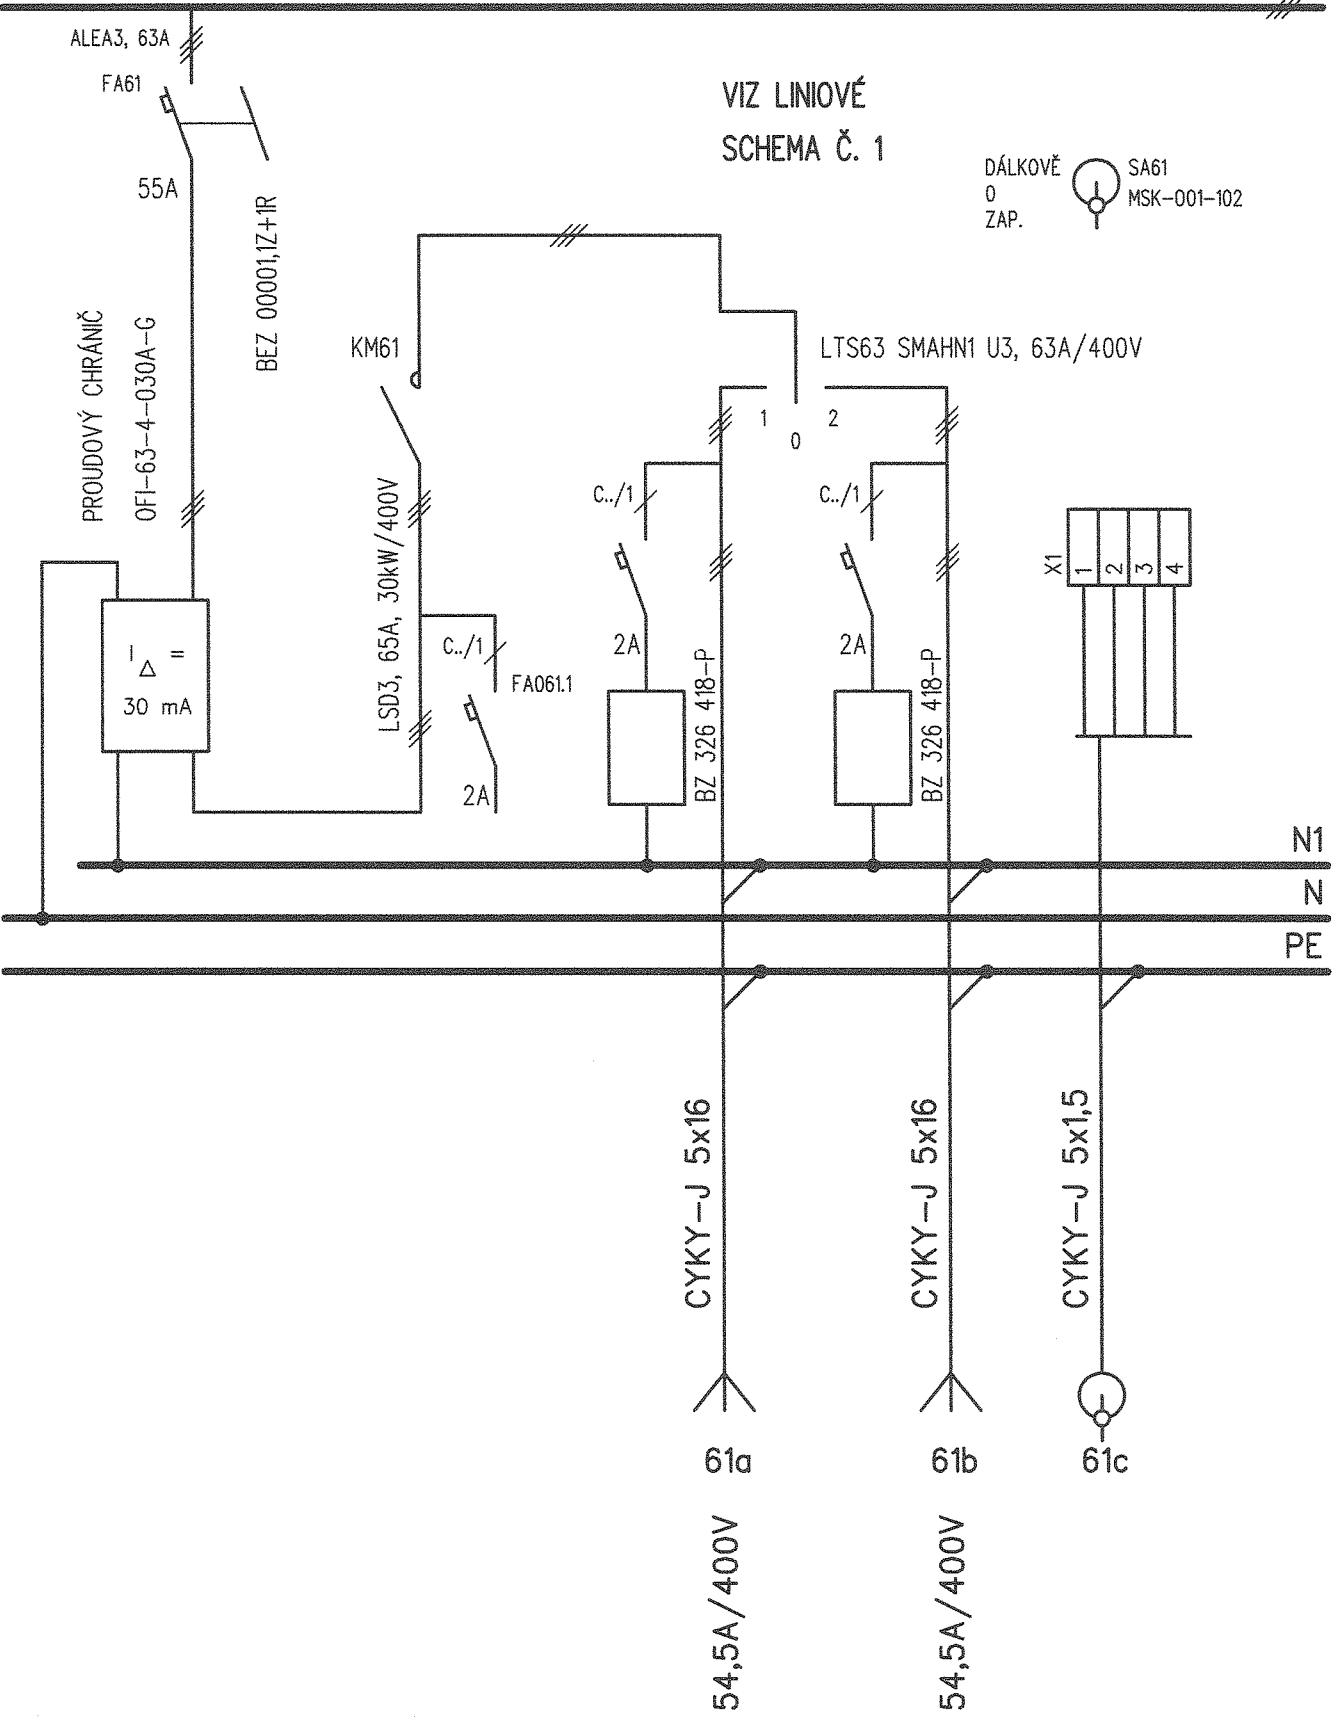


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 400 V / TN-S
 OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	IN AD, spol. s r.o. Rybkova 4 602 00 Brno tel / fax: 54 1244589 e-mail: info@inad.cz	
	ING. ARCH. M. MIKŠÍK	ING. PETR MACHÁČEK	ING. PETR MACHÁČEK		
OBJEDNATEL: MASARYKOVA UNIVERZITA, BRNO				DATUM	ZÁŘÍ 2014
NÁZEV STAVBY: OBJEKT MU, KOMENSKÉHO NÁM. 2, BRNO PROSTOR PRO KOMPRESORY VE 4. NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				FORMÁT	A4
				STUPEŇ	DPS
				MĚŘÍTKO	.
VÝKRES:				ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
ROZVADEČ RK					611



L1,L2,L3



VIZ LINIOVÉ
SCHEMA Č. 1

DÁLKOVĚ
0
ZAP. SA61
MSK-001-102

CYKY-J 5x16
61a
54,5A/400V

CYKY-J 5x16
61b
54,5A/400V

CYKY-J 5x1,5
61c

