


UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA


INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	IRENA ČERNÁ
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ VESELY + ESOX
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PRŮJMY ZPRACOVATEL / COMPILER	ELMA-Mar s.r.o

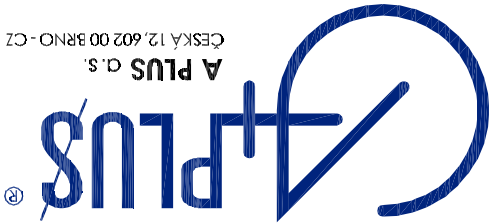

ČESKÁ 12,602 00 BRNO - CZ

JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ


STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE D
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3088 - 37
STUPĚŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO III - 309 - PAVILON A34
ČÁST / PART	13 - MĚŘENÍ A REGULACE

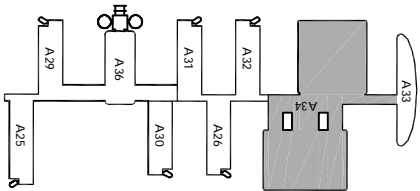

±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	ROZVADĚČ 34DC203 - ČÁST MAR
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	MEZULÁNIK LUBOR
VYPRACOVAL / PREPARED BY	LASEK TOMAŠ
DATUM / DATE	2014 - 09 - 15
FORMAT / FORMAT	3 x A4
MĚŘÍTKO / SCALE	
STAVBA	UKB D
STUPĚŇ	DSP
BUILDING TITLE	D 309
PART	13
NO.	047
REVISION	01

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	NOVÝ VÝKRES - 09/2014
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	

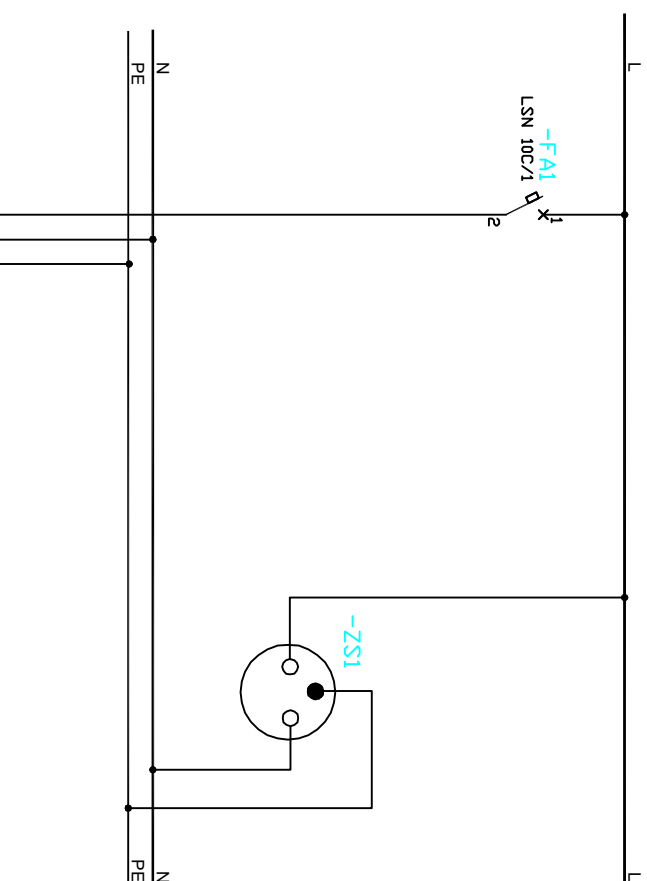

rozměry:	600x400x210
----------	-------------

typ: WSM6040210

napájecí soustava: 1NPE, 230V/TN-C-S

imenovity proud: 10A

juniorový program:	IP54/20
krytí:	

přívod a vývody: shora

ochrana před

nebezpeč. dotykem: viz ČSN 33 2000-4-41

bezpečnosti: viz člán 22 z 2000 a 11
= základní ochrana samostatným odpojením od zdroje

[illegible]


JIŠTĚNÝ HL. PŘÍVOD 230V AC
Z RZVADĚČE 34RMS22

POZNÁMKA:

CHLAZENÍ A VĚTRÁNÍ : NEPROVÁDÍ SE
OSVĚTLENÍ : NEPROVÁDÍ SE

[illegible]

+34DC203

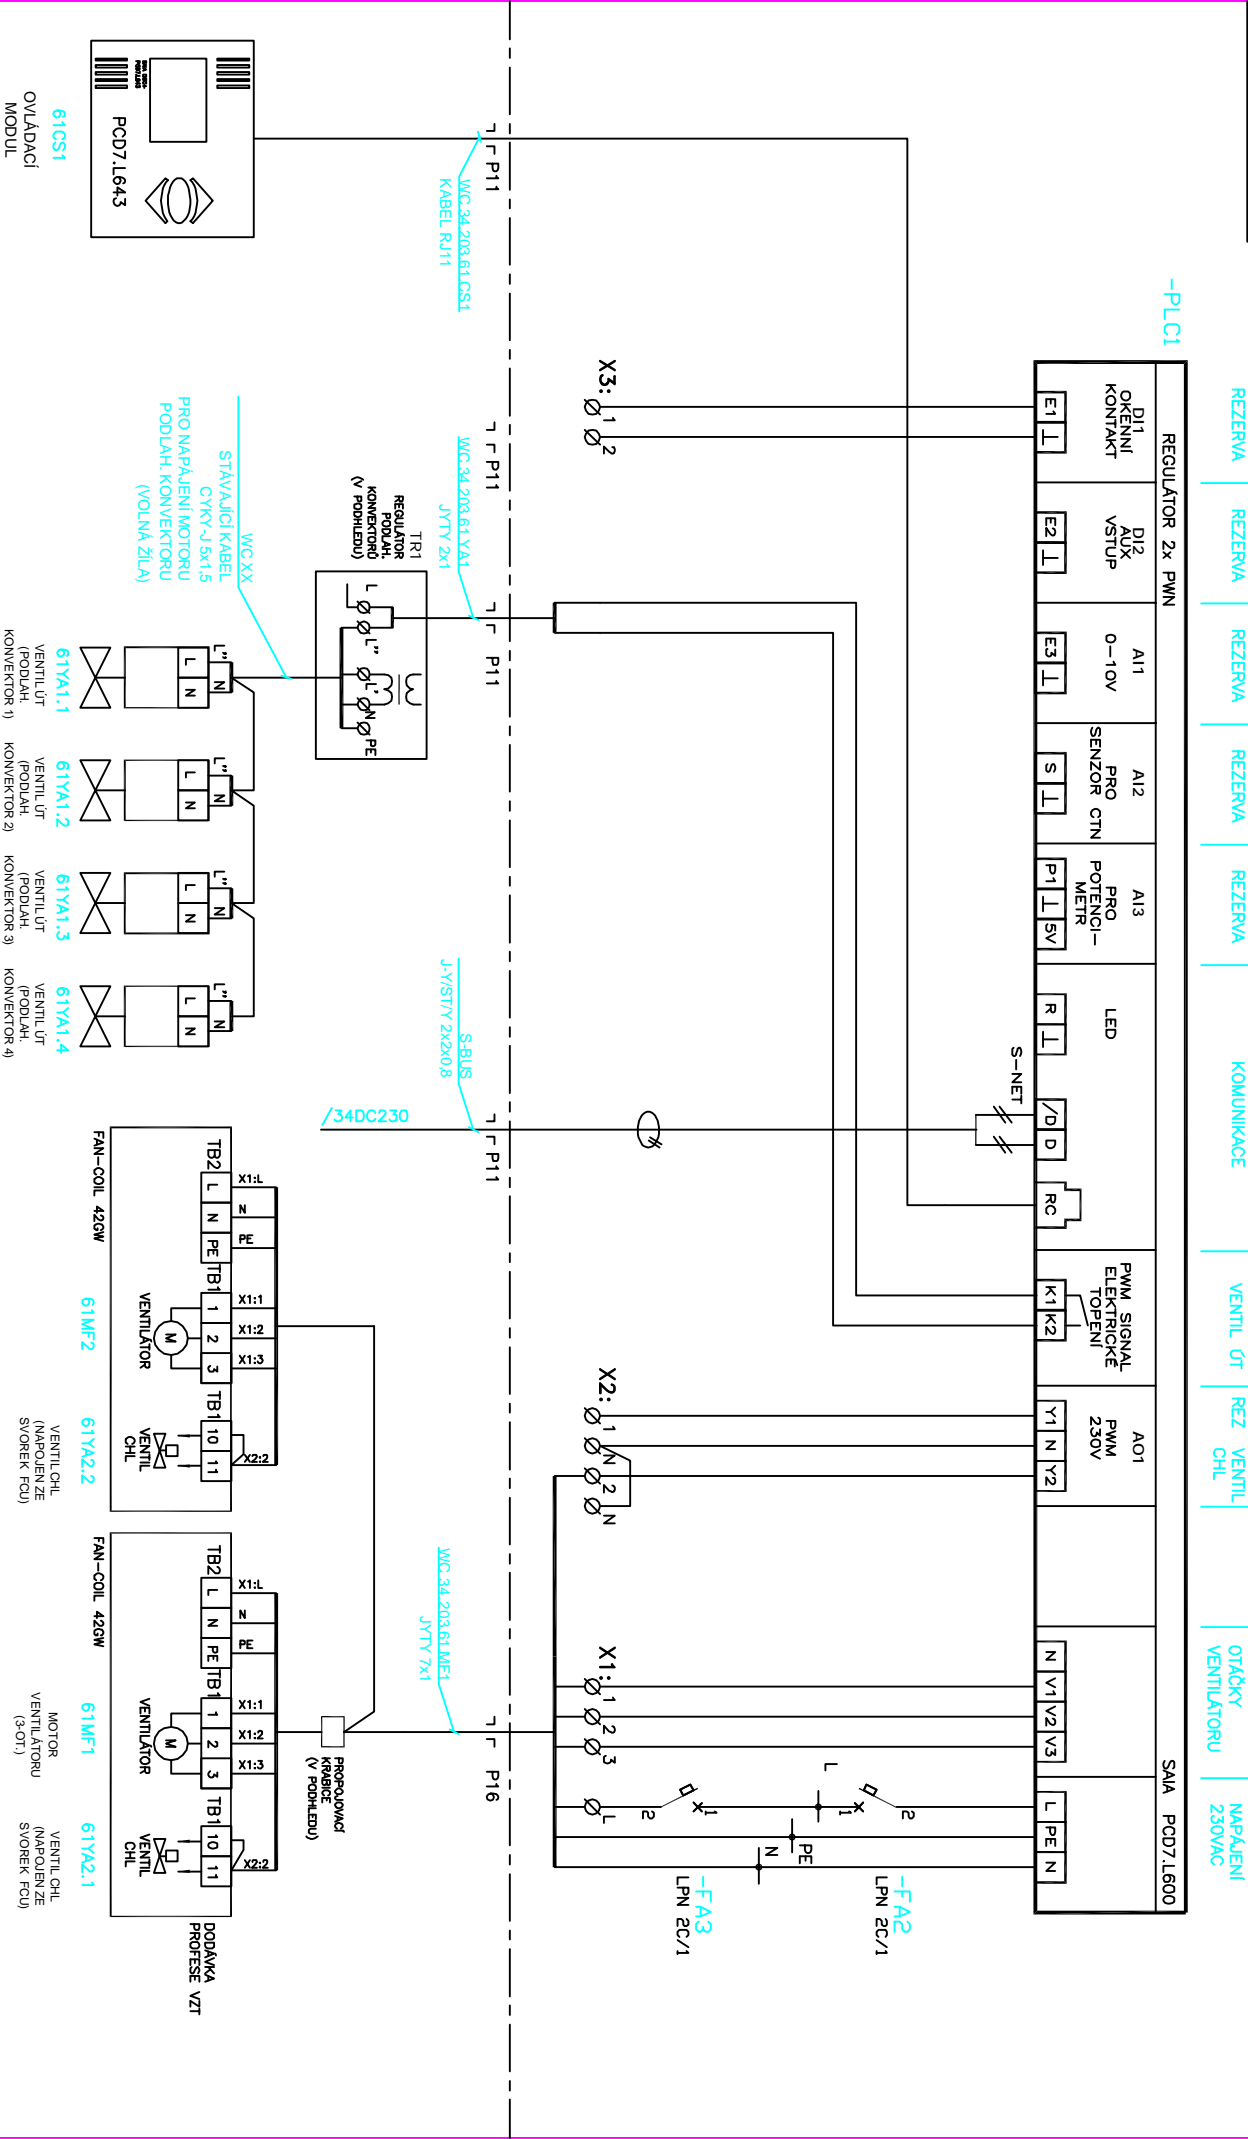[illegible]