



KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S PLASTOVÝM POKLOPEM 1,5 t DO ŠACHTOVÉ ROURY

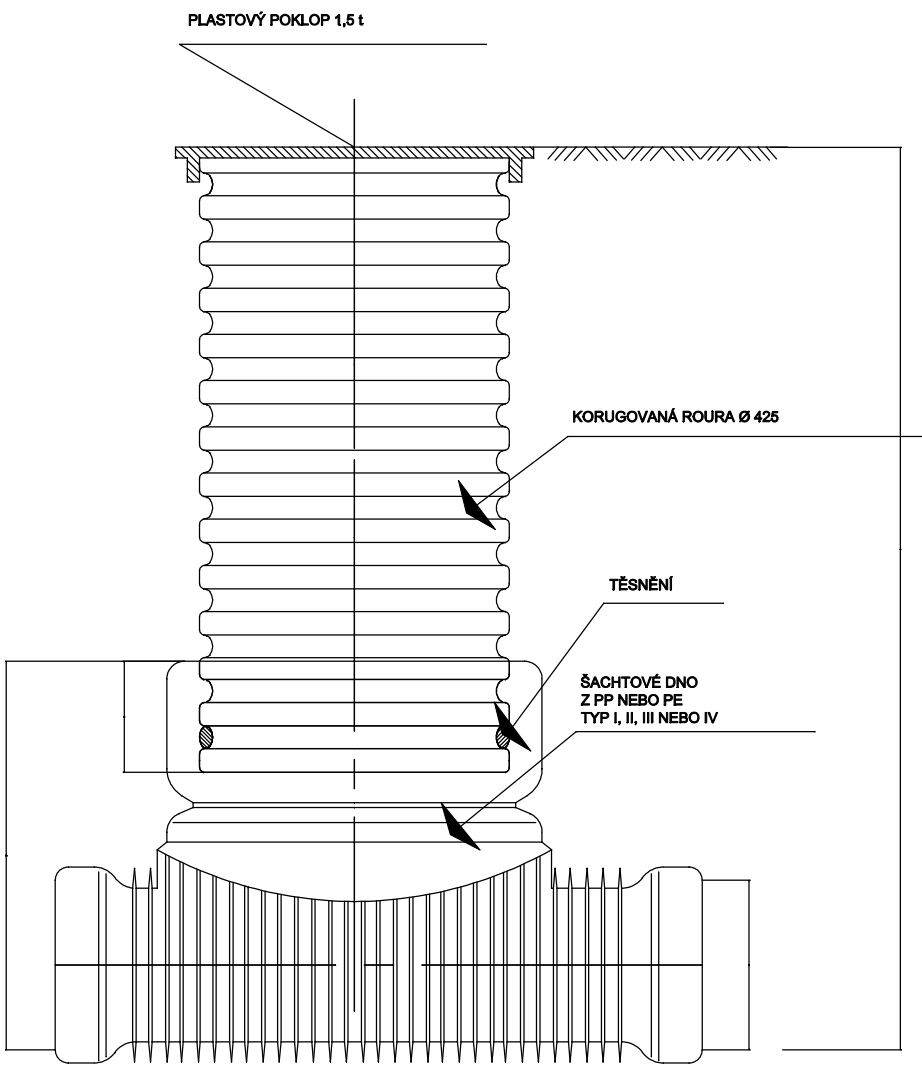

DN (mm)	H1 (mm)		H2 (mm)	
	KG	UR	KG	UR
110	239	X	102	X
160	290	X	102	X
200	340	650	102	102
250	674	674	220	220
315	707	707	220	220
450	X	809	X	220

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PVC

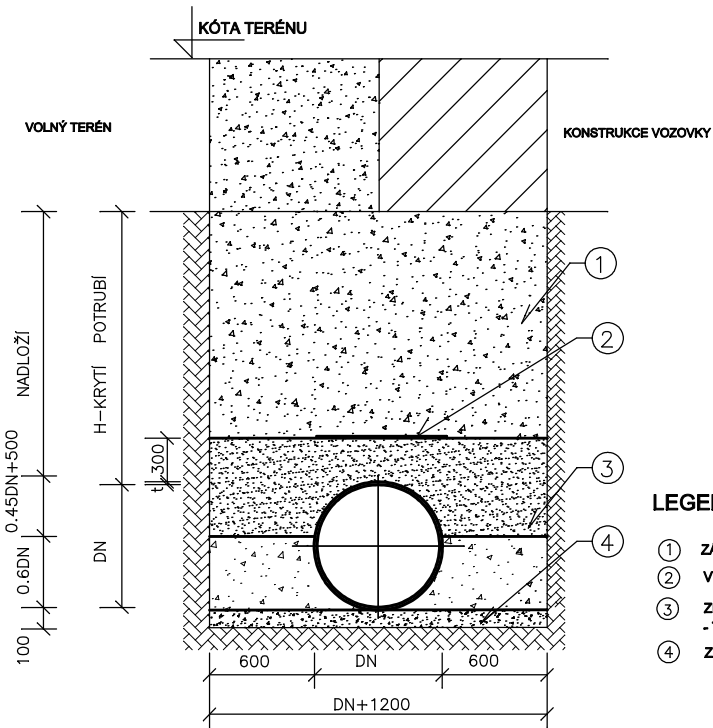

LEGENDA :

- ① ZÁSYP RÝHY - DLE ČSN EN 1610
- ② VÝSTRAŽNÁ FÓLIE UMÍSTĚNÁ 0,3M NAD PROFIL
- ③ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP DLE ČSN EN 1610 - TŘIDĚNÝ (PROSÍVKA) BEZ KAMENŮ
- ④ ZHUTNĚNÝ PÍSEK

POZNÁMKA:

- ŠÍŘKA RÝHY ZNAMENÁ VZDÁLENOST MEZI VNITŘNÍMI LÍCI PAŽENÍ. PRO PAŽENOU RÝHU JE NUTNÉ ŠÍŘKU RÝHY ZVĚTŠIT O DVOUNÁSOBEK TLOUŠTKY PAŽENÍ.
- VÝŠKA NADLOŽÍ SE ROZUMÍ NAD VRCHOLEM TROUBY.
- PŘI ULOŽENÍ NA SKÁLE VYROVNAT ZÁKLADOVOU SPÁRU PODKLADNÍ DESKOU.
- PŘI ULOŽENÍ POD HPV UPRAVIT ZÁKLADOVOU SPÁRU ŠTĚRKOPÍSKOVÝM LOŽEM S DRENÁŽÍ

Vypracoval :		Ing. Hana Maršálková	<div>HM</div> <div>Ing. Hana Maršálková +420 737 486 351 hana.marsalkova2@seznam.cz</div>	
Obec: Panská Lhota		Kraj : Vysočina		
Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno				
Název stavby: PANSKÁ LHOTA č.p. 31 úprava venkovních ploch Výzkumné archeologické stanice Panská Lhota 31			formát	2A4
			datum	11/2014
			stupeň	JPD
			paré	
část :			měřítko:	č. výkresu:
KANALIZAČNÍ ŠACHTA A ULOŽENÍ POTRUBÍ			1:20	07.