


- | | | |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 1 OZNAČENÍ ROZVADEČE: | RS51A |
| 2 | 2 ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: | 3/N/PE ~ 400/230V
1/N/PE ~ 230V |
| 3 | 3 FREKVENCE A TOLERANCE: | 50Hz, -1, +1% |
| 4 | 4 PŘÍVODY: | VRCHEM |
| 5 | 5 VÝVODY: | VRCHEM |
| 6 | 6 STŘEDNÍ VODIČ: | ANO |
| 7 | 7 MAXIMÁLNÍ ZKRATOVÝ PROUD: | 10 kA |
| 8 | 8 MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLI: | 40°C |
| 9 | 9 MINIMÁLNÍ TEPLOTA OKOLI: | +5°C |
| 10 | 10 MAXIMÁLNÍ RELATIVNÍ VLHKOST: | 80% |
| 11 | 11 PROSTŘEDÍ: | VNITŘNÍ, SUCHÉ |
| 12 | 12 CELKOVÝ STUPEŇ OCHRANY: | IP 30 |
| 13 | 13 NUTNÝ ZADNÍ PŘÍSTUP: | NE |
| 14 | 14 BARVA: | BIŁÁ |
| 15 | 15 JAZYK: | ČEŠTINA |
| 16 | 16 POČET NUTNÝCH PODSTAVCŮ: | 0 |
| 17 | 17 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY: | POD OMI TKU |
| 18 | 18 TYP: | REF. TYP EATON |
| 19 | 19 ÚDRŽBA: | PRÁVELNĀ |

POZNÁMKA :
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DIMENZOVÁNÍ PROVEDE VÝROBCE ROZVADEČNÝCH PŘÍSTROJŮ V ROZVADEČÍCH JSOU UVEDENY JAKO REFERENČNÍ TYPY NAVRŽENÉ KVALITY

ROZVADĚČ JE PŘEVEDEN V NORMÁLNÍM PŘEVEDENÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

[illegible]



WL1-RS51
CYKY-J 5x10
400/230 V

CYA 10
ZELENOŽLUTÝ

WL-S1
CYKY-J 3x1,5
230 V

WL-S2
CYKY-J 3x1,5
230 V



ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

01
PŘÍVOD Z ROZVADĚČE
RS51


-
PŘÍVOD Z UZEMNĚNÍ
-
UZEMNĚNÍ

S1
SVĚTELNÝ OBVOD

S2
SVĚTELNÝ OBVOD

REZERVA

	INVESTOR: MU ESF, Lipová 41a Brno				DOKUMENTACE: JP				MĚŘÍTKO:		POŘ. Č.:				
	STAVBA: ESF staveb. úpravy kancelář				OBJEKT:				1		2				
									3		4				
									5		6				
									7		8				
									9		10				
									11		12				
									13		14				
									15		16				
									17		18				
NAZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS51A				Č. DATUM		POPIS		HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ VÝPRACOVAL		KRESLIL		KONTROLOVAL	
				REVIZE								LIST Č.: 3 Z 5		REVIZE:	

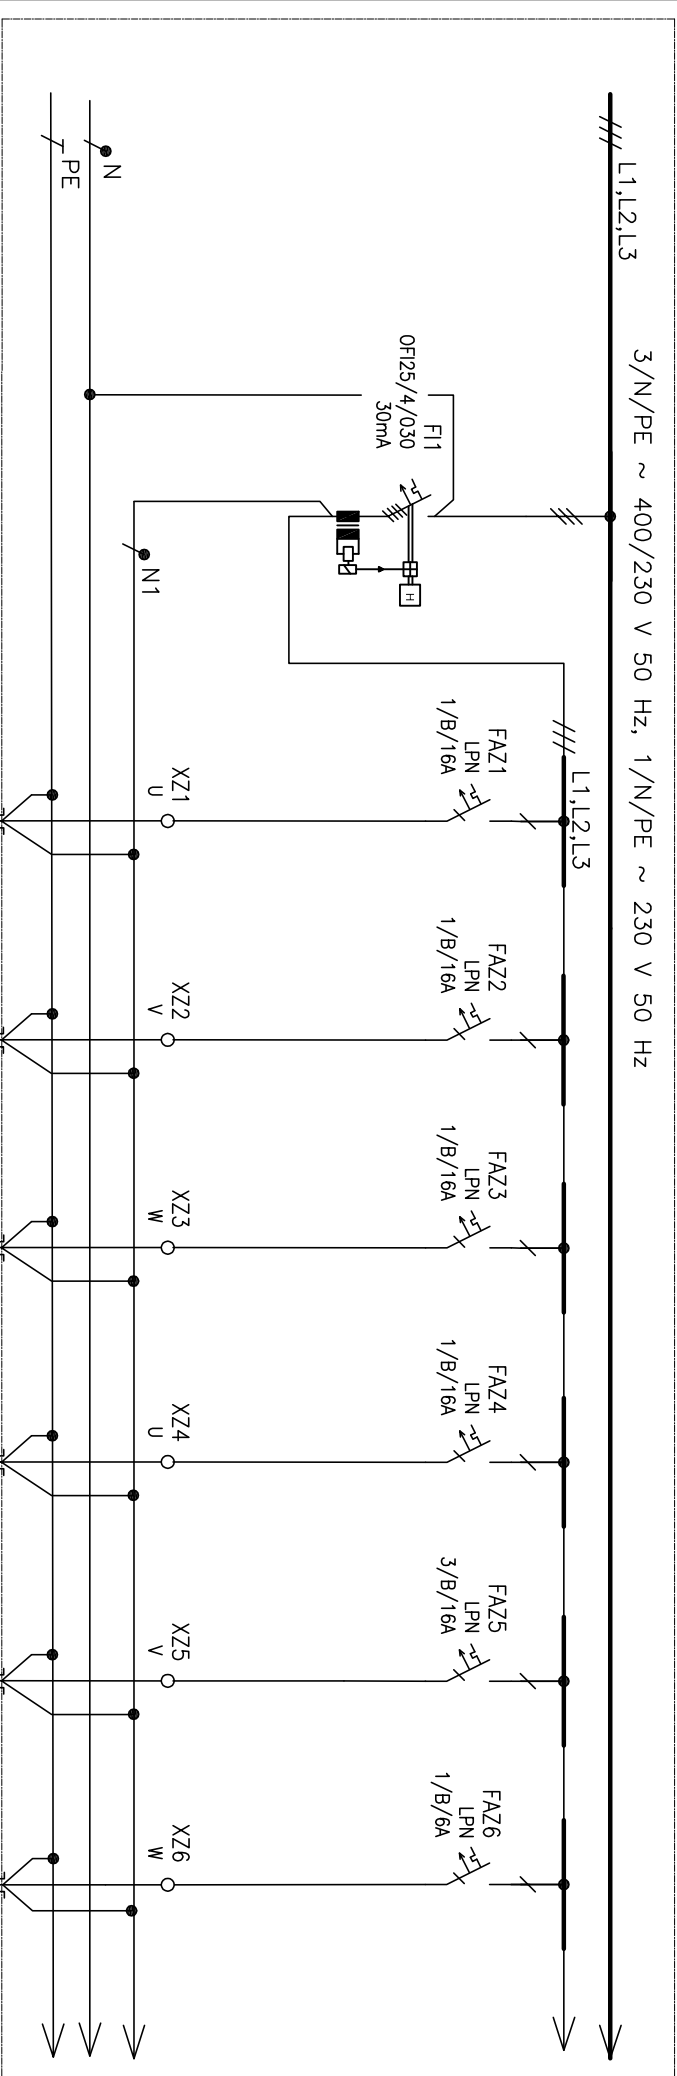

ČÍSLO VÝVODU
POPIS
POPIS
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE

Z1
ZASUVKY

Z2
ZASUVKY

Z3
ZASUVKY


Z4
ZASUVKY

Z5
ZASUVKY

Z6
ZASUVKY

	INVESTOR:	MU ESF, Lipová 41a Brno	DOKUMENTACE:	JP	4							MĚŘITKO:	POŘ. Č.:			
	STAVBA:	ESF staveb. úpravy kanceláří	OBJEKT:		2							KÓDOVÉ ZNAČENÍ VYKRESU:				
				1												
				0	03/2015											
				Č.	DATUM											
	NÁZEV VÝKRESU:	ROZVADĚČ RS51A			REVIZE	POPIS	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	LIST Č.:	4	Z	5	REVIZE:

L1,L2,L3 3/N/PE ~ 400/230 V 50 Hz, 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz



ČÍSLO VÝVODU	Z7	Z8	Z9	ZP1	ZP2	KLJ1	REZERVA	REZERVA
POPIS	ZÁSUVKA	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY	ZÁSUVKY PC	ZÁSUVKY PC	VÝVOD PRO VENKOVNÍ KLIM. JEDNOTKU		
POPIS								
OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE								

INVESTOR: MU ESF, Lipová 41a Brno				DOKUMENTACE: JP				MĚŘITKO:				POŘ. Č.:			
STAVBA: ESF staveb. úpravy kanceláří				OBJEKT:				KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU:				LIST Č.: 5 Z 5			
				NAZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RS51A				REVIZE:							