


| | | | | |
|---|-------|---|--------|--------|
| Revize | | | | |
| Císlo | Datum | Popis změny | Jméno | Podpis |
| 01 | - | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| t0,000=stávající m.n.m. BpV | | | Formát | X x A4 |
| Investor | | Generální projektant | | |
| Masarykova univerzita Zerotinovo nám. 617/9 Brno-město 601 71 Brno | | Architekt Hip / Vedoucí projektu Ing. Alžběta Klimszová | | |
| Místo stavby | | Projektant částí PD | | |
| Česká republika kraj Jihomoravský 625 00 Brno ul. Kamenice 753/5 katastrální území Bohunice 612006 | | Zodpovědný projektant Výpracoval Kontroloval Ing. Petr Lavíčka Pavel Vyněšil Pavel Vyněšil | | |
| FSPS, DOPLNĚNÍ CHLAZENÍ DO PÁVILONU UKB A34 | | zak. č. B-15-042-000 DPS | | |
| | | | | |
| SILNOPROUD | | D.1.4.7 | | |
| ROZVADĚČ 34RMS32 | | 107 | | |
| měřítko výkresu 1:100 číslo revize 00 | | | | |
| <div>Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno IČ: 257 64 314 +420 541 420 911 www.archdesign.cz</div> <div><div>Arch</div><div>D E S I G N</div></div> | | | | |
| <div>SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno IČ: 293 52 819 +420 541 247 419 www.subtech.cz</div> <div><div>SUBTECH</div><div>Slovinská 29 612 00 Brno IČ: 293 52 819 www.subtech.cz</div></div> | | | | |
| <div>Dokumentace pro provedení stavby datum 06/2015</div> <div><div></div></div> | | | | |

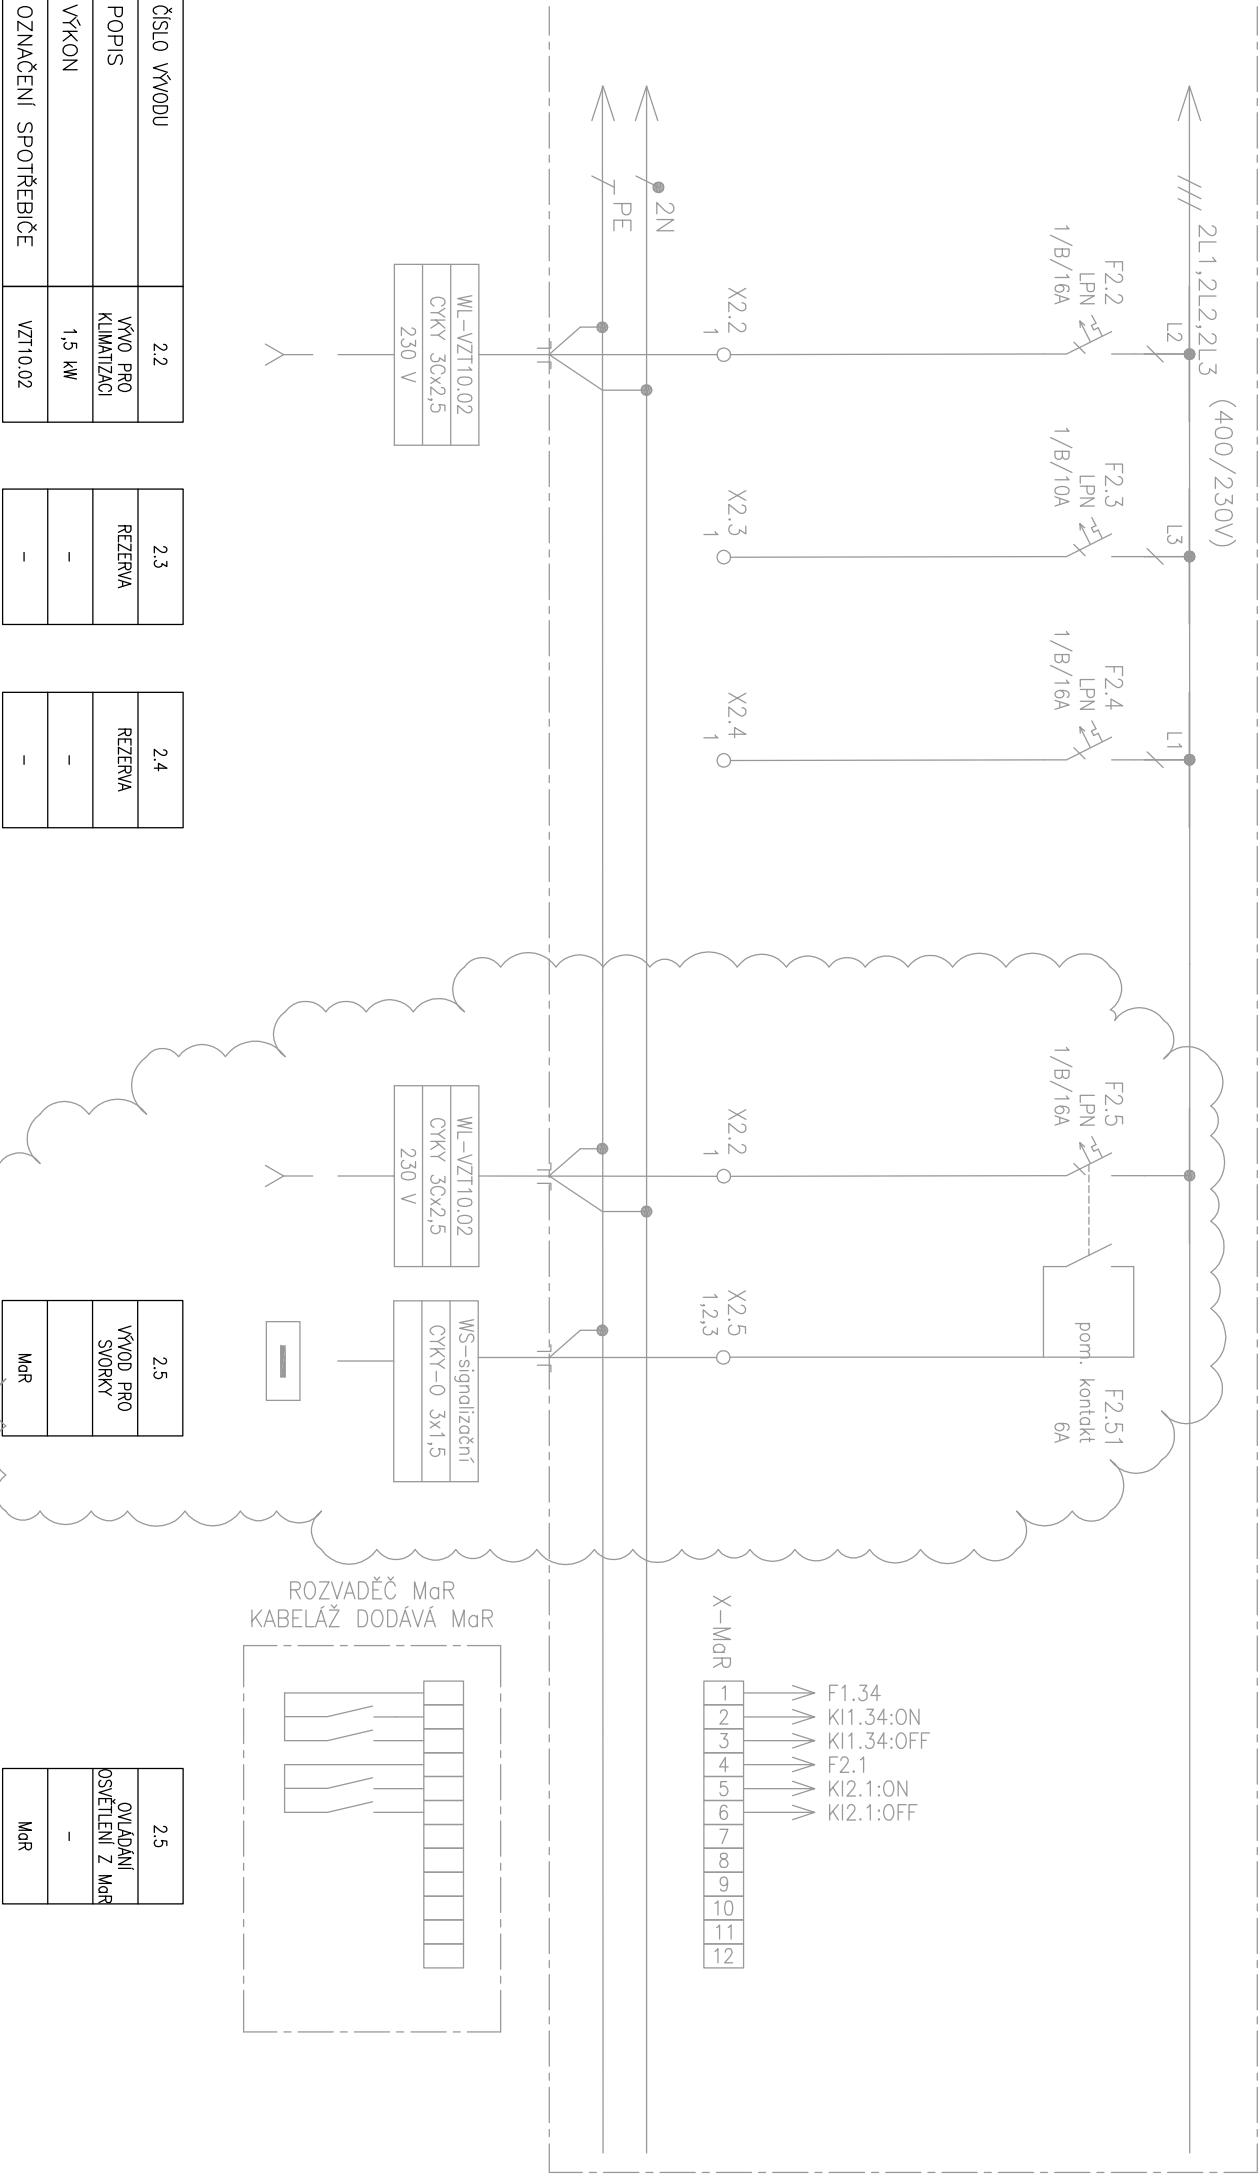

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|---------|---------|------------------|--------------------------|
| ČÍSLO VÝVODU | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| POPIS | VÝVO PRO KLIMATIZACI | REZERVA | REZERVA | VÝVOD PRO SVORKY | OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ Z MGR |
| VÝKON | 1,5 kW | - | - | - | - |
| OZNAČENÍ SPOTŘEBIČE | VZT10.02 | - | - | MoR | MoR |

[illegible][illegible]