

1 2 3 4 5 6 7 8

oceloplechový rozvaděč skříňový:  
rozměry š\*v\*hl.: 800\*2000\*400

A  
krytí – IP zavřený/otevřený  
krytí – IP 43/20

přívody : vrchem  
odvody: vrchem

B  
ochrana při poruše:  
samočinné odpojení vadné části  
nadproudovým prvkem od zdroje  
v soustavě TN  
doplněná proud.chráničem

ochrana základní:  
izolací a krytím

C  
Pozn:  
část silnoprúd a MaR  
prostorově oddělit!

Proudová soustava:  
3NPE, 400 VAC, 50Hz, TN–S  
24 VAC, 50 Hz, FELV


D  
Výstražné tabulky:  
POZOR NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ  
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

E  
Výkonová bilance:

instalovaný příkon (Pi) : 8,0 kW

součinitel zatížení (B) : 1,0

soudobý příkon (Pp) : 8,0 kW

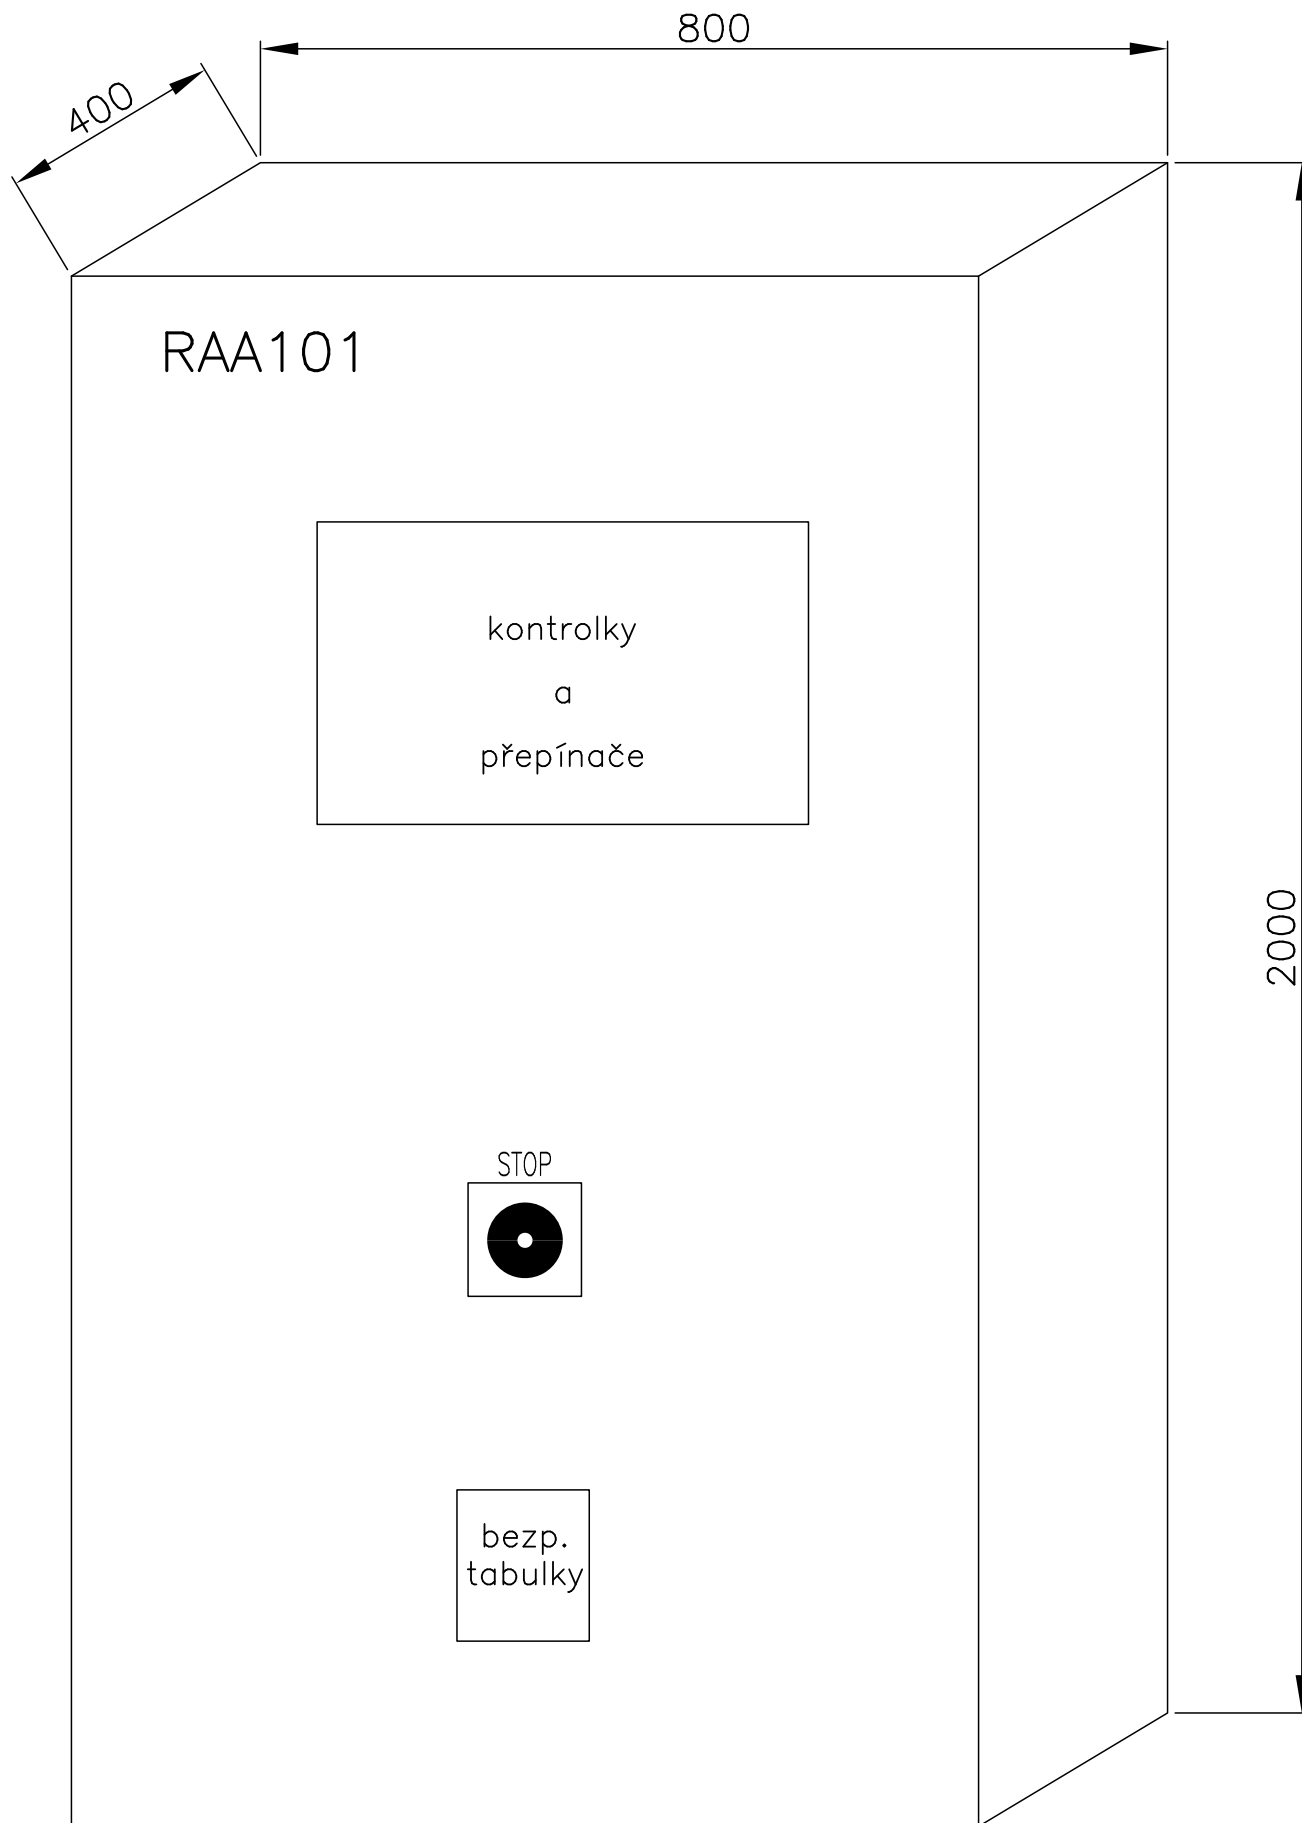


	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
a				kreslil	17.12.2013	Kopecký T.
b						
c				kontr.		
d						

 SYNERGA a.s.  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101–úprava  
strojovna VS P01401

Projekt Brno–FIMU–výstavba a moderniz.	=	
Číslo zakázky 64–5–4288–13	Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	List 1 z 24

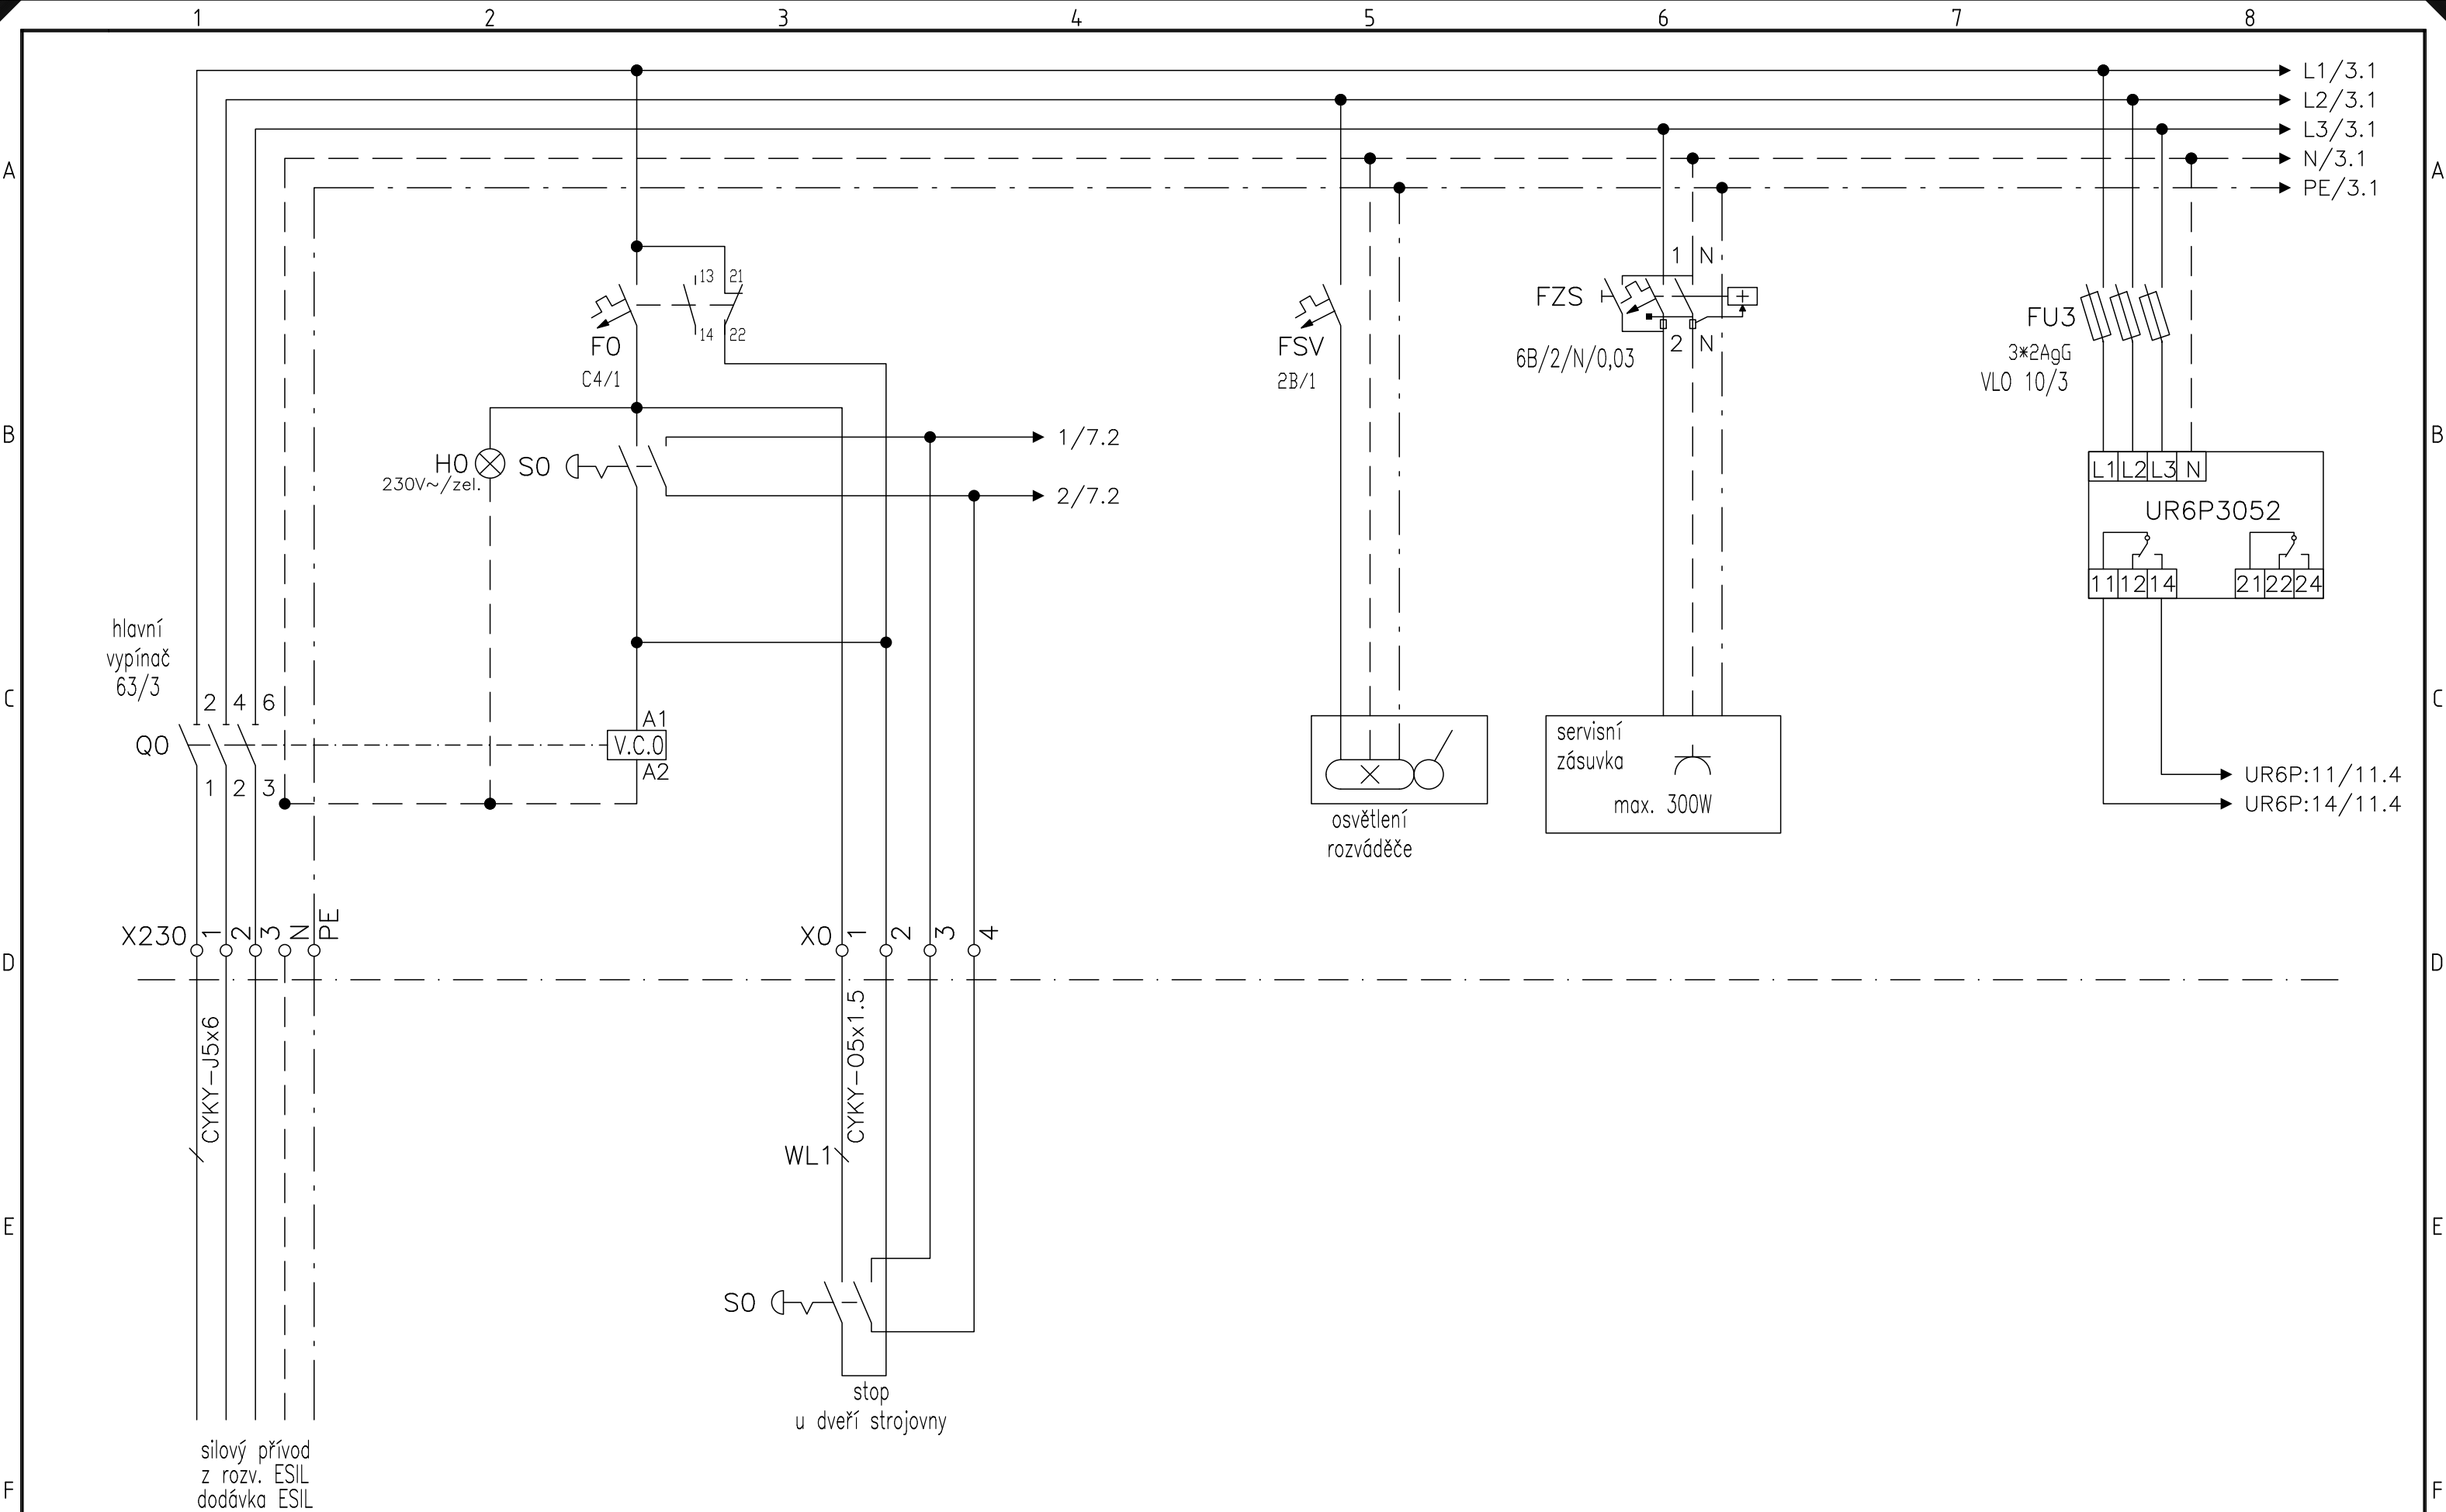


Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno
a				
b			17.12.2013	Kopecký T.
c				
d				

 **SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
napájení

Projekt	Brno-FIMU-výstavba a moderniz.	
Číslo zakázky	64-5-4288-13	Výkres číslo
	DSS_C_PS10_MR01_009	
		List 2
		z 24

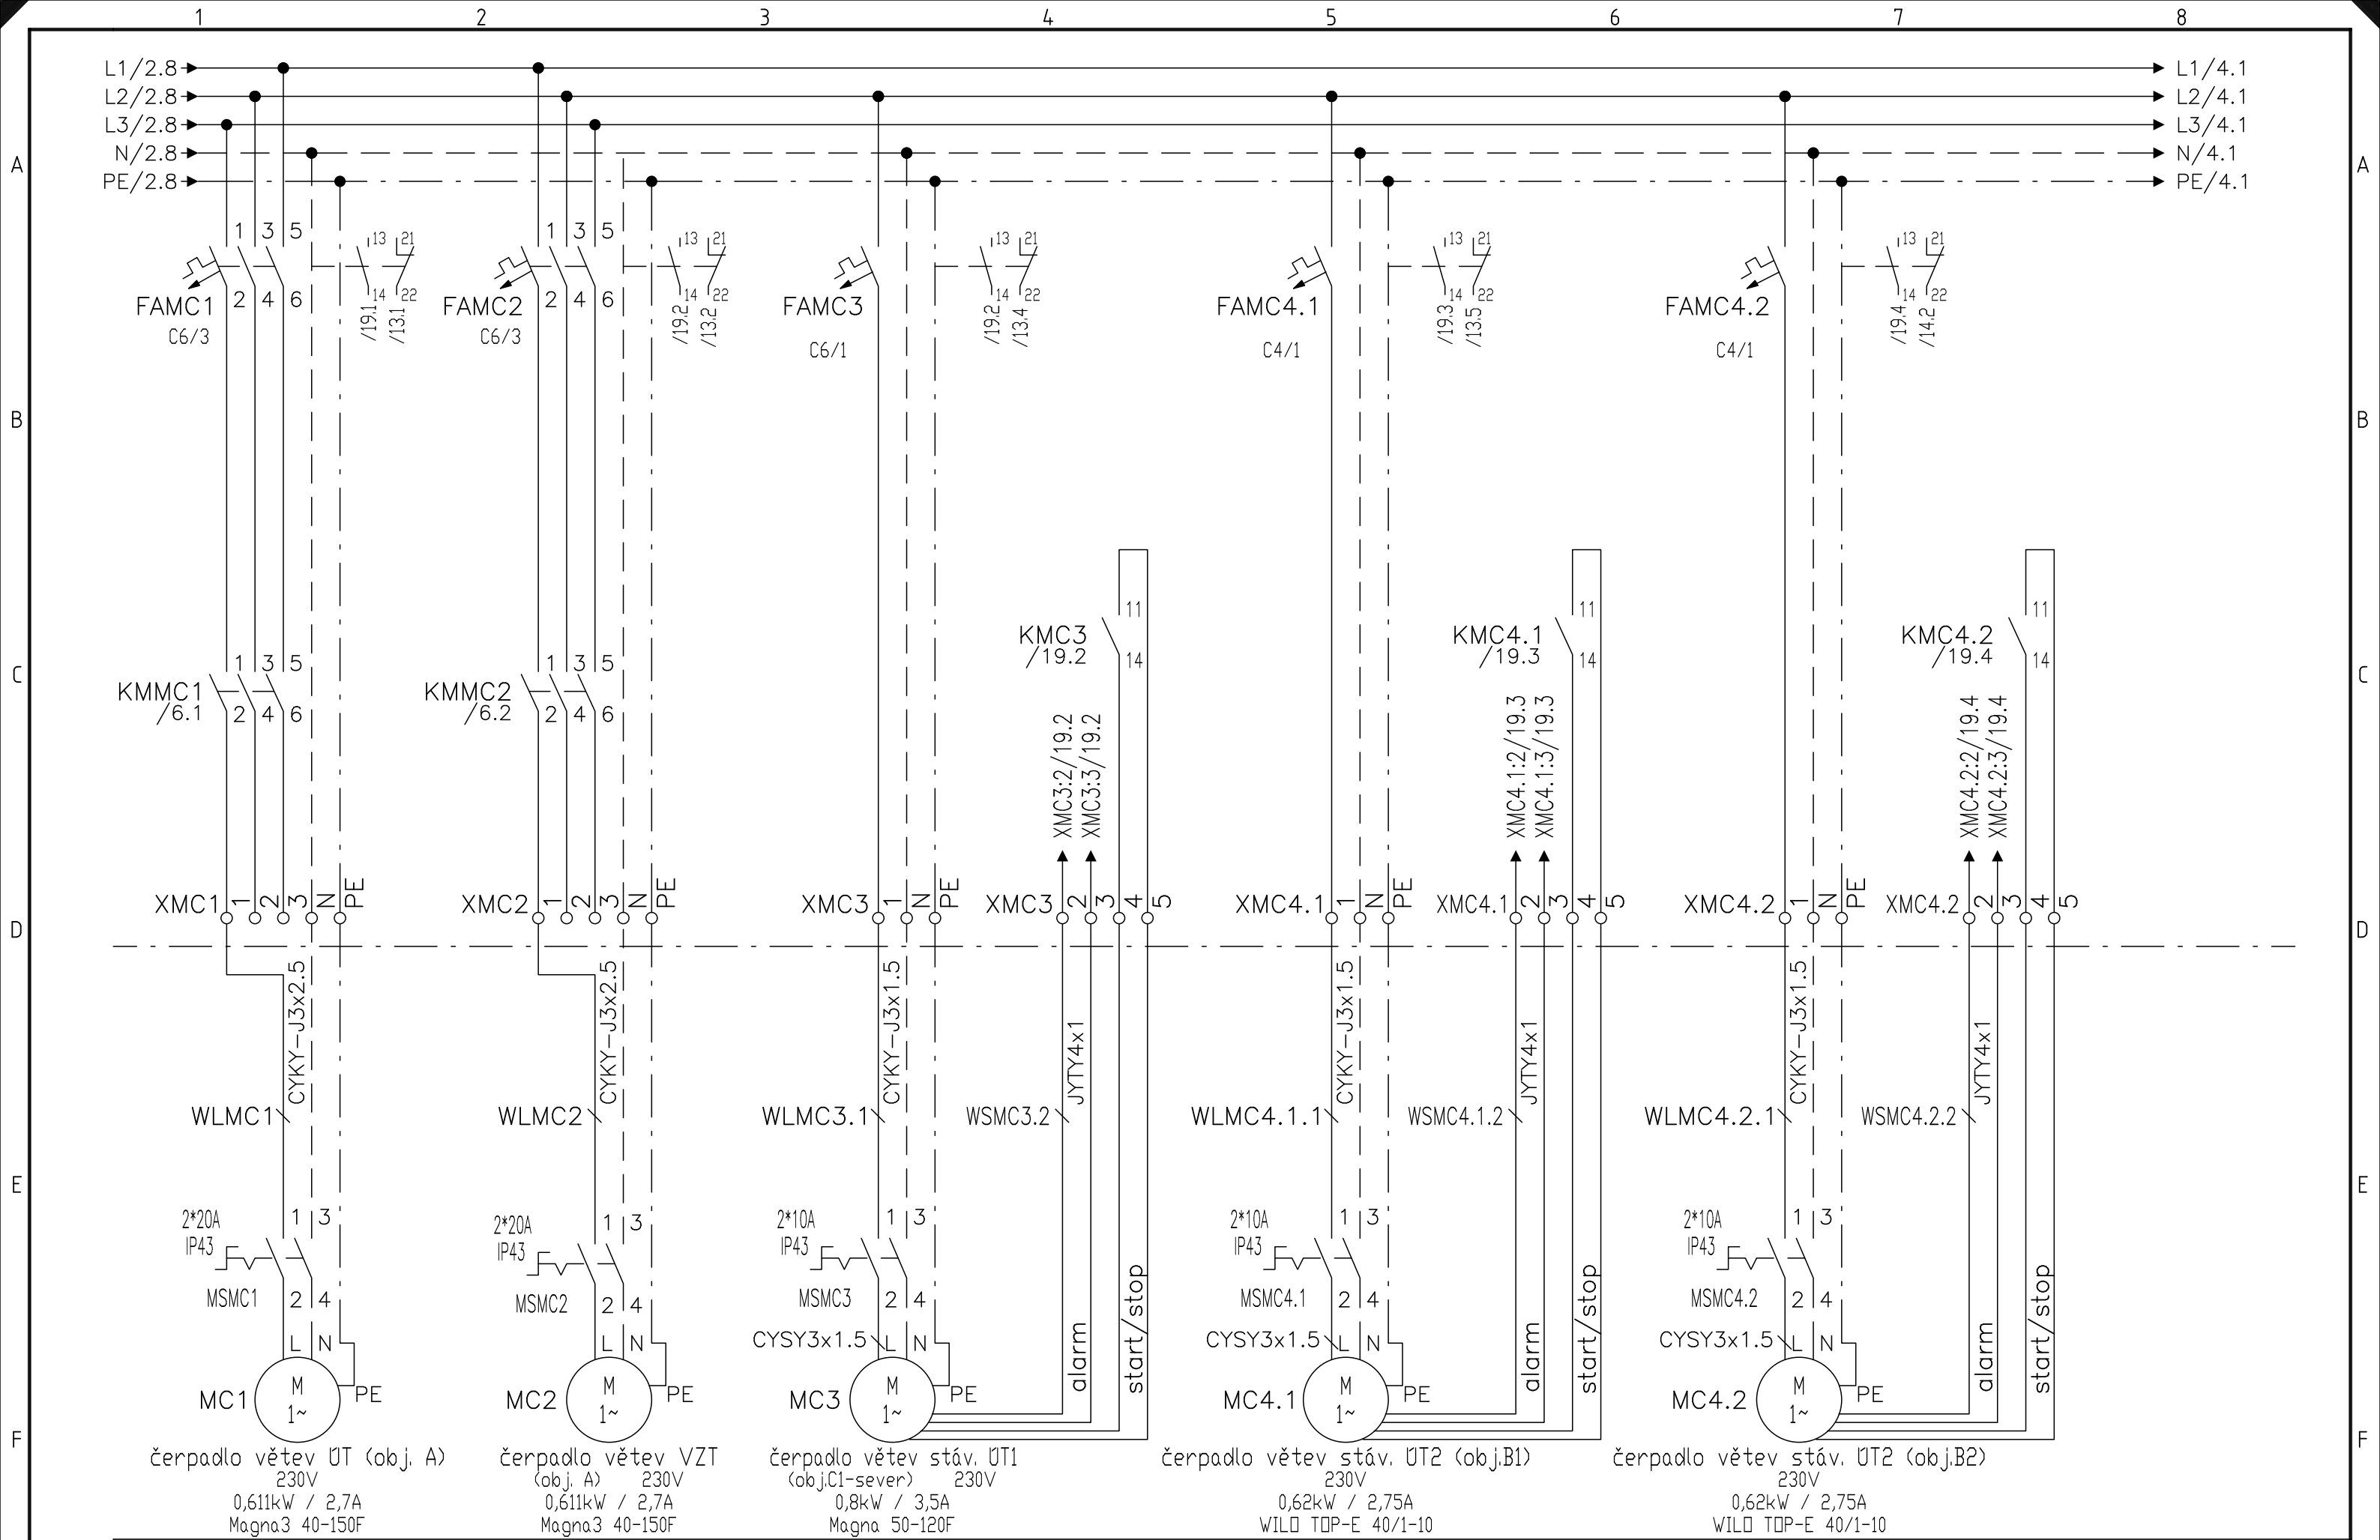

čerpadlo větev ŮT (obj. A)  
230V  
0,611kW / 2,7A  
Magna3 40-150F

čerpadlo větev VZT  
(obj. A) 230V  
0,611kW / 2,7A  
Magna3 40-150F

čerpadlo větev stáv. ŮT1  
(obj.C1-sever) 230V  
0,8kW / 3,5A  
Magna 50-120F

čerpadlo větev stáv. ŮT2 (obj.B1)  
230V  
0,62kW / 2,75A  
WILD TOP-E 40/1-10

čerpadlo větev stáv. ŮT2 (obj.B2)  
230V  
0,62kW / 2,75A  
WILD TOP-E 40/1-10


	Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno
a				17.12.2013	Kopecký T.
b					
c					
d					

**SYNERGA**

**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
napájení

Projekt Brno-FIMU-výstavba a moderniz.		=	
Číslo zakázky 64-5-4288-13	Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	List	3
		z 24	

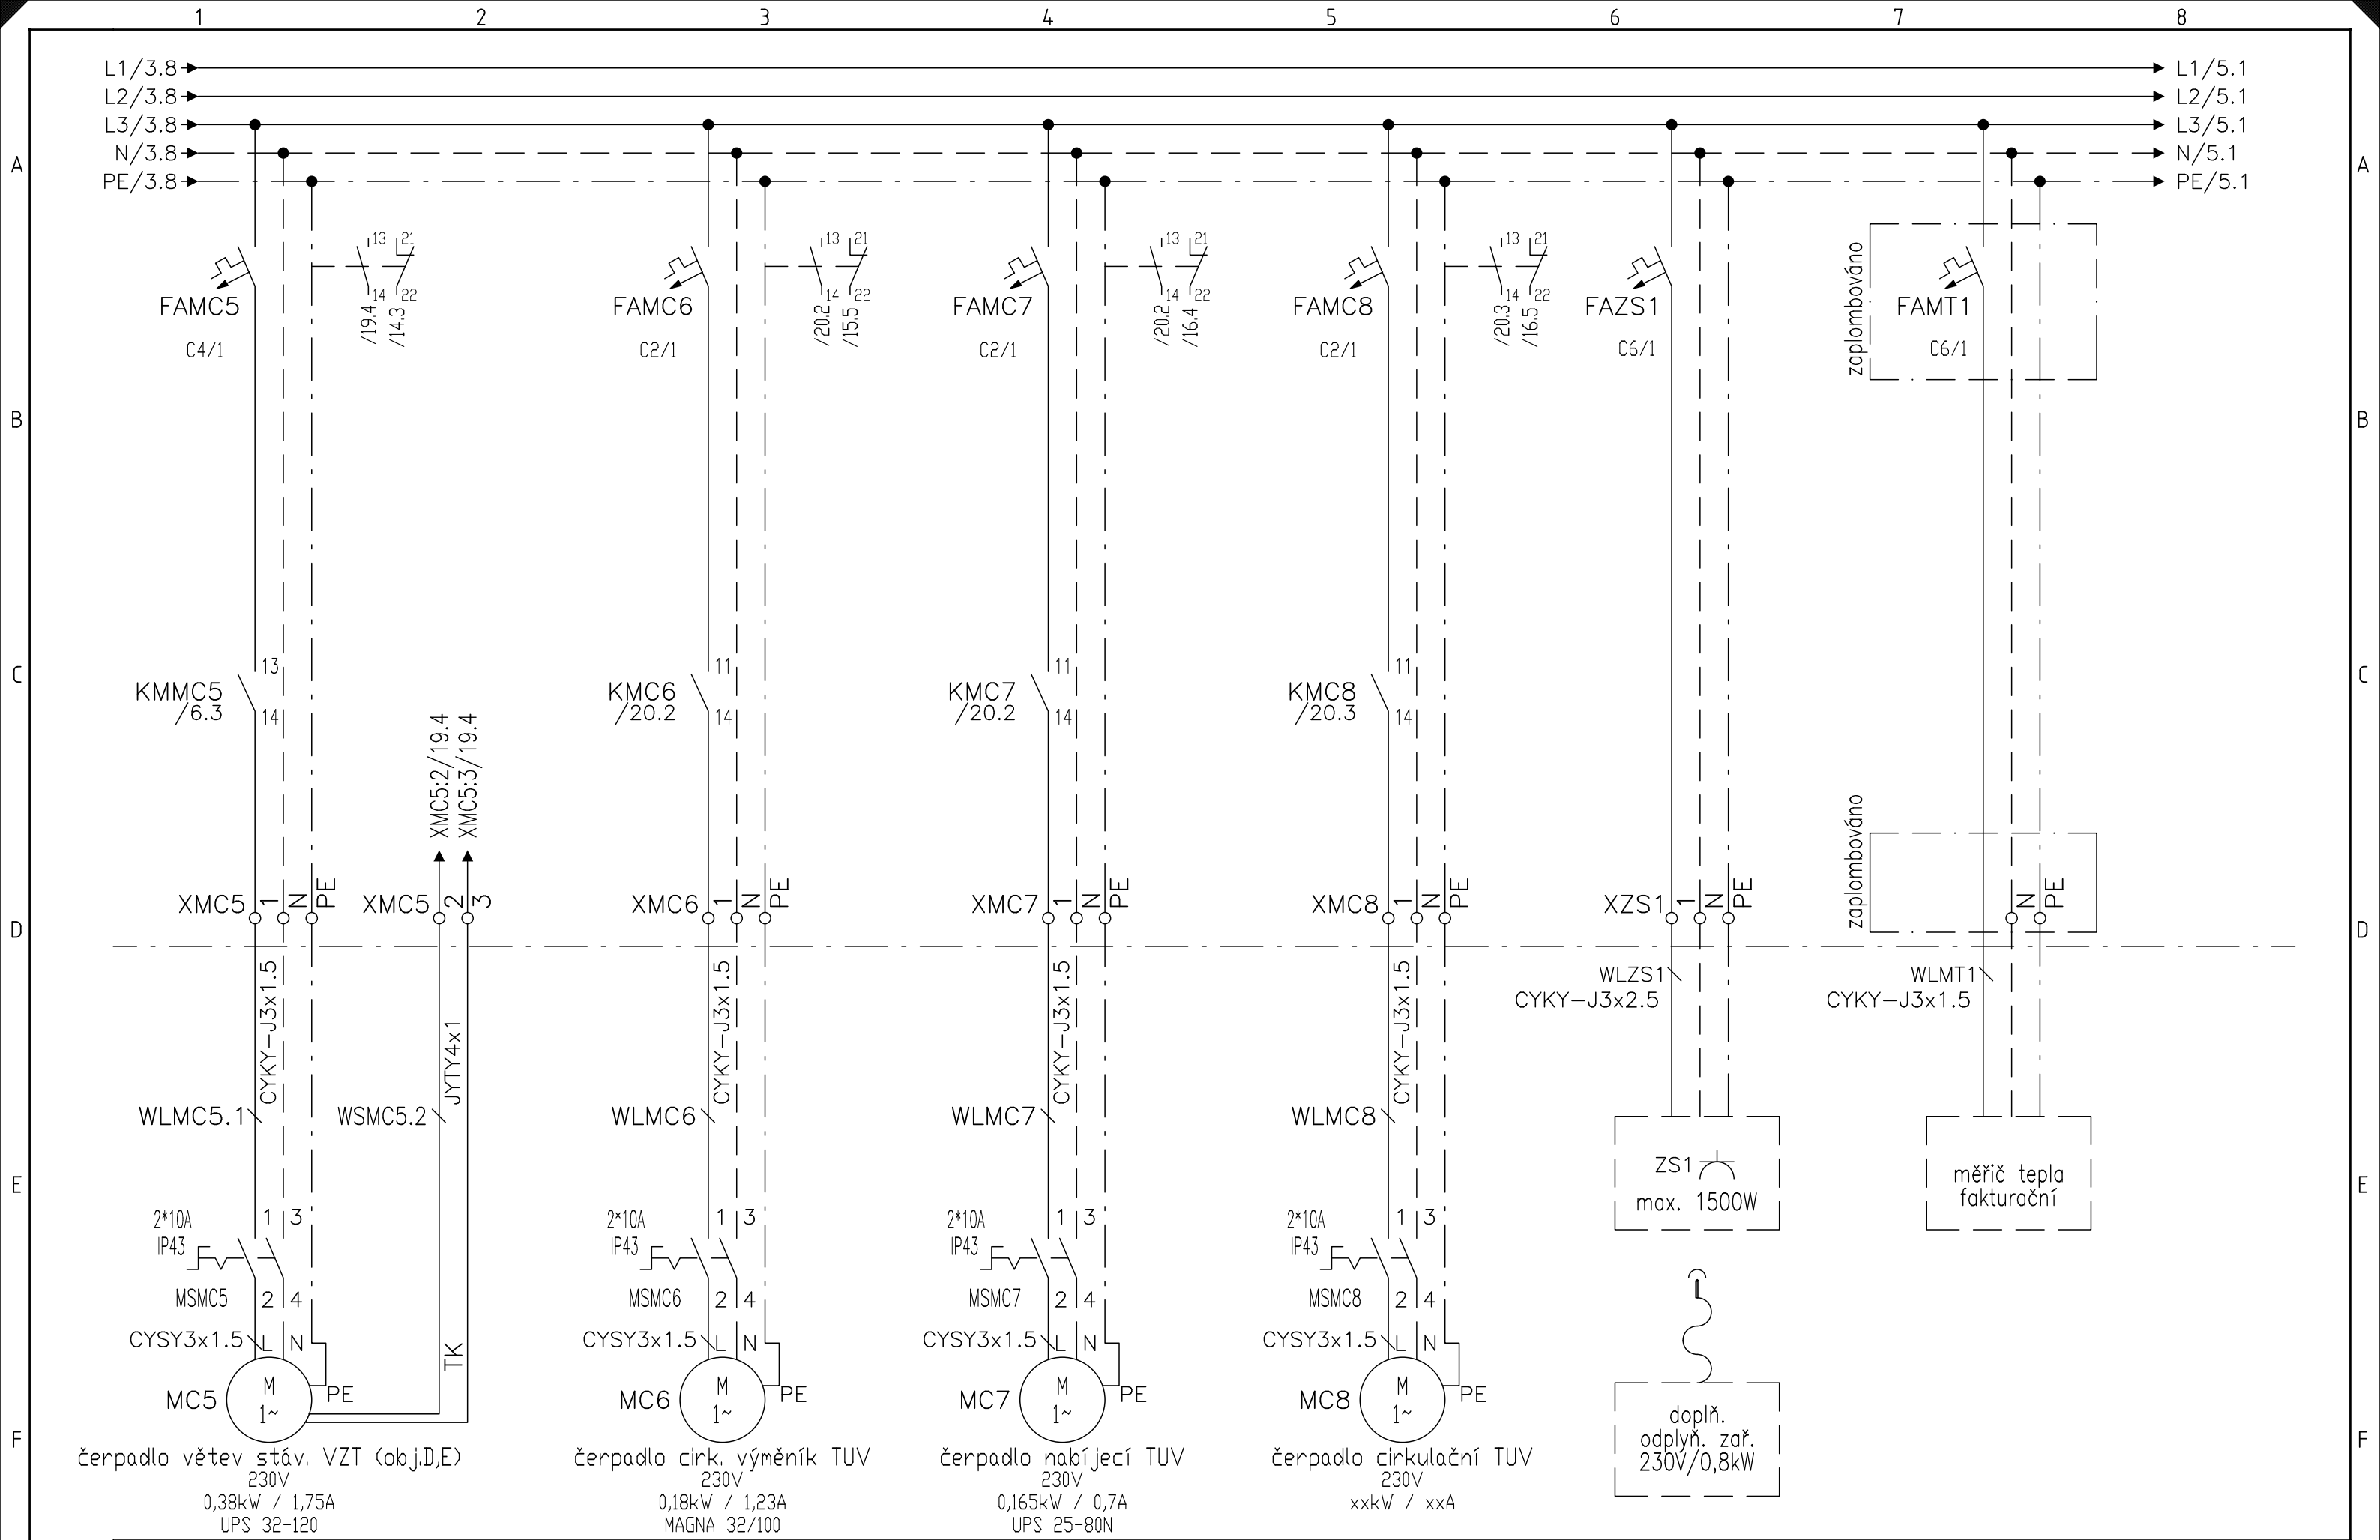


Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno
a			17.12.2013	Kopecný T.
b				
c				
d				







**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
napájení

Projekt Brno-FIMU-výstavba a moderniz.		=	
Číslo zakázky 64-5-4288-13	Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	List z 24	4

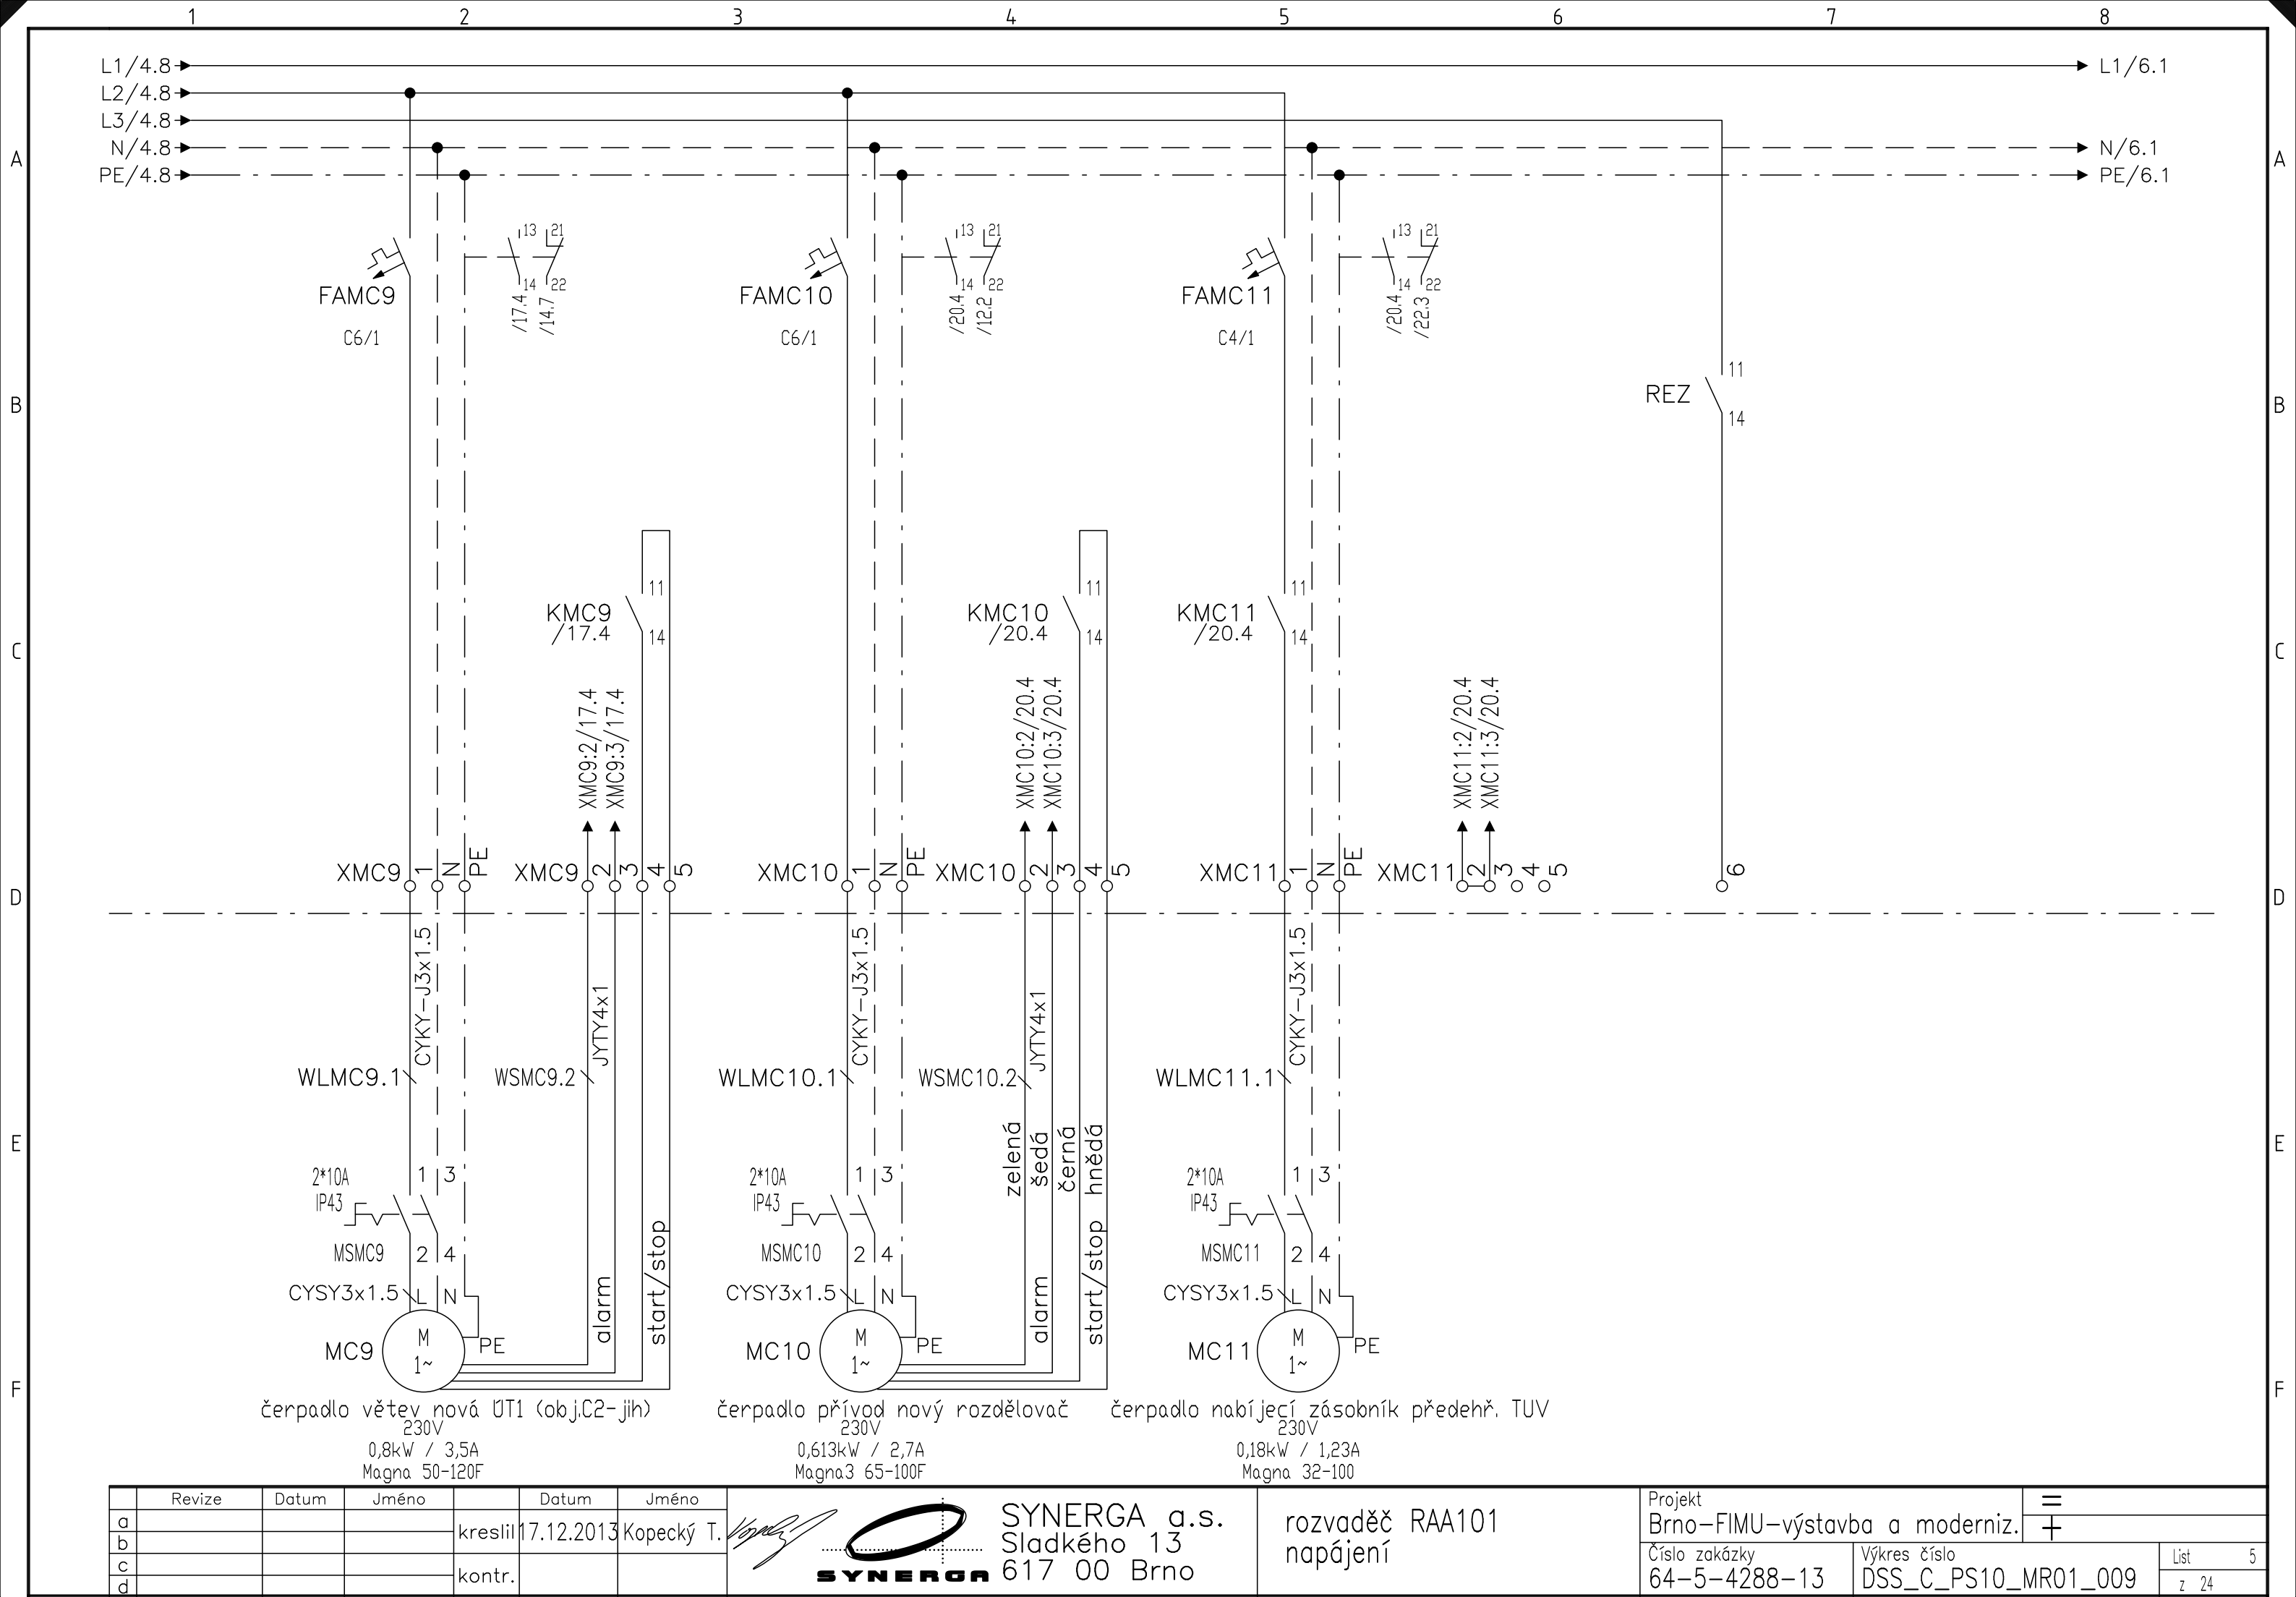




Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Projekt	=		
a					Brno-FIMU-výstavba a moderniz.	+		
b								
c								
d								

Číslo zakázky	Výkres číslo	List
64-5-4288-13	DSS_C_PS10_MR01_009	6

z	24
---	----

 SYNERGA a.s.  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
napájení

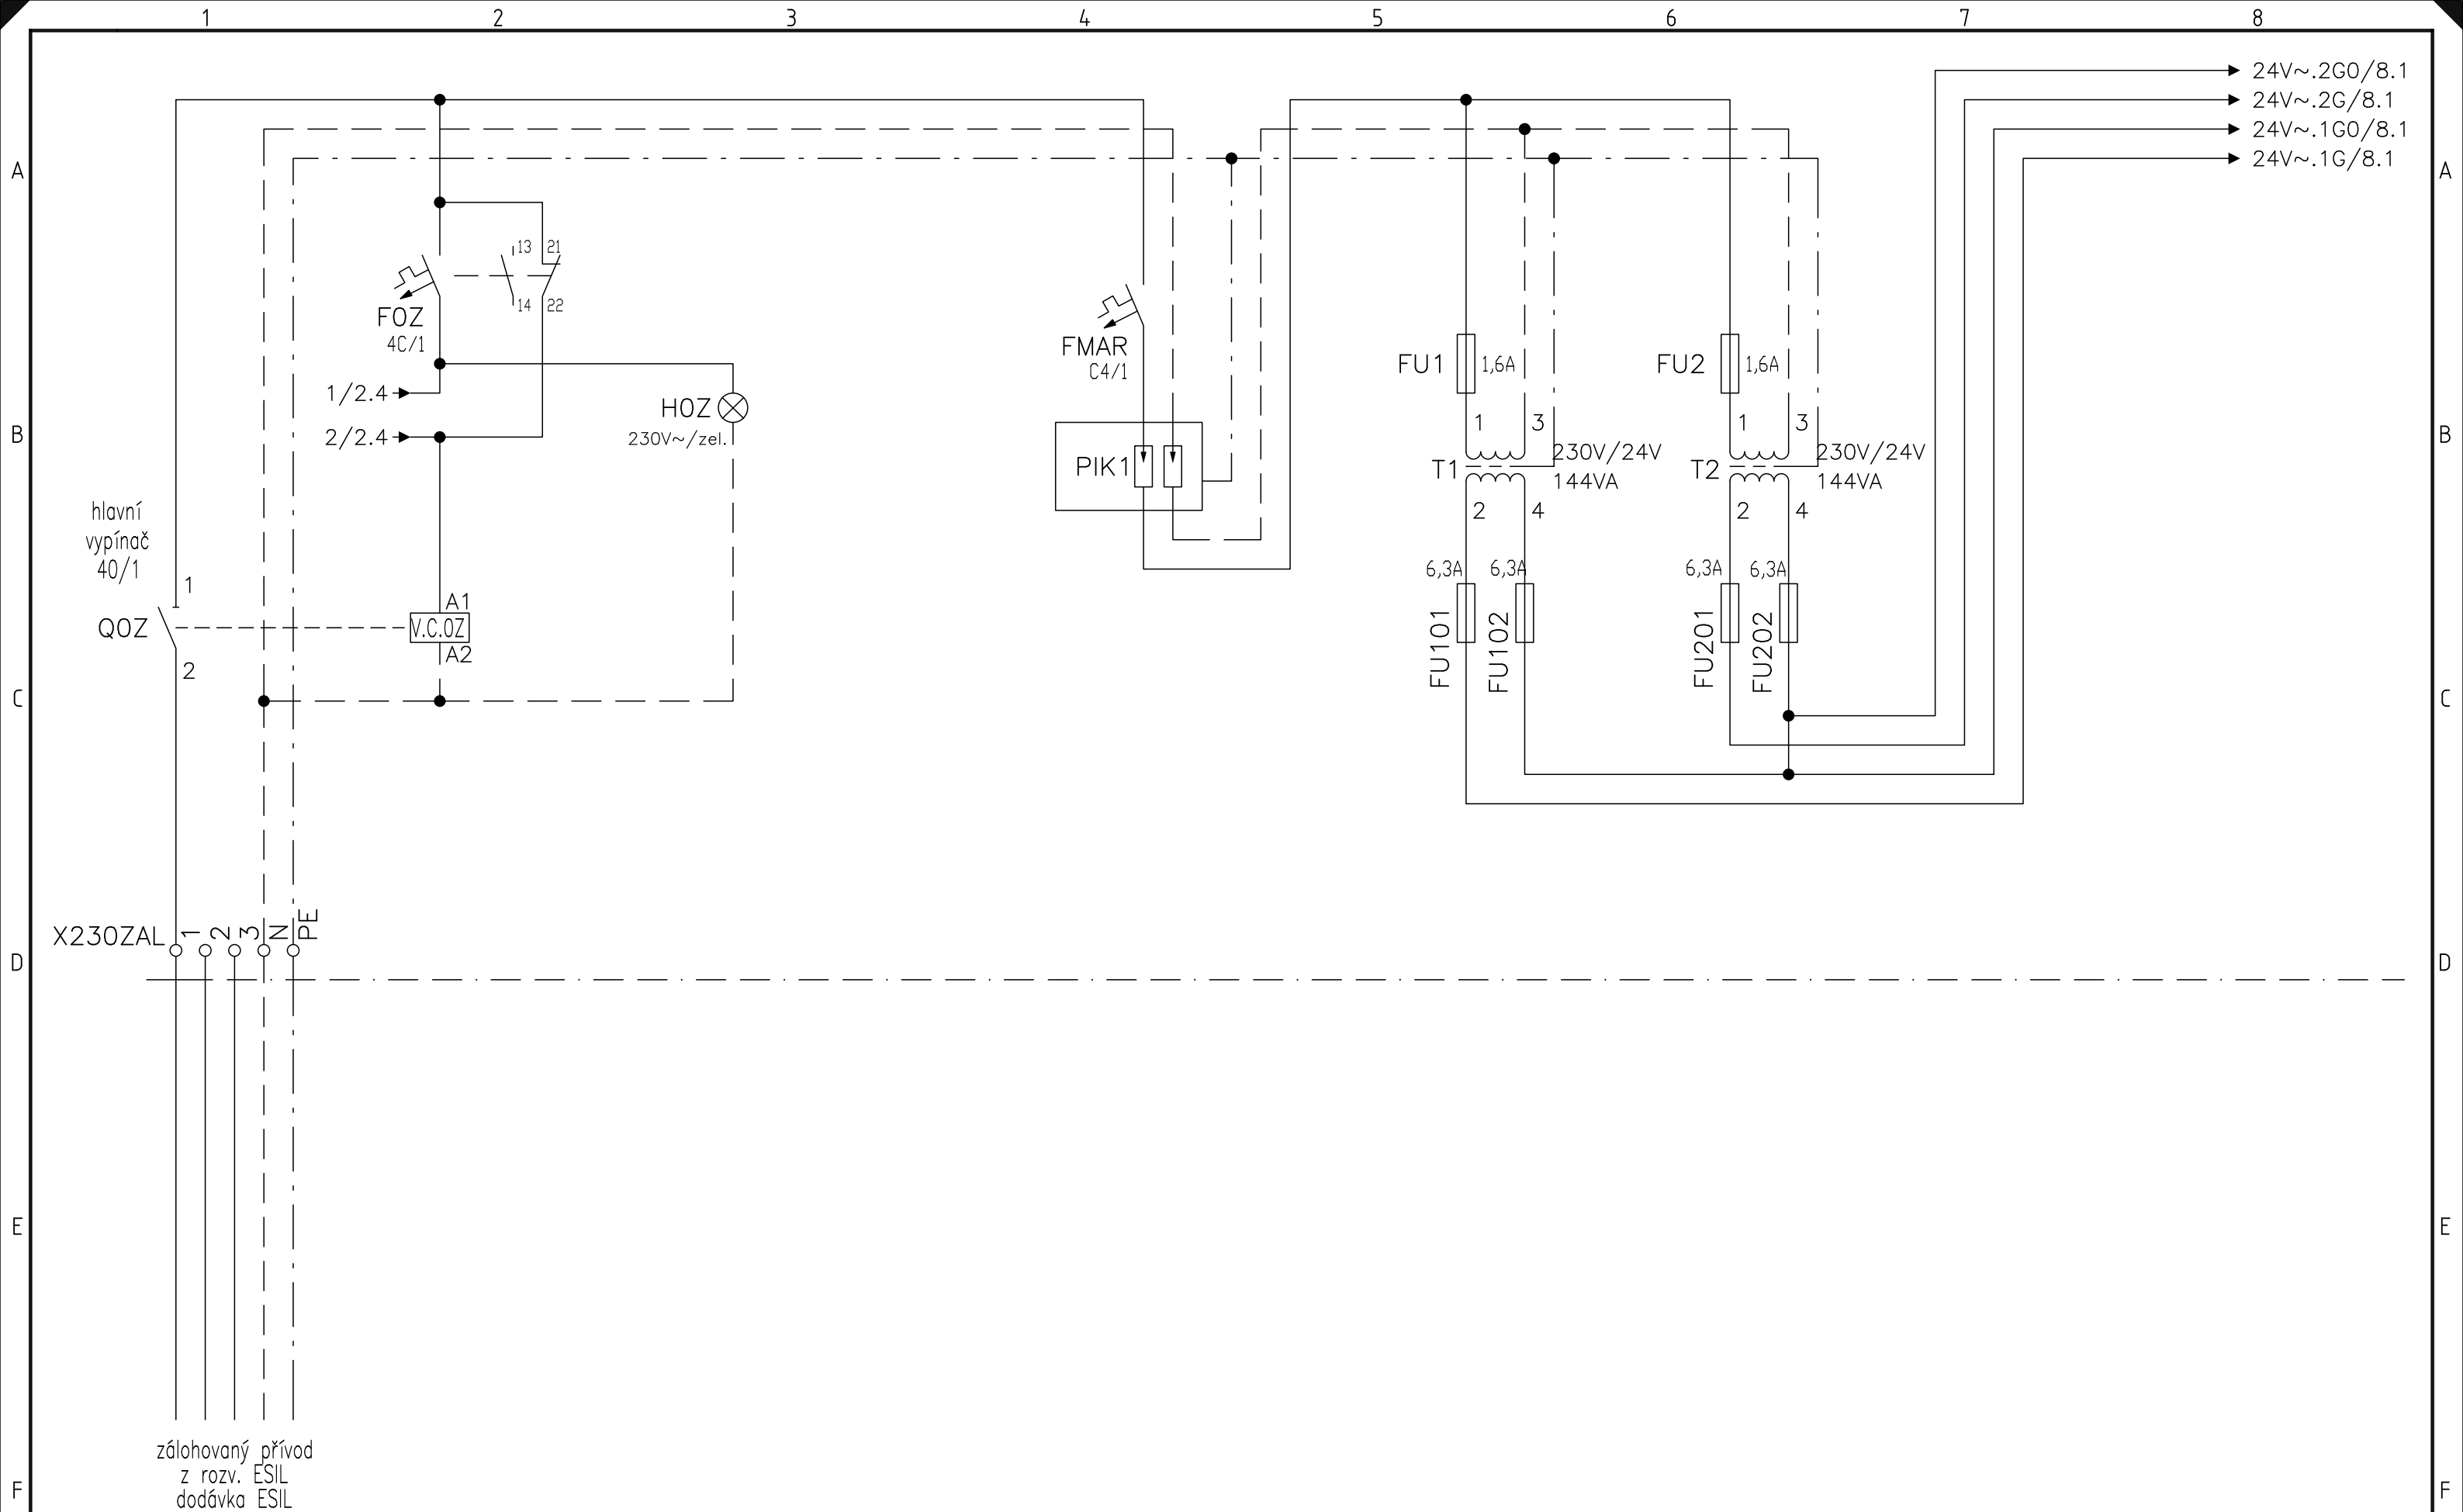


Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno
a			17.12.2013	Kopecký T.
b				
c				
d				

**SYNERGA**

**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno


rozvaděč RAA101  
napájení části MaR


Projekt Brno-FIMU-výstavba a moderniz.	=	
Číslo zakázky 64-5-4288-13	Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	7
		z 24

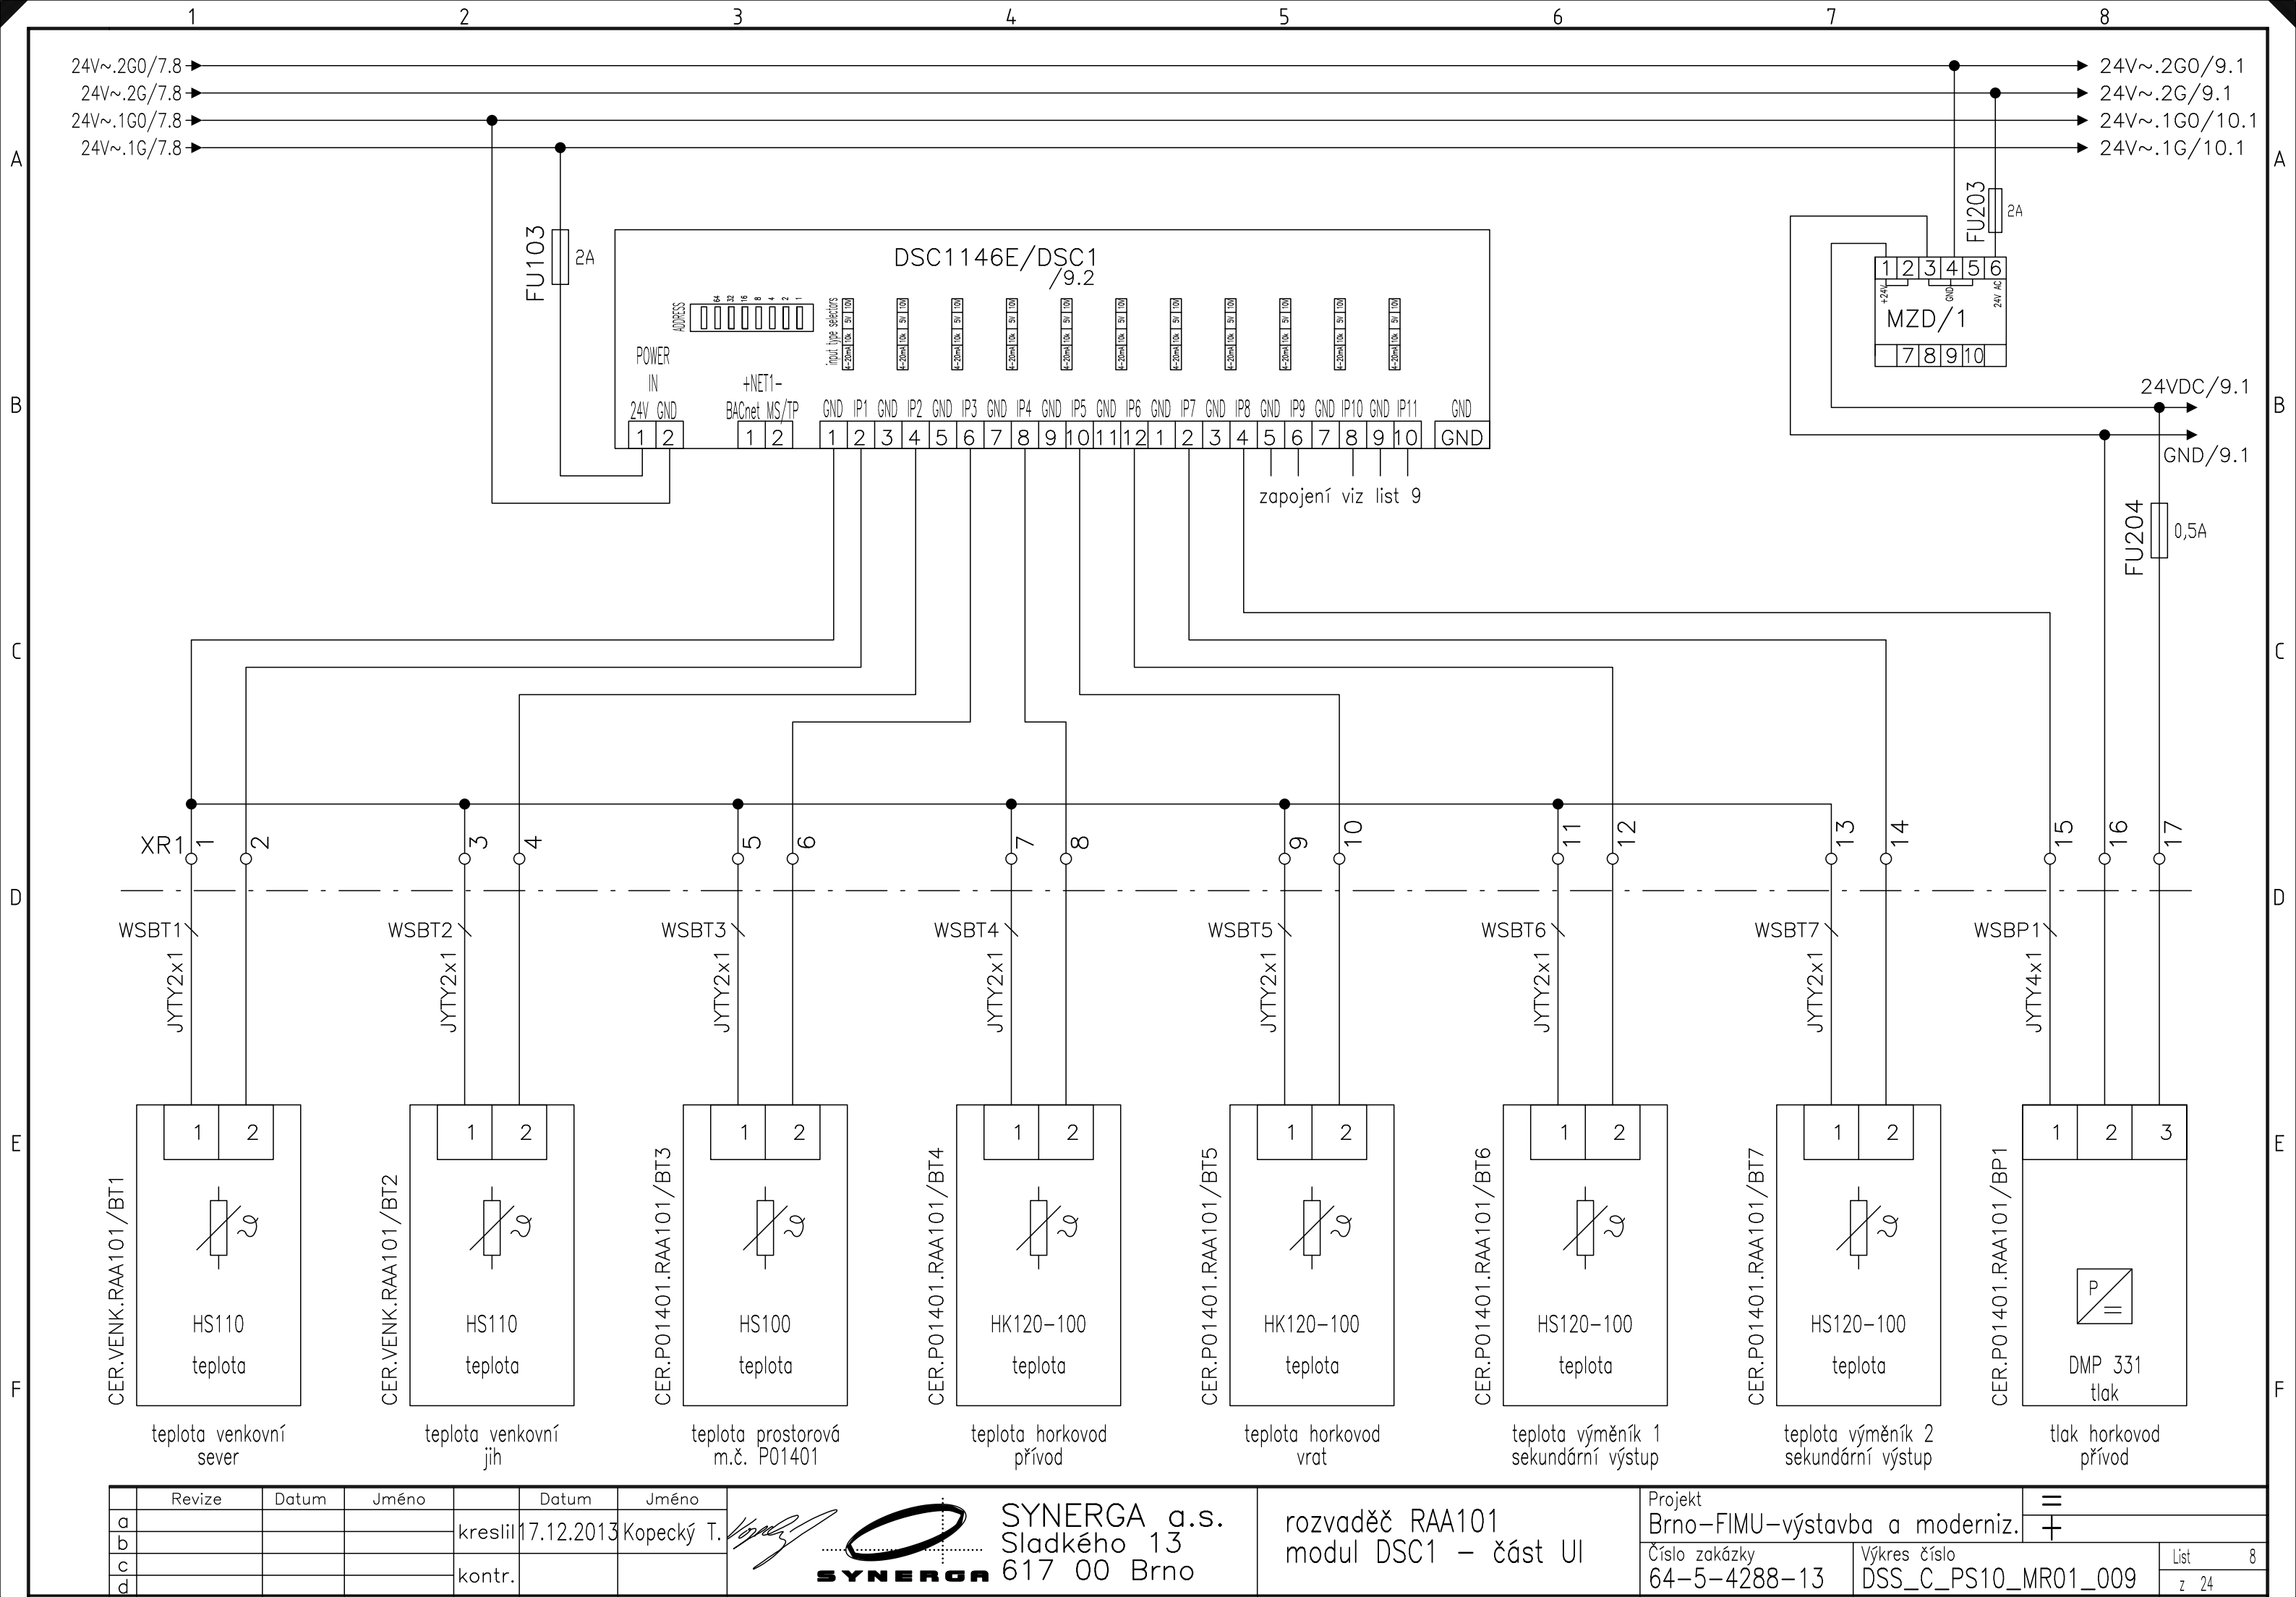





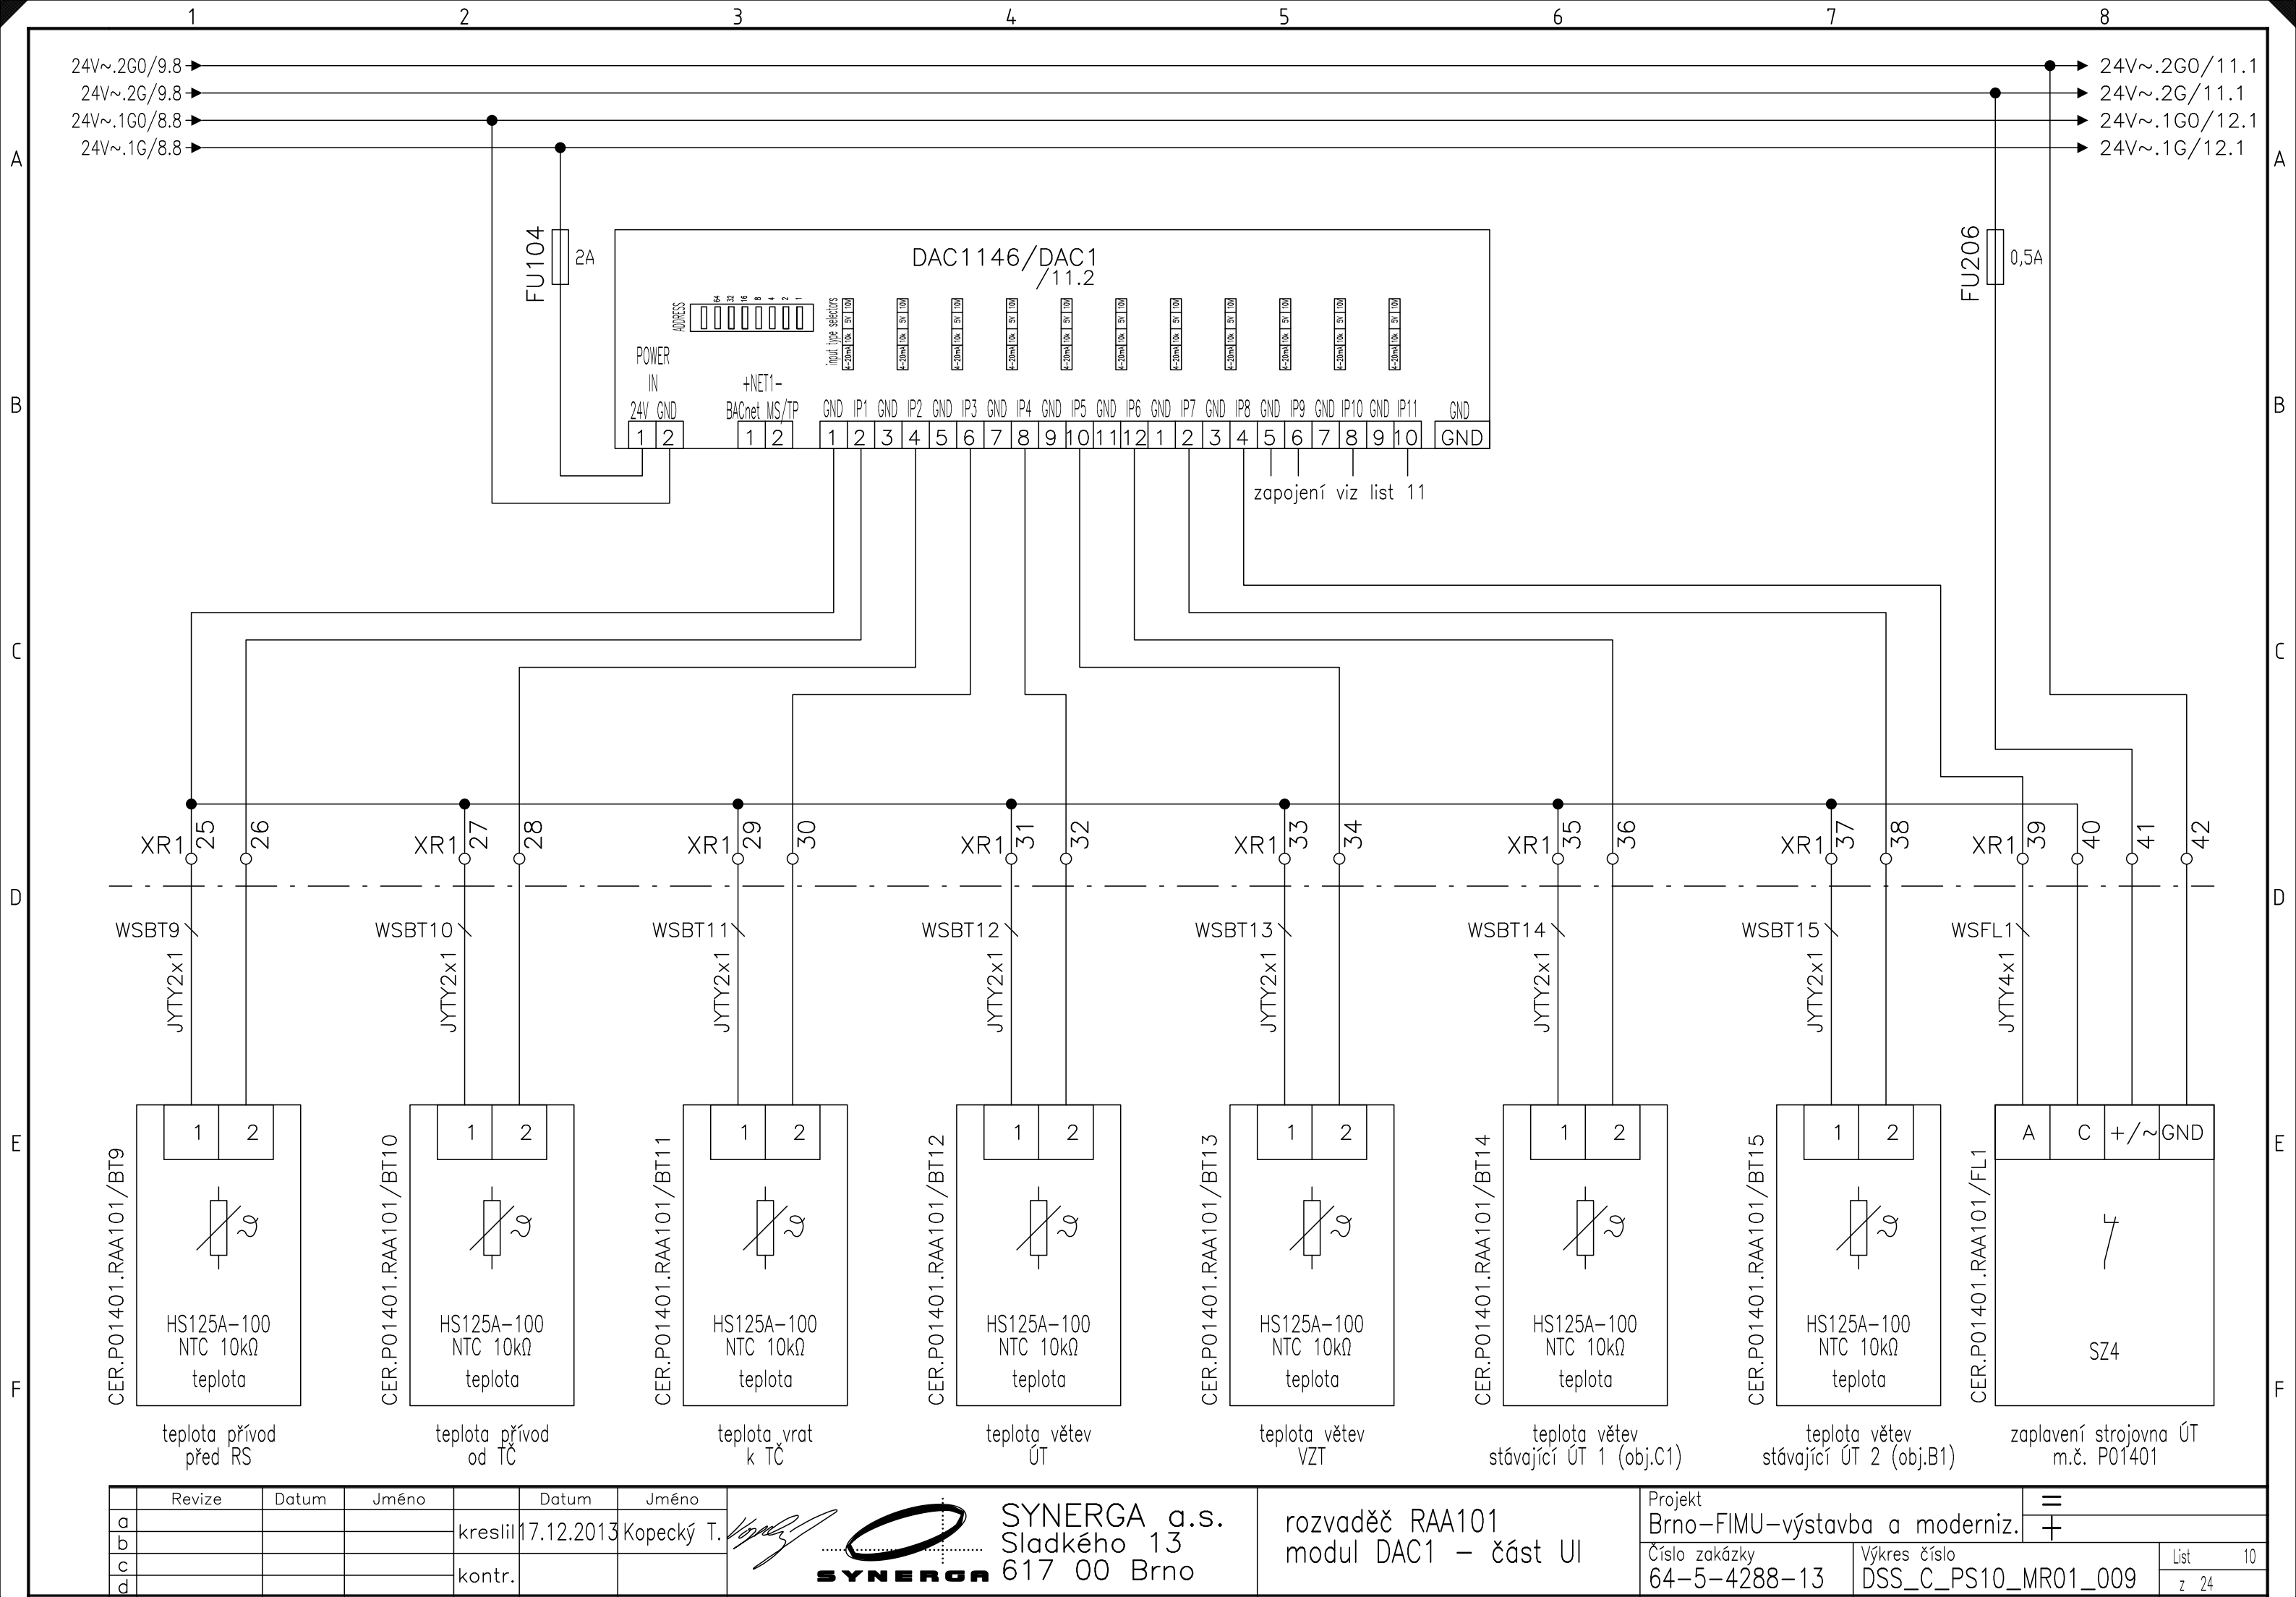

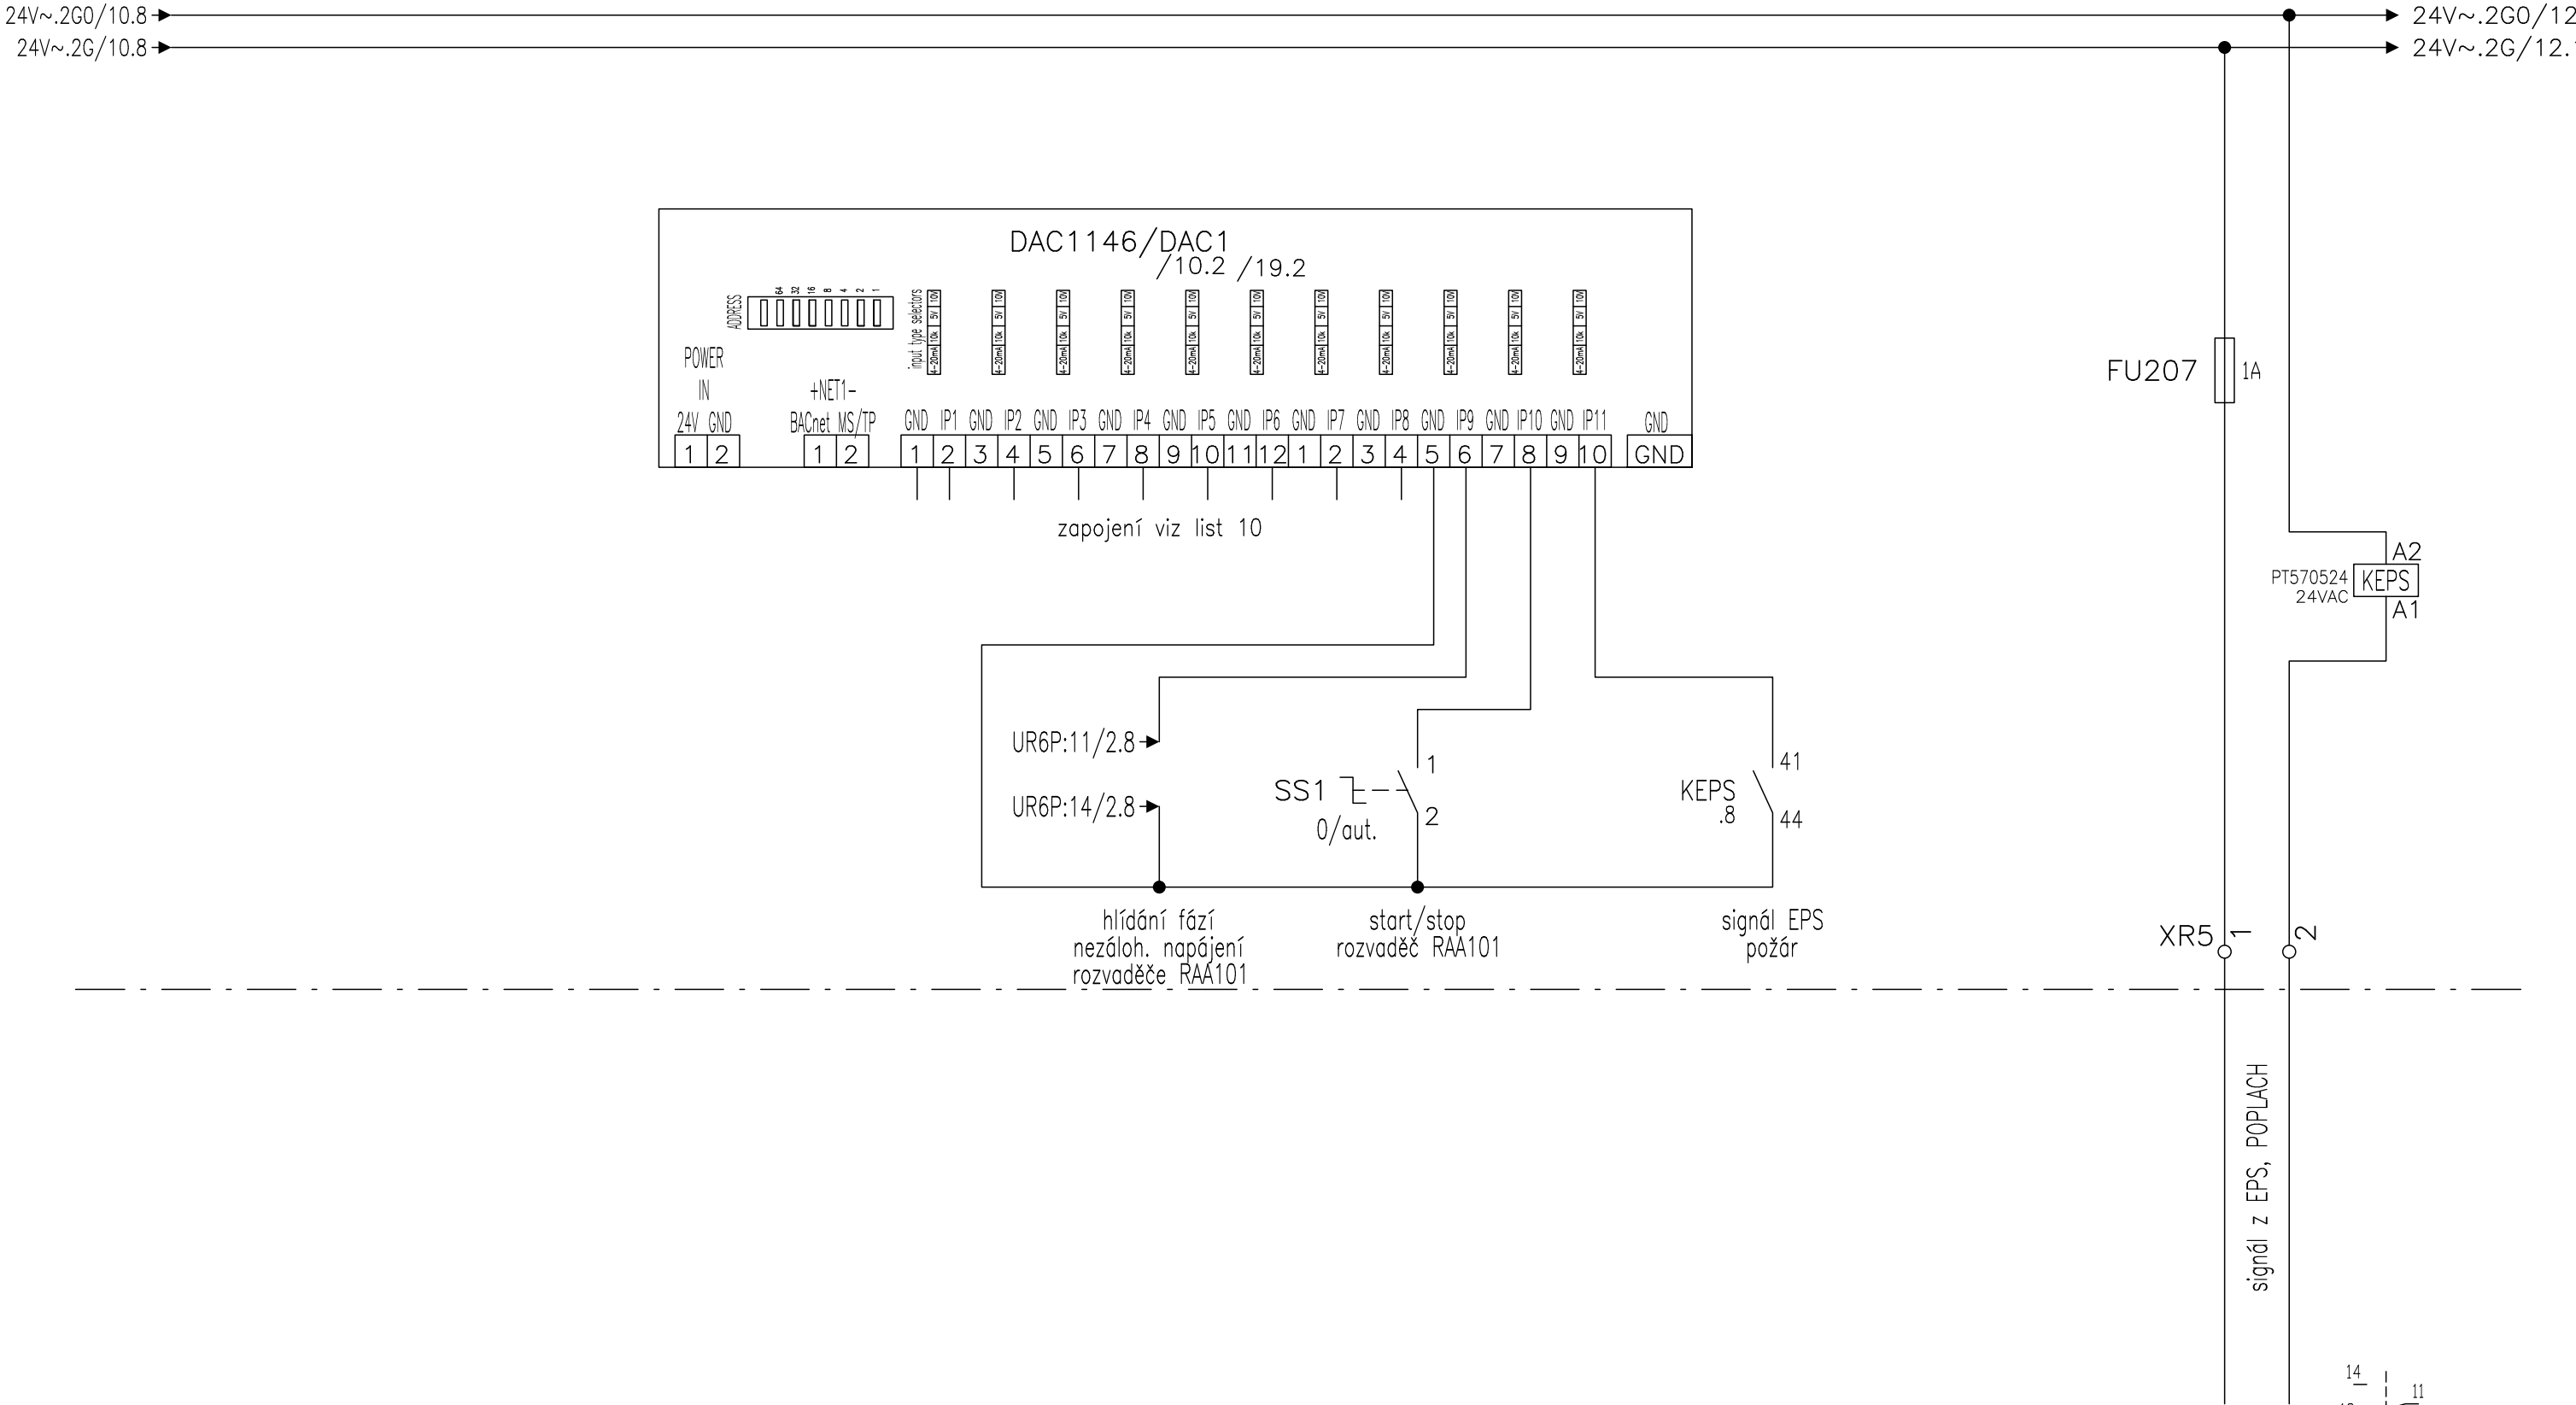


	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
a				kreslil	17.12.2013	Kopecký T.
b						
c				kontr.		
d						




**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
modul DAC1 – část UI

Projekt Brno–FIMU–výstavba a moderniz.		=	
Číslo zakázky 64–5–4288–13		Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	
		List 11 z 24	

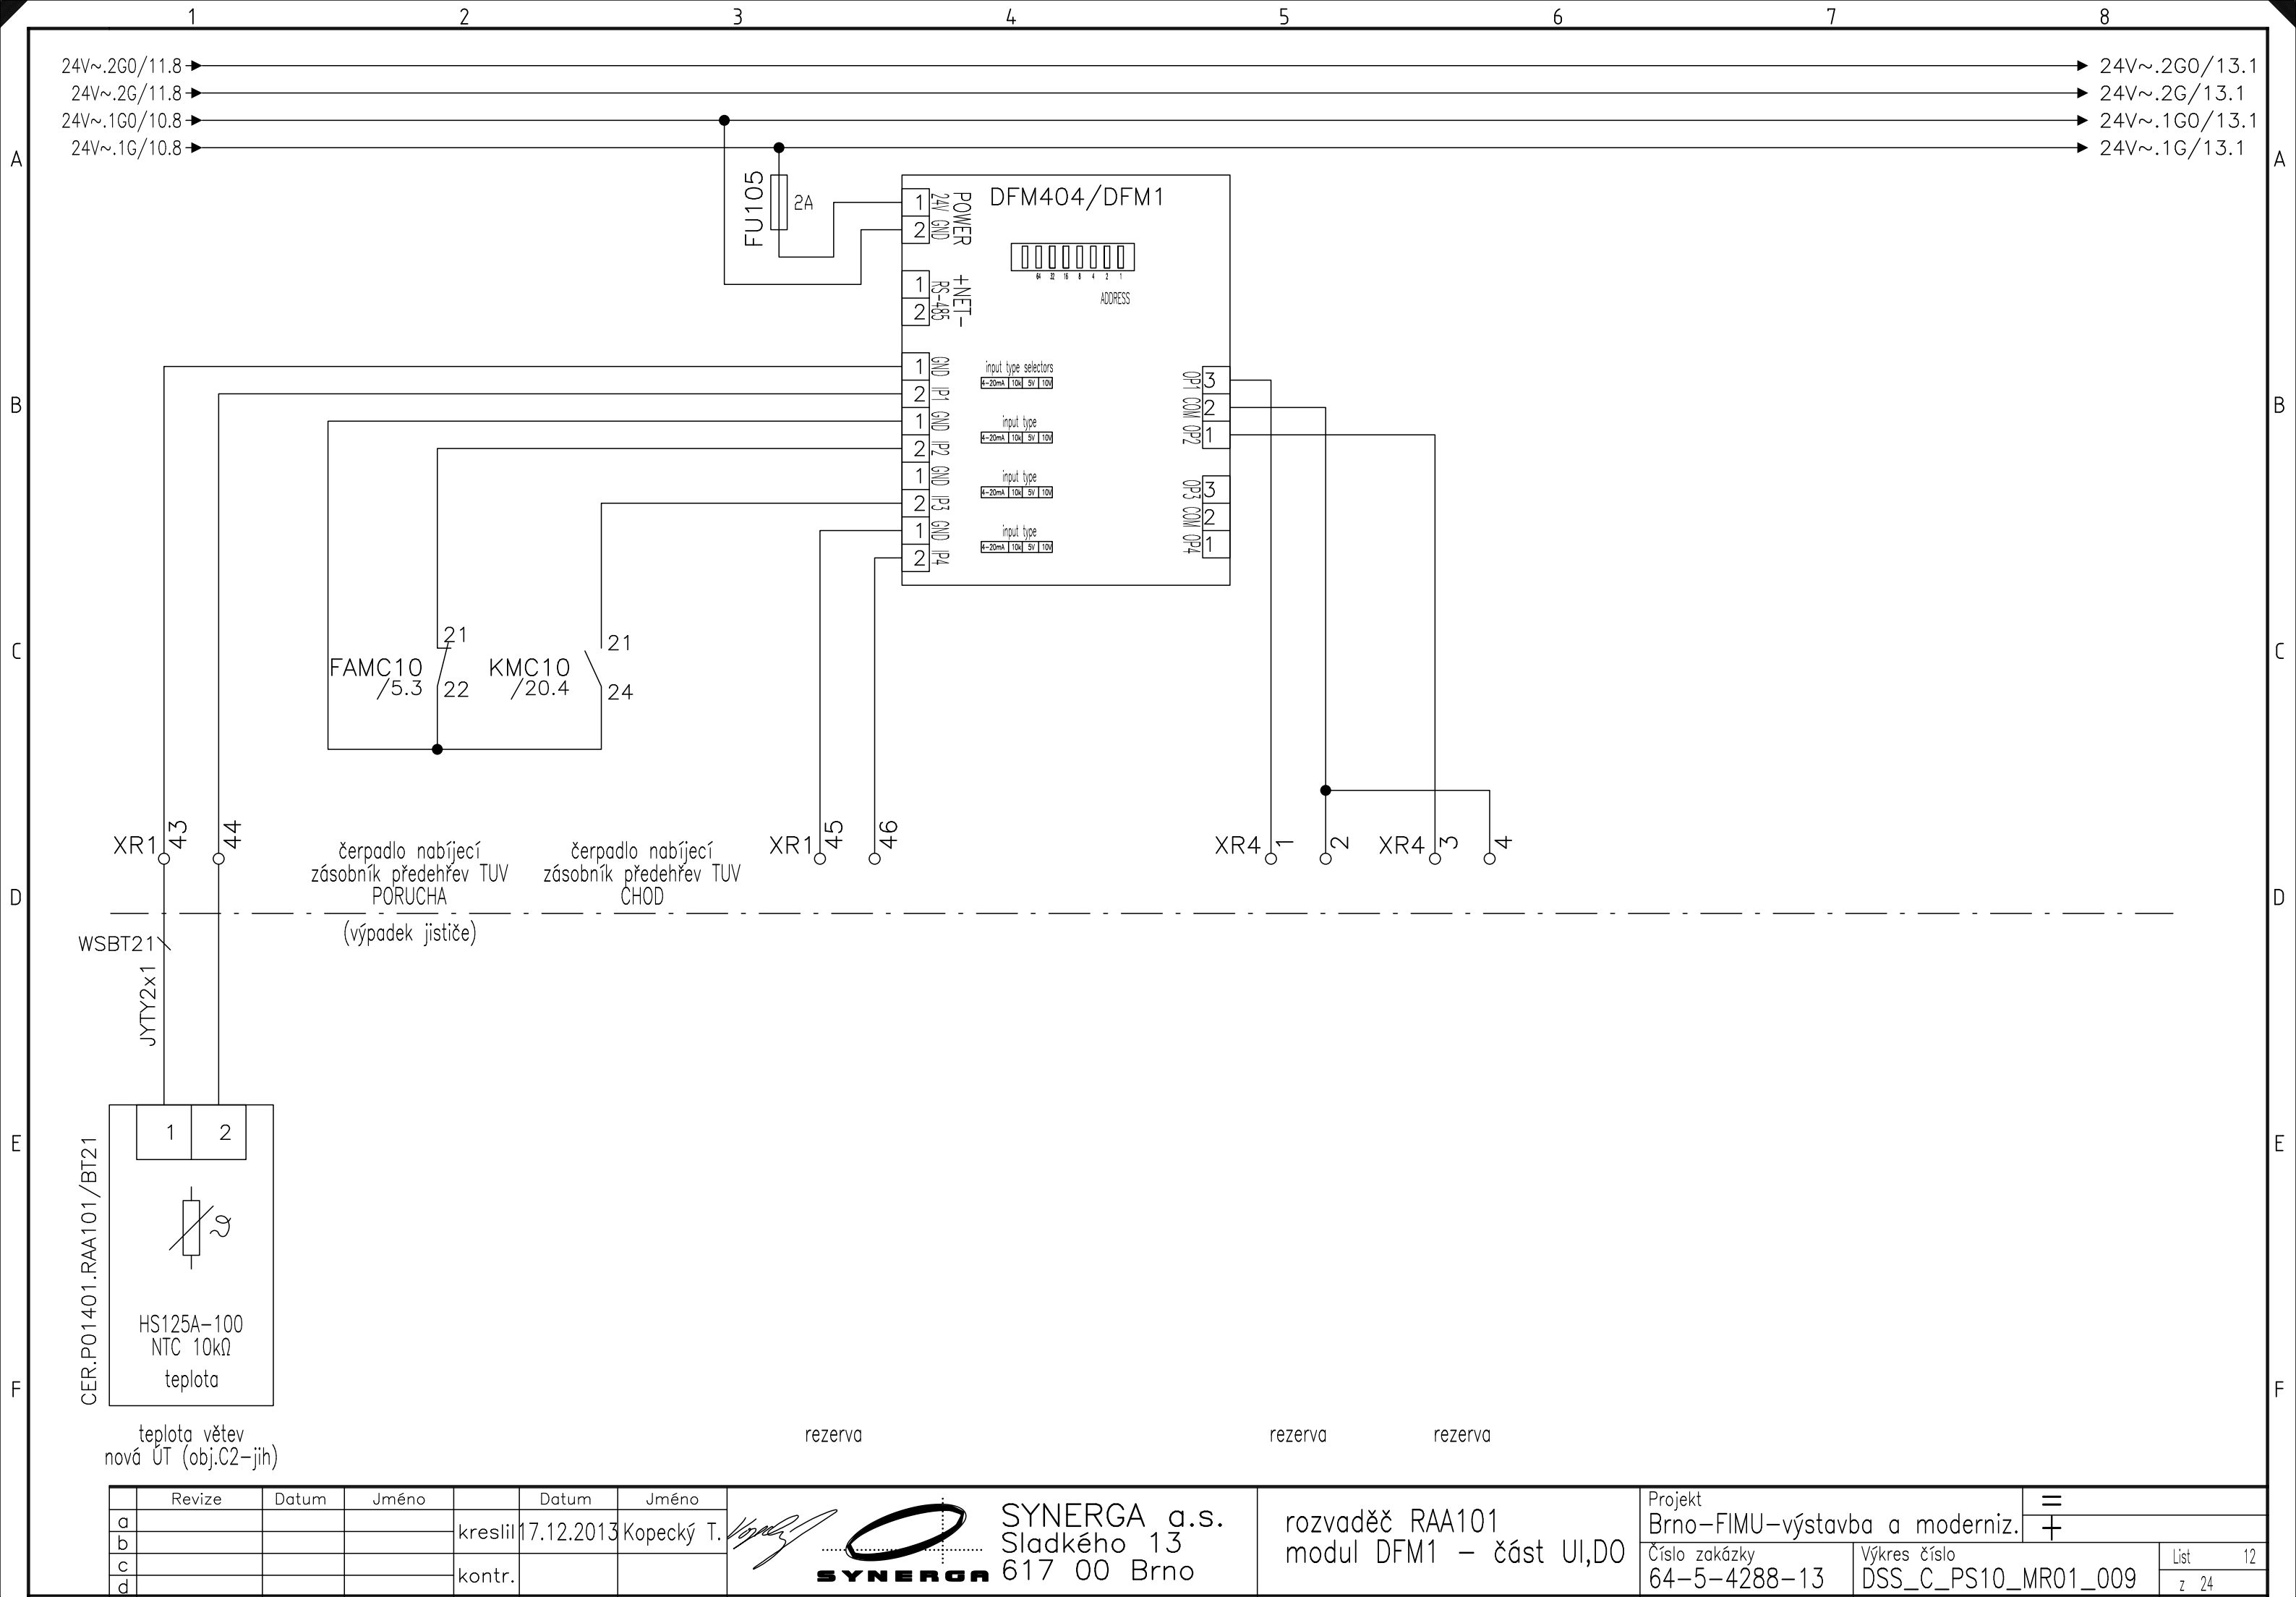

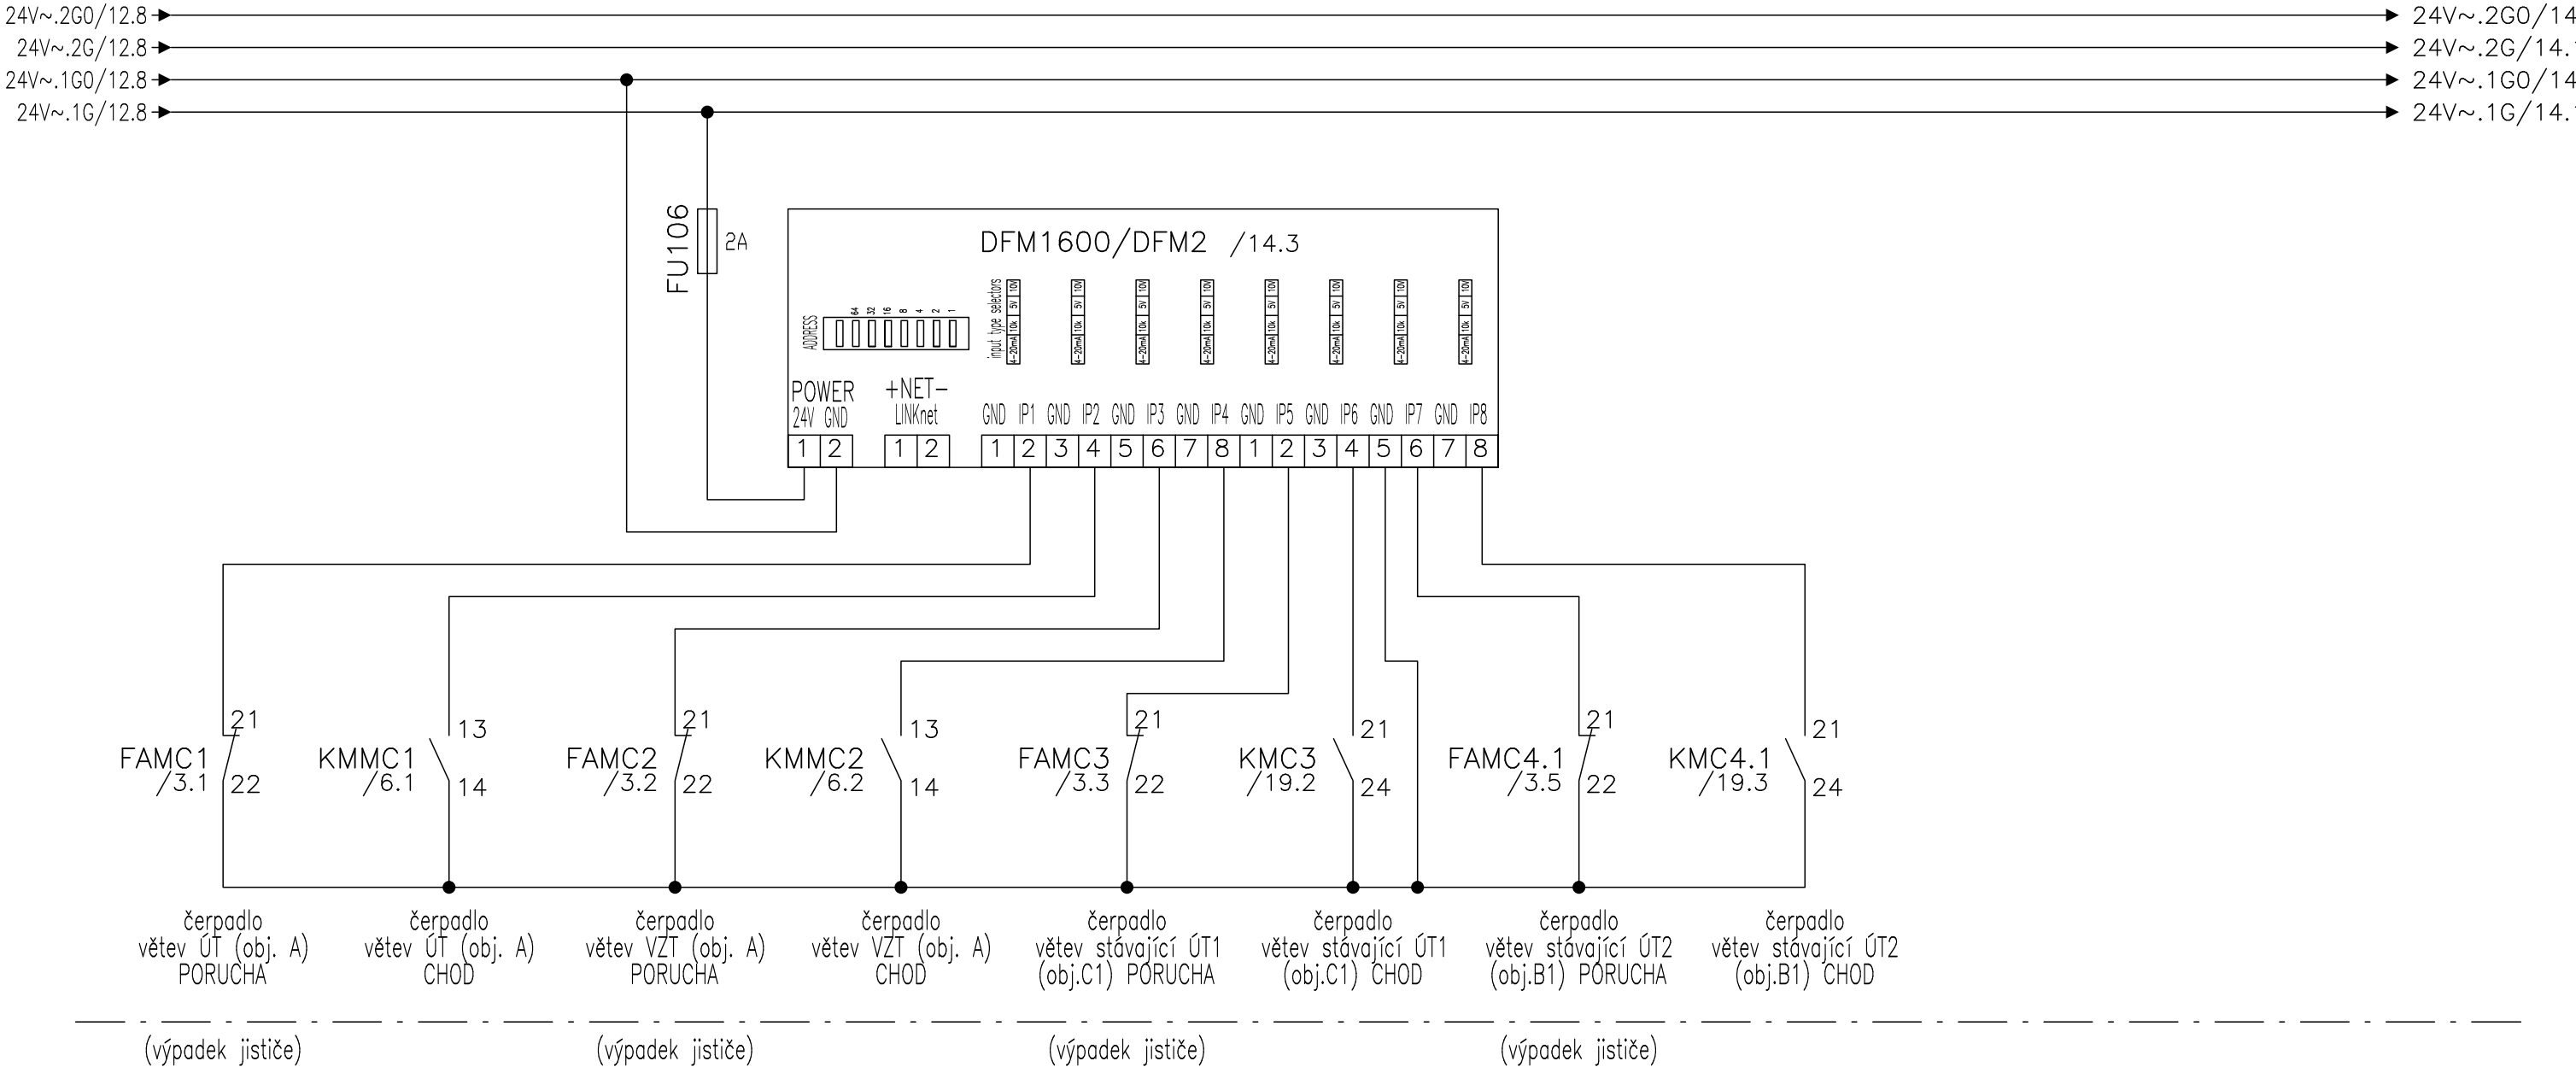


Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno
a				
b			17.12.2013	Kopecký T.
c				
d				



**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
modul DFM2 – část UI


Projekt Brno–FIMU–výstavba a moderniz.			
Číslo zakázky 64–5–4288–13	Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	List z 24	13

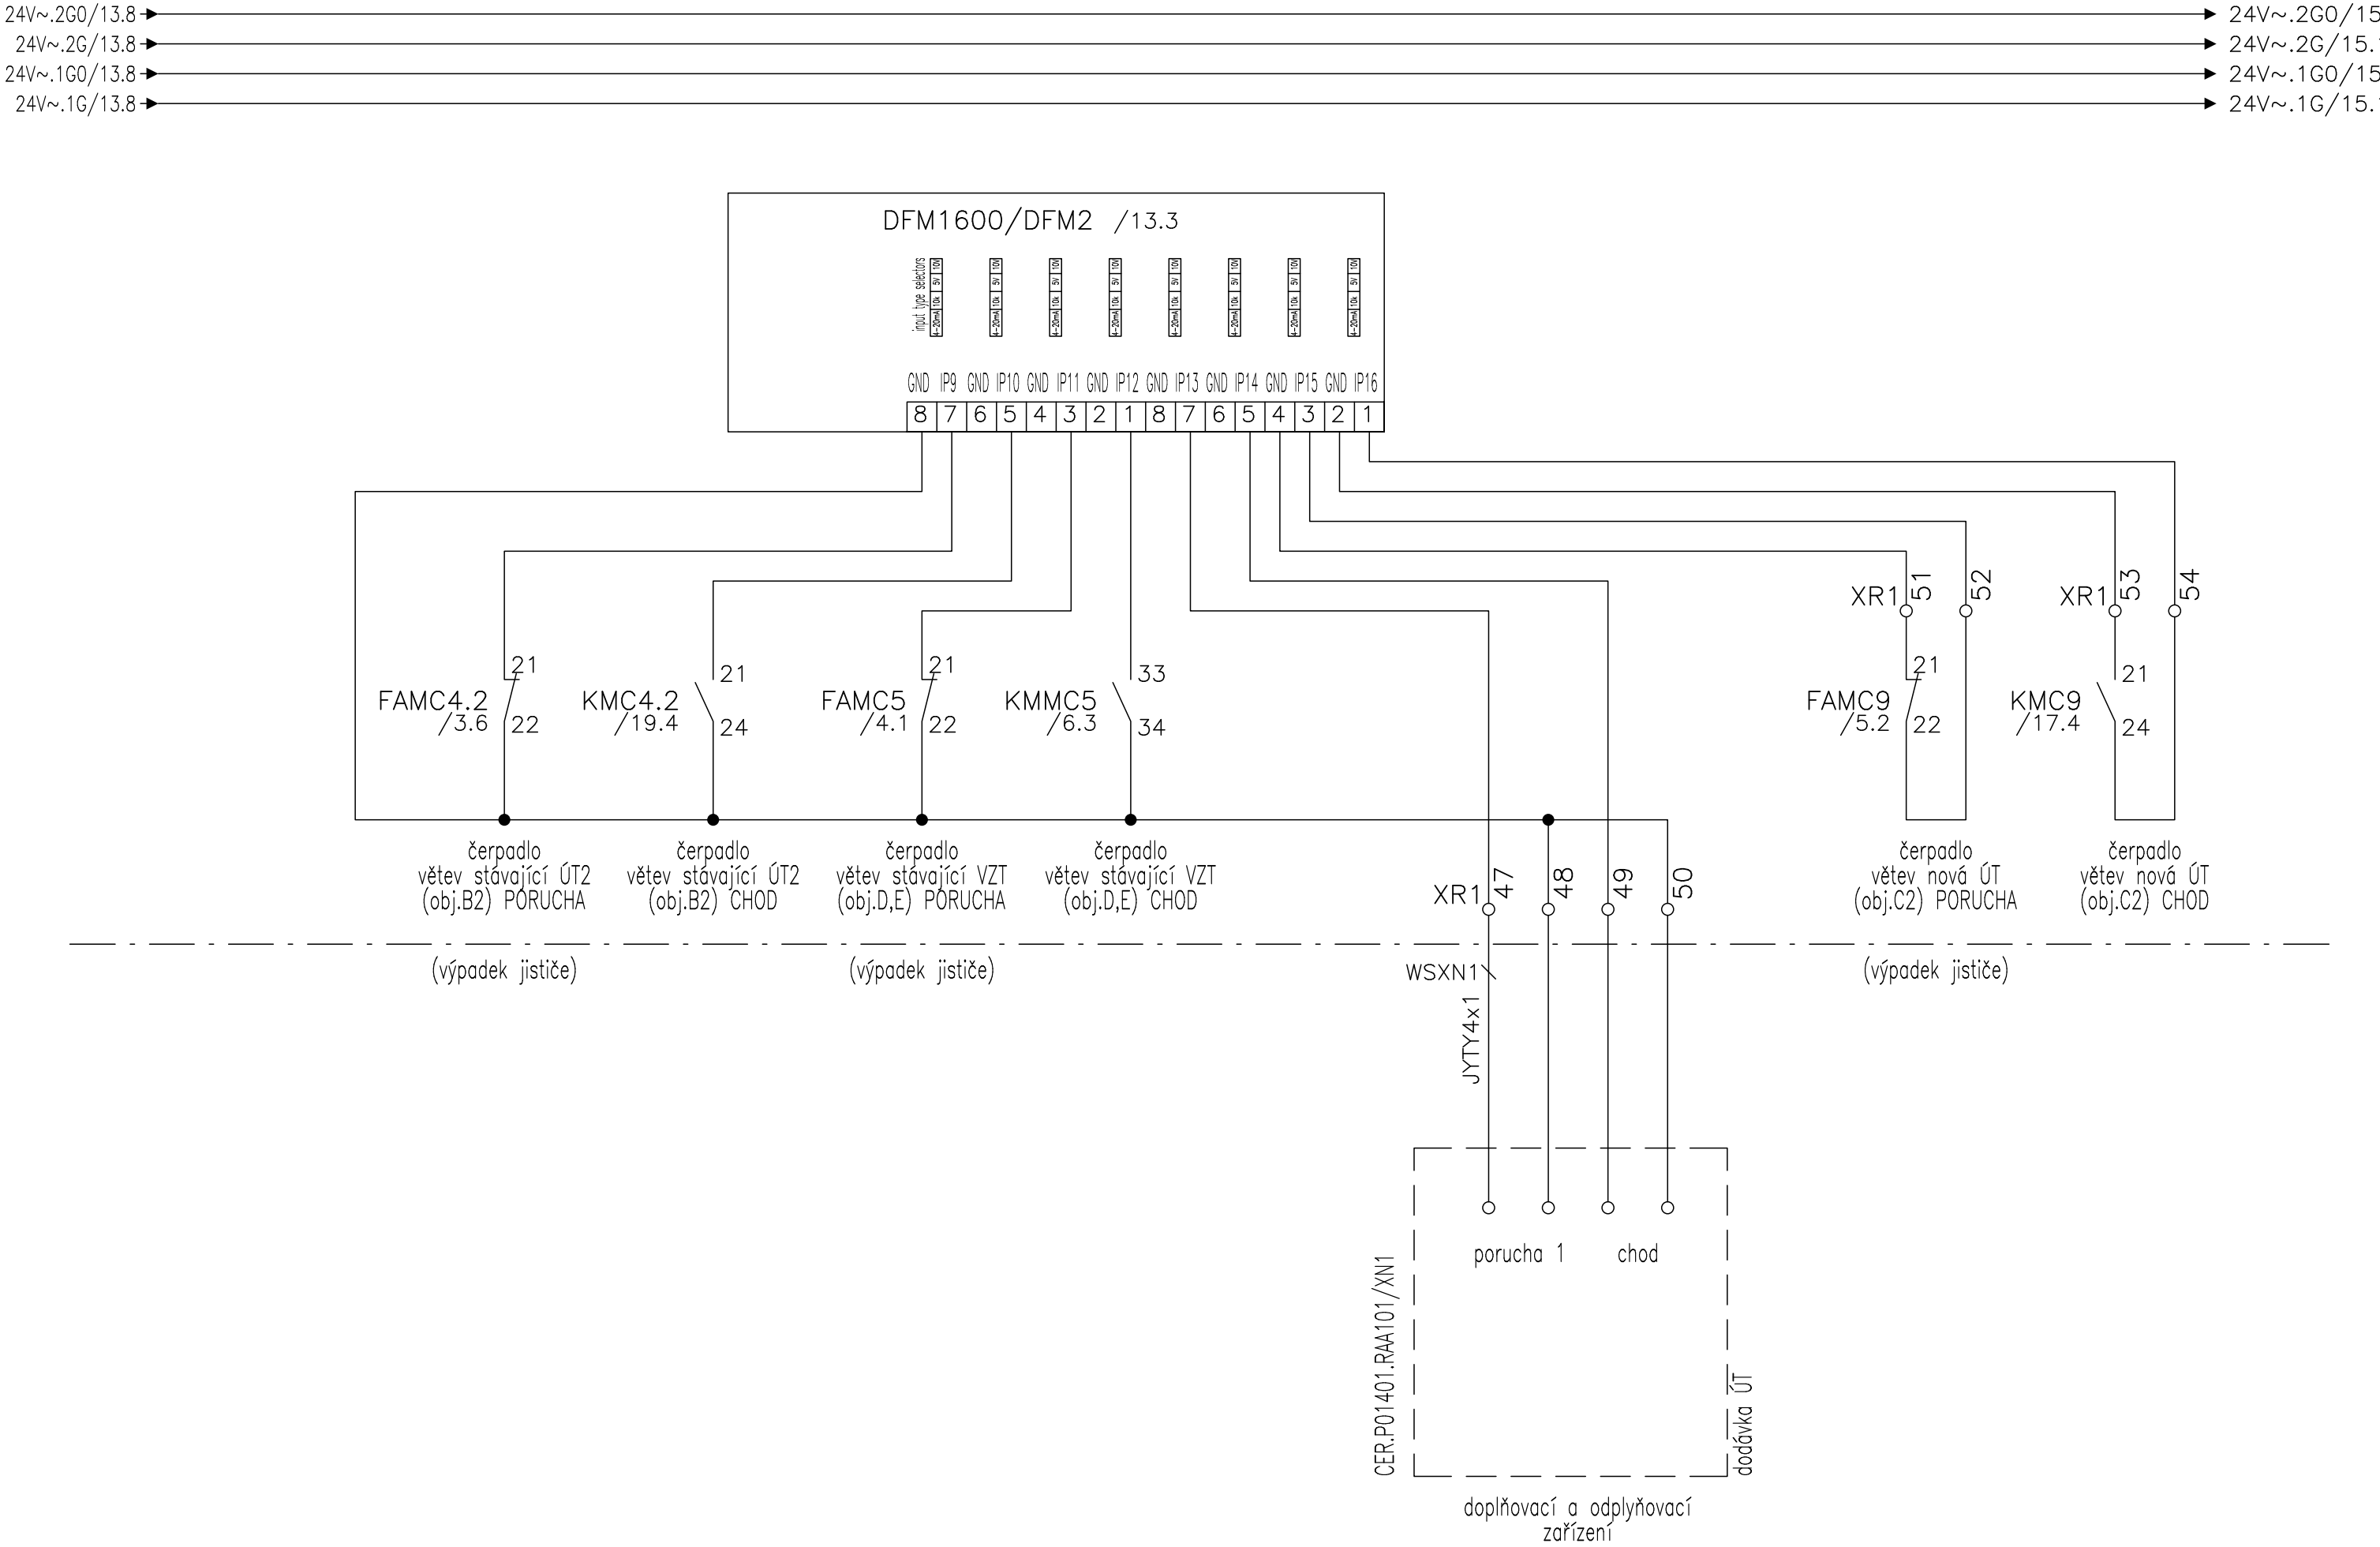








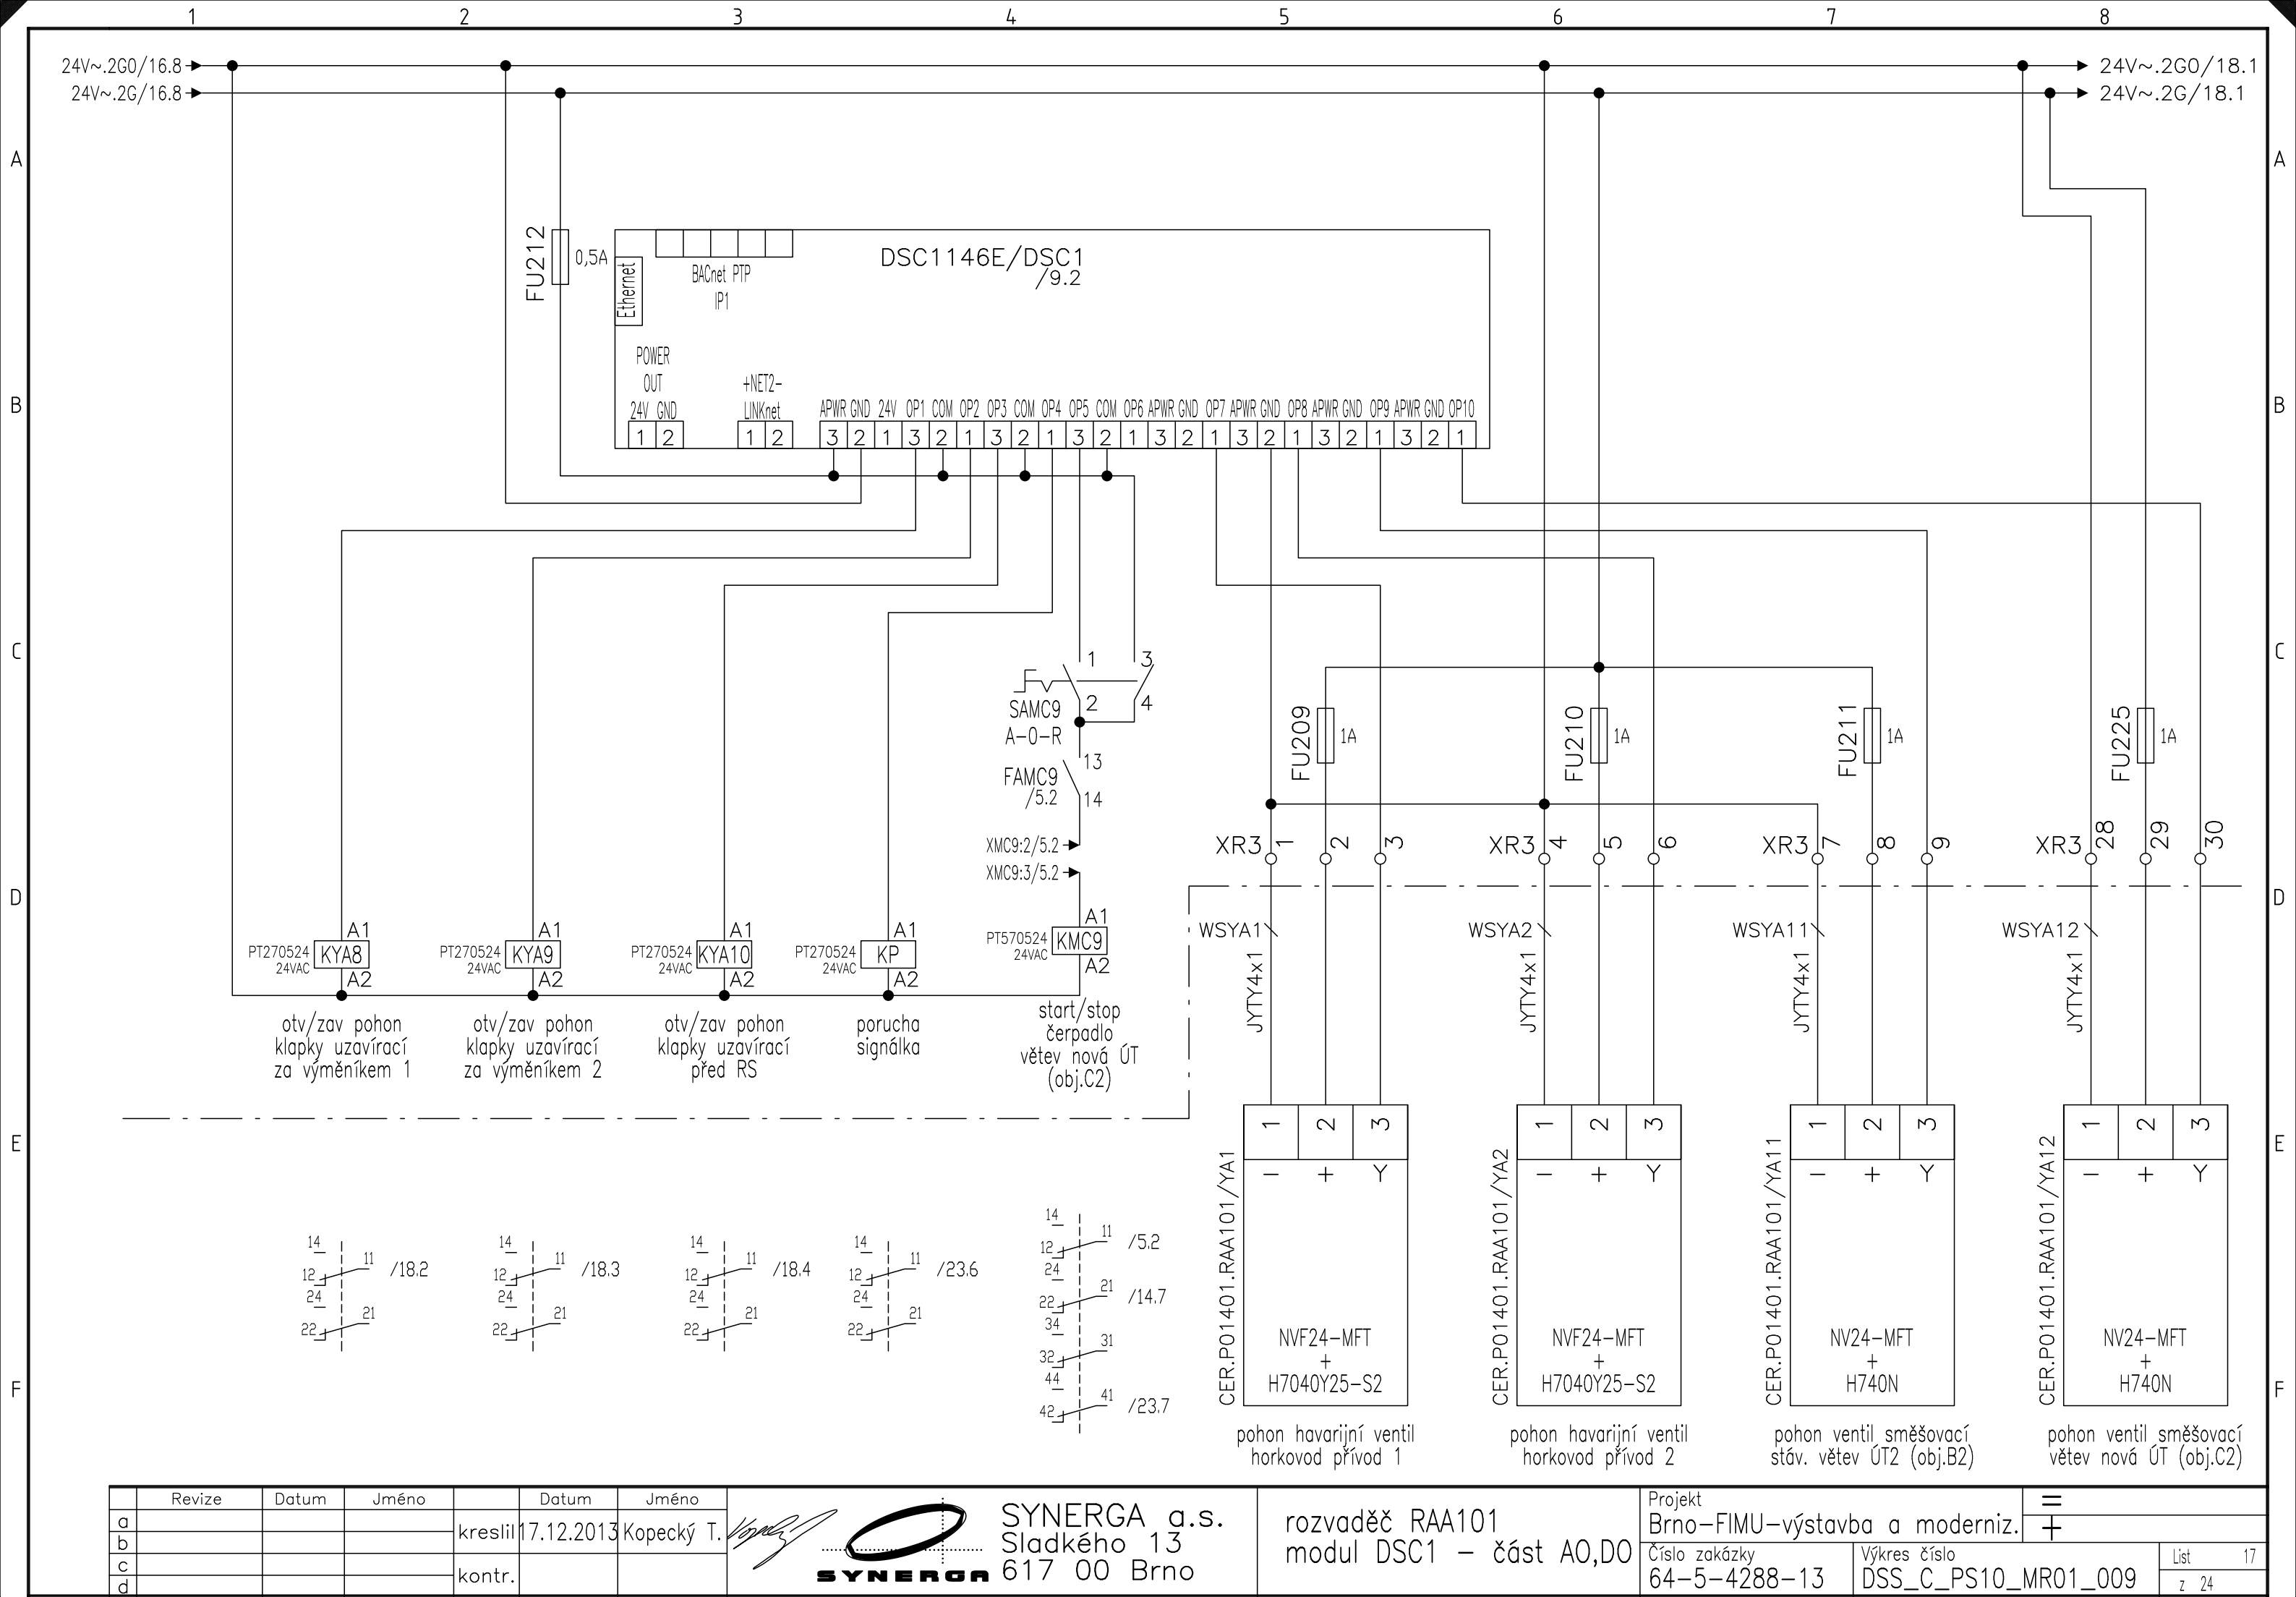

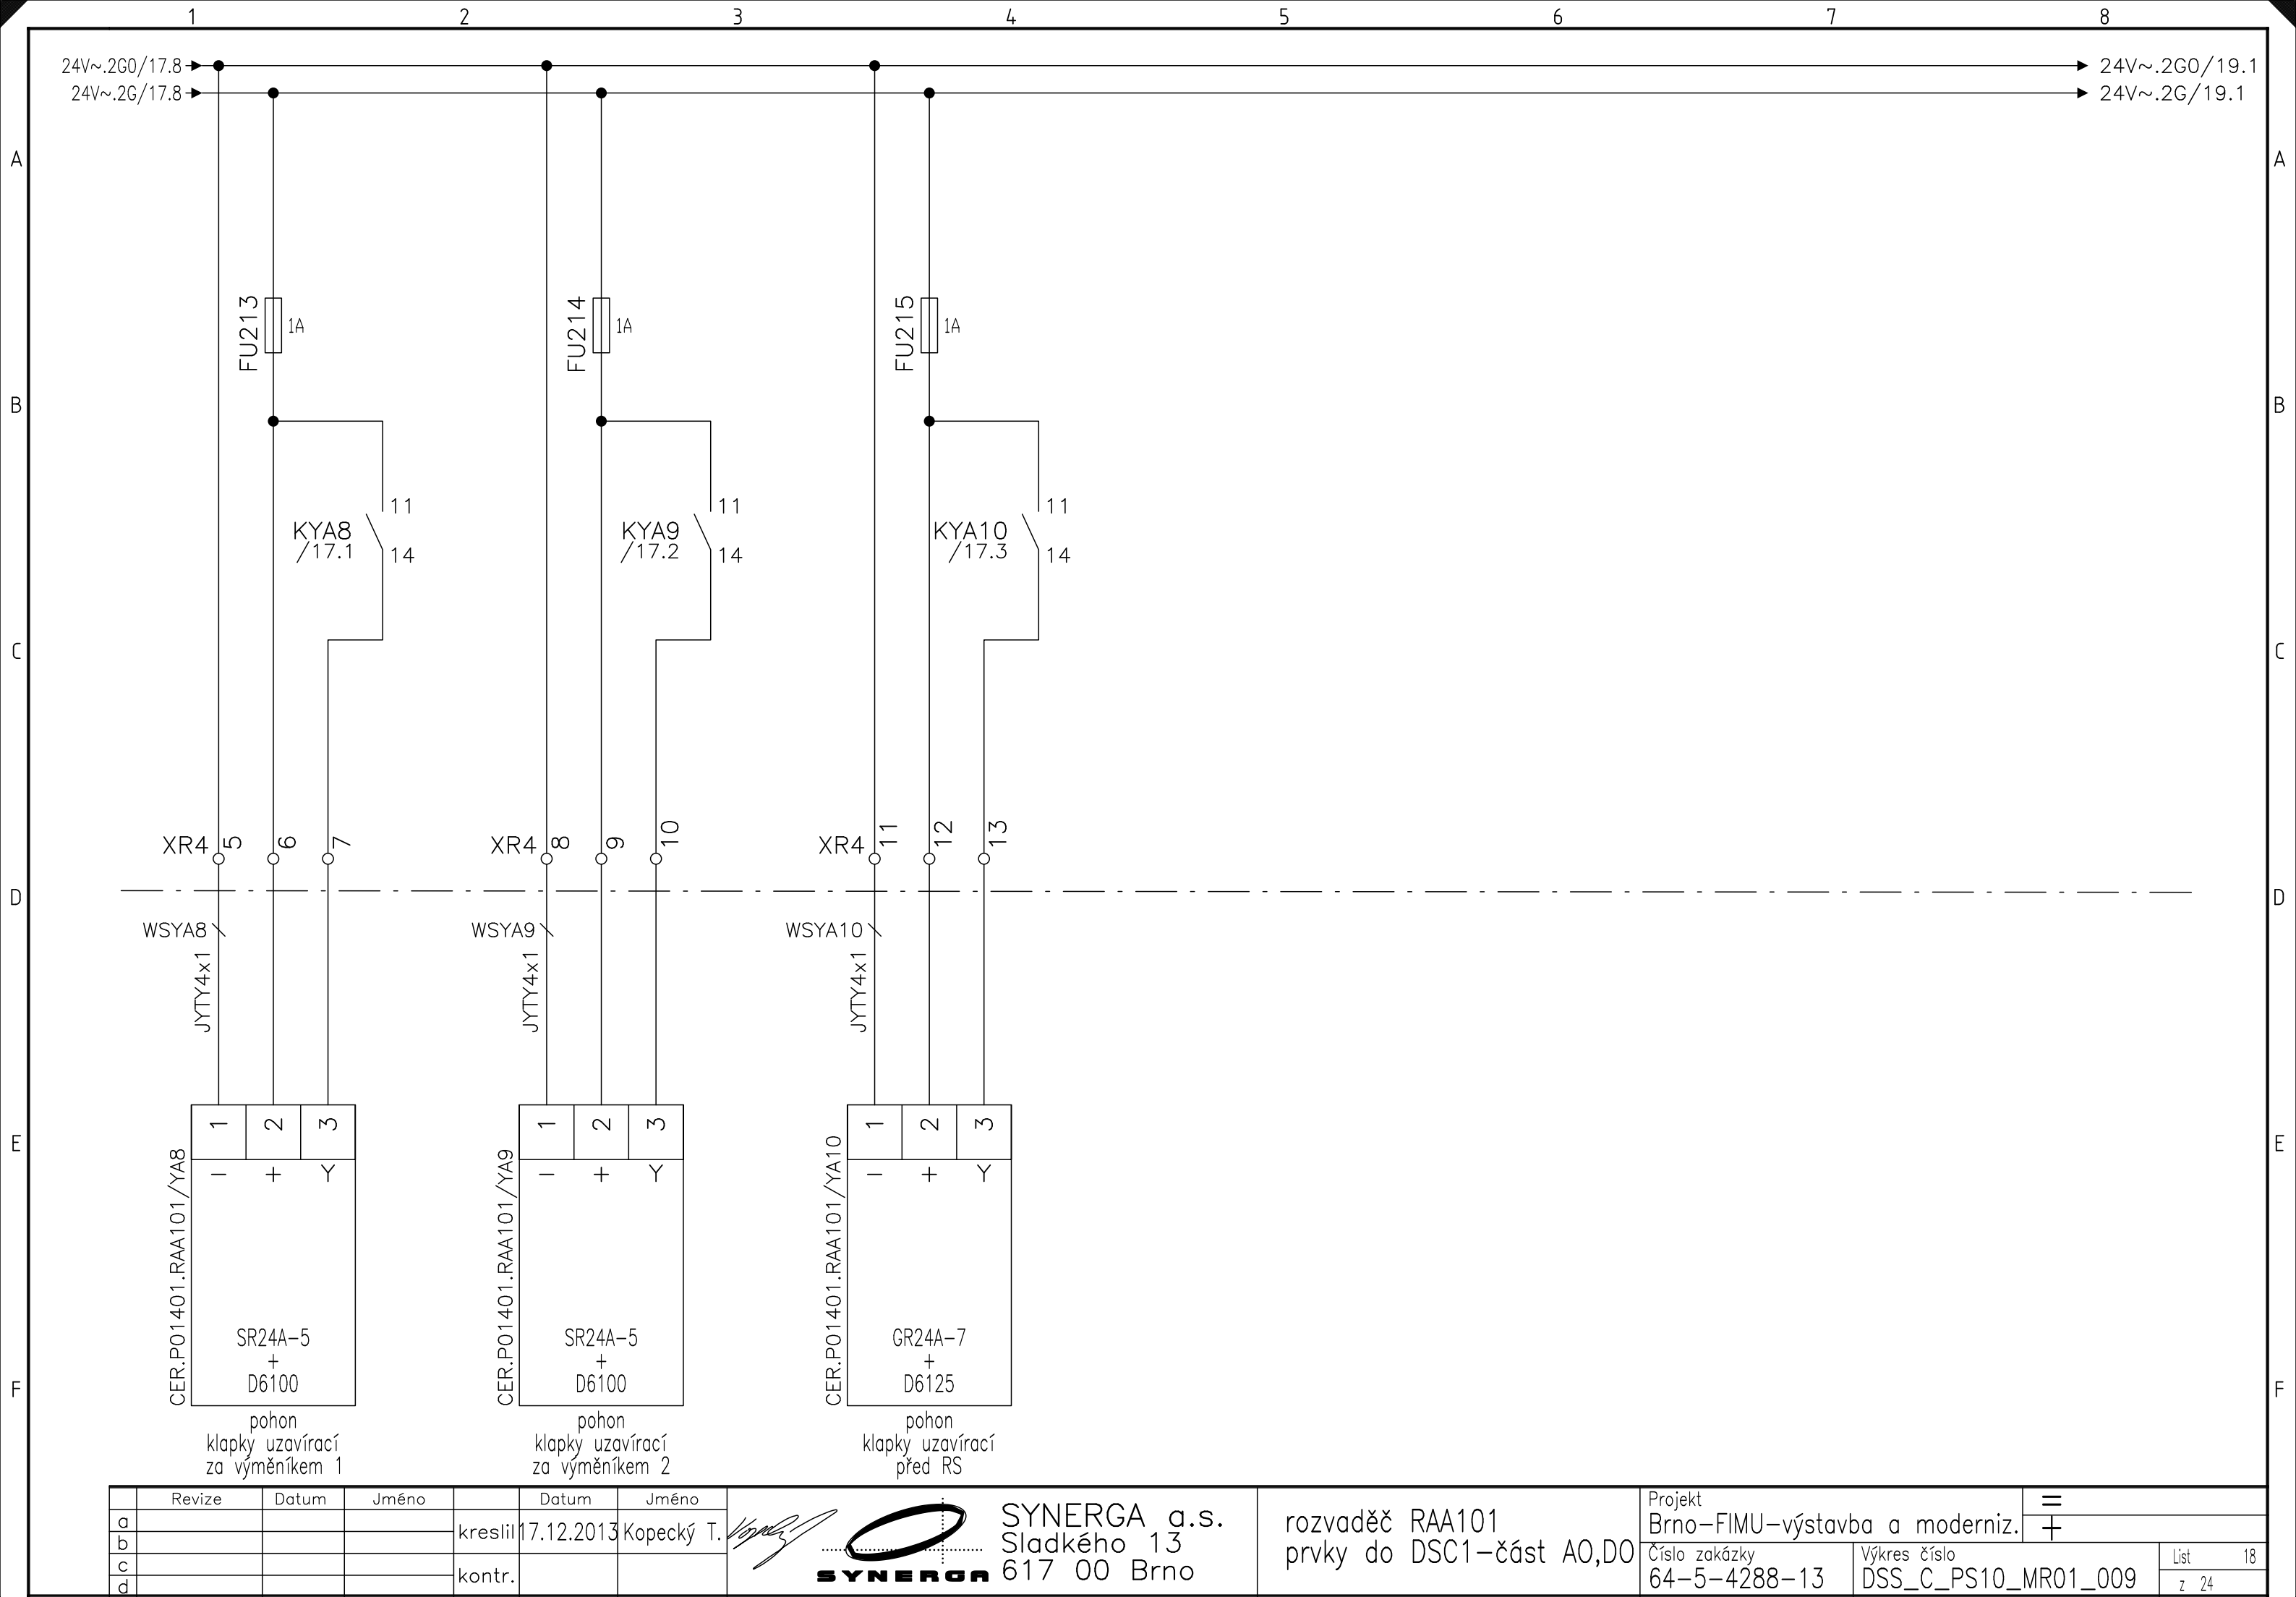

	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
a				kreslil	17.12.2013	Kopecný T.
b						
c				kontr.		
d						




**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
prvky do DSC1-část AO,DO

Projekt Brno-FIMU-výstavba a moderniz.	=	
Číslo zakázky 64-5-4288-13	Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	List 18 z 24



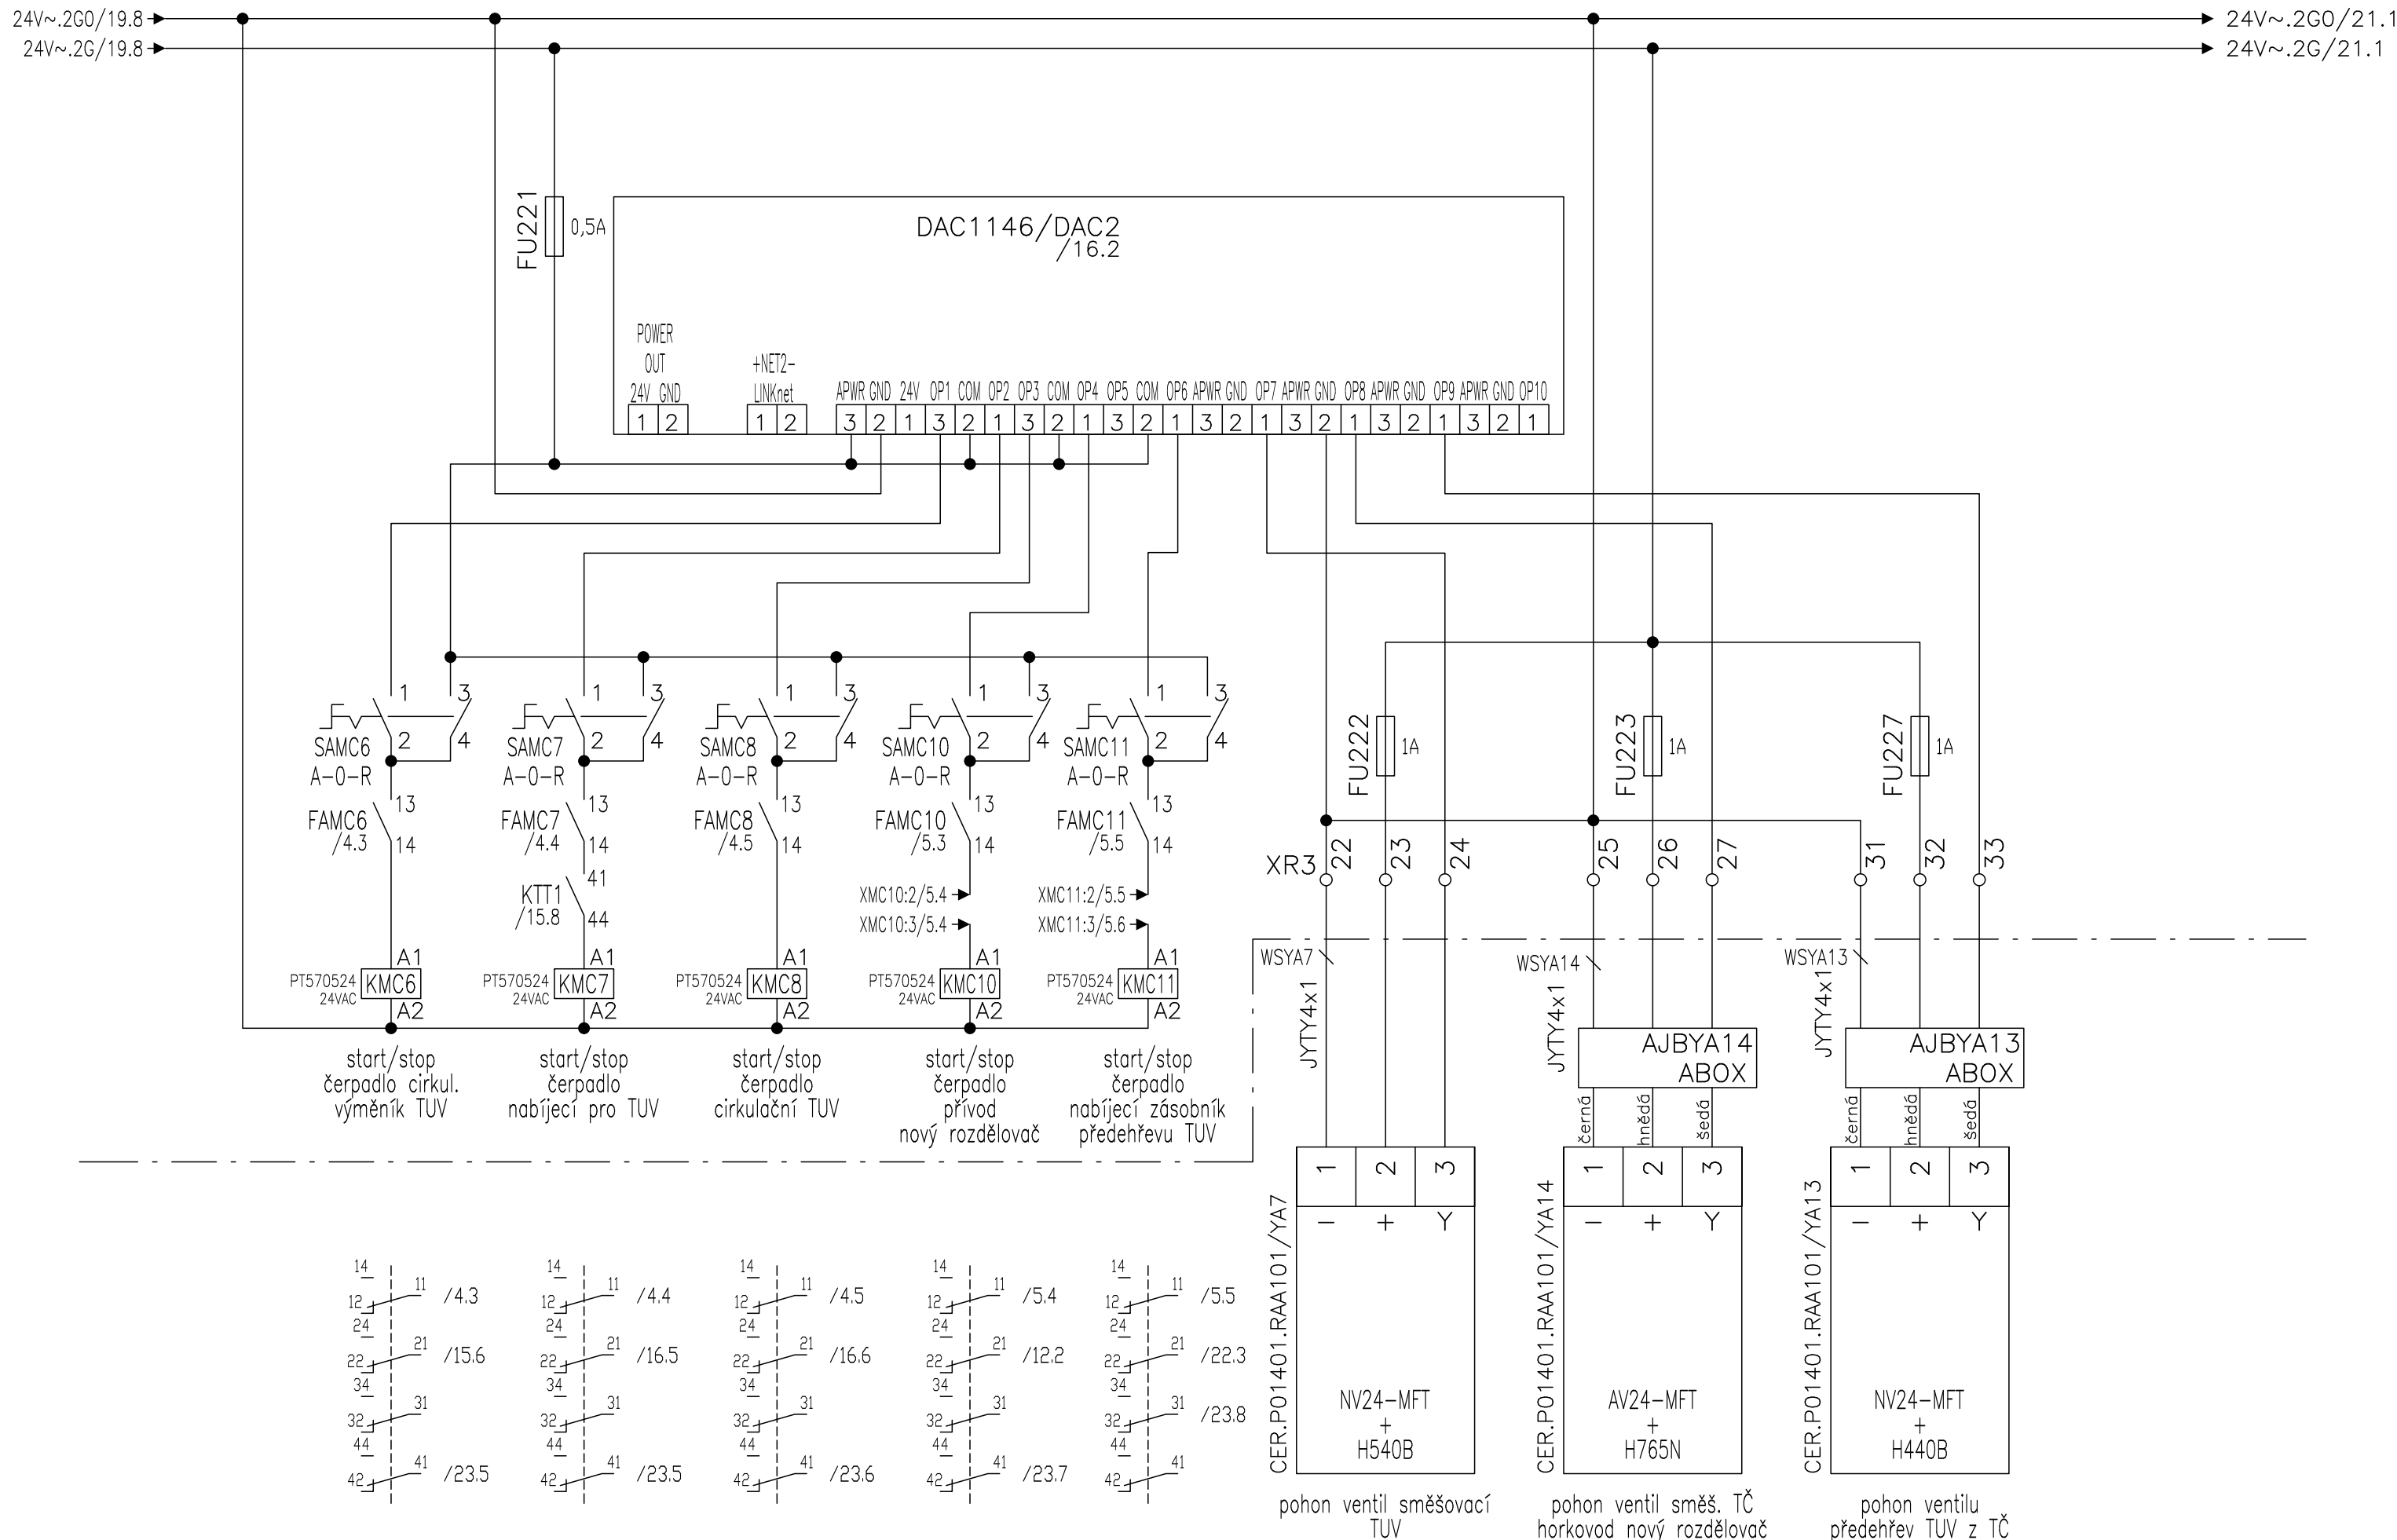

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	
a			17.12.2013	Kopecný T.	
b					
c					
d					


**SYNERGA a.s.**  
Sladkého 13  
617 00 Brno

rozvaděč RAA101  
modul DAC2 – část AO,DO

Projekt  
Brno–FIMU–výstavba a moderniz.  
Číslo zakázky  
64–5–4288–13

Výkres číslo  
DSS\_C\_PS10\_MR01\_009

List  
z 24

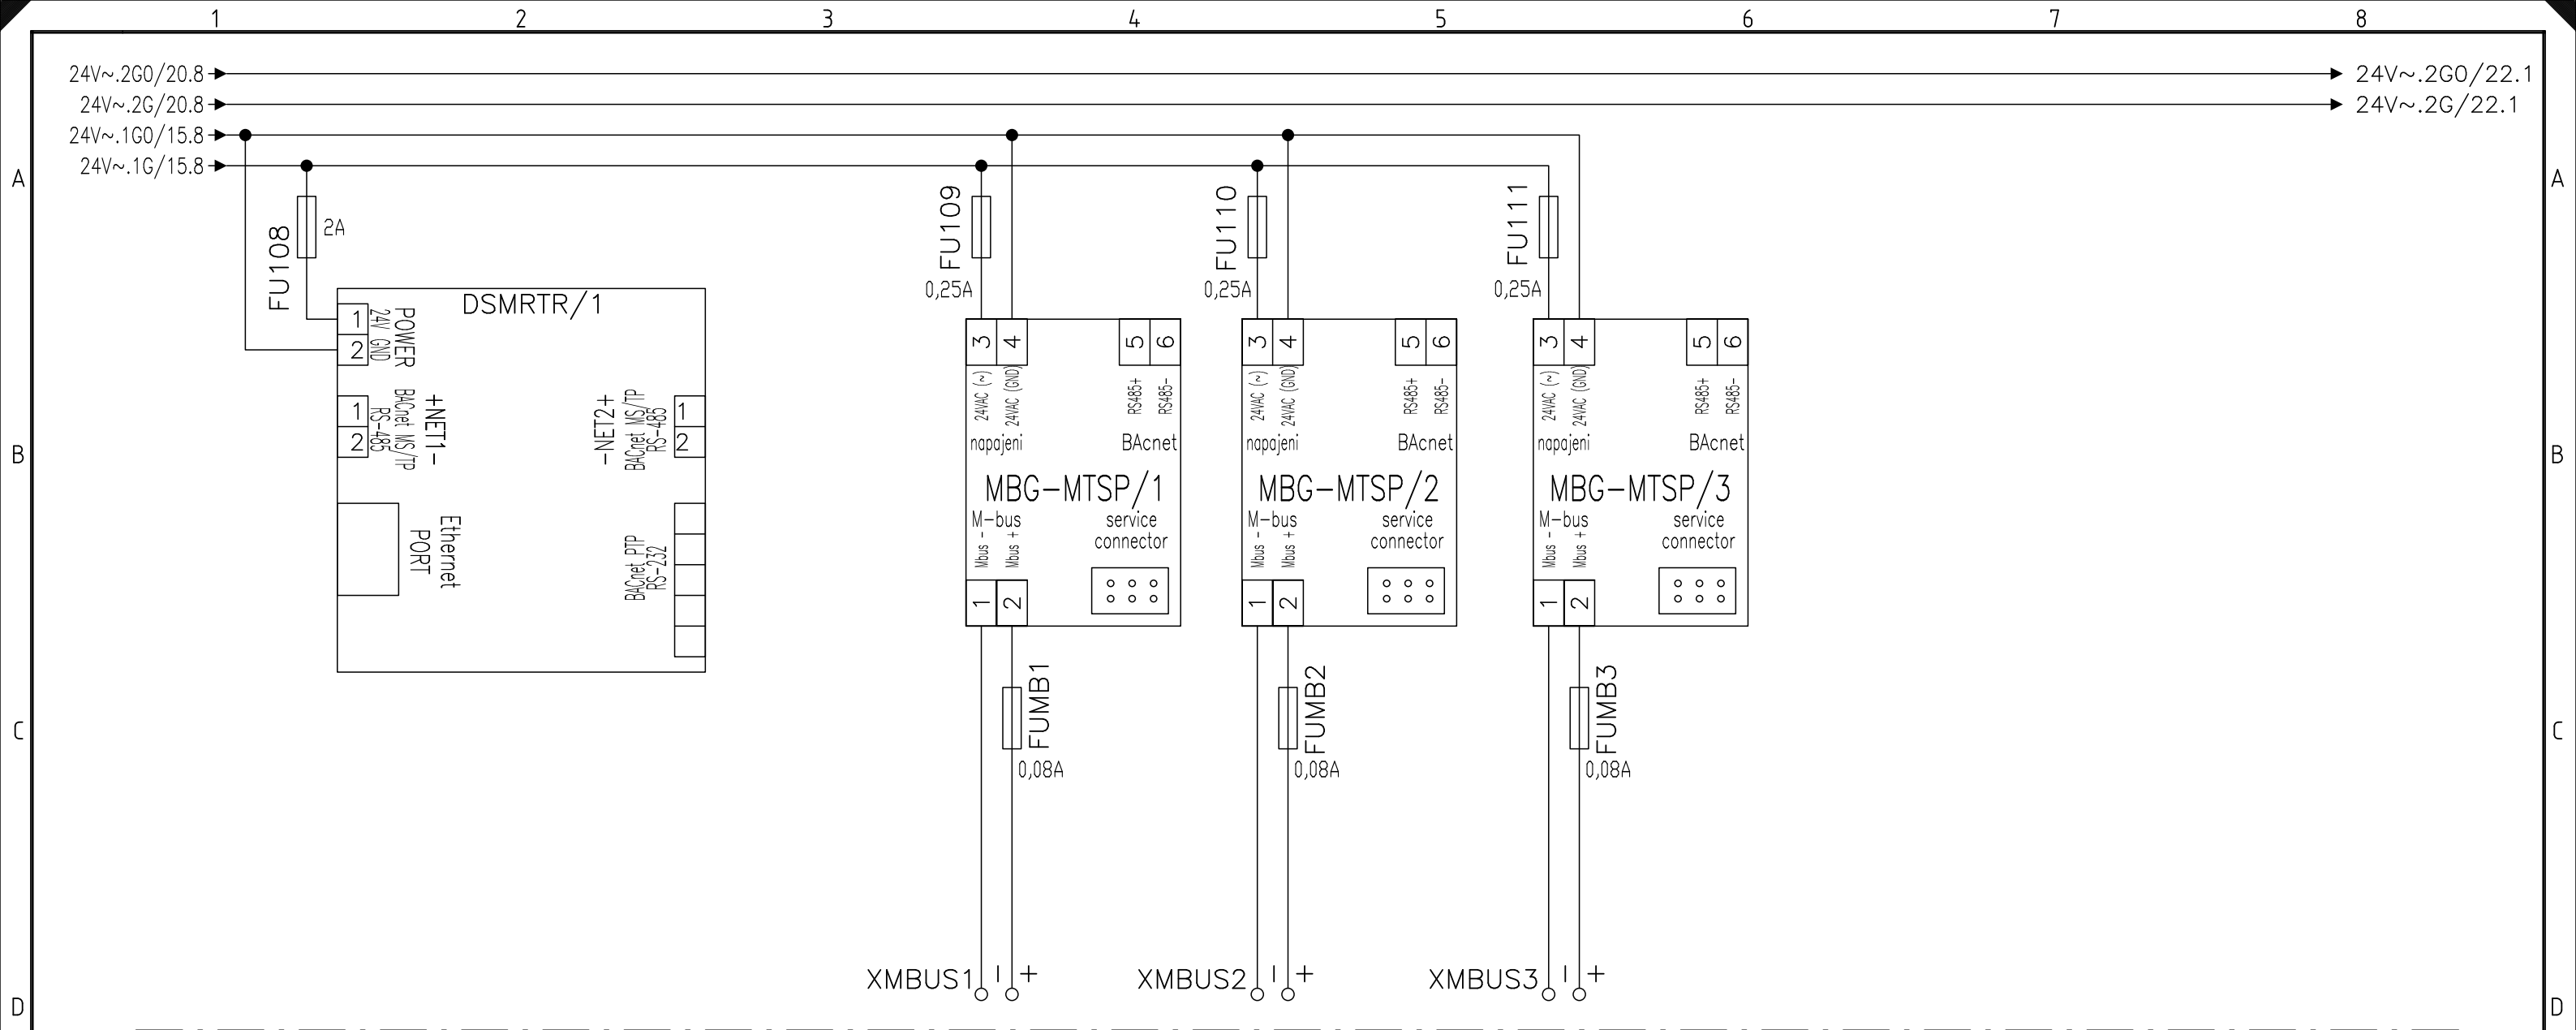

	Revize	Datum	Jméno		Datum	Jméno
a				kreslil	17.12.2013	Kopecký T.
b						
c				kontr.		
d						



SYNERGA a.s.


Sladkého 13

617 00 Brno


rozvaděč RAA101  
router, převodníky

Projekt Brno-FIMU-výstavba a moderniz.		=	
Číslo zakázky 64-5-4288-13		Výkres číslo DSS_C_PS10_MR01_009	
		List	21
		z 24	



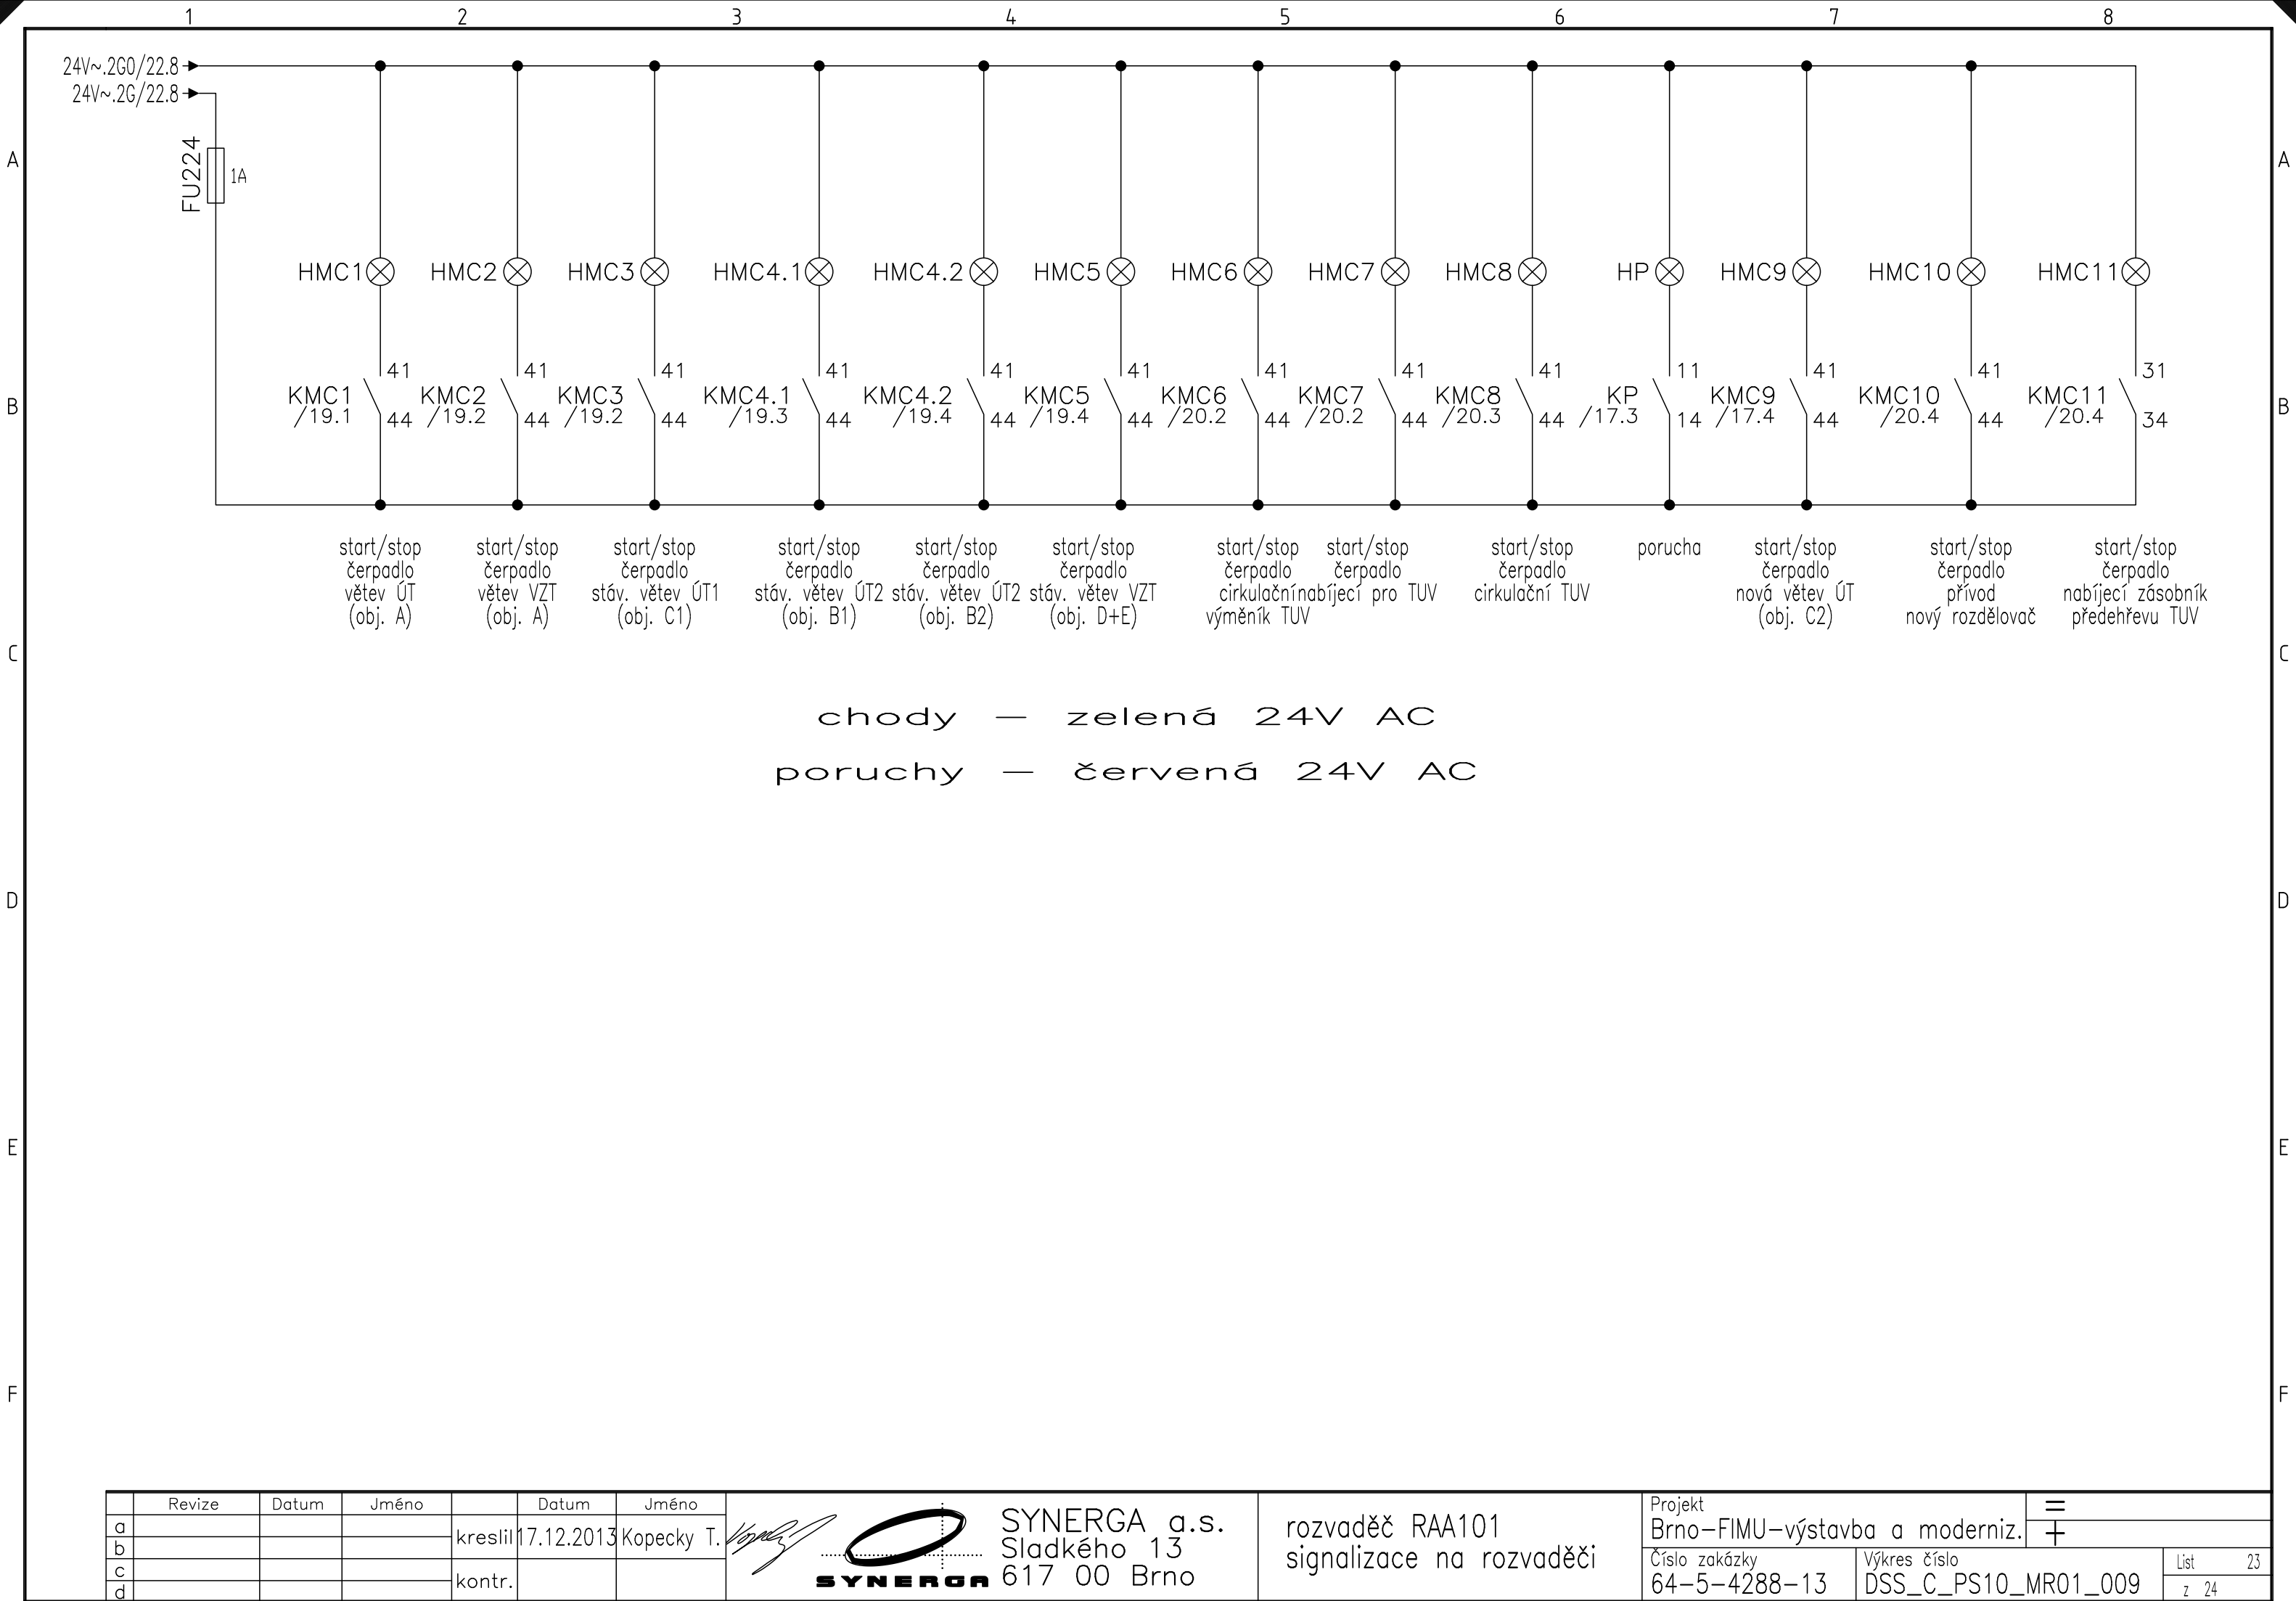

do komunikace areálu

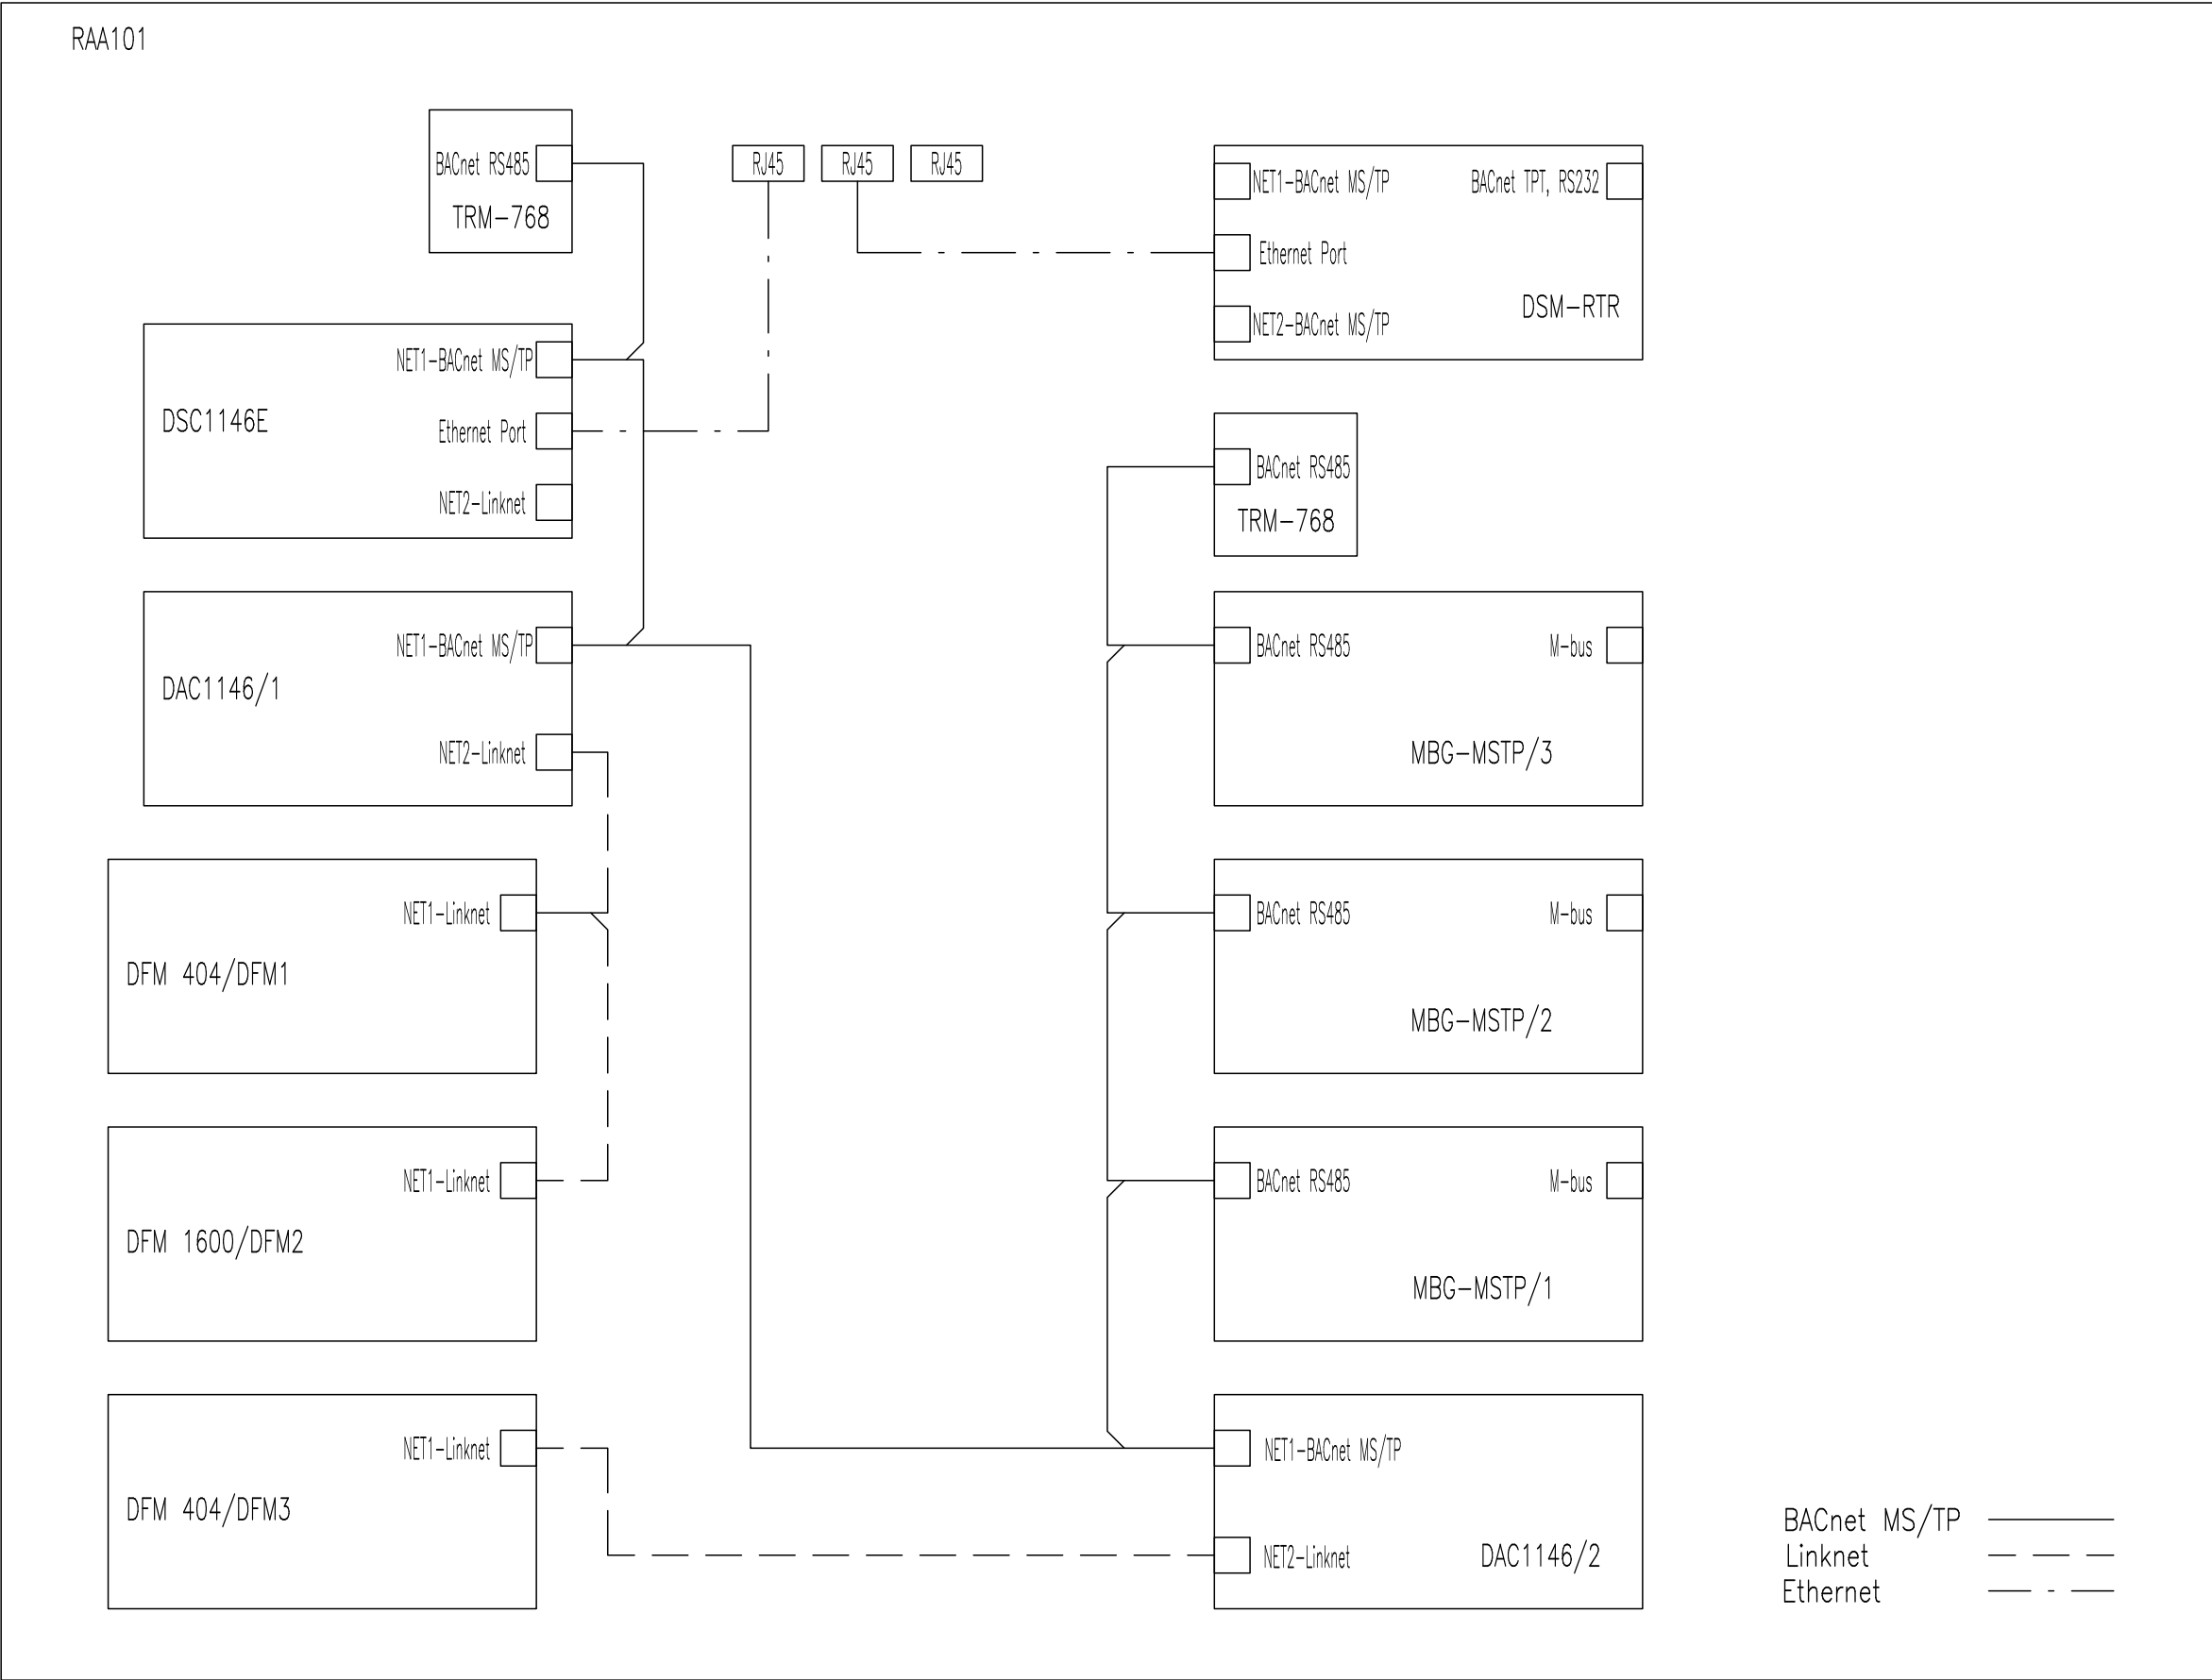

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	Projekt	Číslo zakázky	Výkres číslo	List
a			17.12.2013	Kopecný T.	Brno-FIMU-výstavba a moderniz.	64-5-4288-13	DSS_C_PS10_MR01_009	24
b								
c								
d								