











VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = 236,68 m n. m. (stávající úroveň podlahy 1.NP)




REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:



AKCE:		STUPEŇ PD: DVD - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE	
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO		OBJEKT: SO 07 - BUDOVA C	
		PROFESE: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079291-4	AUTORIZACE: 
MÍSTO STAVBY: Areál Filozofické fakulty MU, Arne Nováka, Brno pozemky parc. . 1, 3/1, 3,2, 4, 420, k.ú. Veveří (Brno-město)		DATUM: 02/2016	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz		FORMÁT: × A4	
VEDOUcí PROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING.ARCH.B. LANCMAN, blancman@intar.cz		MĚŘÍTKO:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI:		VÝKRES: VÝPIS PRVKŮ	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PETR HANDLÍŘ, handlir.p@gmail.cz		EVIDENČNÍ ČÍSLO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK, motak.projekty@gmail.com		20079291-4/SO07/D.1.1	028
		REVIZE:	



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		01
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
O 001	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1820 × 800 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
O 002	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1830 × 800 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	2,0
O 003	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1730 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0


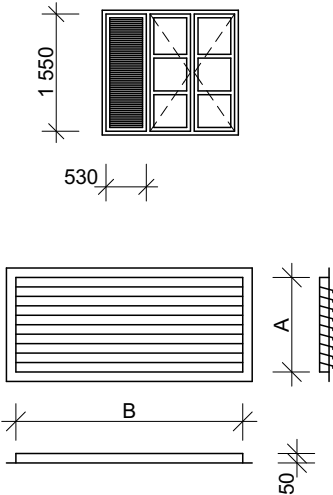
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		02	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1500 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1520 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	4,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1670 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		03
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1480 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	2,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1550 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1550 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	5,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		04
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámů a zkosení lišt dle původního okna. Stavební otvor(š.v.): 1570 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	2,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámů a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1440 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámů a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1800 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		05
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1630 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	2,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1620 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1260 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	2,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		06
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Stavební otvor(š.v.): 1140 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1630 × 1000 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	2,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1630 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	4,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		07	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 019		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1600 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	2,0
	Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru					
O 020		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Okno bude obsahovat pevné ventilační křídlo. Stavební otvor(š.v.): 1630 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - ventilační křídlo bude obsahovat protidešťovou žaluzii z měděného plechu, opatřenou sítí proti hmyzu, A = 1550 mm, B = 530 mm			ks	1,0
	Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru					


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		08	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 101		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1920 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N01018 - 2 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 12 ks			ks	4,0
O 102		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1930 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N01028 a N01034 - 6 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 30 ks			ks	13,0
O 103		Dřevěné kruhové okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): Ø 1630 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	2,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		09	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 104		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámů a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1940 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
O 105		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámů a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1010 × 3200 mm Zasklení: průsvitné pískované izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	2,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
O 106		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámů a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1130 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		10
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1940 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N02018 - 2 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 12 ks		ks	2,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1980 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N02018 - 1 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 6 ks		ks	1,0
	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1930 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	13,0



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		11	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 204		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1920 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	4,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
O 205		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1130 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		12
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
O 301	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1920 × 3500 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N03013 - 3 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 27 ks		ks	3,0
O 302	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1930 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N03021 - 2 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 12 ks		ks	11,0
O 303	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1920 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0









MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		13	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 304	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1940 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo U_g = 1,0 W/m²K Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: U_w = max. 1,2 W/m²K Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N03023 a N03024 - 5 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 30 ks			ks	5,0
O 305	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1130 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo U_g = 1,0 W/m²K Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: U_w = max. 1,2 W/m²K Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3,0









MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		14	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 401		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1380 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	12,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
O 402		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1390 × 1650 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	5,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
O 403		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1930 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnostech N04029 a N04031 - 5 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 30 ks			ks	8,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		15
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.
O 404	 Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1120 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo U_g = 1,0 W/m²K Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: U_w = max. 1,2 W/m²K Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks
					3,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		16	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
O 501		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1960 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - křídla oken v místnosti N05013 a N05014 - 4 ks, budou opatřeny magnety napojených na MaR, celkový počet magnetů - 24 ks			ks	5,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
O 502		Dřevěné okno provedené jako moderní analogie původního okna, členění okna, frézování rámu a zkosení lišt dle původního okna. Okno bude osazeno v zalomeném ostění - rozšířený rám okna. Stavební otvor(š.v.): 1920 × 2750 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřeny bílým krycím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: celoobvodové kování, mosazné olivy Vnitřní parapet: dřevěný viz samostatný truhlářský prvek Vnější parapet: měděný viz samostatný klempířský prvek Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS OKEN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		17
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
		Dřevěné střešní okno výklopné. Jmen. rozměr(š.v.): 750 × 1100 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený lazurovacím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Lemování: hliníkové jednoduché Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - jmenovitý rozměr je možné přizpůsobit rozměrové řadě vybraného dodavatele		ks	10,0
		Dřevěné střešní okno výklopné. Jmen. rozměr(š.v.): 750 × 1100 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený lazurovacím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Lemování: hliníkové pro sestavu 2 oken vedle sebe Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - jmenovitý rozměr je možné přizpůsobit rozměrové řadě vybraného dodavatele		ks	4,0
		Dřevěné střešní okno výklopné. Jmen. rozměr(š.v.): 550 × 800 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený lazurovacím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Lemování: hliníkové jednoduché Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - jmenovitý rozměr je možné přizpůsobit rozměrové řadě vybraného dodavatele		ks	2,0
		Dřevěné střešní okno výklopné. Jmen. rozměr(š.v.): 750 × 1200 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám okna: dřevěný, opatřený lazurovacím nátěrem Souč. prostupu tepla: $U_w = \text{max. } 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ Lemování: hliníkové pro sestavu 2 oken vedle sebe Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - jmenovitý rozměr je možné přizpůsobit rozměrové řadě vybraného dodavatele		ks	12,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	01
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1820 × 715 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1830 × 715 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1730 × 365 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1500 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1520 × 405 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1520 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1670 × 485 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1480 × 405 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	02
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1480 × 335 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1520 × 405 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1520 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1550 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1550 × 465 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1570 × 65 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1440 × 665 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1800 × 415 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	03
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1630 × 365 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1620 × 565 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1260 × 765 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1140 × 765 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1260 × 765 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1630 × 265 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	7,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1600 × 265 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	04
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
T 024		Sanitární dělicí stěna z HPL laminátu tl. 18 mm, dveře o jmenovitém rozměru 700×1970 mm opatřeny WC zámkem. Stěna je postavena na rektifikačních nožičkách z nerezové oceli. Rozměry dle schématického obrázku. Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	05
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1920 × 235 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1720 × 165 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 165 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem, ohýbaný do části kruhové výseče Ø 1630 Rozměr (hl.dl.tl.): 1600 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1940 × 165 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 295 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	8,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1010 × 315 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1130 × 295 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	06
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1940 × 185 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1980 × 185 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 195 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 145 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1920 × 225 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	4,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 225 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 165 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		07
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM
T 209		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovým nosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1130 × 215 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okna a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks 3,0
T 210	Kuchyňská linka - kompletní dodávka včetně nerezového dvojřezu, bez baterie a spotřebičů Korpus: DTD tl. 18 mm potažená laminem, hrana ABS 0,5. Dvířka: DTD tl. 18 mm bezešvé potažená laminem záda: sololak tl. 3 mm Pracovní deska: Jádro DTD + postforming (laminát HPG), tl. 38 mm, hrana ABS 2,0 (u volných konců) Styk pracovní deska/obklad: těsnící lišta k PD Sokl: DTD tl. 18 mm potažená laminem Korpusy spodní: v. 723 mm, hloubka 560 mm + 3 mm sololak Korpusy horní: v. 723 mm, hloubka 297 mm + 3 mm sololak Pracovní deska: šířka 600 mm, délka 3500 mm Sokl: výška 100 mm Poznámka: - Nohy spodních skříněk: rektifikovatelné plastové nohy v. 100 mm. - Každá skříňka 2× volná police, dřezová skříňka se zavěšeným plastovým odpadkovým košem - Dodávka včetně kotevních prostředků, kování skříněk a včetně úchytek - Rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - V kuchyňské lince bude provedena příprava pro umístění a zapojení myčky, mykrovlné trouby, kávovaru a lednice			ks 1,0	





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	08
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
T 301		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1920 × 195 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
T 302		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
T 303		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1920 × 95 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
T 304		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 145 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
T 305		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1940 × 225 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
T 306		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 215 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
T 307		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1130 × 215 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ TRUHLÁŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	09
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1380 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	12
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1390 × 115 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 265 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1930 × 215 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	2,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1920 × 215 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1120 × 215 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1960 × 415 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	5,0
		Vnitřní parapet z masivního dřeva opatřený okapovýmnosem Rozměr (hl.dl.tl.): 1920 × 165 × 25 mm Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry původního okana a stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	3,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		01	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 001	 Schématiký obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Vnější ocelové dvoukřídlové dveře otočné. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Oboustranný ocelový korpus ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm, dřevěné výztuhy, voštinová výplň. Stavební otvor(š.v.): 1600× 2100 mm Jmenovitý rozměr: 1450 × 2050 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou Souč. prostupu tepla: - Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: nátěr syntetickou barvou v barvě fasády Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 002	 Schématiký obrázek je zakreslen z pohledu z interiéru	Vnější dřevěné dveře otevíravé levé prosklené s nadsvětlíkem Stavební otvor(š.v.): 1220× 2600 mm Jmenovitý rozměr: 1070 × 1970 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: dřevěná truhlářská zárubeň, profilace a frézování dle okolních oken Souč. prostupu tepla: $U_d = \text{max. } 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, elektronický zámek napojený na zdvihací plošinu (Z/005), bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 003	 Schématiký obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru	Vnější hliníkové automatické posuvné dveře, trojdílné zásuvné , prosklené Stavební otvor(š.v.): 1650× 2350 mm Jmenovitý rozměr: 1000 × 2275 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: hliníkový rám Souč. prostupu tepla: $U_d = \text{max. } 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: - Povrchová úprava: práškový lakovaný hliník šedá barva Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - pohonná jednotka bude umístěná v úrovni nad podhledem			ks	1,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		02	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
D 004		Vnější hliníkové automatické posuvné dveře, trojdílné zásuvné , prosklené Stavební otvor(š.v.): 1650× 2350 mm Jmenovitý rozměr: 1000 × 2275 mm Zasklení: čiré izolační dvojsklo $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ Rám: hliníkový rám Souč. prostupu tepla: $U_d = \text{max. } 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: - Povrchová úprava: práškový lakovaný hliník šedá barva Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. - pohonná jednotka bude umístěná v úrovni nad podhledem			ks	1,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z exteriéru						
D 005		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 425×125 mm. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 140 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
Schématický obrázek je zakreslen z pohledu z interiéru						
D 006		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 425×125 mm. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 140 mm Zvukový útlum: 27 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, WC zámek Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		03
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 007		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 27 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 008		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 140 mm Zvukový útlum: 27 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 009		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 140 mm Zvukový útlum: 27 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 010		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 425×125 mm. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		04	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 011		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 140 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 012		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 140 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 013		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 014		Vnitřní dvoukřídle dveře osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované prosklené. Pravé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré sklo float tl. 5 mm, fólie proti tříštění skla Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: flaminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	05
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
D 015		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké s požární odolností. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EW 30DP3 Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
D 016		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké s požární odolností. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová dělená zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EW 30DP3 Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
D 017		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. Jmenovitý rozměr: 600 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová lisovaná zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1,0
D 018		Vnitřní dvoukřídlé dveře osazené do kovové obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře ocelové prosklené s požární odolností. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: kovová lisovaná zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP1 - C Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: barevný nástřik bílé barvy, kování mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.	ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBAAREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		06
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM
D 019		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do ocelové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře laminované plně hladké. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 600 × 1970 mm Zasklení: - Rám: kovová zárubeň s polodrážkou na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: laminace přírodní dýhou tl. min. 1,5 mm, 3×ochranné lakování, kování nikl Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks 1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		07
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM
D 101	neobsazeno				
D 102		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1800 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks 1,0
D 103		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1800 × 1970 mm Zasklení: čiré sklo float tl. 5 mm, fólie proti tříštění skla Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks 1,0
D 104		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Pravé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks 1,0

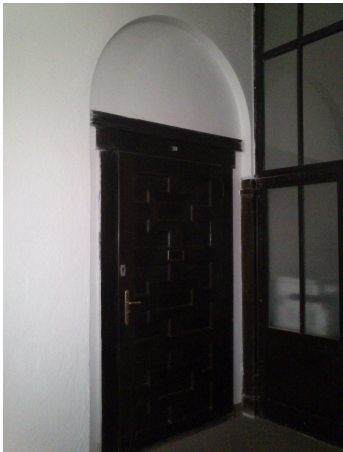



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		08
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM
D 105	neobsazeno				
D 106		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks 1,0
D 107		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks 1,0
D 108		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks 1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		09
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 109		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 110		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 111		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 112		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		10
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
D 113		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 114		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 115		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 116		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		11	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 117		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 250 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 118		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 119		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 120		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		12	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 121		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 270 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 122		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 600 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 70 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 123		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 124		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		13	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 204		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika dveří do místnosti č. N02014 (viz schéma) Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr tmavě hnědé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 205		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 206		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 207		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		14
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 208		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 209		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 210		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 211		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0




MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		15	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 212		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Pravé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 213		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 214		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 215		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		16
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 216		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 217		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré sklo float tl. 5 mm, fólie proti tříštění skla Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, paniková klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 218		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 219		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		17
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 220		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	2,0
D 221		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 222		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 223		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		18	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 224		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 225		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 226		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 300 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 227		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 600 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 70 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		19	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 228		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 300 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 229		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		20	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM	
D 301	neobsazeno					
D 302		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 303		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 304		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		21
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 305		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 306		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Pravé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Kliky, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 307		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 308		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		22	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 309		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 310		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 311		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 312		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		23	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 313		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 314		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 315		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 316		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 600 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 70 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		24	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
D 317		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 318		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		25
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 401		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 402		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 403		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 404		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		26	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 405		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, elektromagnetický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 406		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, elektromagnetický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 407		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 408		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		27
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 409		Vnitřní dvoukřídlové dveře osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně. Dveře dřevěné prosklené. Replika původních dveří doplněná o nové prvky, madla zámek. Levé aktivní křídlo. Zarážka pasivního křídla - mechanická rozvora se skrytou montáží. Jmenovitý rozměr: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Klika, paniková klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.			ks	1,0
D 410		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 411		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 412		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Klika, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0





MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		28
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
D 413		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 200 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 414		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 1000 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 415		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 416		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		29
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 417		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 130 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 418		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 600 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 70 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 419		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 300 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 420		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 2170 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		30
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 501		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 502		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 503		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 504		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plně kazetové. Replika původních dveří. S plastovou větrací mřížkou bílé barvy 500×90 mm. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		31
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 505		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 150 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EI 30 DP3 - C Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 506		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 507		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 508		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO						LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ		VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		32
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 509		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 240 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 510		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 511		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 130 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 512		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 130 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		33
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
D 513		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 600 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 70 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: EW 30DP3-C Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče, samozavírač - vrchní montáž Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 514		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 515		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
D 516		Vnitřní jednokřídlové dveře levé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS DVEŘÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		34	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
D 517		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 900 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
D 518		Vnitřní jednokřídlové dveře pravé osazené do obložkové zárubně, včetně zárubně a prahu. Dveře dřevěné plné kazetové. Replika původních dveří. Jmenovitý rozměr: 800 × 1970 mm Zasklení: - Rám: obložková zárubeň na tl. zdi 100 mm Zvukový útlum: - Požární odolnost: - Kování: Kliky, kliky, bezpečnostní kování, vložkový zámek, systém generálního klíče Povrchová úprava: krycí nátěr bílé barvy, panty pod barvou, ostatní kování - mosaz Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0


MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS SKLENĚNÝCH STĚN		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	01
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
S 201		Prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými dveřmi Stavební otvor(š.v.): 2590× 3700 mm Jmenovitý rozměr dveří: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: hliníkový rám Zvukový útlum: - Požární odolnost: spodní část: EW 30 DP1 - C; nadsvětlík: EW 60 DP1 Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: práškový lakovaný hliník šedá barva Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.	ks	1,0
S 301		Prosklená hliníková stěna s dvoukřídlovými dveřmi Stavební otvor(š.v.): 2600× 3700 mm Jmenovitý rozměr dveří: 1600 × 1970 mm Zasklení: čiré s požární odolností Rám: hliníkový rám Zvukový útlum: - Požární odolnost: spodní část: EW 30 DP1 - C; nadsvětlík: EW 60 DP1 Kování: Kliky, klika, bezpečnostní kování, elektromechanický zámek s panikovou funkcí, systém generálního klíče, samozavírač na aktivním křídle - vrchní montáž Povrchová úprava: práškový lakovaný hliník šedá barva Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. včetně vodorovného madla.	ks	1,0
S 501		Hliníková prosklená stěna Rozměry: viz schéma Jmenovitý rozměr dveří: 850 × 2100 mm Zasklení: dvojsklo s akustickým účinkem Rám: hliníkový rám Souč. prostupu tepla: - Zvukový útlum: 32 dB Požární odolnost: - Kování: - Povrchová úprava: práškový lakovaný hliník šedá barva Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - provedení v souladu s přílohou č.3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.	ks	1,0



MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	01
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
K001		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1820 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K002		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1830 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K003		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1730 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K004		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1500 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K005		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1520 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	4,0
K006		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1670 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
K007		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1480 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	2,0
K008		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1550 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	6,0
K009		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1730 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	2,0
K010		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1440 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K011		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1800 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K012		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1630 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	2,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		03
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
K 013		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1620 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	1,0
K 014		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1260 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	2,0
K 015		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1140 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	1,0
K 016		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1630 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	7,0
K 017		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1600 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	2,0
K 018		Podokapní žlab půlkruhového tvaru d 250, včetně žlabových háků - 6 ks, čílek - 2 ks a žlabových kotlíků d 80 - 1 ks, zachytávače nečistot d 80 - 1ks. Rozměr / r.š.: d 80, r.š. 200 mm Délka: 5350 mm Materiál: Pozinkovaný plech (FeZn), tl. 0,60 mm Povrchová úprava: PU povrchová vrstva tl. min. 30 µm, barva černá Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	04
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
K 019		Okapová lišta s poplastovaného plechu. Rozměr / r.š.: r.š. 280 mm Délka: 5 230 mm Materiál: Pozinkovaný plech (FeZn), tl. 0,60 mm Povrchová úprava: Poplastovaná povrchová úprava umožňující natavení PVC fólie Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K 020		Lemování zdi u vrcholu pultové střechy pomocí stěnové lišty z a krycí lišty z poplastovaného plechu. Rozměr / r.š.: r.š. 70 mm, 200 mm Délka: 5 230 mm Materiál: Pozinkovaný plech (FeZn), tl. 0,60 mm Povrchová úprava: Poplastovaná povrchová úprava umožňující natavení PVC fólie Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez - na stěnovou lištu bude natevena hydroizolace z PVC fólie, krycí lišta bude zatažena do drážky ve zdivu, drážka bude zatmelena	ks	1,0
K 021		Závětrná lišta z poplastovaného plechu. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 2 100 mm Materiál: Pozinkovaný plech (FeZn), tl. 0,60 mm Povrchová úprava: Poplastovaná povrchová úprava umožňující natavení PVC fólie Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	2,0
K 022		Odpadní trouba (střešní svod) kruhového průřezu d 150 včetně kolen a objímek + plastový lapač střešních splavenin. Rozměr / r.š.: d 80 mm Délka: 4 000 mm Materiál: Pozinkovaný plech (FeZn), tl. 0,60 mm Povrchová úprava: PU povrchová vrstva tl. min. 30 µm, barva černá Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez - svod bude napojen na plastové kanalizační potrubí, přes lapač střešních splavenin	ks	1,0
K 023		Hliníková popalstovaná ukončovací větrací lišta k nopové fólii. Rozměr / r.š.: šířka 50 mm, výška 10 mm Délka: - Materiál: AL potažený HDPE Povrchová úprava: barva černá Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	bm	190,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		05
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM	
K 101		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 2420 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	4,0	
K 102		Oplechování parapetní římsy z měděného plechu, které současně slouží jako oplechování parapetů oken. Rozměr / r.š.: r.š. 360 mm Délka: 5700 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K 103		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 5160 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K 104		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 4050 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	2,0	
K 105		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 4150 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K 106		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 360 mm Délka: 4320 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	

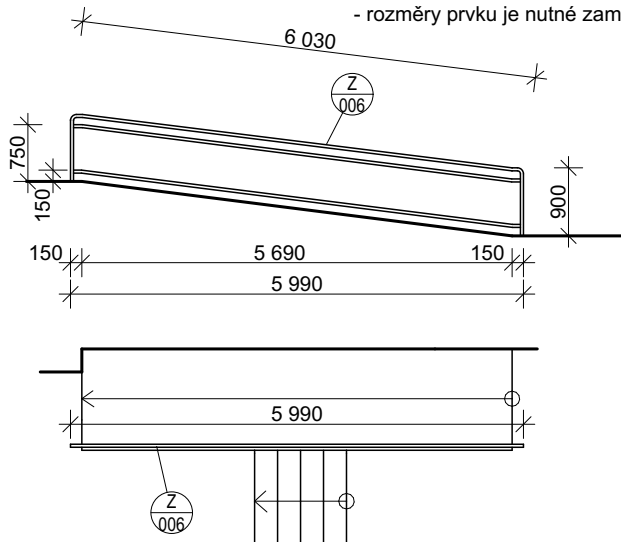
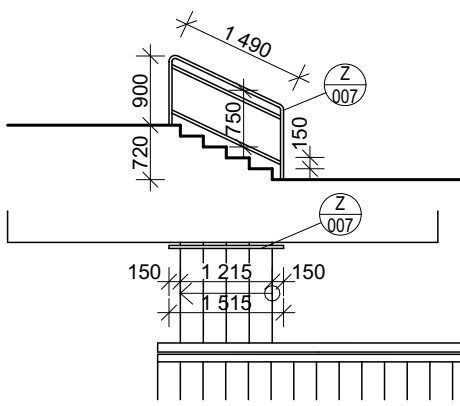
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		06
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
K 107		Měděný venkovní parapet obloukového okna. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1600 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	2,0
K 108		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 4300 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	1,0
K 109		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 4000 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	1,0
K 110		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 4010 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	2,0
K 111		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 360 mm Délka: 2420 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	8,0
K 112		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 330 mm Délka: 1010 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		ks	2,0

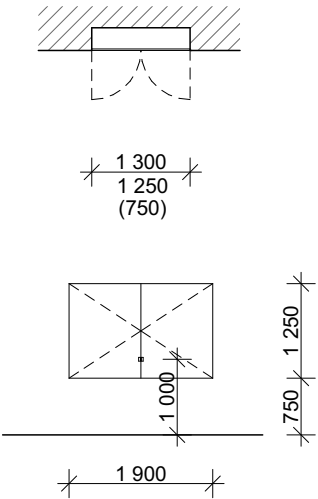
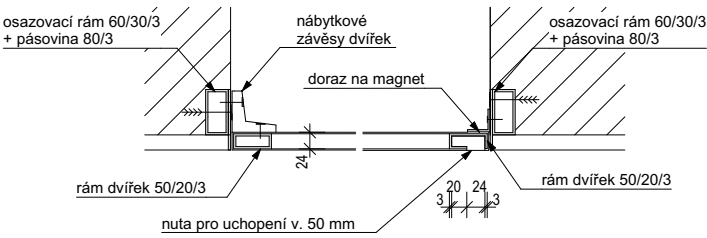
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		07
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM	
K201		Oplechování parapetní římsy z měděného plechu, které současně slouží jako oplechování parapetů oken. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 11 350 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K202		Oplechování parapetní římsy z měděného plechu, které současně slouží jako oplechování parapetů oken. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 45 050 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K203		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 16 790 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K204		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 500 mm Délka: 20 390 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	
K205		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 5 700 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0	

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBAAREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	09
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
K401		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1380 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	12,0
K402		Měděný venkovní parapet. Rozměr / r.š.: r.š. 250 mm Délka: 1390 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	5,0
K403		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 500 mm Délka: 17 100 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K404		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 500 mm Délka: 19 630 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0
K405		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 450 mm Délka: 5 700 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	ks	1,0

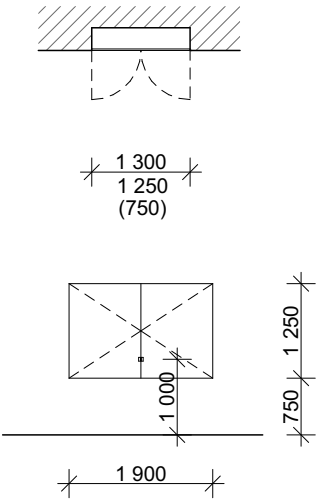
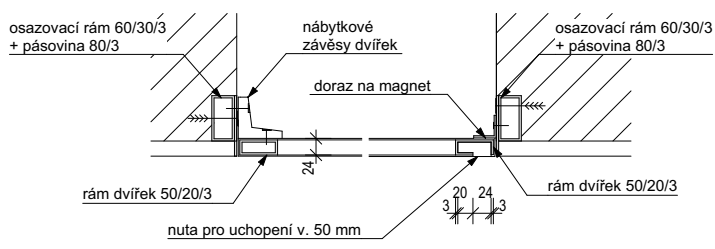
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBAAREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		10
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM
K501		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 550 mm Délka: 17 230 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			ks 1,0
K502		Měděný venkovní parapet, oplechování parapetní římsy. Rozměr / r.š.: r.š. 550 mm Délka: 19 730 mm Materiál: Měděný plech, tl. 0,55 mm Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			ks 1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	01
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
Z 001		Ocelové pozinkované zábradlí z trubek d=40/3,2 mm šachty pro zdvihací plošinu, výplň z drátů Ø 10 mm Rozměry: dle schéma Materiál: pozinkovaná ocel Povrchová úprava: žárové zinkování Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - zábradlí bude obsahovat branku elektrickým zámekem, který neumožní otevření branky, pokud nebude plošina ve stanici - zábradlí bude kotveno do zdíva šachty	ks	1
Z 002		Čistící textilní rohož, typový výrobek. Konstrukce z Al profilů šířky 27 mm a výšky 17mm pro uchycení vyměnitelných čistících pásků, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky pro umožnění stáčení rohože při úklidu. Do Al profilů fixované textilní pásky. Zapuštění do podlahy osazovacím Al rámem z profilu 20x30x3mm. Použití do únikových cest, certifikace dle normy EN 13501-1+A1:2010. Rohož bude odsouhlasena TDI a AD na předloženém vzorku. Rozměr: 1580 × 4250 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1
Z 003		Dvířka pro krytí elektrických rozvaděčů, plochá dvířka otevíratelná Rozměry: dle schéma Materiál: dvířka: ocelový plech lakovaný, rám: ocelové profily - skryté pod omítkou Povrchová úprava: PU lak polomat, barva bílá dle okolních ploch Kování: skryté panty, zavírání bez kliky a zámku jen na magnet, uzamčení rozvaděče bude v jeho standartizované skříně Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1
Z 004		Vnitřní zatemňovací látková roleta manuálně ovládaná pomocí řetízku. s hliníkovými vodicími lištami, hliníkovou hřídelí Ø 38 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1600×1650 mm Materiál: hliník, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka	ks	2

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBAAREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	02	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
Z 005		Hydraulická nůžková zdvihací plošina. Rozměr: 1500 × 1500 mm - rozměr přepravní plošiny popis: min. výška zdvihu: 1350 mm min. jmenovitá nosnost: 250 kg rychlost zdvihu: 0,05-0,1 m/s pracovní napětí / příkon: 3×400 V/50 Hz / 800 W Poznámka: - budou použity materiály pro venkovní použití - zvedací mechanismus bude opatřen ochranným krytem proti nebezpečí vniknutí do prostoru mechanismu. - plošina bude optřena elektrickým zámkem dvířek zábradlí a dveří v místnosti č. P01020 zamezující otevření pokud není plošina ve stanici		ks	1
Z 006		Ocelové nerezové zábradlí z trubek d=40/3,2 mm, kotvené do podlahy Rozměry: dle schéma Materiál: nerezová ocel Povrchová úprava: kartáčovaná nerez Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1
Z 007		Ocelové nerezové zábradlí z trubek d=40/3,2 mm, kotvené do podlahy Rozměry: dle schéma Materiál: nerezová ocel Povrchová úprava: kartáčovaná nerez Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	03
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	bm	1,90
		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	bm	2,15
		Dvířka pro krytí elektrických rozvaděčů, plochá dvířka otevíratelná Rozměry: dle schéma Materiál: dvířka: ocelový plech lakovaný, rám: ocelové profily - skryté pod omítkou Povrchová úprava: PU lak polomat, barva bílá dle okolních ploch Kování: skryté panty, zavírání bez kliky a zámku jen na magnet, uzamčení rozvaděče bude v jeho standartizované skříni Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby 	ks	1
		Vnitřní zatemňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1920×2750 mm Materiál: hliník, ocel, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka	ks	2
		Vnitřní zatemňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1930×2750 mm Materiál: hliník, ocel, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka	ks	5

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		04	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
Z 106		Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skříňce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru. Rozměr: ostění okna : 1720×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3
Z 107		Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skříňce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru. Rozměr: ostění okna : 1220×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	12

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	05
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	bm	1,70
		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez	bm	2,11
		Dvířka pro krytí elektrických rozvaděčů, plochá dvířka otevíratelná Rozměry: dle schéma Materiál: dvířka: ocelový plech lakovaný, rám: ocelové profily - skryté pod omítkou Povrchová úprava: PU lak polomat, barva bílá dle okolních ploch Kování: skryté panty, zavírání bez kliky a zámku jen na magnet, uzamčení rozvaděče bude v jeho standartizované skříni Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby 	ks	1
		Vnitřní zatemňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1940×2750 mm Materiál: hliník, ocel, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka	ks	2
		Vnitřní zatemňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1980×2750 mm Materiál: hliník, ocel, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka	ks	1

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		06
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J. CELKEM
Z206		Textilní venovní roleta (svíslá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skříňce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru.u Rozměr: ostění okna : 1430×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks12

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		07	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
Z301		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			bm	2,37
Z302		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			bm	2,12
Z303		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			bm	2,86
Z304		Stupňovité pódium - viz výkres č. 021 Pódium v místnosti N03023.			ks	1
Z305		Ocelové nerezové zábradlí z trubek d=40/3,2 mm, výplň z drátů Ø 10 mm Rozměry: dle schéma Materiál: nerezová ocel Povrchová úprava: kartáčovaná nerez Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - zábradlí bude kotveno do konstrukce pódia (Z/304)			ks	1

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO

LIST:

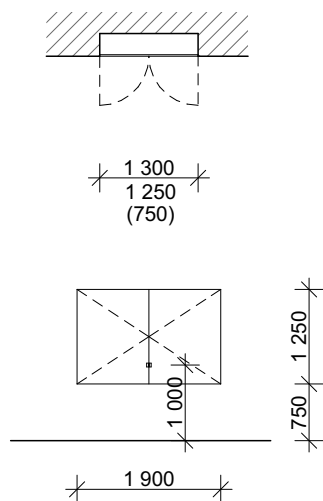
VÝPIS PRVKŮ:	VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH
--------------	---------------------------------

ZODPOVĚDNÝ PROJ.:
PETR HANDLÍŘ

VYPRACOVAL:
ING. JAN MOTÁK

08

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
Z 306	 1300 1250 (750)	Dviřka pro krytí elektrických rozvaděčů, plochá dviřka oteviratelná Rozměry: dle schéma Materiál: dviřka: ocelový plech lakovaný, rám: ocelové profily - skryté pod omítkou Povrchová úprava: PU lak polomat, barva bílá dle okolních ploch Kování: skryté panty, zavírání bez kliky a zámku jen na magnet, uzamčení rozvaděče bude v jeho standartizované skříni	ks	1



Dvířka pro krytí elektrických rozvaděčů, plochá dvířka otevíratelná

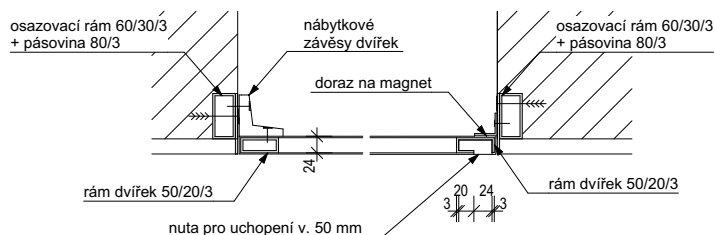
Rozměry: dle schéma
Materiál: dřívka: ocelový plech lakovaný,
rám: ocelové profily - skryté pod omítkou

Povrchová úprava: PU lak polomat, barva bílá dle okolních ploch

Kování: skryté panty, zavírání bez kliky a zámku jen na magnet, uzamčení rozvaděče bude v jeho standartizované skříni

Poznámka:

- rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby



Vnitřní zateňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna.

Rozměr: ostění okna : 1940×2750 mm

Materiál: hliník, ocel, viz popis

Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva

Poznámka:

- rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby
- blackoutová látka

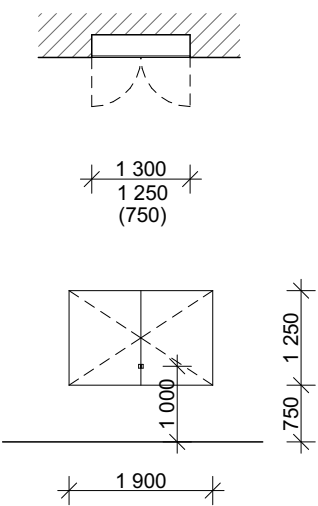
Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skřínce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skřínky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru.

Rozměr: ostění okna : 1430×2600 mm

Poznámka:

- rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby


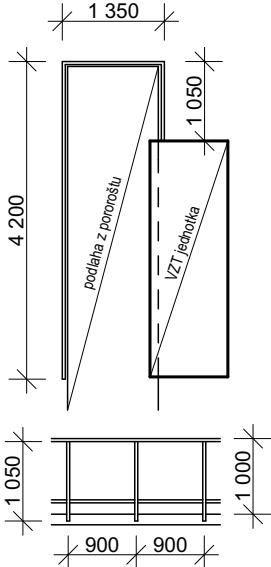
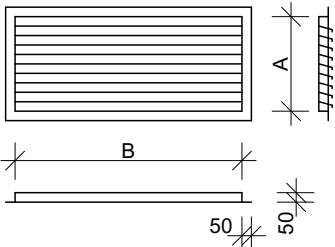
	Rozměr (max. rozměr skřínky 100×100 mm), kotvení k překladu okenního překlada pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru.	ks	12
	Rozměr: ostění okna : 1430×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		09
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
Z 401		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		bm	2,29
Z 402		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez		bm	2,29
Z 403		Dvířka pro krytí elektrických rozvaděčů, plochá dvířka otevíratelná Rozměry: dle schéma Materiál: dvířka: ocelový plech lakovaný, rám: ocelové profily - skryté pod omítkou Povrchová úprava: PU lak polomat, barva bílá dle okolních ploch Kování: skryté panty, zavírání bez kliky a zámku jen na magnet, uzamčení rozvaděče bude v jeho standartizované skříni Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1
Z 404		Vnitřní zatemňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1400×2750 mm Materiál: hliník, ocel, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka		ks	2
Z 405		Vnitřní zatemňovací látková roleta elektricky ovládaná (sekundární manuální ovládání klikou) s hliníkovými vodicími lištami, ocelovou hřídelí Ø 50 mm a hliníkovým krytem hřídele, montáž do ostění okna. Rozměr: ostění okna : 1930×2750 mm Materiál: hliník, ocel, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - blackoutová látka		ks	5

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		10	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	
Z406		Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skřínce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru. Rozměr: ostění okna : 1430×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	10
Z407		Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skřínce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru. Rozměr: ostění okna : 1430×2000 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1
Z408		Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skřínce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru. Rozměr: ostění okna : 1220×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	2

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	11
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	M.J.	CELKEM
Z 501		Ocelové nerezové zábradlí z trubek d=40/3,2 mm Rozměry: dle schéma Materiál: nerezová ocel Povrchová úprava: kartáčovaná nerez Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1
Z 502		Ocelové nerezové madlo z trubek d=40/3,2 mm Rozměry: dle schéma Materiál: nerezová ocel Povrchová úprava: kartáčovaná nerez Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby	ks	1

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		12	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
Z 503		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			bm	1,00
Z 504		Dilatační lišta s nosným ocelovým profilem a postranními kotevními tameny z hliníku. Profilová vložka je tvaru U z kartáčované ušlechtilé oceli. Dilatační zóna je opatřena vysoce ohebným termoplastickým elastomerem. Dilatační lišta je určena pro objektové dilatační spáry, vhodná pro keramické obklady. Rozměr: šířka 20 mm, výška 12,5 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby - délka je udána bez přírážky na spoje a prořez			bm	1,30
Z 505		Vnitřní zatemňovací látková roleta manuálně ovládaná do střešního okna, s hliníkovými vodíci a krycími lištami, montáž do rámu střešního okna. Rozměr: jmenovitý rozměr okna : 750×1200 mm Materiál: hliník, viz popis Povrchová úprava: eloxovaný hliník, bílá barva Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	2
Z 506		Textilní venovní roleta (svislá markýza) sloužící k zastínění interiéru manuálně ovládaná pomocí kliky. Akrylátová textilie rolety do venkovního prostředí odolná vůči povětrnostním vlivům, stálobarevná v barvě dle barvy fasády (odraz světla min. 67%, odraz záření min. 67%). Textilie bude navíjena na hřídel z hliníku Ø 62 mm schované ve zcela uzavřené skříňce z extrudovaného hliníku minimalistických rozměrů (max. rozměr skříňky 100×100 mm), kotvené k překladu okenního překladu pomocí hliníkových konzol. Napínací profil oválný rozměru 38×25 mm. Vedení napínacího profilu pomocí bočních ocelových lanek Ø 3,3 mm kotvených dilatačními prvky do ostění okenního otvoru. Rozměr: ostění okna : 1430×2600 mm Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	3

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		13
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.
					CELKEM
Z 601		Podlaha z prorostu kotveném k nosné kosntrukci z ocelových válcovaných profilů. Rozměr: 1200×1000×30 mm Materiál: pozinkovaná ocel Povrchová úprava: žárové zinkování Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě a koordinovat s profesí VZT před zadáním prvku do výroby			ks 8,00
Z 602		Ocelové pozinkované zábradlí z trubek d=40/3,2 mm, výplň z drátů Ø 10 mm, zábradlí kotvené k nosné kosntrukci z ocelových válcovaných profilů. Rozměry: dle schéma Materiál: pozinkovaná ocel Povrchová úprava: žárové zinkování Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě a koordinovat s profesí VZT před zadáním prvku do výroby - odnímatelné provedení, kotvení sloupků s přírubou v. 200 mm, sloupky násuvné na přírubu			ks 2
Z 603		Ocelové pozinkované zábradlí z trubek d=40/3,2 mm, výplň z drátů Ø 10 mm, zábradlí kotvené k nosné kosntrukci z ocelových válcovaných profilů. Rozměry: dle schéma Materiál: pozinkovaná ocel Povrchová úprava: žárové zinkování Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě a koordinovat s profesí VZT před zadáním prvku do výroby - odnímatelné provedení, kotvení sloupků s přírubou v. 200 mm, sloupky násuvné na přírubu			ks 1
Z 604		Protidešťová žaluzie z měděného plechu, opatřená sítím proti hmyzu. Rozměry: A = 800 mm; B = 500 mm Materiál: měď Povrchová úprava: přírodní Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě a koordinovat s profesí VZT před zadáním prvku do výroby			ks 8,00

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO				LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS PRVKŮ ZÁMEČNICKÝCH		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK	14
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.
Z 605		Konstrukce pro chladicí jednotky z pozinkované z pozinkované oceli. Konstrukce bude tvořena z profilů JA 50×50×5 mm. Nohy konstrukce budou opatřené roznášecí plochou z platle 150×150×5 mm. Horní část konstrukce bude lemována profilem L 30×30×4 mm, tvořící lem pro uložení podlahy z pororoštu 1780×380×30 mm Rozměry: dle schéma Materiál: pozinkovaná ocel Povrchová úprava: žárové zinkování		ks
		Poznámka: - rozměry prvku je nutné zaměřit přímo na stavbě a koordinovat s profesí VZT před zadáním prvku do výroby		2

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS REPASÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		01
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU		M.J.	CELKEM
R 101		Stávající dřevěné vstupní vitrážové dveře, jmenovitý rozměr 1880×3100 mm Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou zatmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopií. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopií. Dveře budou opatřeny těsněním pro ztlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
R 201		Stávající dveře do zasedací místnosti N02018, dřevěné vnitřní vitrážové dveře, jmenovitý rozměr 1300×2170 mm + nadsvětlík Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou zatmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopií. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopií. Dveře budou opatřeny těsněním pro ztlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0
R 101		Stávající prosklená stěna do místnosti N02015, dřevěná vnitřní prosklená stěna se dveřmi, jmenovitý rozměr 900×2170 mm + nadsvětlík Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou zatmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopií. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopií. Dveře budou opatřeny těsněním pro ztlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby		ks	1,0

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS REPASÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		02
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.
R 203		Stávající dveře z chodby do místnosti N02014, dřevěné vnitřní kazetové dveře, jmenovitý rozměr 1000×2170 mm + obložkové zárubně			ks
		Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou ztmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopií. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopií. Dveře budou opatřeny těsněním pro zlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče. Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			
R 204		Stávající dveře z místnosti N02014 do chodby N02016, dřevěné vnitřní kazetové dveře, jmenovitý rozměr 1000×2170 mm, repase včetně obložení zdi			ks
		Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou ztmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopií. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopií. Dveře budou opatřeny těsněním pro zlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče. Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			
R 205		Stávající dveře z místnosti N02014 do místnosti N02013, dřevěné vnitřní kazetové dveře, jmenovitý rozměr 1000×2170 mm, repase včetně obložení zdi. Z místnosti N02013, bude z křídla odstraněno koženkové polstrovaní, provést nové akustické opatření.			ks
		Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou ztmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopií. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopií. Dveře budou opatřeny těsněním pro zlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče. Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			

MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO					LIST:	
VÝPIS PRVKŮ: VÝPIS REPASÍ		ZODPOVĚDNÝ PROJ.: PETR HANDLÍŘ	VYPRACOVAL: ING. JAN MOTÁK		03	
OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU			M.J.	CELKEM
R 206		StDělicí stěna chodby, vnitřní prosklená stěna s dveřmi, jmenovitý rozměr 1700×2170 mm. Doplnění chybějících křídel dle vzoru dveří R/201 Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou ztmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopii. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopii. Dveře budou opatřeny těsněním pro ztlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
R 301		Dveře do auly - míst č. N03013, vnitřní dřevěné zdobné dveře + obložkové zárubně vč. nápisu. Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou ztmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopii. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopii. Dveře budou opatřeny těsněním pro ztlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0
R 302		Dveře z auly - míst č. N03013 do míst č. N03012, vnitřní dřevěné zdobné dveře + obložkové zárubně Stávající dveře - křídla i rám dveří zbavit stávajícího laku opravit případné poruchy (u velkých poruch nahrazení poškozené části novými), doplnit chybějící části, přebrousit a opatřit novou povrchovou úpravou. Odstín a typ nátěru (lazury) musí odpovídat původnímu nátěru a barevnosti. U prvků, které budou opatřeny krycí barvou (i fládrování) budou ztmeleny nerovnosti + dvakrát základní + 1x finální nátěr. Zárubně i obložky po očištění napustit vhodným fungicidním prostředkem. U vitrážových dveří vyměnit poškrábané, nebo jinak znehodnocené zasklení. Kompletní oprava tmelení veškerých skel. Veškerá kování očistit, zkontrolovat funkčnost, odborně opravit a případně nahradit kopii. Součástí repase dveří je kompletní repase, nebo výměna stávajících dveřních prahů. V případě rozsáhlého poškození bude třeba celé dveře nebo jejich část nahradit kopii. Dveře budou opatřeny těsněním pro ztlapšení akustických vlastností Dveře budou doplněny o bezpečnostní kování s vložkovým zámkem, systém generálního klíče Dodavatel díla musí zajistit, že v případě, že bude repasovaný prvek nutné demontovat (odvést ze stavby), musí být při zpětné montáži osazen na své původní místo. Poznámka: - rozměry stavebního otvoru je nutné zaměřit přímo na stavbě před zadáním prvku do výroby			ks	1,0