


VENTIL
ZAVLAŽOVÁNÍ 9

VENTIL
ZAVLAŽOVÁNÍ 10

VENTIL
ZAVLAŽOVÁNÍ
HLAVNÍ VENTIL

REZERVA

POZOR! NAPĚTÍ Z ROZVADĚČE RAA101A!

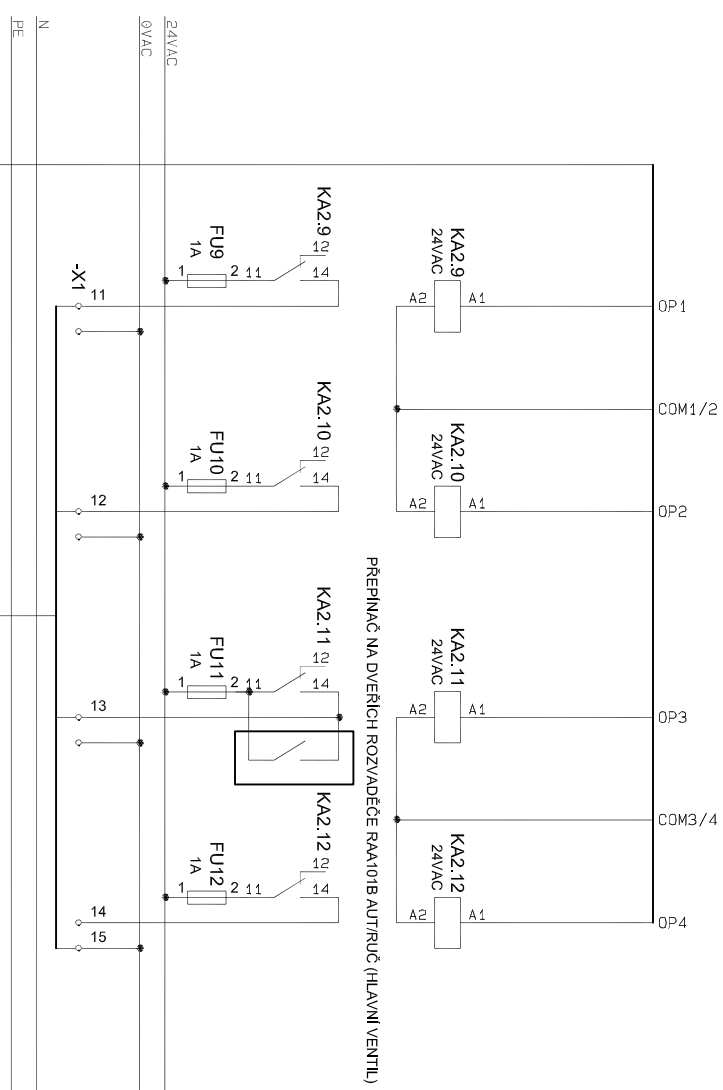

WSRAA101B.3
JYTY 7x1

WS100.3
CYKY 5x1,5

PROPOJ DO RAA101A

ZAVLAŽOVACÍ VENTILY 9-11
KABEL DODÁVKA ZTI
24VAC, 0,34/0,2A

REZERVA

Revize	Datum	Jméno	Datum	Jméno	SYNERGA d.s. Sladkého 13 617 00 Brno	Schéma zapojení rozdávěče RAA101B	Projekt Úprava chodníku před vstupem do FMU Číslo zakázky 64-1-5377-16	Wkres číslo D.2.4-103	= +	Lst 3	3
a			06/2016	Hladký L.							
b											
c											
d			06/2016	Dohnal R.							