


- LEGENDA ZNAČEK
- označení směru úniku a počtu unikajících osob
 - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
 - požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
 - přetlakové větrání
 - požadovaná požární odolnost stropu
 - hasicí přístroj CO₂
 - hasicí přístroj práškový
 - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
 - nástěnný hydrant
 - vypínací prvek CENTRAL STOP
 - vypínací prvek TOTAL STOP
 - hranice požárního úseku
 - vyznačení požárně nebezpečného prostoru
 - hranice ČCHÚC
 - dveře vybaveny samozavíračem
 - stávající požární uzávěr EI 30 DP3 - C
 - požární uzávěr EW 15 DP1 - C
 - požární uzávěr EI 30 DP1 - SC
 - požární uzávěr EW 15 DP3
 - tlačítko pro ovládání ZOKT
 - tlačítkový hlásič požáru

AKCE: MU Kotlářská			
MÍSTO STAVBY: Brno, Kotlářská 2			
INIVESTOR: Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno			
VYPRACOVAL: Lukáš Pospíchal			
DATUM: Září 2015	STUPEŇ: Stavební povolení	MĚRÍTKO: 1:100	

VÝKRES PO - 1. PP

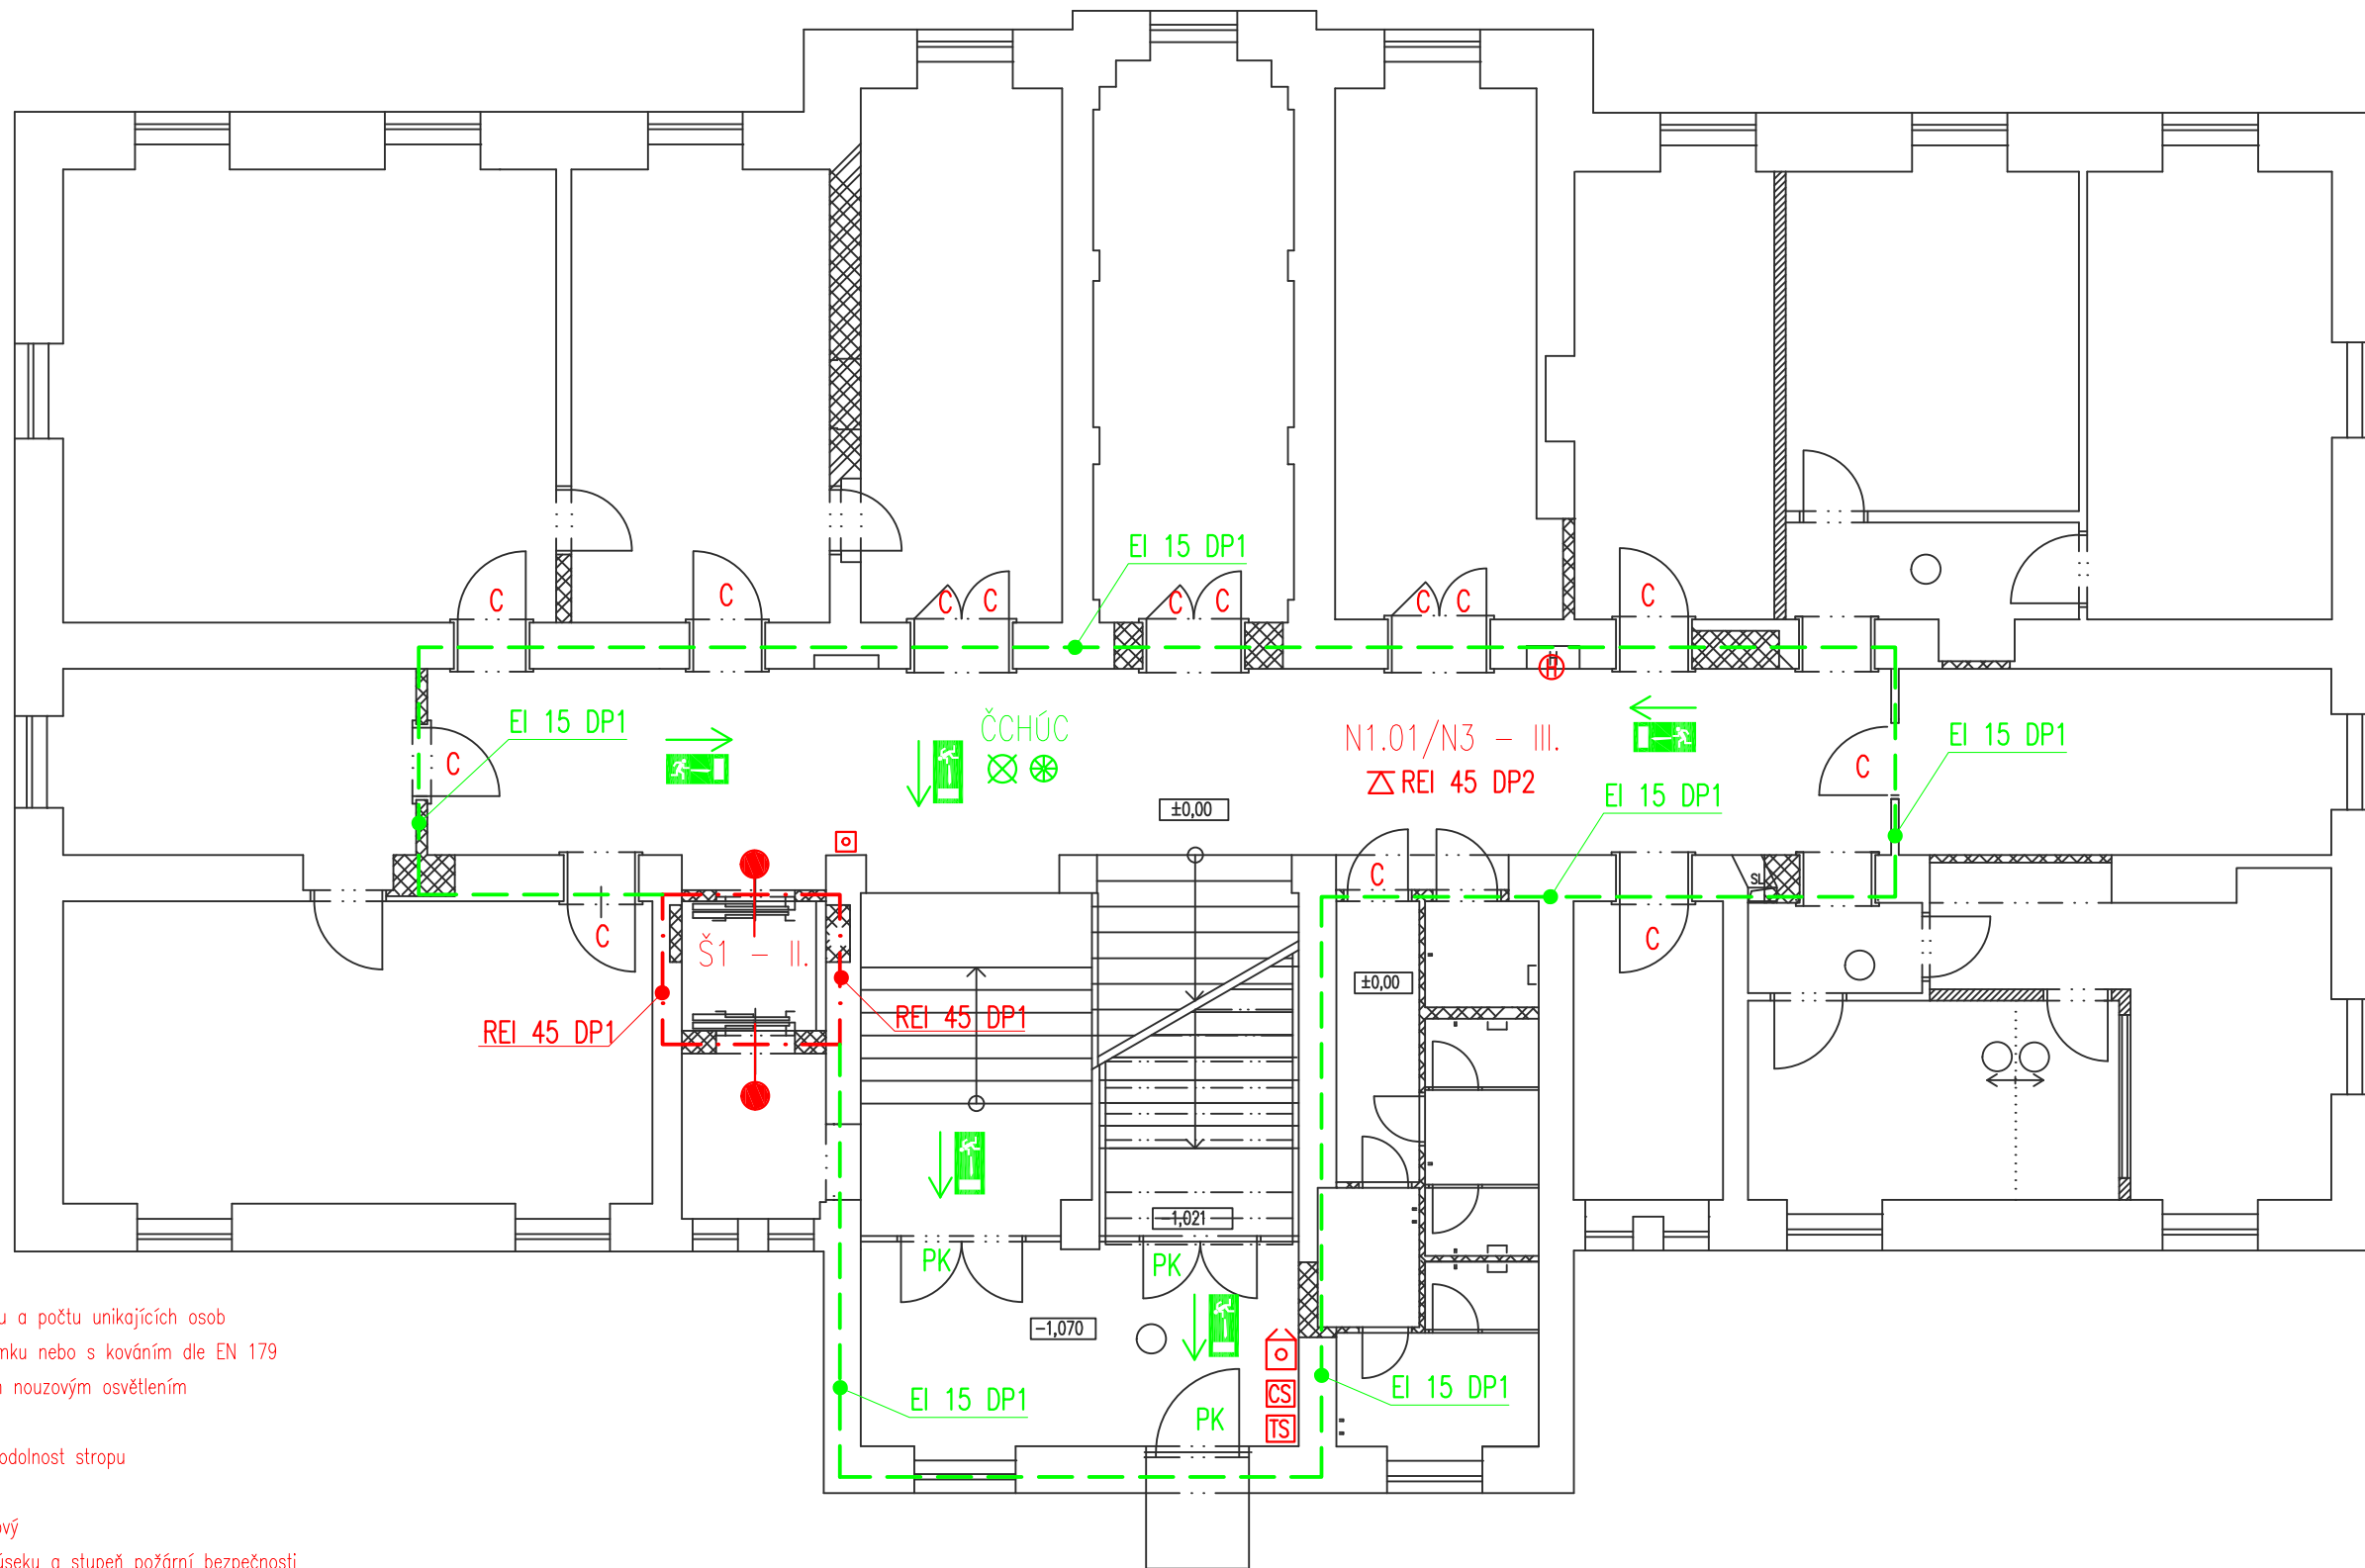

LEGENDA ZNAČEK

- označení směru úniku a počtu unikajících osob
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- přetlakové větrání
- EI 30 - požadovaná požární odolnost stropu
- 55B - hasicí přístroj CO₂
- 21A - hasicí přístroj práškový
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- nástěnný hydrant
- CS - vypínací prvek CENTRAL STOP
- TS - vypínací prvek TOTAL STOP
- hranice požárního úseku
- vyznačení požárně nebezpečného prostoru
- hranice ČCHÚC
- C - dveře vybaveny samozavíračem
- stávající požární uzávěr EI 30 DP3 - C
- požární uzávěr EI 15 DP1 - C
- požární uzávěr EI 30 DP1 - SC
- požární uzávěr EI 15 DP1
- tlačítko pro ovládání ZOKT
- tlačítkový hlásič požáru

AKCE:

MU Kotlářská

MÍSTO STAVBY:

Brno, Kotlářská 2

INIVESTOR:

Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

VYPRACOVAL:

Lukáš Pospíchal

DATUM:

Září 2015


STUPEŇ:

Stavební povolení

MÉRITKO:

1:100

VÝKRES PO - 1. NP



LEGENDA ZNAČEK

- označení směru úniku a počtu unikajících osob
- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
- přetlakové větrání
- EI 30 - požadovaná požární odolnost stropu
- 55B - hasicí přístroj CO₂
- 21A - hasicí přístroj práškový
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- nástěnný hydrant
- vypínací prvek CENTRAL STOP
- vypínací prvek TOTAL STOP
- hranice požárního úseku
- vyznačení požárně nebezpečného prostoru
- hranice ČCHÚC
- C - dveře vybaveny samozavíračem
- stávající požární uzávěr EI 30 DP3 - C
- požární uzávěr EI 15 DP1 - C
- požární uzávěr EI 30 DP1 - SC
- požární uzávěr EI 15 DP3
- tlačítko pro ovládání ZOKT
- tlačítkový hlásič požáru

AKCE:

MU Kotlářská

MÍSTO STAVBY:

Brno, Kotlářská 2

INIVESTOR:

Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

VYPRACOVAL:

Lukáš Pospíchal

DATUM:

Září 2015


STUPEŇ:

Stavební povolení

MÉRITKO:

1:100

VÝKRES PO - 2. NP

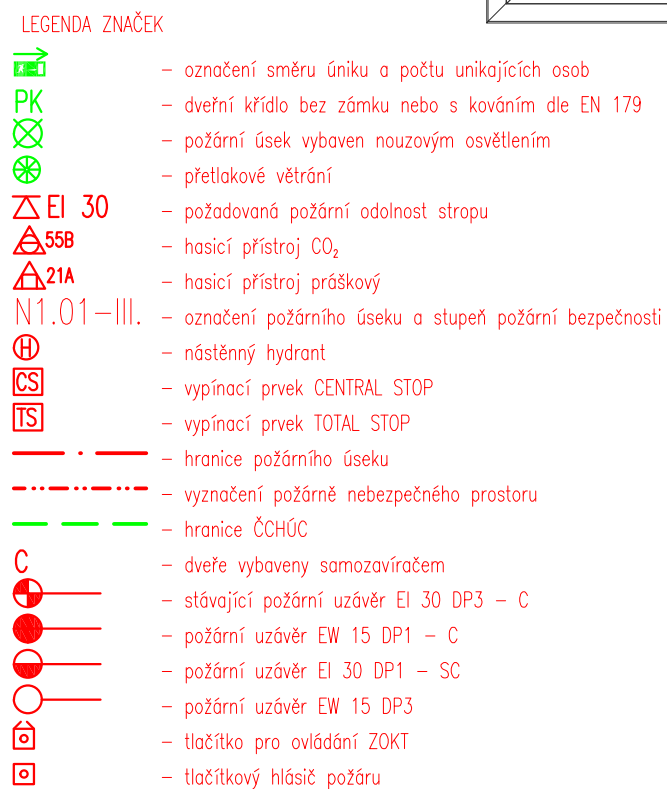

VÝKRES PO - 3. NP