


PUDORYS 3.NP, M 1:100

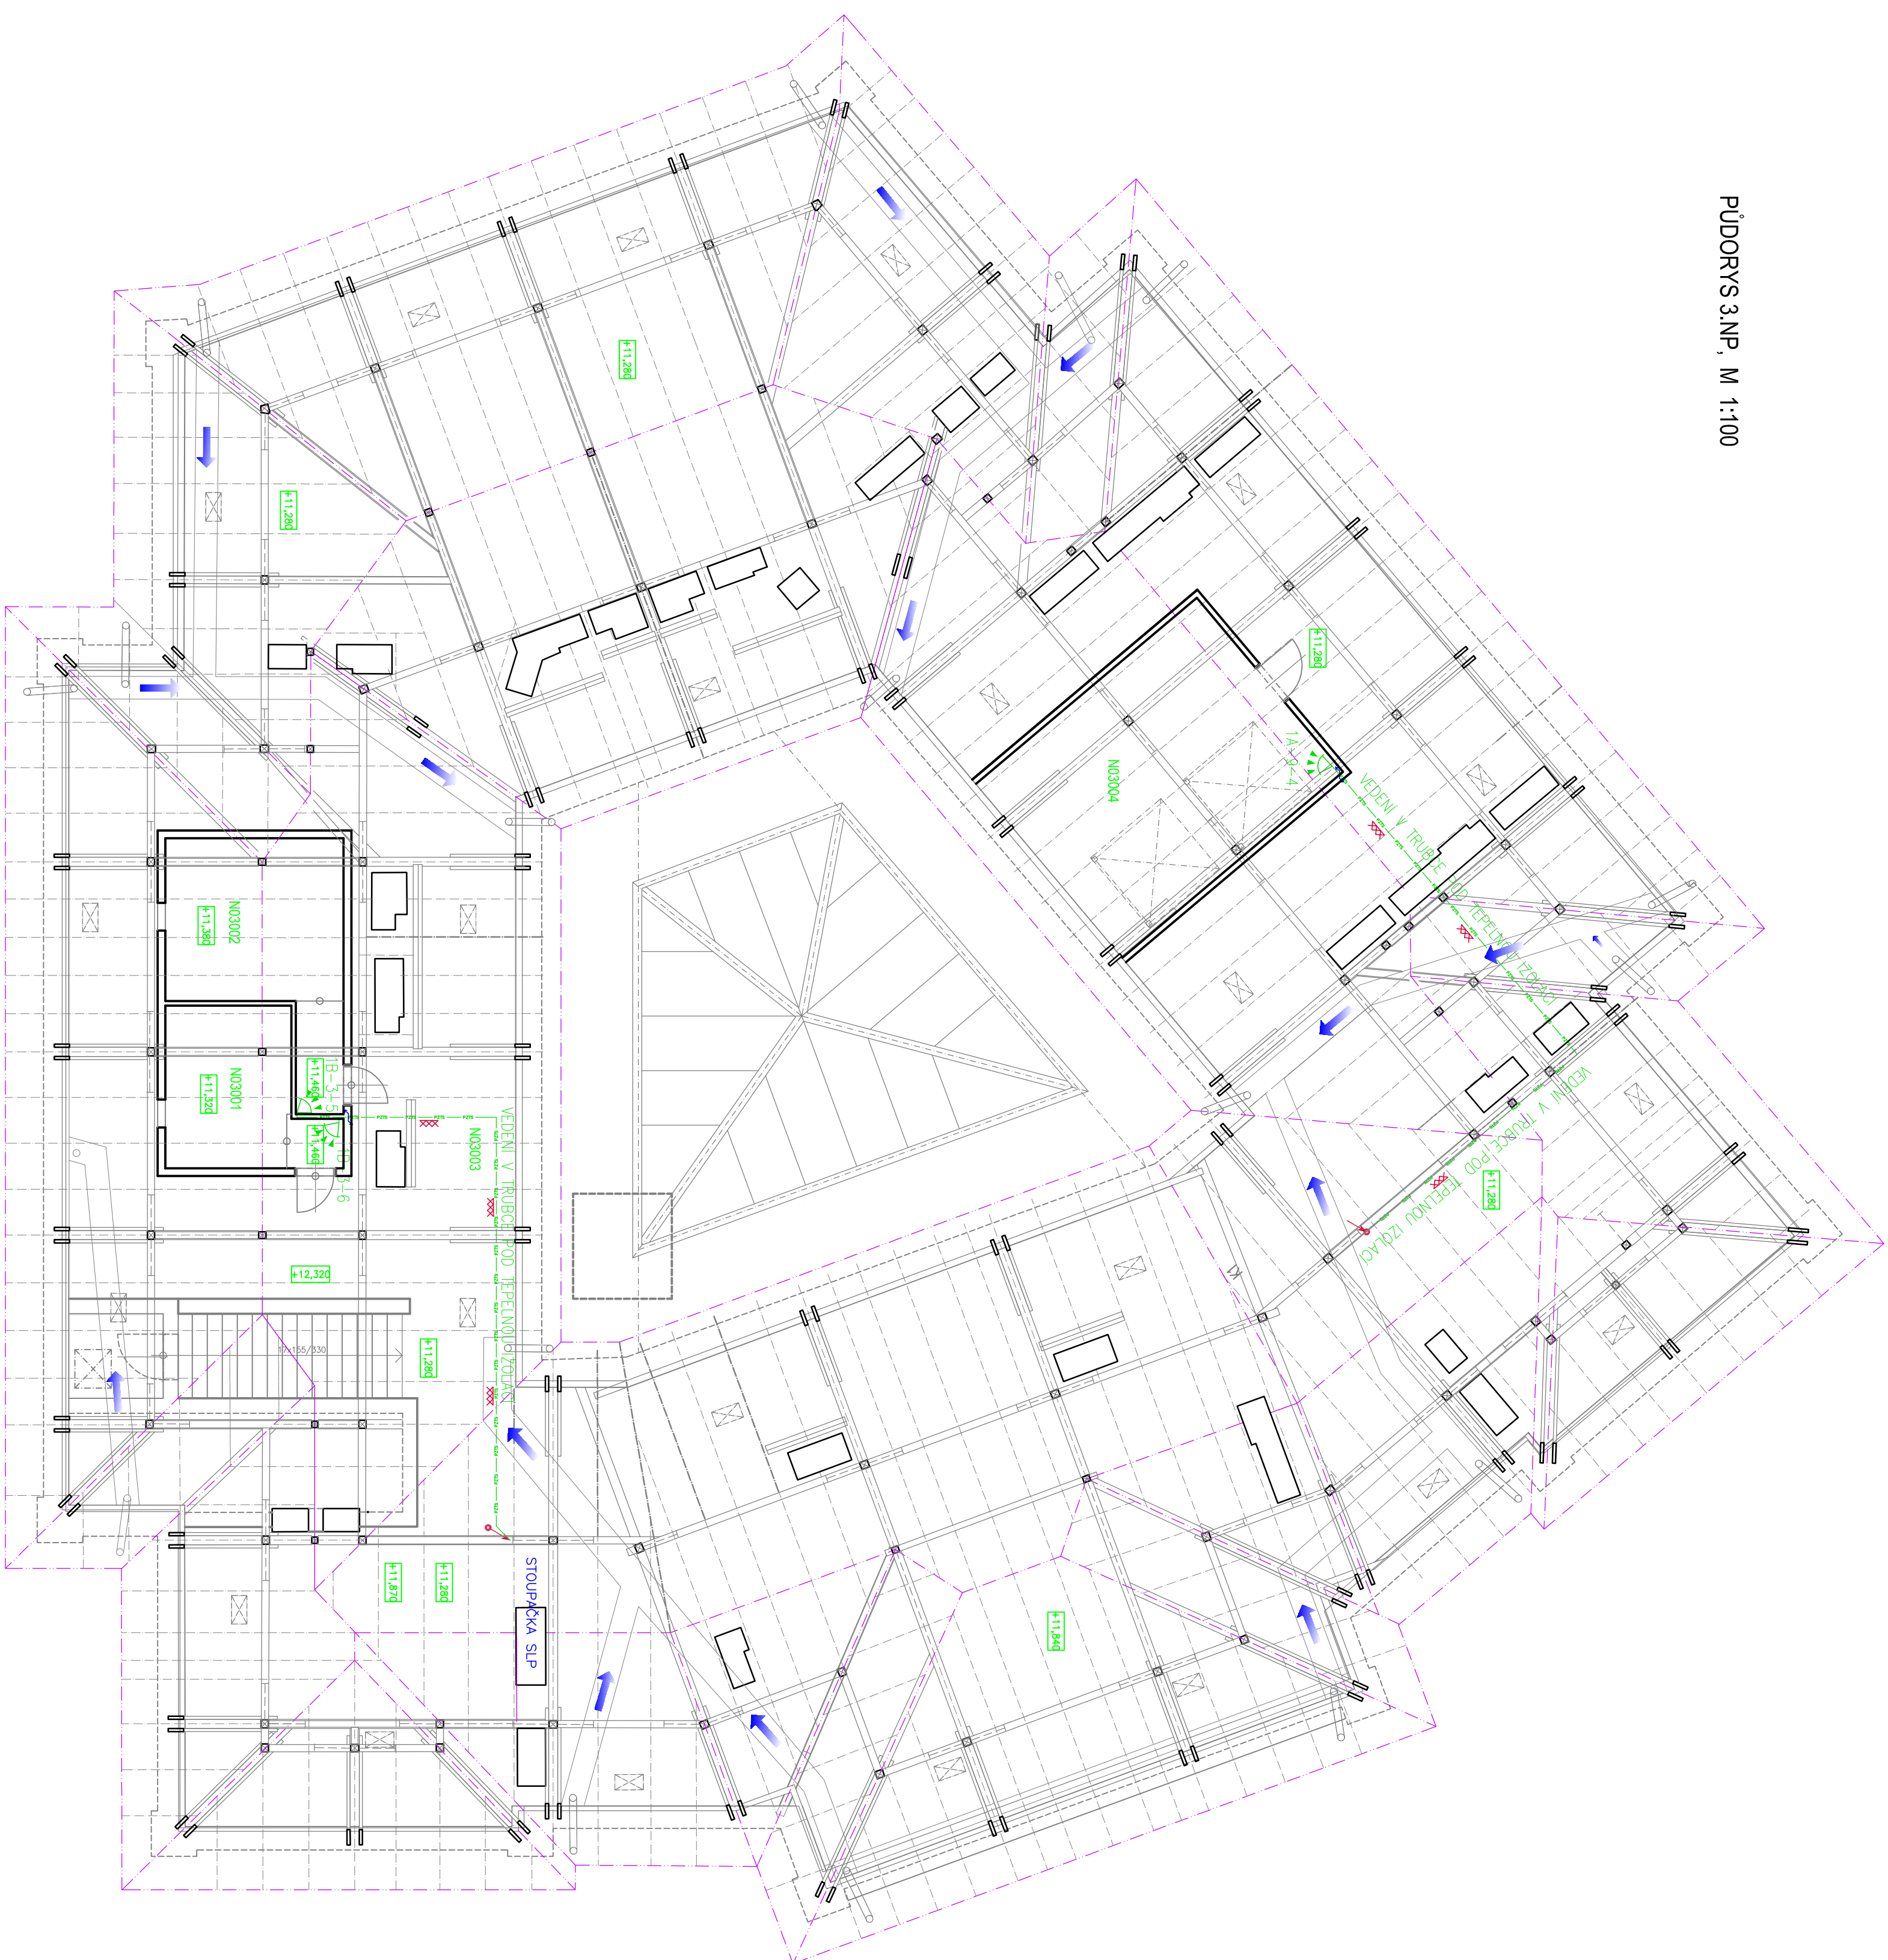


LEGENDA MISTNOSTI							
MST.	ÚČEL MISTNOSTI	PODNOH (m ²)	S.V. (m ³)	POLJAH	STENY	STROP / PODHLÉD	POZNÁMKA
NO0001	SEČAD	11,17	2,24	BEŽKOVÁ MOZANNA	TVARĚNÁ ČERNÁ STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ ČERNÁ	TVARĚNÁ ČERNÁ STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ ČERNÁ	
NO0002	SEČAD	11,17	2,46	BEŽKOVÁ MOZANNA	STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ ČERNÁ	STŘEŠNÍ STŘEŠNÍ ČERNÁ	
NO0003	PLACNÍ PROSTOR	986,70	-	PLACOVY	-	-	
NO0004	TECHN. MISTNOSTI	31,75	-	PLACOVY	SADBOČERNÝ	SADBOČERNÝ	

POZNÁMKY:
POZORUJE: ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ ZABÝVÁJÍCÍHO SE DOKUMENTACÍ VYHOŘELÉ
VŠECHNY KOVOVÉ SKŘÍNEK PŘIPOJENÍ NA ZEMLIČNÍ SBĚRNICI
STĚNENÍ LINTER PŘI POSPODOVAT
JE NUTNÉ DOŘAZIT ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD
ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH PŘI SLOUBUHU DO 5m – ODSTUP 6 cm
PŘI SLOUBUHU NAD 5 m – ODSTUP 20 cm
VŠEČKÉ PŘIHOVY NAPÁJENÍ 230V JSOU DOOKAŽKY SILNOPROUDU.

LEGENDA:

- | | | | |
|--------|------------------------------------|--------|------------------------------|
| | MAGNETICKÝ KONTAKT | | RÁDIO JEDNOTKA EVU |
| | MAGNETICKÝ KONTAKT PETS | | BEZKONTAKTNÍ S INTERKOMEM |
| | PIR DETEKTOR | | TERMINÁL |
| | PIR DETEKTOR ATMOSFÉRICKÝ | | ELEKTRICKÝ OTEVÍRACÍ 12 VDC, |
| | LINKA MODUL KONCENTRACÍ | | REČNICKÝ SE SIGNALIZACÍ |
| | OVĚŘOVACÍ KLÁVESNICE PETS | | ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMOK |
| | PROPOJOVACÍ KRABICE | 12 VDC | |
| | ZAŠIFOVANÝ NÁPÁJECÍ ZDROJ | | TABULKA INTERKOMU |
| 12 VDC | | | TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ |
| | PROSTŘEDÍ DO DALŠÍHO PODLAŽÍ | | SVÍTIDLO |
| | VESTAVĚNÍ V 1. POD OMÍTKOU/PODLAŽÍ | | NÁPÁJECÍ ZDROJ PRO ÚNIK |
| | VESTAVĚNÍ A PROBLÉMOVÉ/NO PLOCHU | | |
| | ZTRÁTOVÝ ROZVOD | | |



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bm	±0,000 = -227,30 m n. (úroveň podlaží v 1.1p)
RENŽE:	POPSI ZÁZNAT:
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

[illegible]