


3.NP

Budova je z monolitického betonu, a proto budou některé trasy obtížně proveditelné. Po konzultaci s uživatelem se bude muset nalézt optimální trasa na povrchu (v lištách, trubkách).

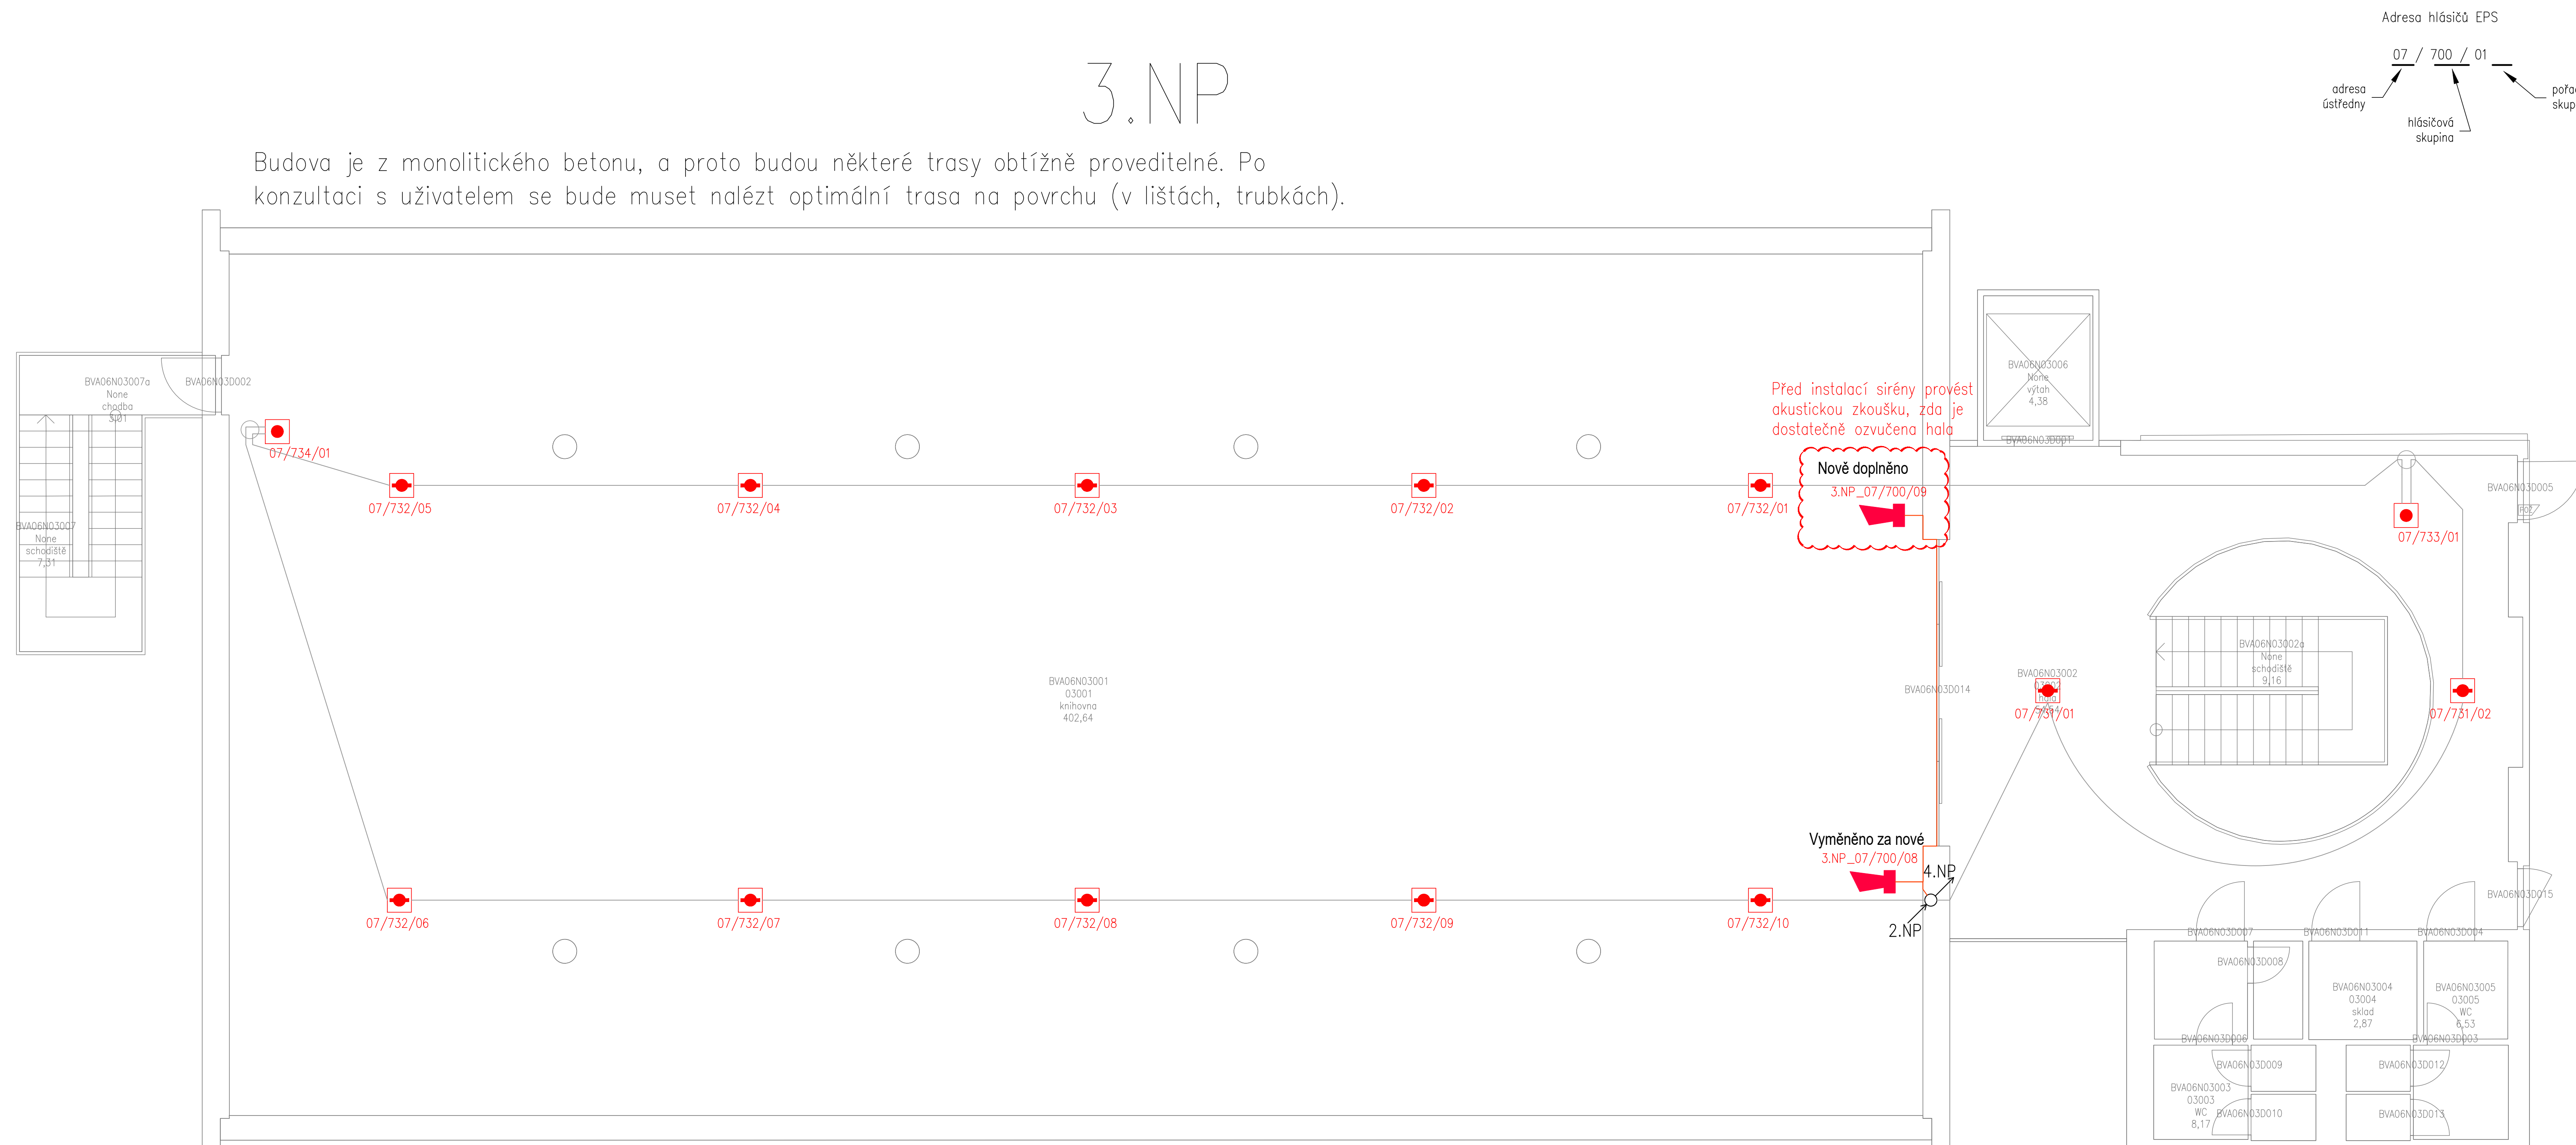


Adresa hlásičů EPS


07 / 700 / 01

adresa ústředny hlásičová skupina pořadí ve skupině

Legenda EPS	
	Ústředna EPS–na kruhu essernet _ číslo v kruhu 7
	koppler_vstupně výstupní modul
	Zábleskový maják
	Obslužný pole požární ochrany
	Klíčový trezor požární ochrany
	Hlásič požáru–optickoakustický
	Hlásič požáru–termodiferenciální
	Tlačítko– malé provedení s krytem
	Elektrický požární otvírač (stávající)
	Elektrický otvírač (stávající)
	Vnitřní sířena
	Univerzální krabice (stávající)
	Signálová kabelová trasa
	Stávající kabelová trasa
	Nový kabel k sířenám, dle ČSN 730848, rozestup skupinových držáků 0,5 m a příchylek 0,3 m
	Klesající, stoupající vedení
	Poznámka: nutno dodržet rozestup SLB kabeláže od NN dle ČSN

Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

<p>Objednatel:</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>MASARYKOVA UNIVERZITA</p> <p>Masarykova univerzita Žerotínova n.č. 2, 601 77 Brno</p> </div> </div>	<p>Generální projektant:</p>	<p>Generální dodavatel:</p>
---	-------------------------------------	------------------------------------

Projektant DPS					
HP			Projektant profese		
Zodpovedný projektant	Ondřej Tichý	<i>Sif</i>		Střední odborná škola a Střední odborná učiliště, Masarykovo nám. 9, 601 27 Brno Tel.: +420 542 221 222 E-mail: skola@osub.cz	
Vypracoval	Izabela Jugas	<i>Izabela Jugas</i>			
Oblastnost	Masarykovo univerzita, Jeronýmova nám. 9, 601 27 Brno				
Stručba					
MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA HISTORICKÉHO AREÁLU FIZIOLOGICKÉ FAKULTY, ARNA NOVÁKA, BMNS Sjedením ŠLP systému a integrace do BMS v areálu AN			Šuplen	DPS	
			Datum	2017/04/13	
			Zak. č.	641-15596-16	
			Fórmát	1/2x A4	
Objekt	SO 04 BUDOVA, E, F		Měřítka	1:50	
Část	D1.4.8 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE		Kódifik		
Název výřezu			C. výřez	Reviz	
PŮDORYS 3.NP			005	000	