

Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální projektant	AID team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. arch. Jiří BABÁNEK
Přímý zpracovatel	SUBTECH, s.r.o



Revize	
00	2018 - 03 - 20
01	
02	
03	

Vypracoval	Ivana Dědková
Ved. projektant	Ing. Petr Lavička

ROZVADĚČ JE STÁVAJÍCÍ

DOPLNÍ SE POUZE OZNAČENÉ VÝVODY

Číslo zakázky	3436 - 25
Stavba	UKB G - Drobné objekty
Stupeň	DVD
Název PS - SO	SO 104 - Pavilon A36 - Úprava dispozice 1.pp
Část	01 - Stavební řešení


Název výkresu	ROZVADĚČ 36RHN - stávající
Datum	2018 - 03 - 20
Formát	6 x A4
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
UKB G	DVD	104	01	055a	00

ROZVADĚČ 36.1S11.EL.0000/36RHN
stupeň důležitosti dodávky II - náhradní zdroj

- SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ
- POČET SKŘÍNÍ: 1
- DLE KATALOGU ES SPALOVSKÝ
- TYP: STA-N 2084
- ZKRATOVÁ ODOLNOST: 25kA
- DVEŘE: PLNÉ
- ROZMĚR: v.2000, š.800, hl.400
- JMENOVITÝ PROUD: 250A
- KRYTÍ: IP55/IP20
- PŘÍVOD: VRCHEM
- VÝVODY: VRCHEM
- BARVA: standard
- PODSTAVEC: 250mm
- KOMPLETNÍ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- PODSTAVEC POD SKŘÍŇ VÝŠKA 250mm

zkratová odolnost jistících příslrojů v rozvaděči bude dosažena pouze s použitím kaskádování
přístrojová náplň rozvaděče je použita dle katalogu a kaskádovacích tabulek Schneider electric

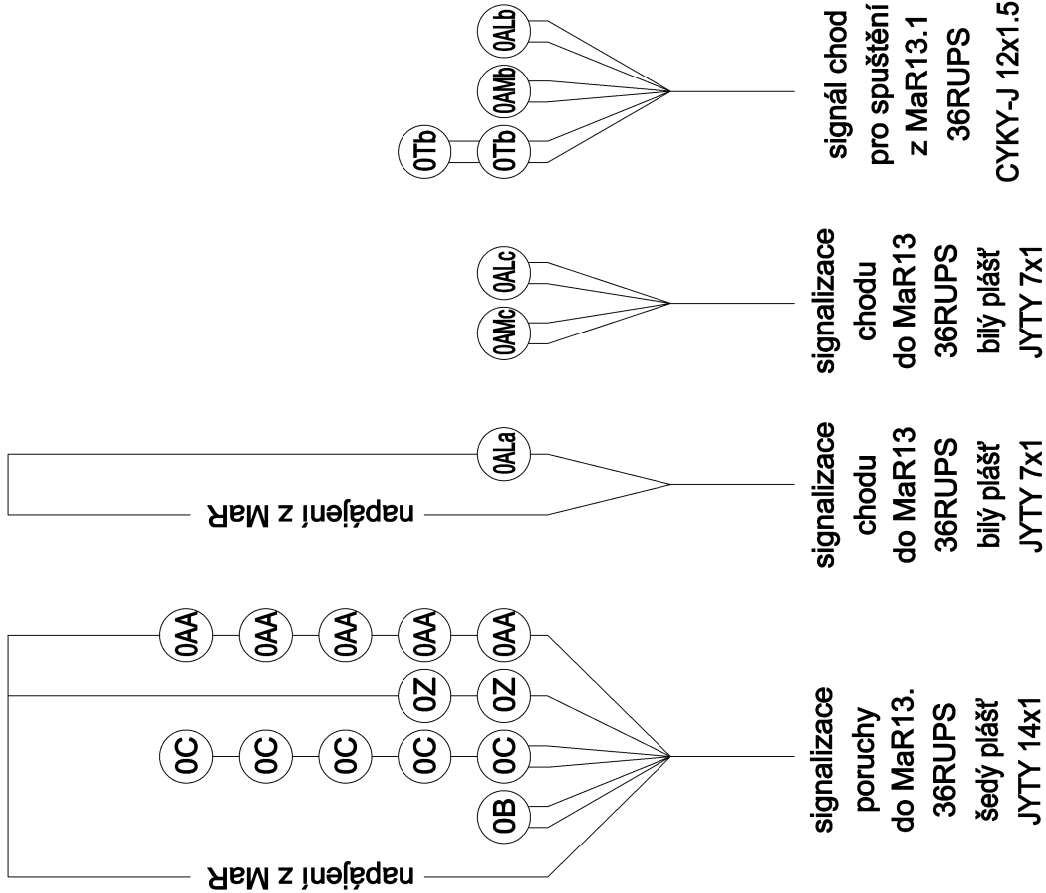

REVIZE 1 2012 - 11 - 12 NÁVAZNOSTÍ ESIL- MAR, DOPLNĚNÍ VÝVODŮ M.SYNEK

NÁZEV AKCE BIO - RDS - F 311 - 10 - 017 - 01	NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ 36 RHN	ČÍSLO VÝKRESU: 17/36a
--	--	---------------------------------