





REVIZE:	POPIS ZMĚNÝ:	DATUM:	VYPRACOVAL:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP


AKCE: SPSSN Pořiči 9 - Bezbariérové zpřístupnění budovy Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9		STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ	
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		OBJEKT: SO01 - BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ	
		PROFESE: D.1.4a - VYTÁPĚNÍ	
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 200 793 41-4	
MÍSTO STAVBY: Pořiči 945/9, 639 00 Brno parc. č.: 1678, k.ú. Staré Brno		AUTORIZACE:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> INTAR a.s. Beznčova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>		DATUM: 03/2017	
VEDOUcí PROJEKTU: Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz		FORMÁT: 2 x A4	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. MARTIN DOKULIL, mdokulil@intar.cz		KOPIE:	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: <div> INTAR a.s. Beznčova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz</div>		MĚŘÍTKO: 1:50	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Hynek FARKA, hfarka@intar.cz		<div></div>	
VYPRACOVAL: Hynek FARKA, hfarka@intar.cz			
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 200 793 41-4/P2/D12		DÍLČÍ PŮDORYS 1.PP	
ČÍSLO VÝKRESU: 03		REVIZE:	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
N01020	SCHODIŠTĚ	17,31		KERAM. DLAŽBA	VNĚJŠÍ OMÍTKA		KERAMICKÝ OBKLAD v. 600mm
N01019	PŘEDSÍŇ (ZÁDVEŘÍ)	3,89	3,92	LITÉ TERACO	VÁP. OMÍTKA	VÁP. OMÍTKA	

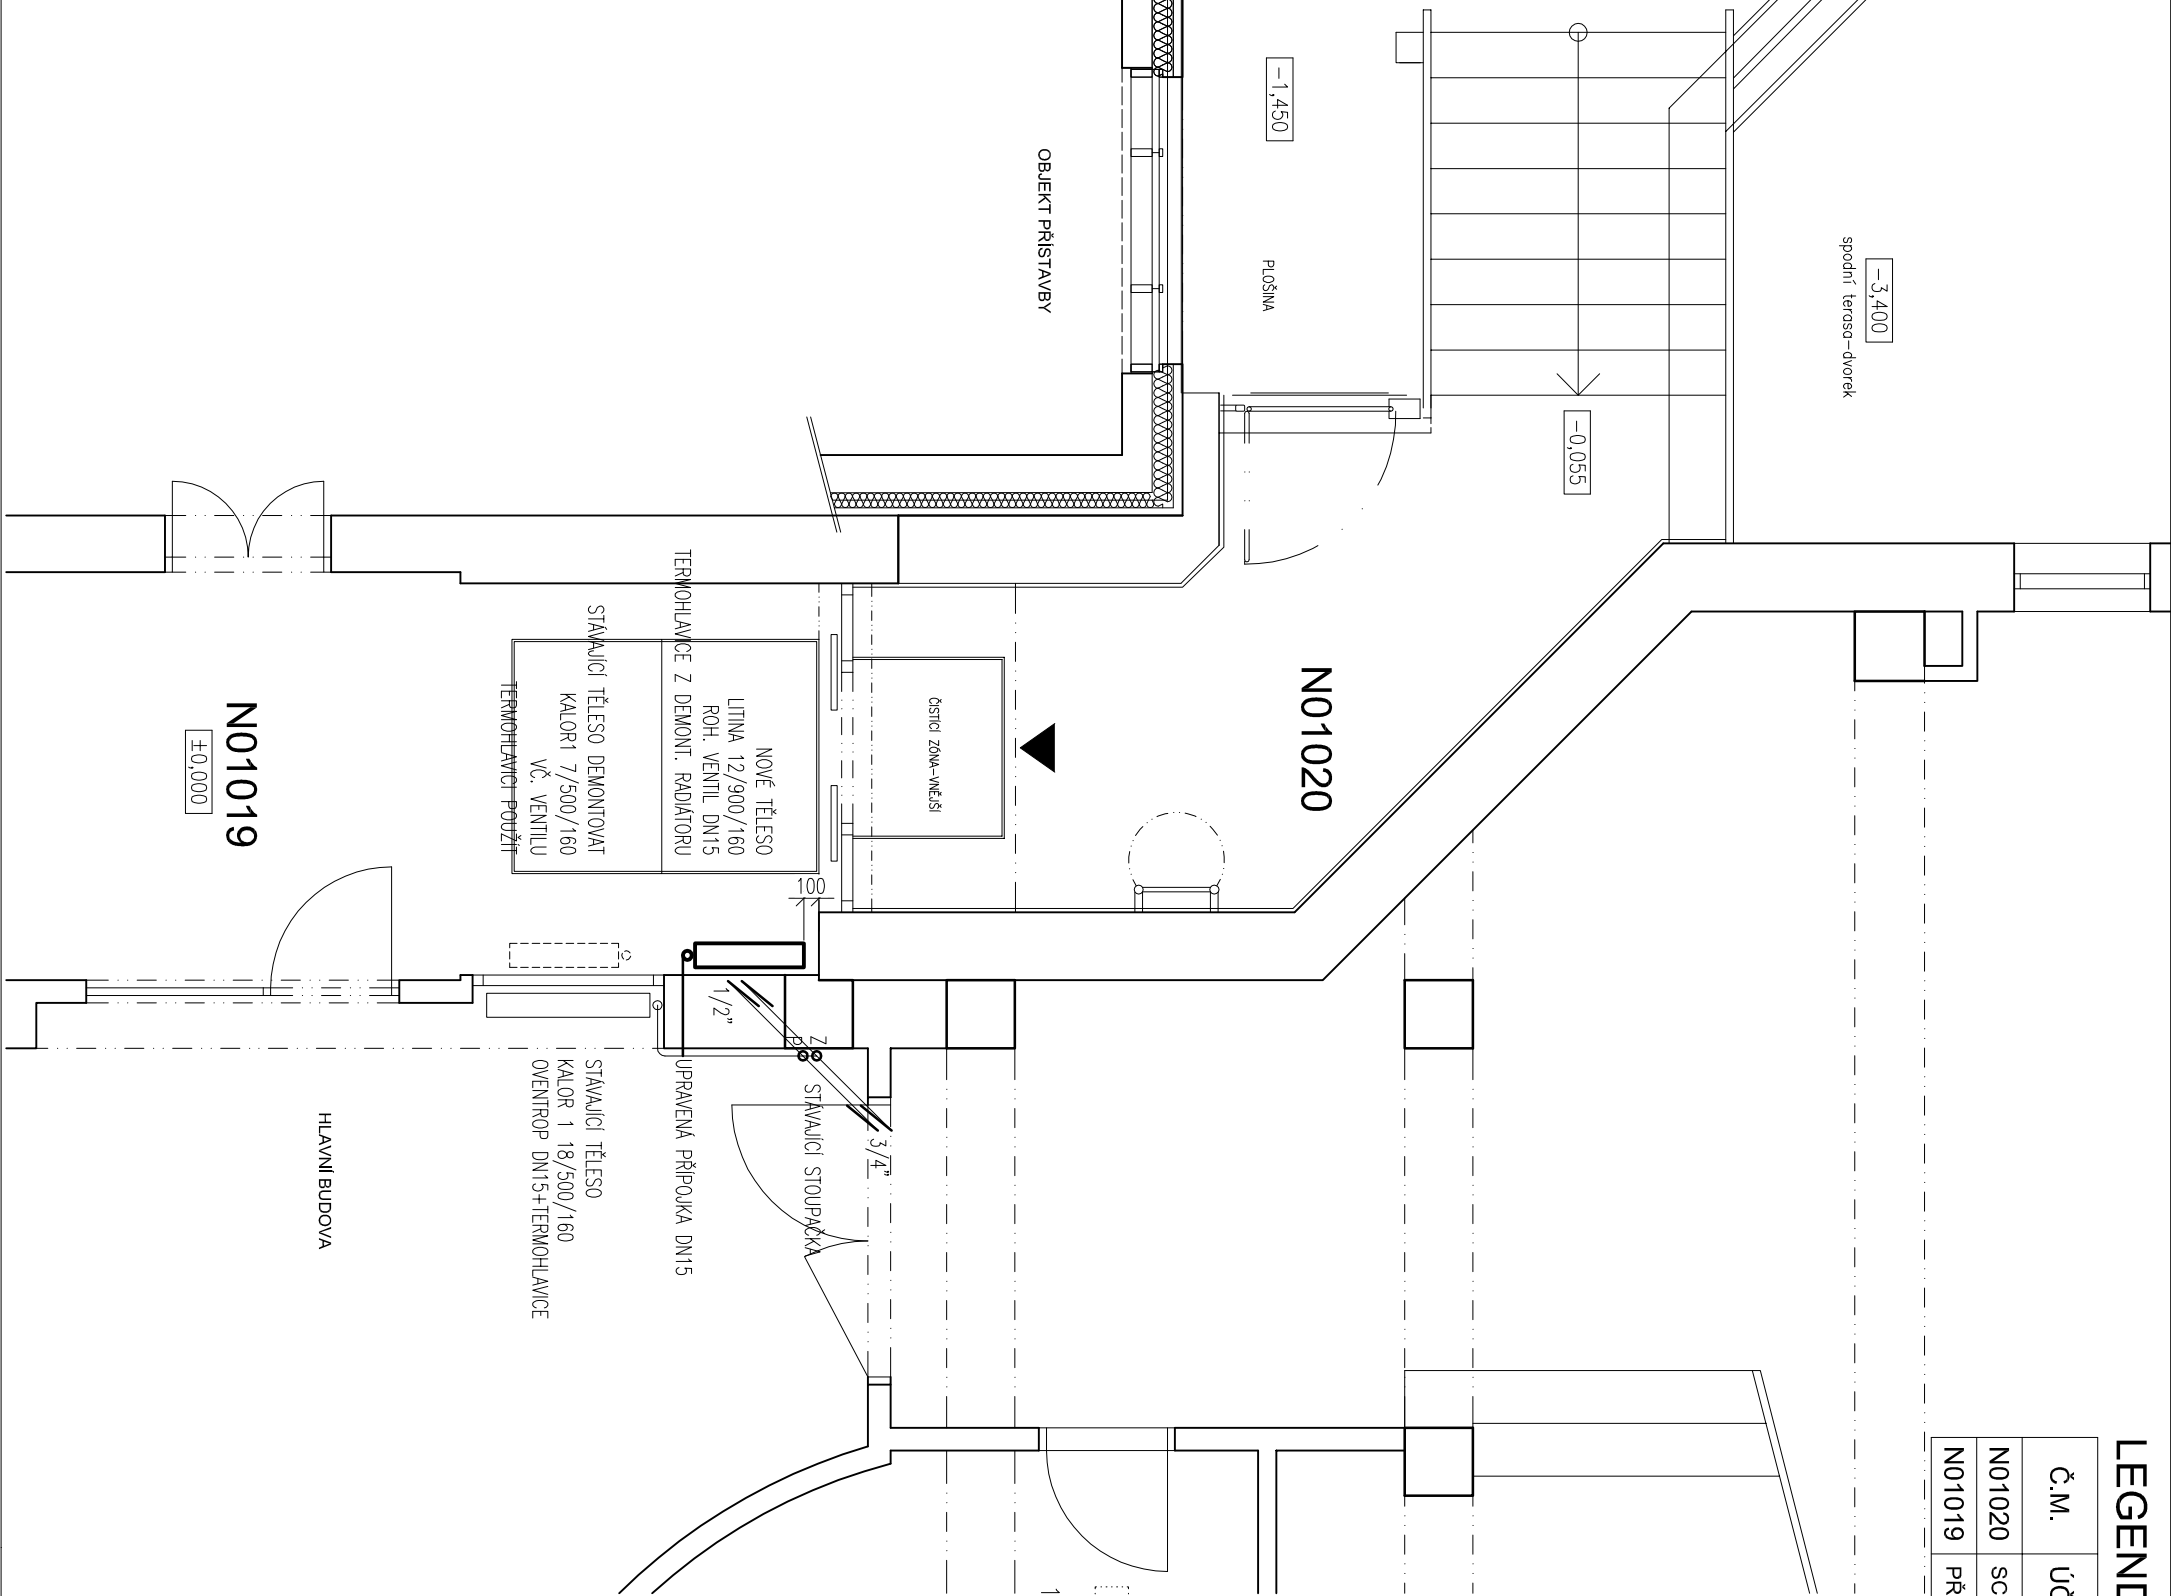

ŘEŠENÁ ČÁST:



N01022
Skřid
16,67 m2

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = stávající úroveň podlahy 1.NP

REVIZE:	POPIS ZMĚNÝ:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE: SPSSN Pořiči 9 - Bezbariérové zpřístupnění budovy Ypsilantiho z budovy Po7 a Po9	STUPEŇ PD: DSJ - DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ		
	OBJEKT:	S001 - BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ	
	PROFES:	D.1.4a - VYTÁPĚNÍ	
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	200 793 41-4
MÍSTO STAVBY:	Pořiči 945/9, 639 00 Brno parc. č.: 1678, k.ú. Slatě Brno	DATUM:	03/2017
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	FORMÁT:	2 x A4
VEDOUcí PROJEKTU:	Ing. JOSEF KATOLICKÝ, jkatolicky@intar.cz	KOPIE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. MARTIN DOKULIL, mdokulil@intar.cz	MĚŘÍTKO:	1:50
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s. Bezručova 811/7a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES:	DÍLČÍ PŮDORYS 1.NP
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Hynek FARKA, hfarka@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO:	
VYPRACOVAL:	Hynek FARKA, hfarka@intar.cz	ČÍSLO VÝKRESU:	
		200 793 41-4/P2/D12	REVIZE:
			04