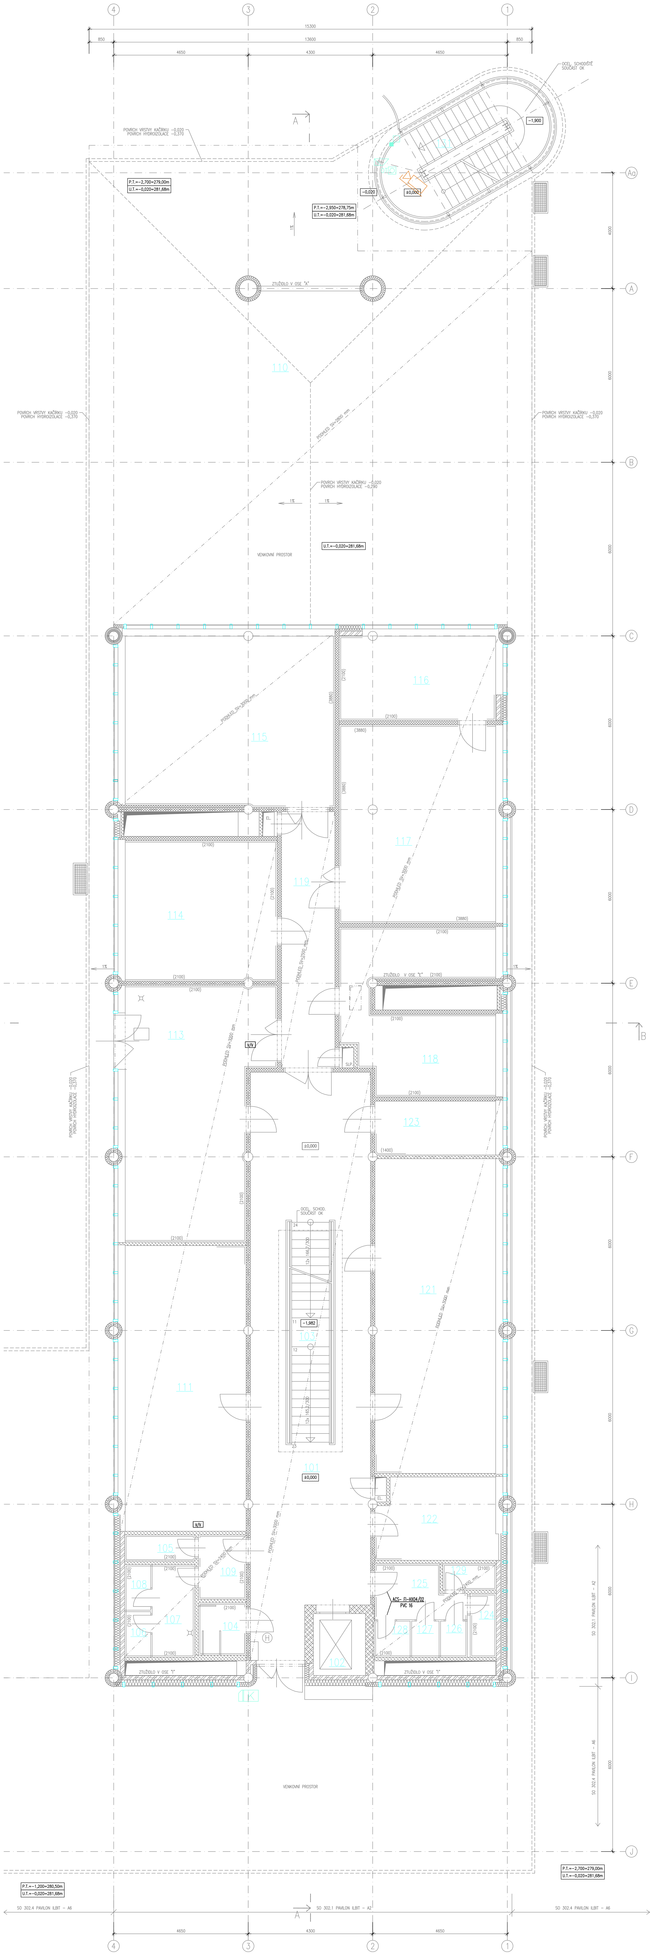

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN33 2000-3	PODHLED
101	CHODBA	47,16	N	SV. 200, S.V. 3000
102	VÝTAH	3,85	N	-
103	CHODBÍŽE	3,15	N	-
104	WC PRO IMOBILNÍ	3,96	N	MATROVÝ S.V. 2400
105	STROJNÍ – WC/D	3,73	N, AD4	MATROVÝ S.V. 2400
106	WC WC/D – KABINKA	1,62	N	MATROVÝ S.V. 2400
107	WC WC/D – PISOÁRY	4,25	N	MATROVÝ S.V. 2400
108	WC WC/D – KABINKA	1,62	N	MATROVÝ S.V. 2400
109	WC WC/D – UMYVÁRNA	3,46	N	MATROVÝ S.V. 2400
110	VSTUPNÍ HALA	231,39	N	MATROVÝ S.V. 2400
111	SKENOVACÍ VĚŽÍNA	41,15	N	SV. 200, S.V. 3000
112	MODERÁTORKA	-	-	-
113	STAVEBNÍ ÚPRAVNA ZAŘÍZENÍ	41,28	N	MATROVÝ S.V. 2400
114	PŘÍPRAVNA VOZIDEL	23,44	N	MATROVÝ S.V. 2400
115	PROTOKOLOVÁ LABORATOŘ	48,26	N	SV. 200, S.V. 3000
116	GENERÁTOR ROSTKU TL. PLYNŮ	18,78	N	MATROVÝ S.V. 2400
117	PROTOKOLOVÁ LABORATOŘ II.	37,65	N	SV. 200, S.V. 3000
118	PŘÍPRAVNA VOZIDEL	23,44	N	MATROVÝ S.V. 2400
119	CHODBA	16,33	N	SV. 200, S.V. 3000
120	POSLUCHÁRNA	46,28	N	SV. 200, S.V. 3000
121	ÚKLIDOVÁ KOMORA	11,23	N	MATROVÝ S.V. 2400
122	ÚKLIDOVÁ KOMORA	11,23	N	MATROVÝ S.V. 2400
123	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,27	N	MATROVÝ S.V. 2400
124	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,98	N	MATROVÝ S.V. 2400
125	WC ŽENY – UMYVÁRNA	5,18	N	MATROVÝ S.V. 2400
126	WC ŽENY – KABINKA	1,75	N	MATROVÝ S.V. 2400
127	WC ŽENY – KABINKA	1,75	N	MATROVÝ S.V. 2400
128	WC ŽENY – KABINKA	1,98	N	MATROVÝ S.V. 2400
129	STROJNÍ – ŽENY	3,97	N, AD4	MATROVÝ S.V. 2400
130	CHODBÍŽE	11,61	N	-

"N" – V MÍSTNOSTI (PROSTORU) PŮSOBÍ KROMĚ UVEDENÝCH, VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ DLE ČI. 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51

POZNÁMKA

ŘEZ A-A VIZ V.Č. UKB-0-040-0-302.1-01-008
ŘEZ B-B VIZ V.Č. UKB-0-040-0-302.1-01-009
ROZMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VIZ VÝKRESY TECHNOLOGIE
POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ NA SEVERNÍ FASÁDĚ JE MARŠÍKOVO SCHODIŠTĚ, ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

(1) REVIZNÍ DVEŘKA (EL) 700x600mm, S.V. 2600mm OD ČISTÉ PODLAHY

LEGENDA ZNAČENÍ HMOT:

- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z CIHEL PLNÝCH NA MALTU MVC 2,5 TL. 150mm OTOLOVÉ PŘÍČKOVKY NA MALTU MC 5,0
- ZDĚNÉ STĚNY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK NA MALTU MVC 2,5 TL. 250, 300mm
- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z KERAMICKÝCH TVAROVEK NA MALTU MVC 2,5 TL. 100, 175mm
- ZDĚNÉ PŘÍČKY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH BLOKŮ NA MALTU MVC 2,5 TL. 100, 150mm
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 150mm OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ 2x12,5mm MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50mm OBJ. HMOTNOST MIN. 10kg/m3, POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EI 30 DP1
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY tl. 75, 100, 125mm OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÉ 1x12,5mm MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 50mm OBJ. HMOTNOST MIN. 10kg/m3, POŽÁRNÍ ODOLNOST MIN. EI 30 DP1
- ZAKLADA A TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETON

POZN.:
V MÍSTECH, KDE JE POŽÁDÁNA POŽÁRNÍ ODOLNOST SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČEK EI 45 DP1, BUDE OPLÁŠTĚNÍ PROVEDENO Z MIN. 1x12,5mm POŽÁRNÍ DESKY NAPŘ. TYP GKF.
KE VŠECH SÁDROKARTONOVÝCH PŘÍČKÁCH BUDE KE 1800mm (DOHŮ) ČISTÉN ODSLOUPÍ OK PROFIL
PRO MOŽNOST KOTVENÍ A ZAVĚŠENÍ TĚŽKÝCH SNÍMAČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍČKY OZNAČENÉ V PŮDORYSU JAKO "PŘÍČKA S PŘÍPRAVOU" BUDOU OBKLAD BUDOU MÍT ZVLÁŠTĚNOU NOSNOU KONSTRUKCI MIN. 2,5 (3 PŘÍČKY), NEBO BUDOU OPLÁŠTĚNY 2x12,5mm.
PŘI REALIZACI POŽÁRNÍCH PŘÍČEK MUSÍ PROVEDENÍ A ZPŮSOB KOTVENÍ SYSTÉMU ODPOVÍDAT TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM A POSTUPŮM VÝROBCE A PLATNÝM ČSN.

- KAMERA VNITŘNÍ IP
- KAMERA VNĚJŠÍ IP V KRYTU
- KAMERA PANORAMATICKÁ
- KARTOVÝ SYSTÉM ČTEČKA
- ODCHODOVÉ TLAČÍTKO
- MAGNETICKÝ SNÍMAČ
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
- TAMPEROVÁ KRABICE
- ELEKTRICKÝ ZÁMEK REVERZNÍ

±0,000=281,70 (PODLAHA 1.NP PAVILONŮ)

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		SYNERGA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Roman Sedlák		
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Eiber		
KONTROLA:	Roman Sedlák		
INVESTOR:	MASARYKOVA UNIVERZITA		
MÍSTO STAVBY:	UKB - Kamenice 5, Brno - Bohunice		
NÁZEV AKCE:		ZAK.Č.AKCE:	64-0-6110
UKB – rekonstrukce kamerového systému a zabezpečení vstupů		STUPEŇ PD:	DVZ
		DATUM:	09/2018
		FORMÁT:	20 x A4
OBJEKT: Pavilon A2		KOPIE:	
ČÁST: Slaboproudá zařízení		SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - EZS, EKV, CCTV		MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY: 002