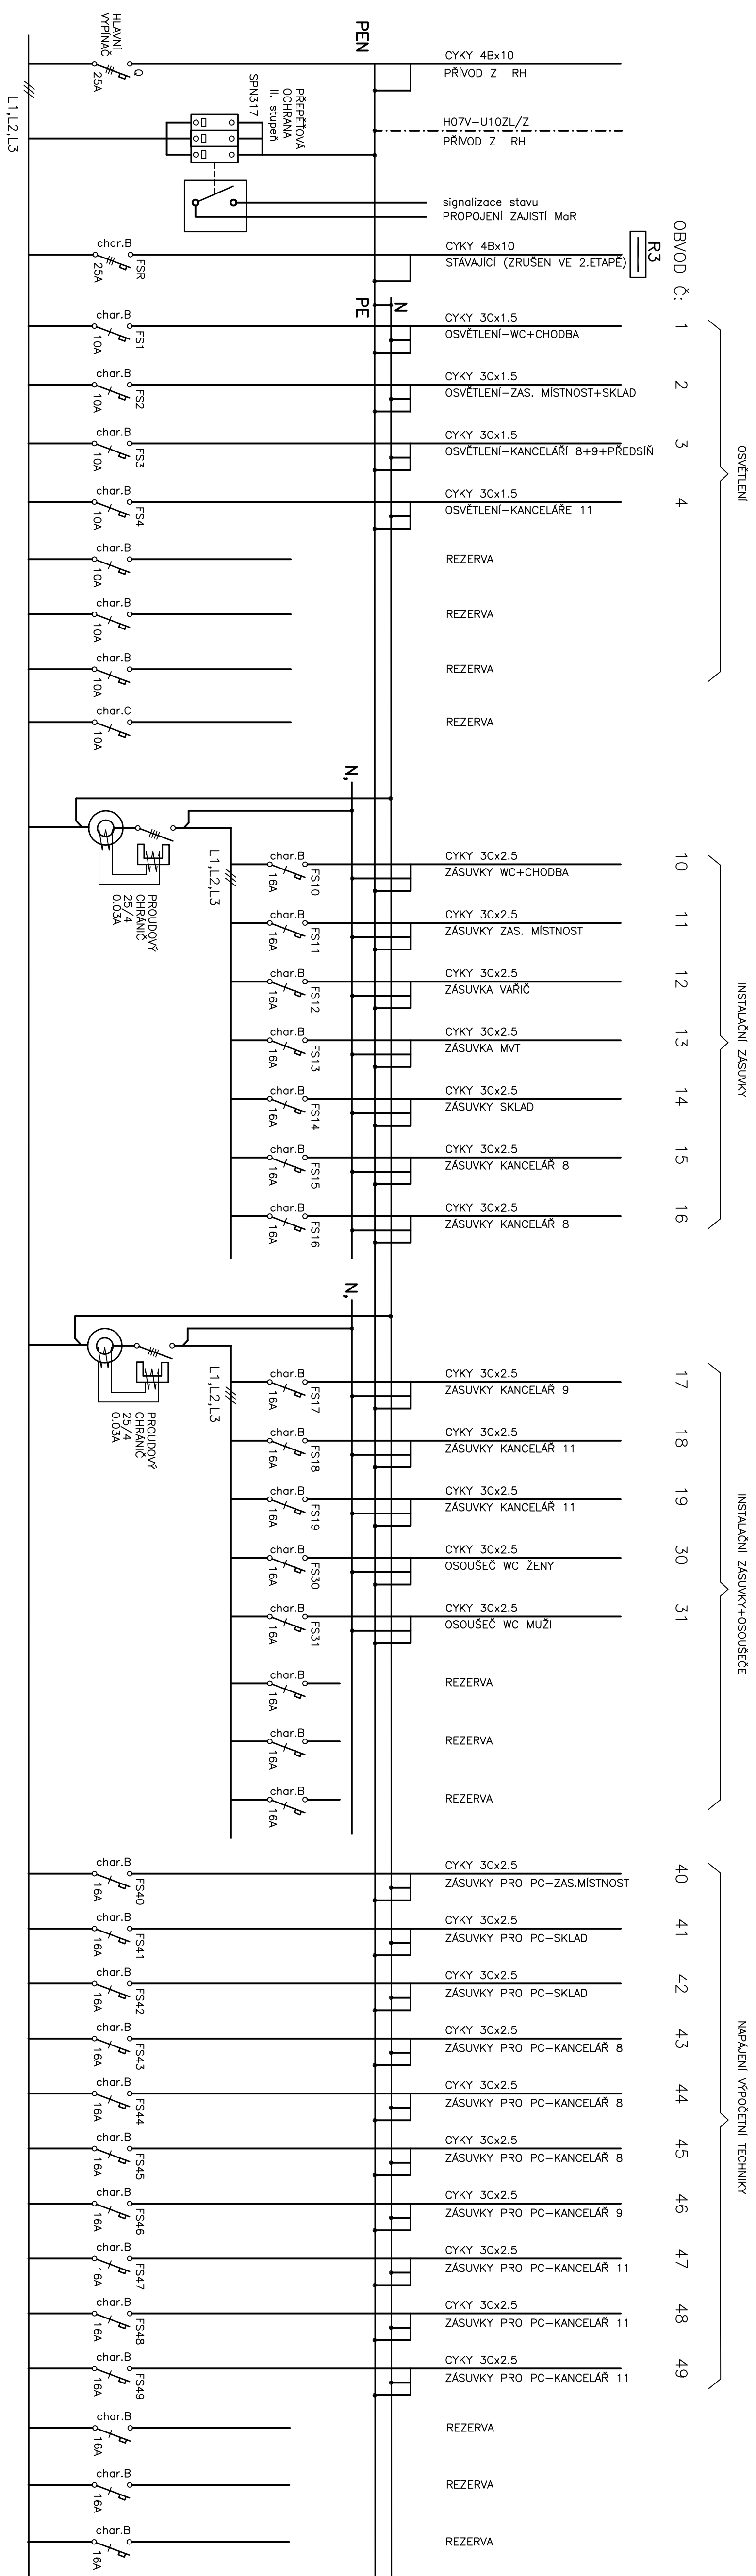


ZDI  
72xTE

m n, m, (stárajúci úroveň podlažky 1.NP), STAVAJÚCI ZDINO KÓTOVÁNO VČETNÉ OMITEK

REVIZIE	POPIS ZMEN	DATA	VYPRAVODANIE

[illegible]

**ELECTRICKÉ NÁKLADY:** 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/7N-C-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/7N-S  
**DOCHÁZKA PŘED ÚPRAVAMI:** EL.PROUDIDEL, dle ČSN 33 2001--44 a dle  
normativní – zabitími izolační zbytků částí, nepřekročí 4 kV  
– automatickým odpojením v případě poruchy  
– doplňujícím pospojováním neživých částí  
– proudovým chráncí s výbořovým proudem 30mA