
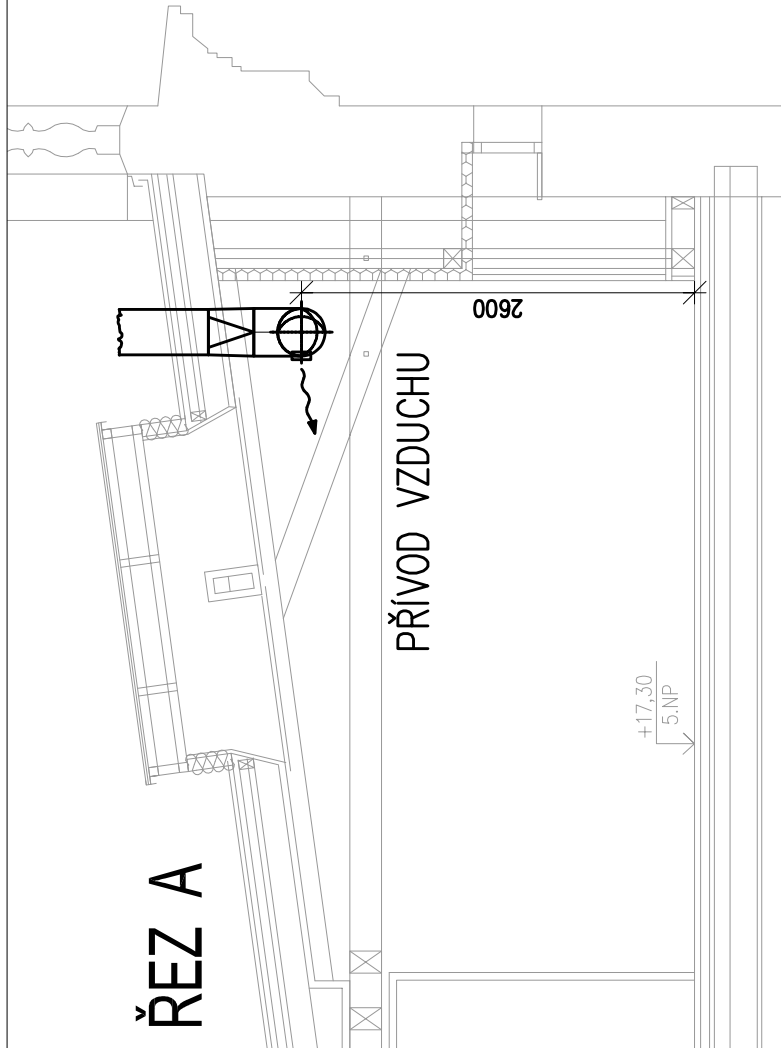
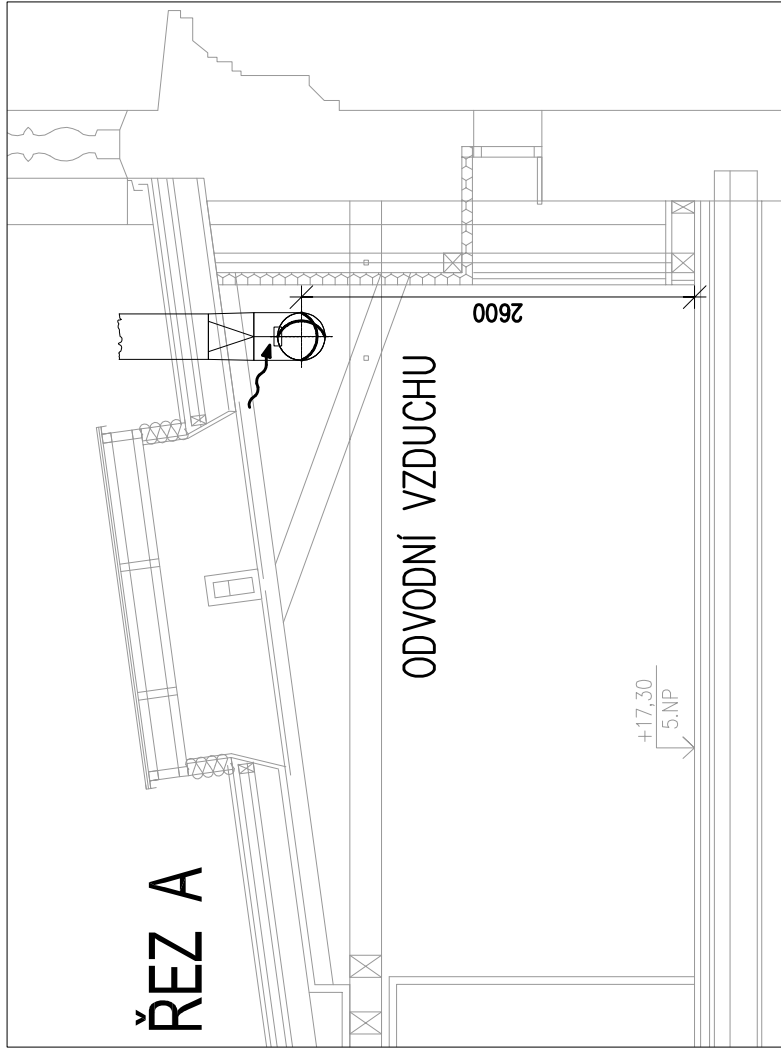


3.002

CHLADICÍ JEDNOTKA

3.003

CHLADICÍ JEDNOTKA

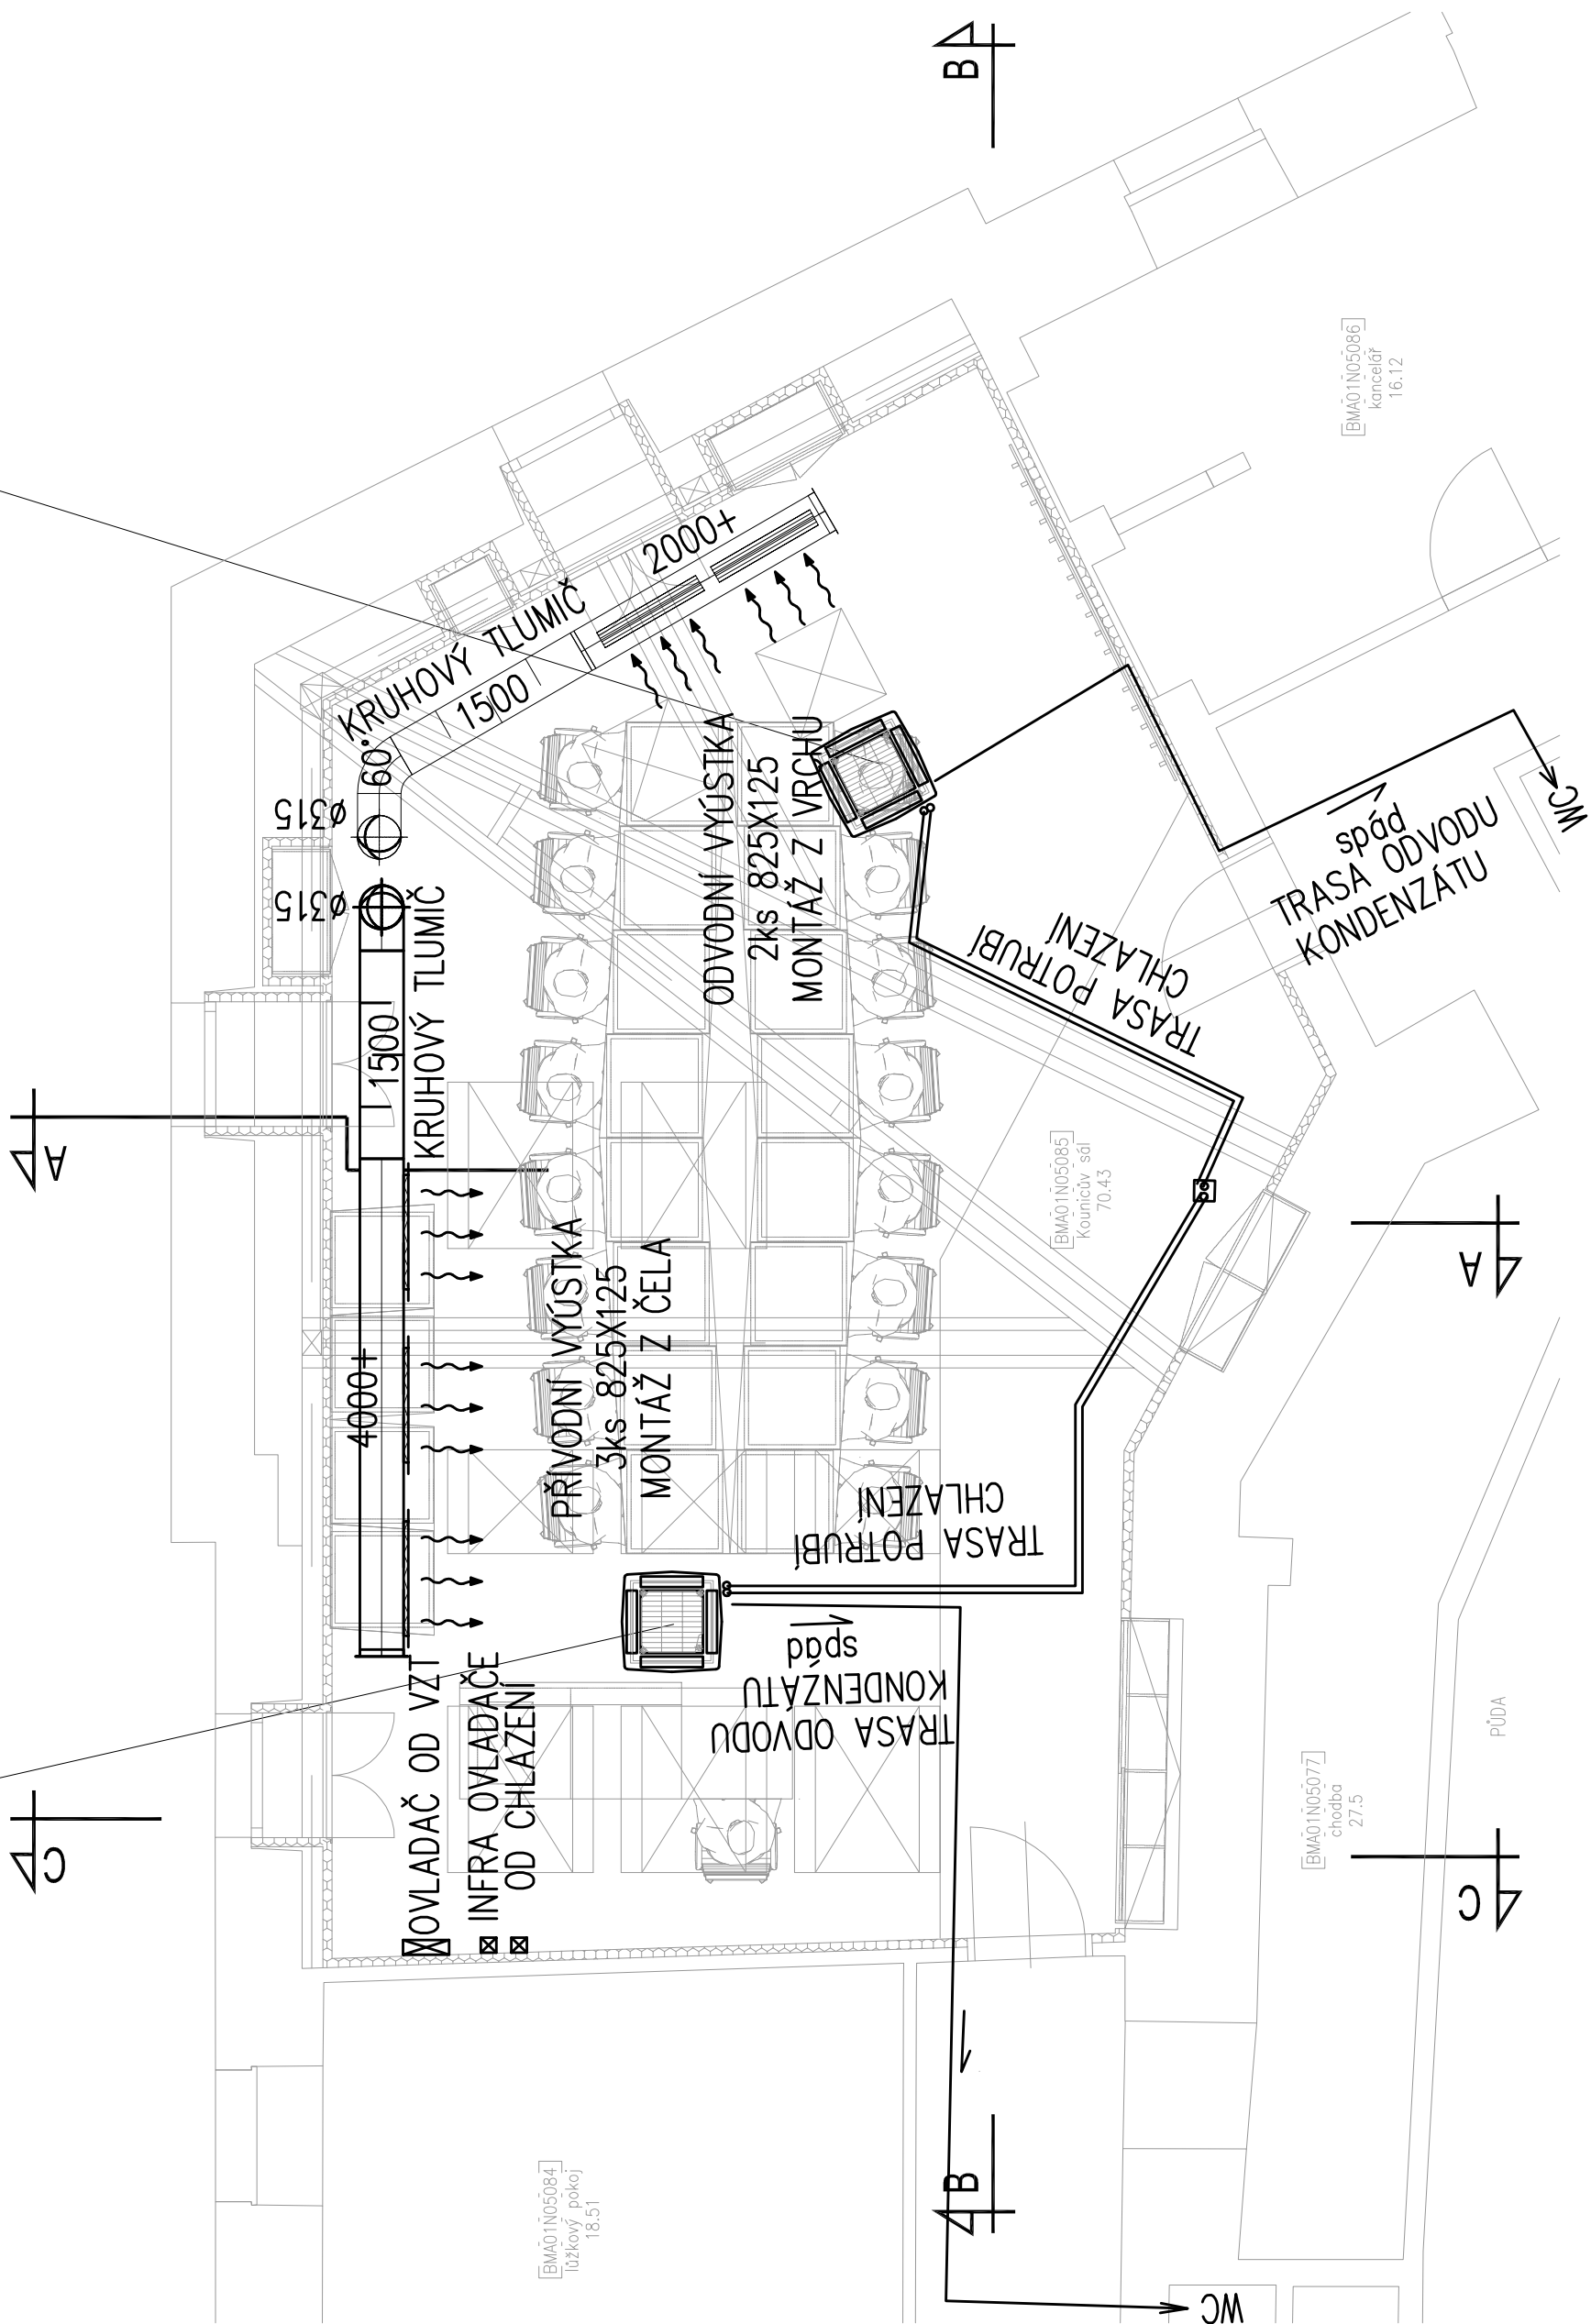

POZNÁMKY:

POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU BUDE ZAÚSTĚNO DO KANALIZACE NEJBLIŽŠÍHO HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ, POTRUBÍ VEDENÉ V INTERIÉRU NEBUDE IZOLOVÁNO, POTRUBÍ MŮŽE BÝT NATŘENO BARVOU DLE POŽADAVKU HIP, VÝÚSTKY JSOU V HLINÍKOVÉM PROVEDENÍ, S DVOURÁDOU REGULACÍ

INVESTOR:	Masarykova univerzita Zerotínovo nám. 9 601 77 Brno IČ: 00216224	AUTORIZACE:	ČÍSLO PÁŘE:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	TIPRO projekt s.r.o. Kýnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 www.tiproprojekt.cz e-mail: info@tiproprojekt.cz	VEDOUcí PROJEKTU:	ING. TITL
		HIP:	ING. TITL
		ZODPOV. PROJEKTANT:	ING. TITL
SUBDODAVATEL:	AZ KLIMA® Tilňanova 59, 627 00 Brno tel./fax 544 500 811	VYPRACOVAL:	ING. STROH
		DATUM:	05/2013
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2013
		STUPEŇ:	DSP
NÁZEV AKCE:	REKTORÁT MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO REKONSTRUKCE KOUNICOVA SÁLU m.č. N05085		
ČÁST:	F.1.5 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS SÁLU		
ČÍSLO VÝKRESU:	F.1.5.4	REVIZE:	00
		MĚŘÍTKO:	1:50