




BLOKOVÉ SCHÉMA EPS

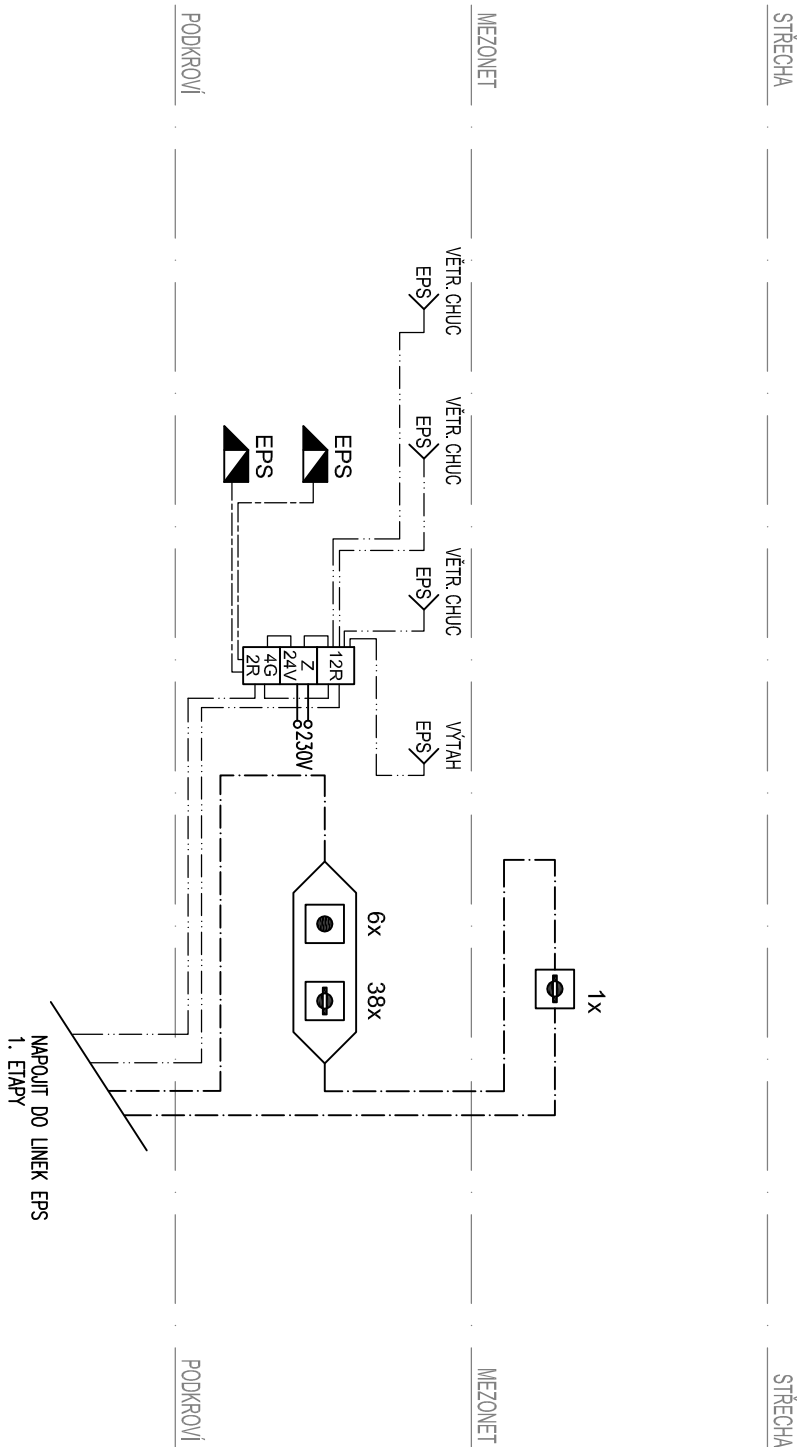

1.PATRO	1.PATRO
PŘÍZEMÍ	PŘÍZEMÍ
SUTERÉN	SUTERÉN

LEGENDA ZNAČEK

	ústředna EPS		zdroj 24V DC zátahovaný
	obslužné pole požární ochrany		linkový člen – relé 4x vstup, 2x výstup
	klíčový trezor požární ochrany		linkový člen – relé 12x výstup
	tláčkový hlásič		houkačka s mojkem
	optokouťový hlásič		signalizační mojkůk umístění KTR0
	termomodiferační hlásič		přídrazný elektromagnet dveří – montáž na podlahu
	optotermomodiferační hlásič		vývod kabeláže EPS s udržením max. zatížení a typu spínání
	rozvodč. silnoprodu		elektrický a elektromechanický zámeček rewerzní
	rozvodč. MaR		kabel J–Y(Si)Y 1x2x0,8
	rozvodč. výťah		kabel JE–H(Si)H 2x2x0,8 FE 180/E90
			kabel 1–CHKH–V 2x1

AUTOR	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		VYPRACOVAL	 MACH s.r.o. PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB Údolní 87, 602 00 Brno Tel./Fax: 541 211 062 IČO: 25 34 92 10 DIČ: 288-25 34 92 10		
MACH s.r.o.	Ing. Jiří Mach		Bc. Veronika Plhánková Bc. Marta Karmasinová			
ZODPovědný projektant	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	Bc. Roztočil Lukáš Nod Parkem 3397 580 01 Hovičkův Brod Tel.: 721 363 272 E-mail: roztočillukas@seznam.cz			
Ing. Mír. Roztočil	Bc. Lukáš Roztočil					
INVESTOR	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno					
STAVBA	Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Obnova a úprava objektu č.p. 2, k.ú. Telč Nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč Půdní vestavba - 2. část					
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE				DATUM		
Dokumentace pro výběr dodavatele				09 / 2009		
OBSAH VÝKRESU				ODDÍL	ČÍSLO VÝKRESU	MĚŘÍTKO VÝKRESU
SCHÉMA EPS				F.4.4	F.4.4.4	