

UNIVERZITNÍ KAMPUS


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| INVESTOR / DEVELOPER | MASARYKOVA UNIVERZITA |
| ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE | MILENA ZACHARIEVOVÁ |
| MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER | |
| ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE | |
| GENERÁLNÍ DODAVATEL | |
| | |
| ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT | A PLUS a.s. |
| VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER | JIŘÍ DUCHÁČEK |
| PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER | SYNERGA a.s. |



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| STAVBA / PROJECT | UKB - AVVA - 1. ETAPA - MODRÁ |
| ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO. | 3187 - 05 |
| STUPEŇ / PHASE | DWB |
| | |
| NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE | SO II - 304 - PAVILON A8 |
| | |
| ČÁST / PART | 13 - MĚŘENÍ A REGULACE |

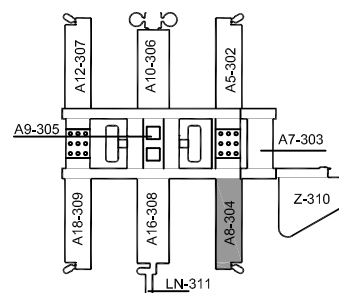

±0,000 = 281,700 BPV

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE | SOUPIS DATOVÝCH BODŮ |
| VED. PROJEKTANT / CHECKED BY | MARTIN FOJTÍK |
| VYPRACOVAL / PREPARED BY | MARTIN FOJTÍK |
| | |
| DATUM / DATE | 2013 - 10 - 25 |
| FORMÁT / FORMAT | 2 x A4 |
| MĚŘÍTKO / SCALE | |

| | | | | | |
|---------|--------|----------------|------|--------|----------|
| STAVBA | STUPEŇ | ČÍSLO PS - SO | ČÁST | VÝKRES | REVIZE |
| UKB 1 | DWB | 000 | 00 | 531 | 00 |
| PROJECT | PHASE | BUILDING TITLE | PART | NO. | REVISION |

08.112a.MAR.112a/8DC112a

| Adresa | Modul | | BACnet | Jméno | IP / OP | | | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |
|----------------|--------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------|--------|---------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | | | | | | | | | | |
| 13.313.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UI02 | | | x | | | x | | | | | | x | 08.112a.61.SH1A | Okenní kontakt | |
| | | UI03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DO01 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112a.61.YA2A | Elektrotermická hlavice - ÚT - FC | |
| | | DO02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DO03 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112.61.YA1A | Regulační ventil - chladič - FC | |
| | | DO04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1A | Ventilátor FCU - nízké otáčky | |
| | | II | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1A | Ventilátor FCU - střední otáčky | |
| | | III | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1A | Ventilátor FCU - vysoké otáčky | |
| | | LINKnet | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.CP1 | Nástěnný ovladač | |

08.112b.MAR.112b/8DC112b

| Adresa | Modul | | BACnet | Jméno | IP / OP | | | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |
|----------------|--------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------|--------|---------|--------|-------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | | | | | | | | | | |
| 13.316.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UI02 | | | x | | | x | | | | | | x | 08.112.61.SH1B | Okenní kontakt | |
| | | UI03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DO01 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112.61.YA2B | Elektrotermická hlavice - ÚT - FC | |
| | | DO02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DO03 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112.61.YA1B | Regulační ventil - chladič - FC | |
| | | DO04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1B | Ventilátor FCU - nízké otáčky | |
| | | II | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1B | Ventilátor FCU - střední otáčky | |
| | | III | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1B | Ventilátor FCU - vysoké otáčky | |
| | | LINKnet | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.CP2 | Nástěnný ovladač | |

08.112c.MAR.112c/8DC112c

| Adresa | Modul | | BACnet | Jméno | IP / OP | | | INFORMACE | REGULACE | POVEL | PROVOZ | PORUCHA | SERVIS | VIZUALIZACE | Označení signálu | Popis signálu | Poznámka |
|----------------|--------------|---------|--------|-------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------|--------|---------|--------|-------------|------------------|-------------------------------------|----------|
| | | | | | 0-20mA | 10 kOhm | 0-5V DC | | | | | | | | | | |
| 13.317.61.DFC1 | DFC - 304 R3 | UA01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | UI02 | | | x | | | x | | | | | | x | 08.112.61.SH1C | Okenní kontakt | |
| | | UI03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DO01 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112.61.YA2C | Elektrotermická hlavice 1 - ÚT - FC | |
| | | DO02 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112.61.YA2D | Elektrotermická hlavice 2 - ÚT - FC | |
| | | DO03 | | | | | | | x | | | | | x | 08.112.61.YA1C-D | Regulační ventil - chladič - FC | |
| | | DO04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | I | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1C-D | Ventilátor FCU - nízké otáčky | |
| | | II | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1C-D | Ventilátor FCU - střední otáčky | |
| | | III | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.MH1C-D | Ventilátor FCU - vysoké otáčky | |
| | | LINKnet | | | | | | | | | | | | x | 08.112.61.CP3 | Nástěnný ovladač | |