




LEGENDA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV

ČÍSLO		PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNA	SVĚTLÁ VÝŠKÁ M	POZNÁMKA
PO1014	WC - zaměstnanci	1,93	KERAMICKÁ DLAŽBA SP1	KERAM.OBKŁAD VÝŠKA 1500 - 2200 MM	VK 3,286 PK 3,120	SDK KAZETOVÝ PODHLED SV 2400
PO1014a	rozvodna	2,53	místnost vyčistit a vymalovat		VK 3,286 PK 3,120	

Výpis překladů








OZN.	ROZMĚR	ks
P1	SYSTÉMOVÝ PŘEKŁADPĚNOSILIKÁTOVĚHO ZDIVA - 100/249/1000	1
P2	2x U 80 DL 1000	1



POZNÁMKA:  
PŘI REALIZACI STAVBY JE NUTNO OVĚŘIT  
ROZMĚRY VŠECH BUDOUCÍCH KONSTRUKCÍ!!!

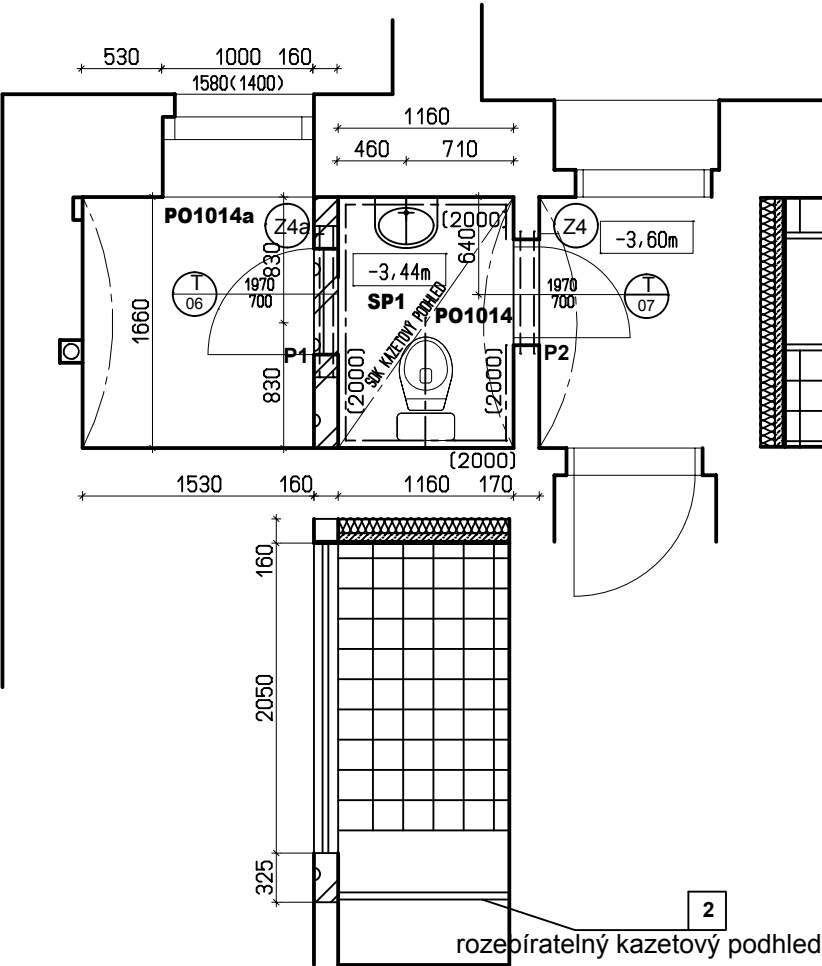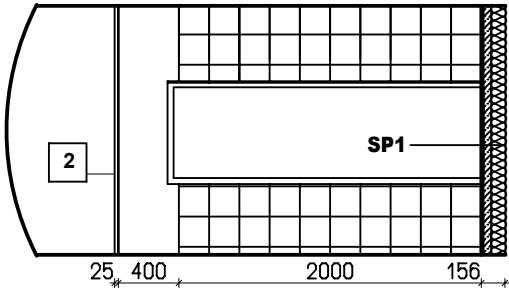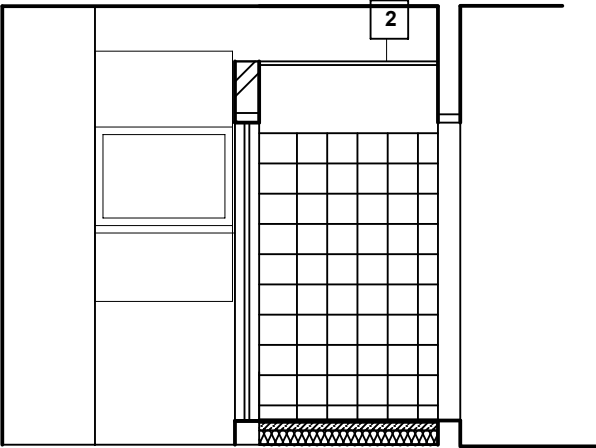

POZNÁMKA:  
PROSTUPY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESŮ  
JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU UPRAVENY DLE POŽADAVKŮ PROVÁDĚCÍ FIRMY.  
PŘI PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ VĚTŠÍCH JAK 300 x 300 MM JE TŘEBA JEJICH  
UMÍSTĚNÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM !!!  
PŘI BOURÁNÍ PROSTUPŮ JE TŘEBA POSTUPOVAT S NEJVĚTŠÍ OPATRNOSTÍ,  
ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ - PŘERUŠENÍ NOSNÝCH PRVKŮ. V MÍSTĚ VĚTŠÍCH  
PROSTUPŮ DOPORUČUJEME NEJDŘÍVE PROVĚST MALÉ KONTROLNÍ SONDY !!!

LEGENDA

-  ZDIVO PLYNOSILIKÁT, PŘESNÉ PŘÍČKOVKY P2 - 500,TL.150MM, NA TMEL
-  ZDIVO PLYNOSILIKÁT PŘÍČKOVKY P2 - 500,TL.100MM, NA TMEL
-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  BETON
-  TEPELNÁ IZOLACE
- VD+Z - VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ
- VD - VÝMĚNA DVEŘNÍCH KŘÍDEL
-  1 - SDK PODHLED DO SANITÁRNÍCH ZAŘÍZENÍ TL. 12,5
-  2 - SDK KAZETOVÝ PODHLED 12,5

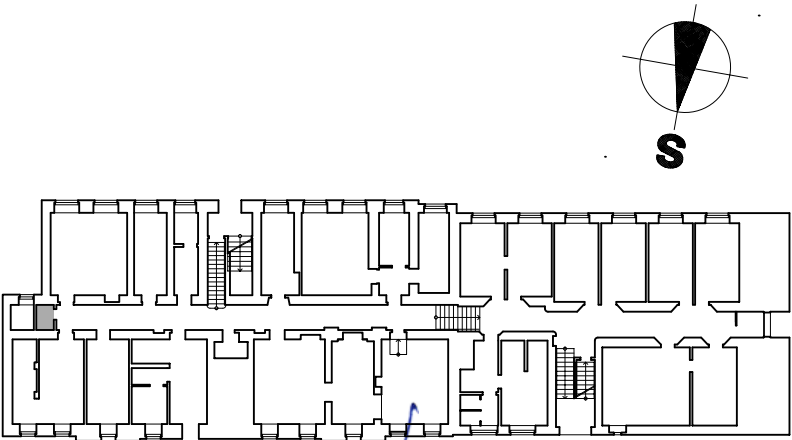

PROJEKTANT:	Ing. arch. Jitka Hejtmánková	ARKONT - architekt s.r.o. Nad kašnou 19b, 63500 Brno IČ. 292 35 324 KS Brno C, vložka 67482	
INVESTOR:	MU- správa kolejí a menz,Vinařská 5,60300 BRNO		
AKCE :  <b>MU - Vysokoškolské koleje Tvrdého 5/7</b> Oprava sociálních zařízení - 2.etapa		STUPEŇ	DPS
		DATUM	05/2014
		ČÁST	F.1.1.
NÁZEV DOKUMENTU :  <b>PUDORYS 1.P.P. - NOVÝ STAV -SO 1</b>		MĚŘÍTKO  <b>1:50</b>	VÝKRES Č.  <b>7</b>