

# UNIVERZITNÍ KAMPUS

BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR **MASARYKOVA UNIVERZITA**

GENERÁLNÍ DODAVATEL

MANAŽER PROJEKTU

GENERÁLNÍ PROJEKTANT **A PLUS a. s.**

PŘÍMÝ ZPRACOVATEL **PLYKO s.r.o.**



JAROMÍR ČERNÝ

KAREL TUZA

PETR UHLÍŘ

## REVIZE

00 2014 - 09 - 01


01

02

03

VYPRACOVAL **VÍTĚZSLAV VALÁŠEK  
MARTIN SYNEK**

VED. PROJEKTANT **JIŘÍ BABÁNEK**



±0,000 = 281,700 BPV

ČÍSLO ZAKÁZKY **3120 - 05**

STAVBA **CESEB**

STUPEŇ **DWB**

NÁZEV PS - SO **000**

ČÁST **00**


NÁZEV VÝKRESU **ELEKTROINSTALACE -  
ROZVADĚČE**

DATUM **2014 - 09 - 01**

FORMÁT **3 × A4**

MĚŘÍTKO **1:50**


STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
BIO	DWB	000	00	613	00



L1,L2,L3,400V,50Hz

pole 3


stupeň důležitosti dodávky III - trafo

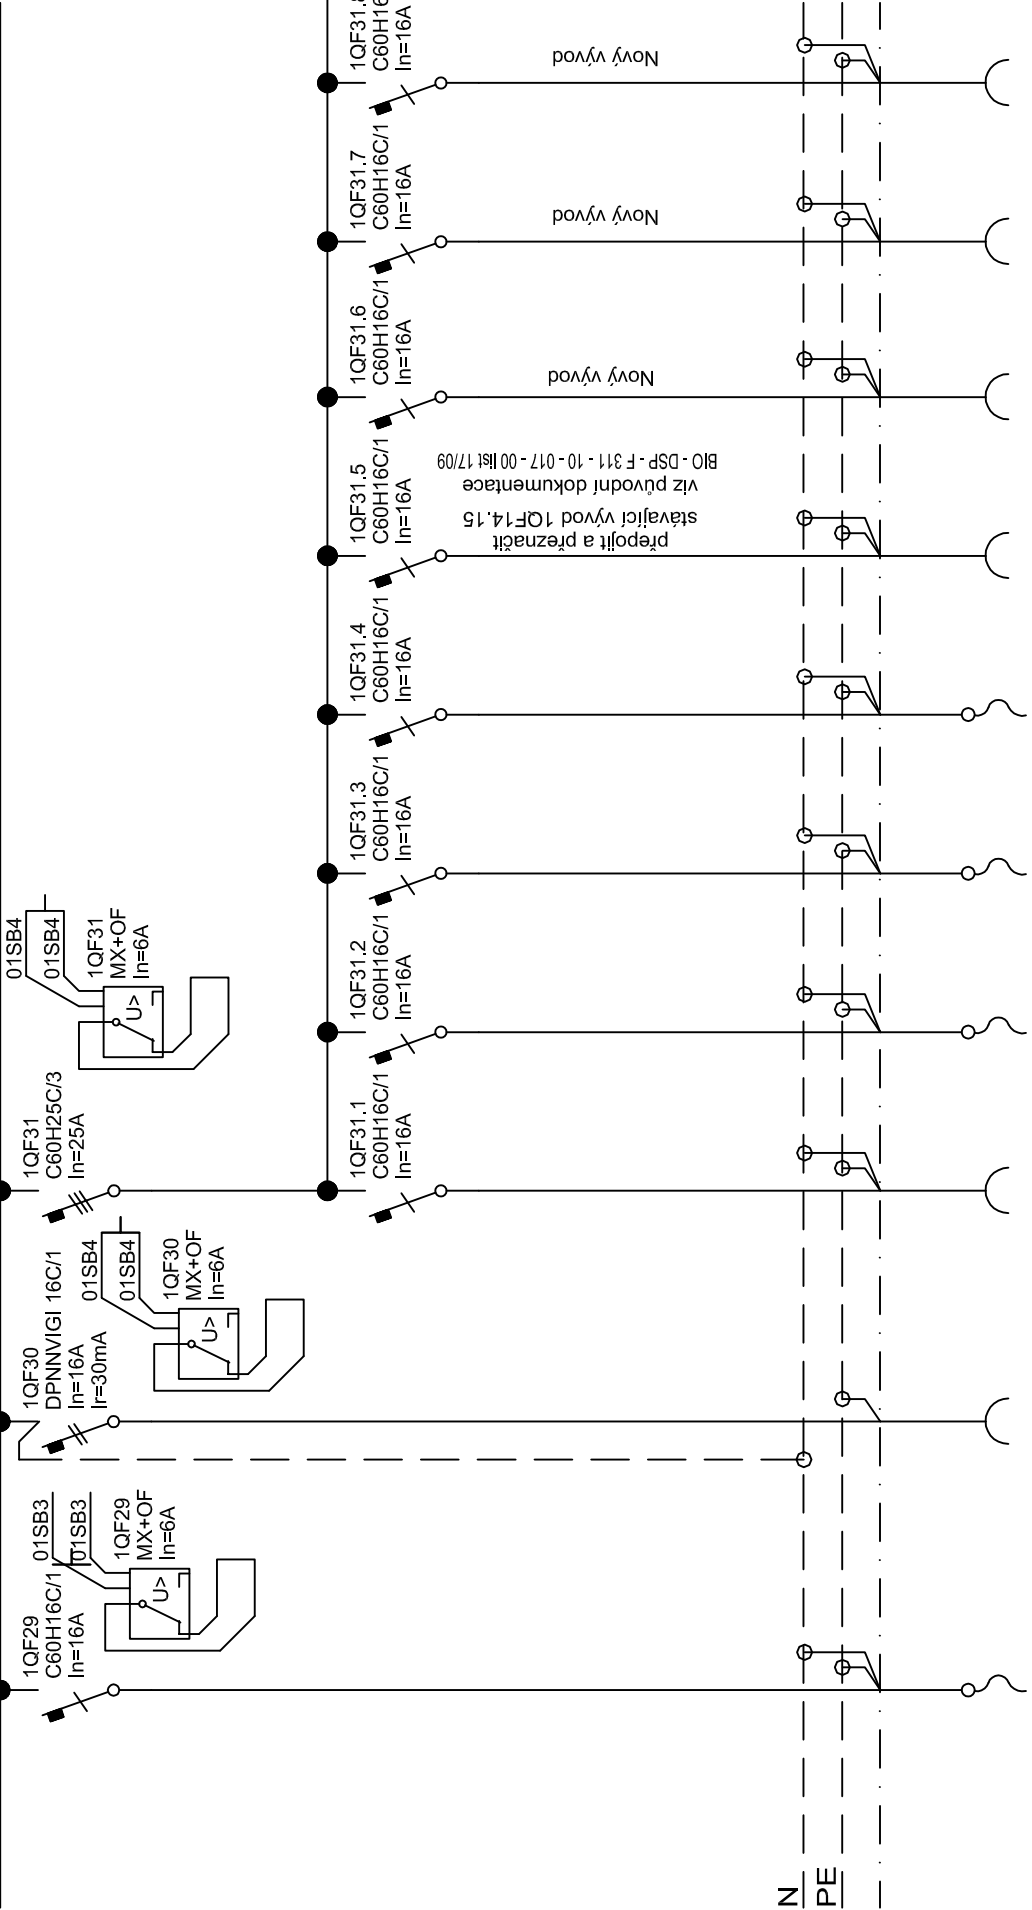

N  
PE

Č. OKRUHU	MT25	40	53	MT26	MT27	MT28	41	200	201	206
INST. VÝKON										
VODIČ	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5	CYKY-J 3x2.5

Tento list upravuje zapojení rozvaděče 36RH dokument BIO - DSP - F 311 - 10 - 017 - 00 list 17/13



Tento list upravuje zapojení rozvaděče 36RUPS dokument BLO - DSP - F 311 - 10 - 017 - 00 list 17/44