
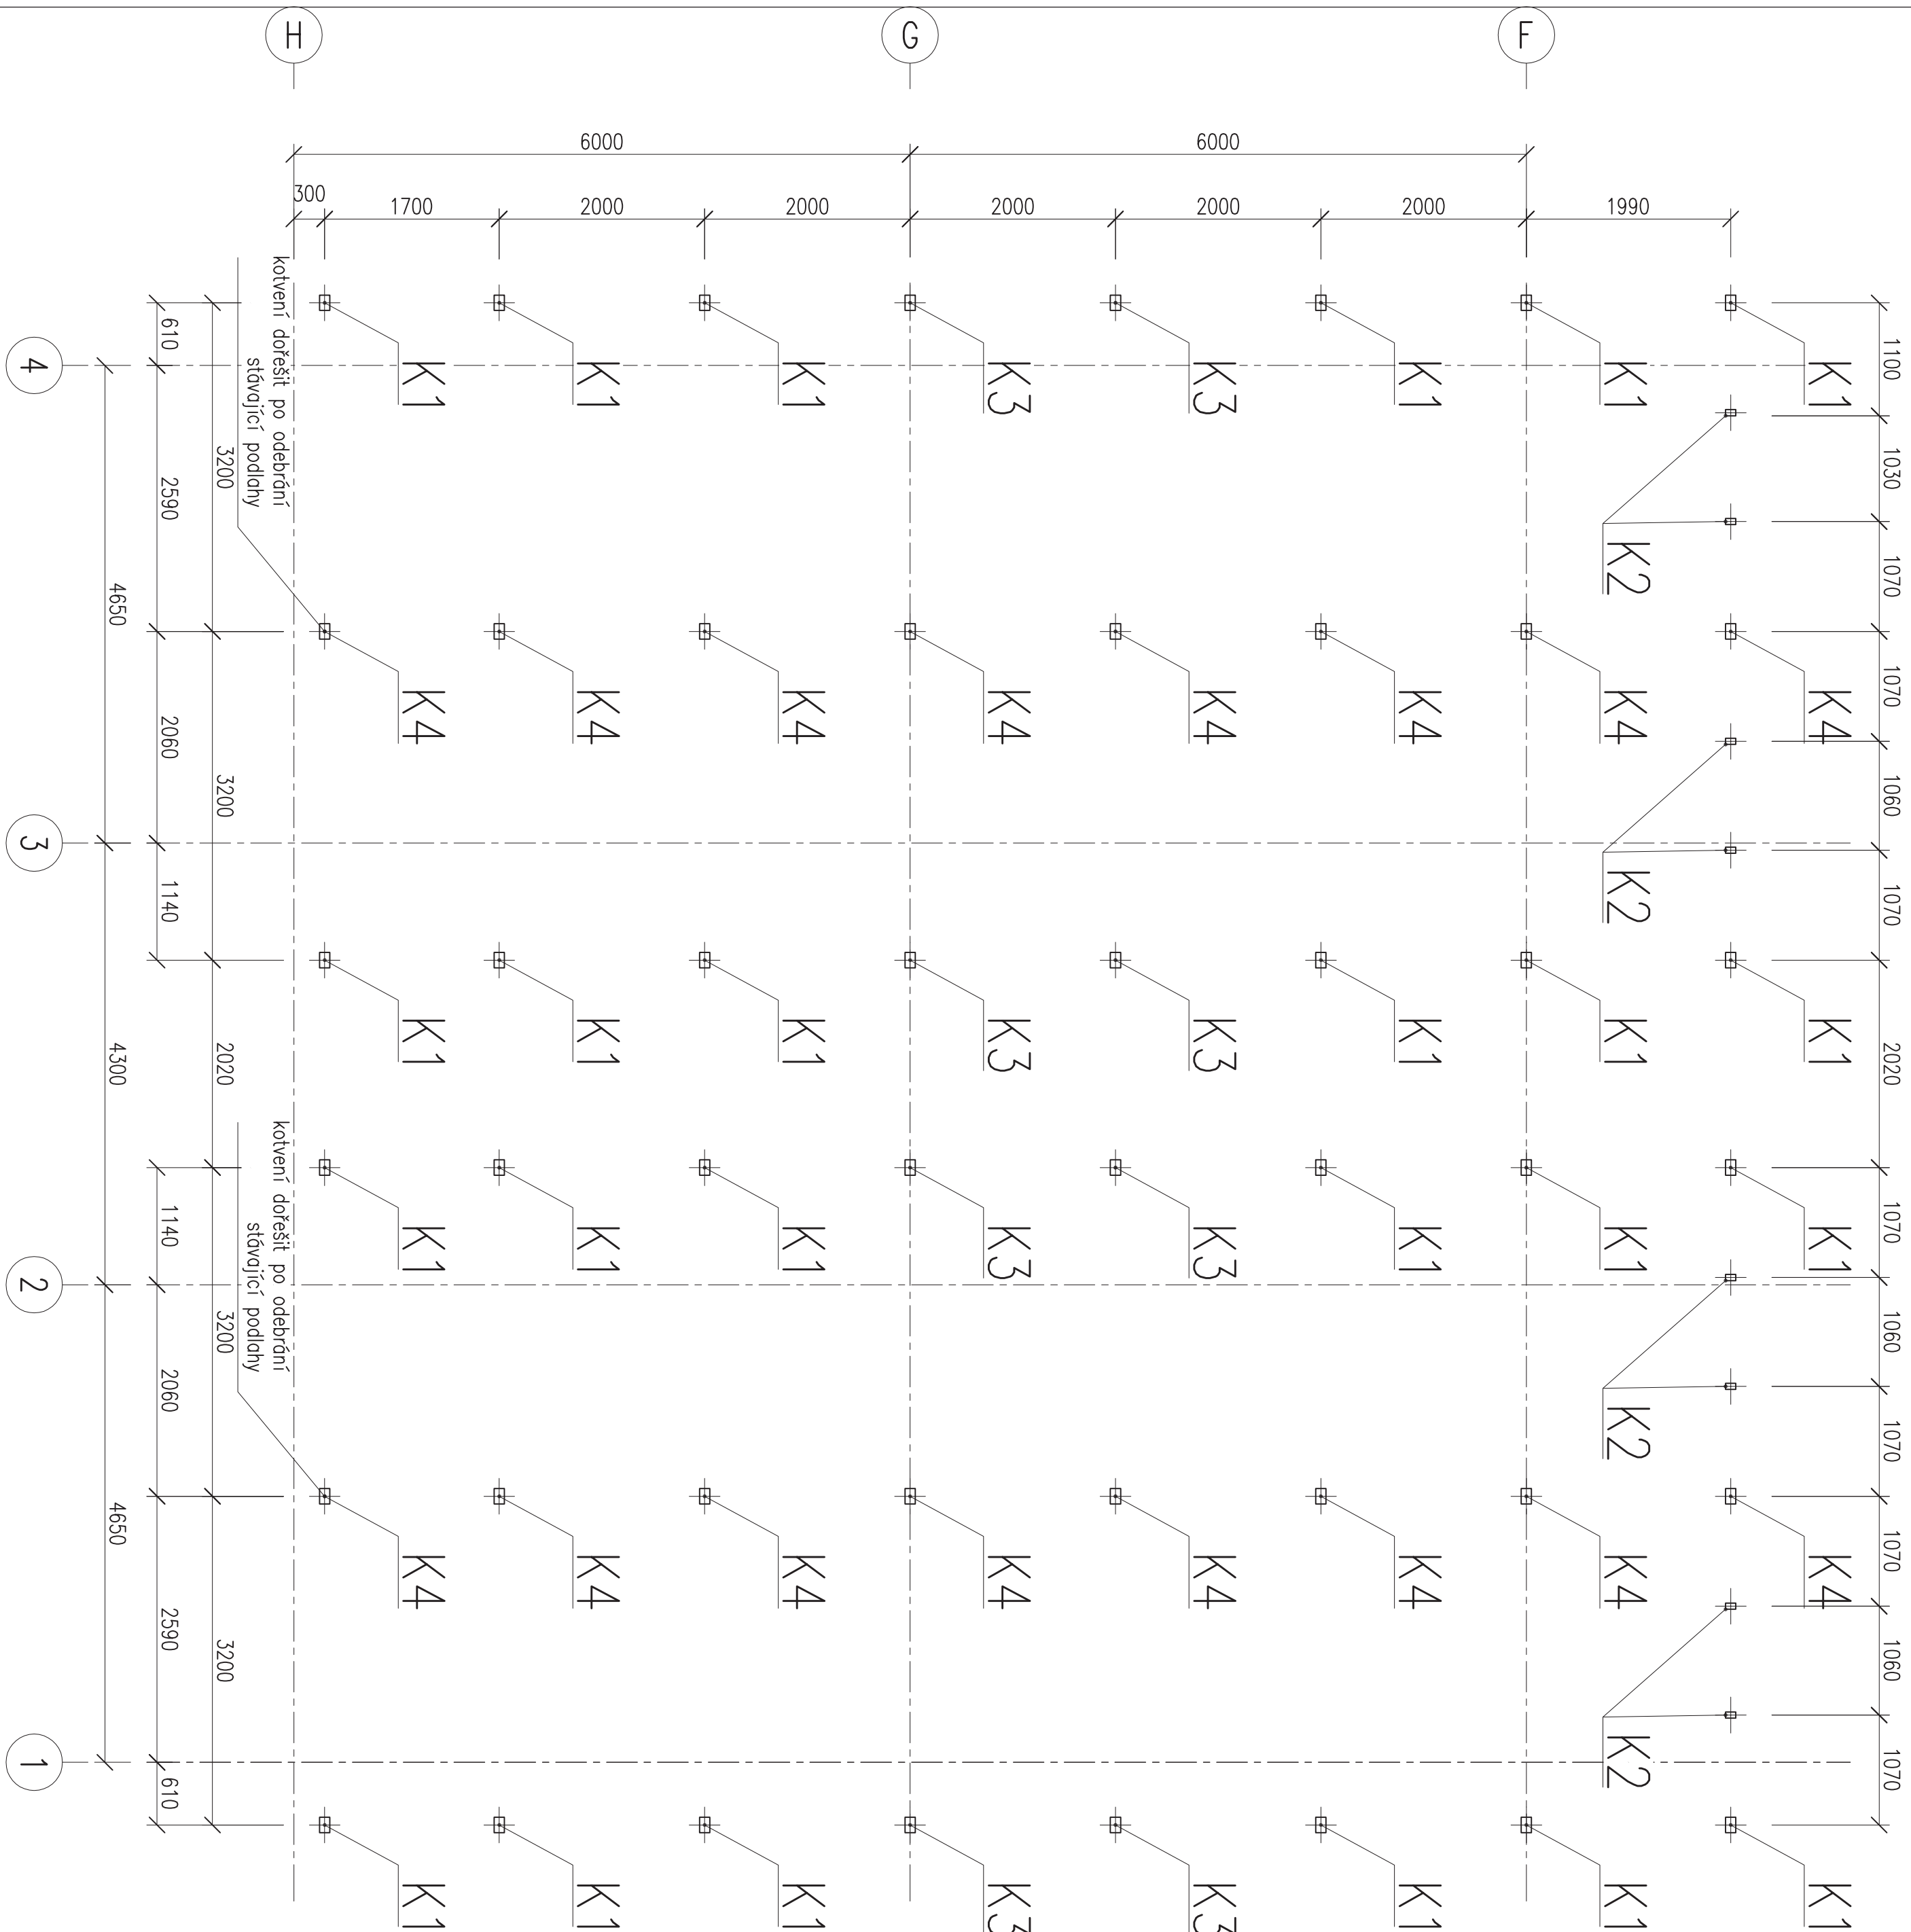


PŪDORYS KOTVENI


KOTVENÍ K1

M1:1C

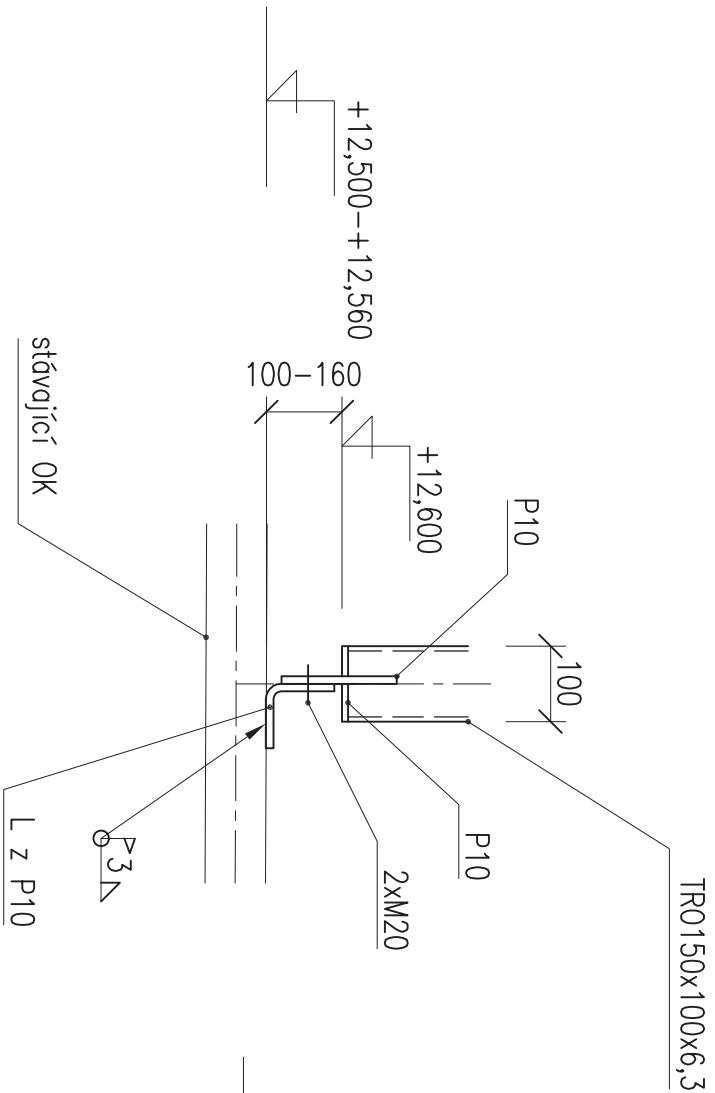


KOTVENÍ K2

M1:1C

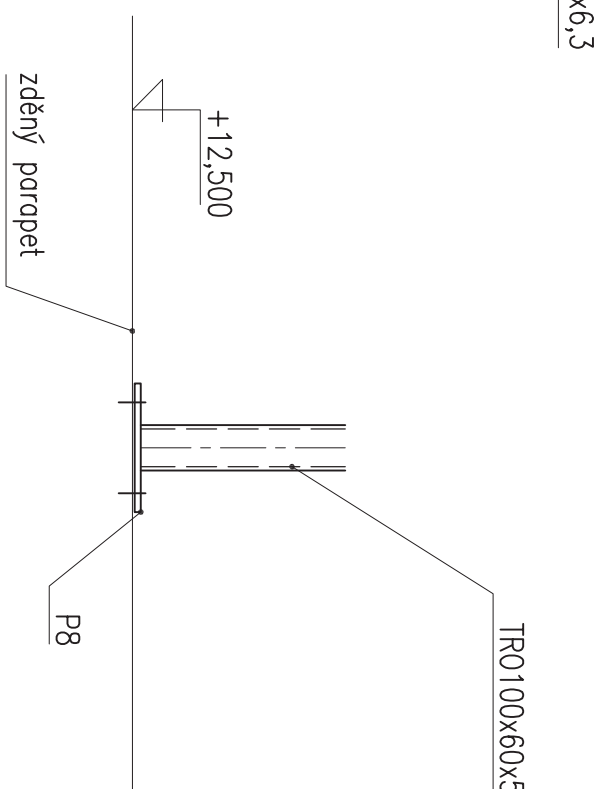
KOTVENÍ K3

M1:1C

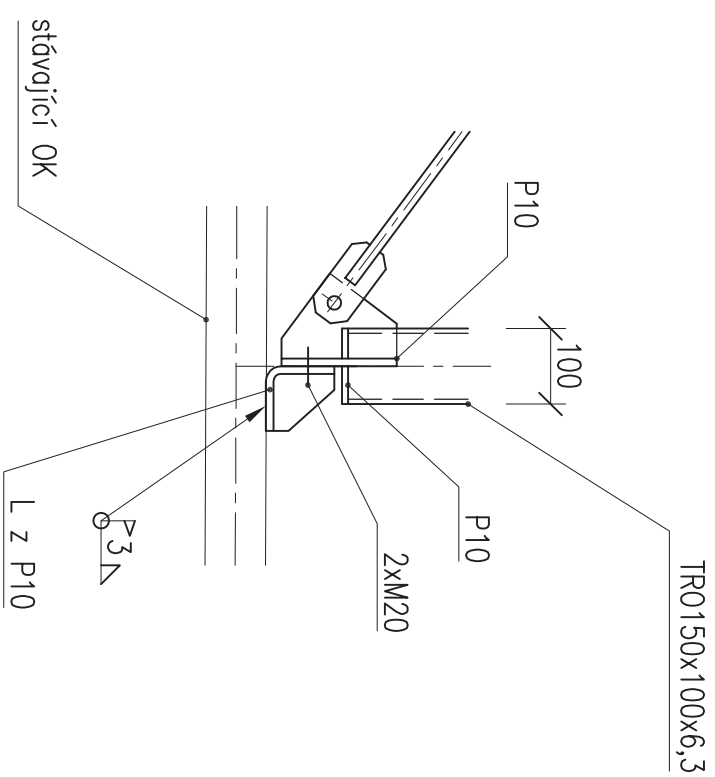


KOTVENÍ K4

M1:10

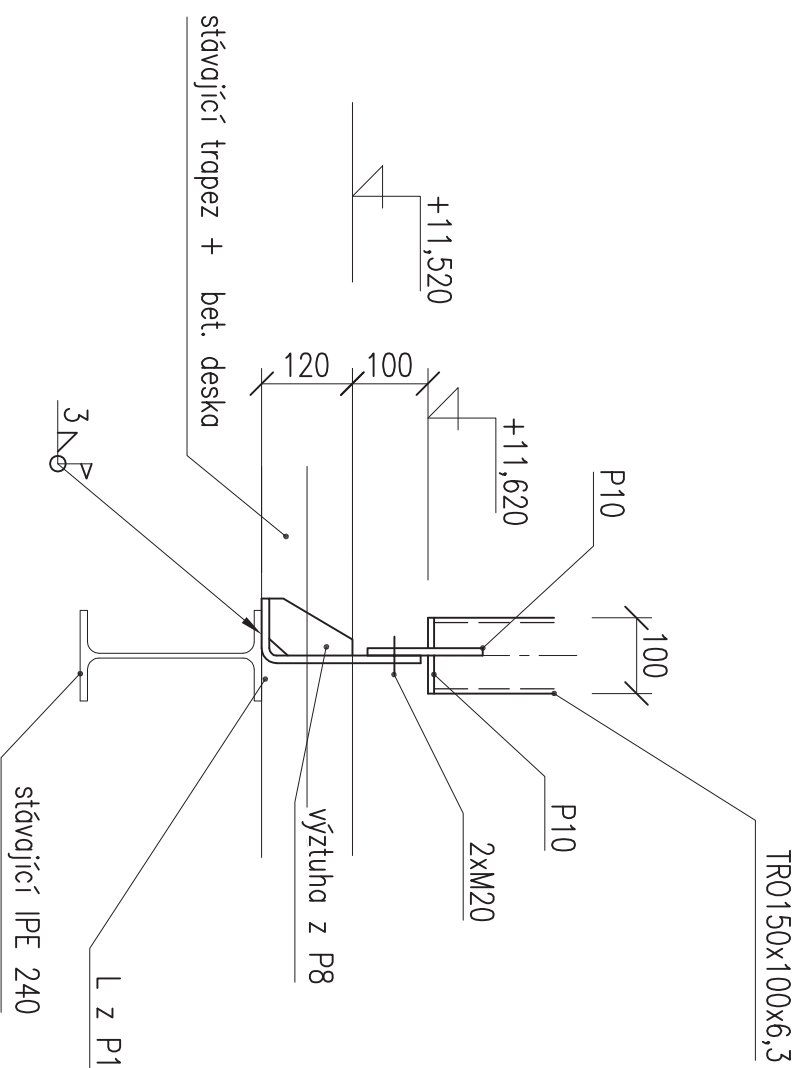

PUDORYS STŘECHY

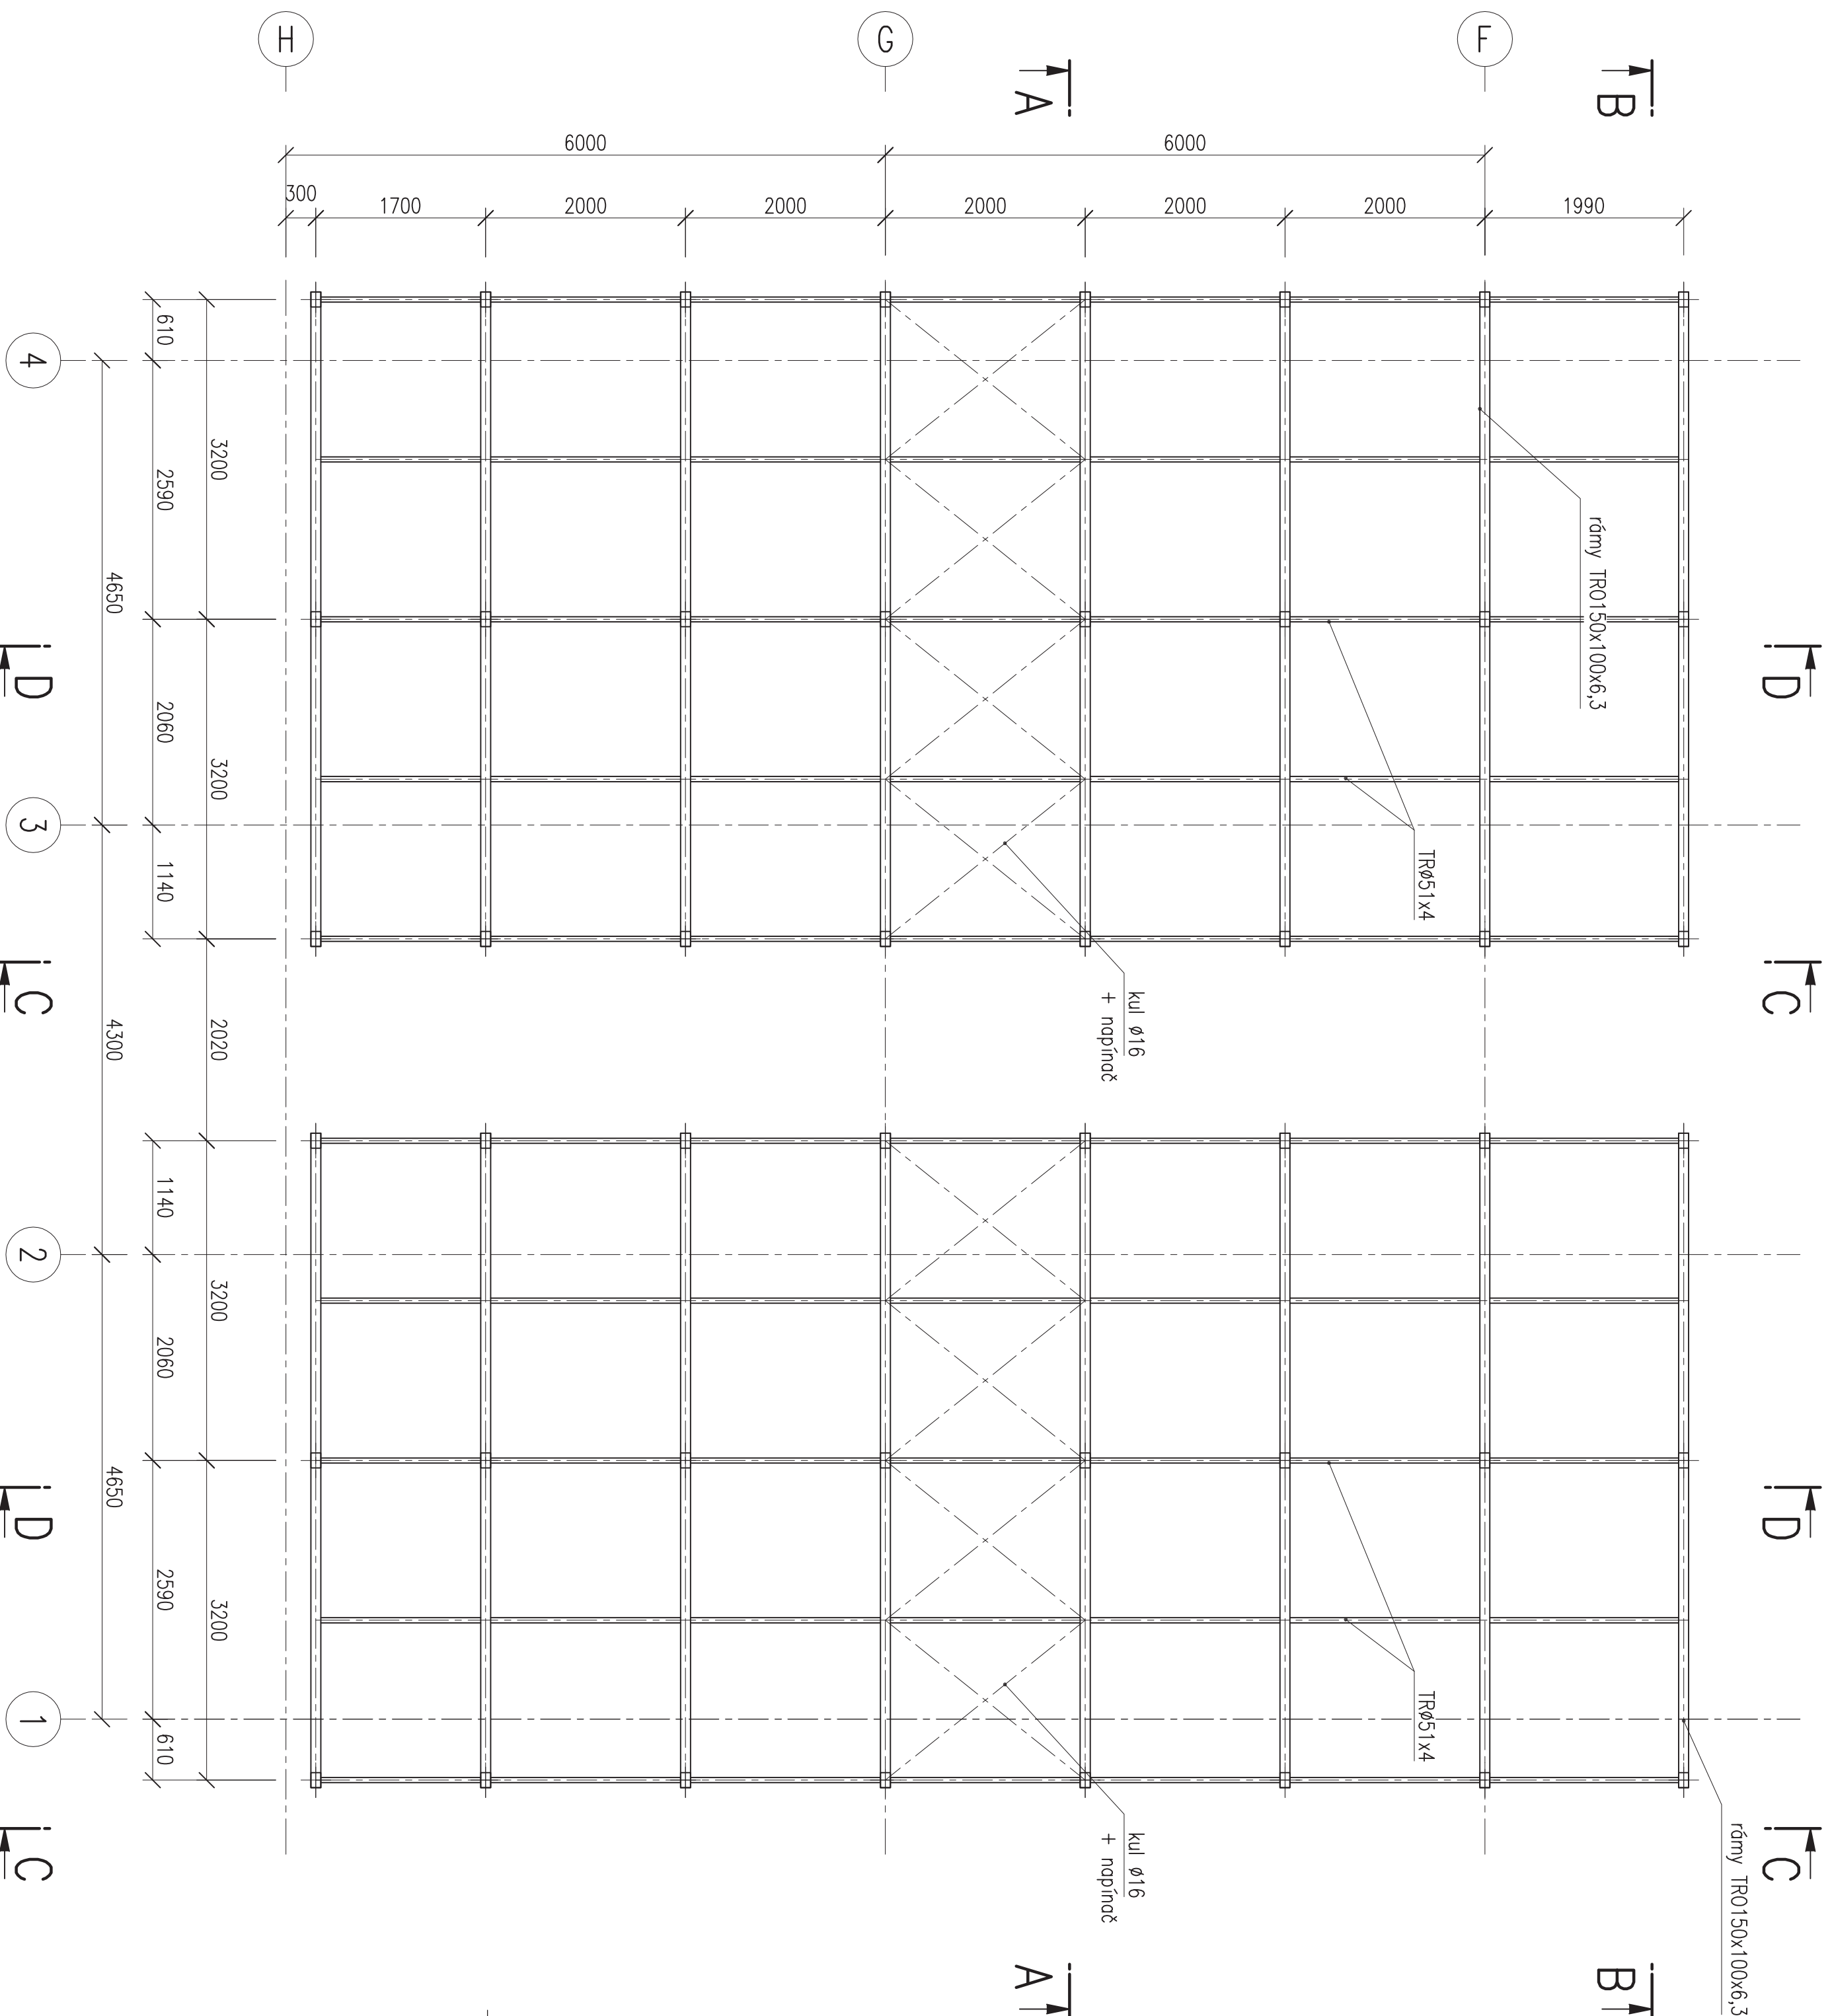

POZN.

Povrchová úprava oceleové konštrukcie skleniku je prevedená zárovňm zinkovania. Tloušťku zinku jsou stanoveny dle ČSN EN ISO 1461. Vzhledem k provedení je nutné dodržet tloušťku zinku 85 µm a minimální místní tloušťku pak 70 µm.

Revizite			
Číslo	Datum	Popis změny	Jednoto
01	05. 2014.	Začala kalenár vnitřních stánek	1140,6

[illegible]