


MULTISTRAT -
CENTRÁLNÍ
SOUHRNNÉ
CELOROKOVNÍ
CHLAZENÍ
VRV
VRV


PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
DATOVÁ, SIGNÁLOVÁ

PROTOKOL BACnet IP
KABELÁŽ SLP

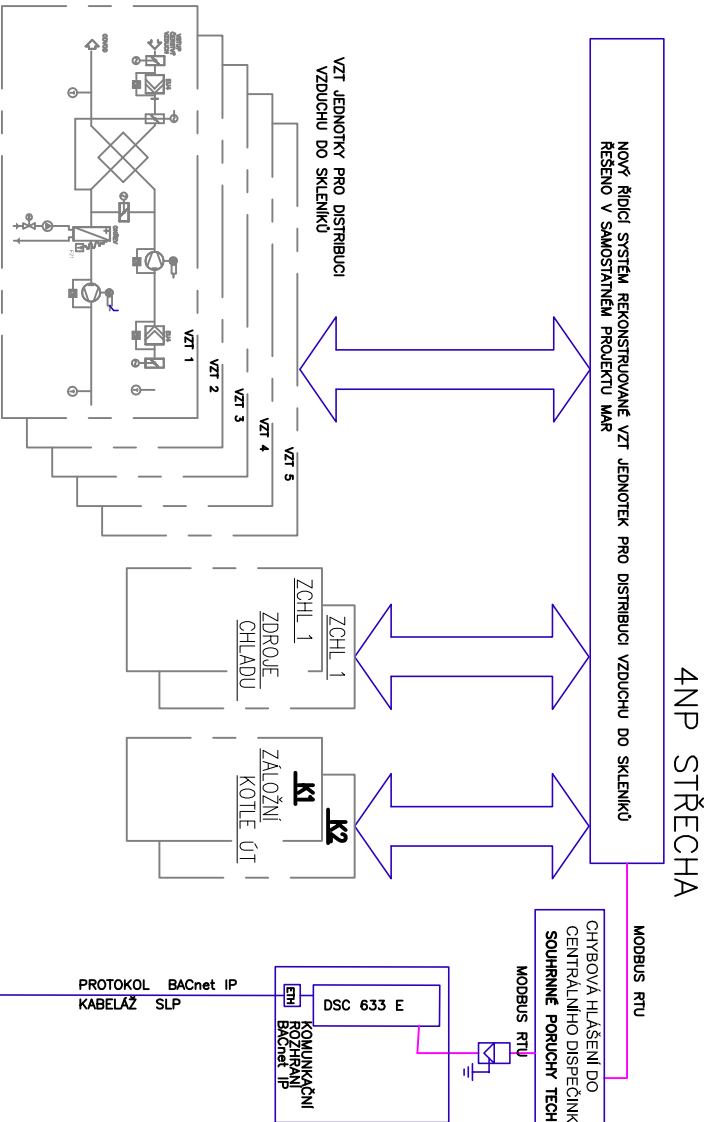

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ DO
CENTRÁLNÍHO DISPEČINKU BMS
SOUHRNNÉ PORUCHY TECHNOLOGIÍ:
PORUCHA TECHNOLOGIE TOPENÍ SKLENÍKŮ
PORUCHA TECHNOLOGIE CHLAZENÍ SKLENÍKŮ
PORUCHA TECHNOLOGIE VĚTRÁNÍ SKLENÍKŮ
PORUCHA SYSTÉMU MAR SKLENÍKŮ

Revize	Datum	Popis změny	Jmeno	Podpis
Číslo				

Úroveň	Generální projektant	Autorenká razba		
<div><div><div>Arch.<div>KANCELÁŘ BMO Sokolova 23, 656 00 Brno Soutok +420 541 429 93 fax +420 541 429 93</div></div></div><div><div><div><div>±0,000 = 281,70 m n.m.</div><div>R.A.M.</div></div><div><div>Projektant: táhí po</div><div>JE systém, S.A.Ú.</div><div>617 00 300</div><div>ICO 2580200</div></div></div></div></div>				
Architekt	Ing. Jan Štěpán	Výkresník	Ing. Jan Štěpán	Projektant: táhí po
Hip	Ing. Jan Štěpán	revizor	Ing. Jan Štěpán	JE systém, S.A.Ú.
Zápis projektant	Ing. Jan Štěpán	kontrola	Ing. Jan Štěpán	617 00 300
Investor	MASÁŘKOVA UNIVERZITA V BRNĚ, Zveřejnová náh. 9, 601 77 Brno	První kópie	Ing. Jan Štěpán	ICO 2580200
Město stavby	Kamenice 753/5	Úprk. Brodské	Kraj. Jihomoravský	Číslo pošt
Název stavby	Technologické vybavení skleníků a kultivační místnosti pro CETEC MU v paníonu UKB			
Část 1, technologické vybavení a úpravy systému				
Stavění objekt: SO R2				
Číslo	DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZAMÝSLITEL			
Název dokumentu:	TECHNOLOGICKÁ SCHEMATA MAR			
PRO INTEGRACI DO BMS				
Kód dokumentu	B-12-091-000	F.1.4.6	A2	DVZ
113				00