

# UNIVERZITNÍ KAMPUS


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA

INVESTOR / DEVELOPER	MASARYKOVA UNIVERZITA
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	IRENA ČIERNA
MANAŽER PROJEKTU / PROJ. MANAGER	
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	
GENERÁLNÍ DODAVATEL	SDRUŽENÍ VESELÝ + ESOX
ZÁSTUPCE / REPRESENTATIVE	ROMAN BAŘINA, PAVEL BUCHAL
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / ARCHITECT	A PLUS a. s.
VED. PROJEKTU / PROJECT LEADER	JIŘÍ DUCHÁČEK
PŘÍMÝ ZPRACOVATEL / COMPILER	ELMA-MaR s.r.o.



JAROMÍR ČERNÝ KAREL TUZA PETR UHLÍŘ

STAVBA / PROJECT	UKB - AVVA, FÁZE D
ČÍSLO ZAKÁZKY / ARCHIVE NO.	3088 - 37
STUPEŇ / PHASE	DSP
NÁZEV PS - SO / BUILDING TITLE	SO III - 309 PAVILON A34
ČÁST / PART	13 - MĚŘENÍ A REGULATE

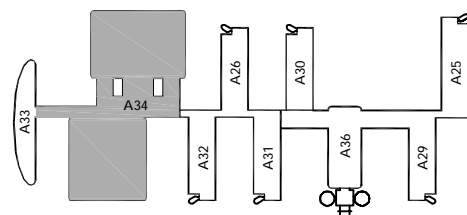

±0,000 = 281,700 BPV

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	SOUPIS KONTROLNÍCH BODŮ
VED. PROJEKTANT / CHECKED BY	LUBOR MEZULÁNÍK
VYPRACOVAL / PREPARED BY	TOMÁŠ LASEK
DATUM / DATE	2014 - 09 - 15
FORMÁT / FORMAT	2xA4
MĚŘÍTKO / SCALE	

REVIZE / REVISION	
NO.	DATUM / DATE
01	DOPLNĚNÍ NOVÉHO REGULÁTORU V ROZVADĚČI 35DC203 - 09/2014
02	
03	
04	
POZNÁMKA / ANNOTATION:	

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
UKB D	DSP	D 309	13	004	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

A2. SEZNAM DATOVÝCH BODŮ						
Modul	poz.	adr.	signál	položka	popis	pozn.
Rozvaděč 34DC203 (RIO)						
PCD7.L600	DI1	E1	OK		Rezerva	
	DI2	E2	AUX		Rezerva	
	AI1	E3	0-10V		Rezerva	
	AI2	S	CTN		Rezerva	
	AI3	P1	POT		Rezerva	
	PWM1	K1,K2	230V(PWM)	34.203.MAR.203/61.YA1.1-4	Termoelektrické hlavice podlahových konvektorů ÚT	impulzová regulace
	AO1	Y1	230V		Rezerva	
		Y2	230V	34.203.MAR.203/61.YA2.1-2	Regulační ventil - chladič - FC	impulzová regulace
	DO1	V1	230V	34.203.MAR.203/61.MF1-2	Ventilátor FC - 1. otáčky	
	DO2	V2	230V	34.203.MAR.203/61.MF1-2	Ventilátor FC - 2. otáčky	
	DO3	V3	230V	34.203.MAR.203/61.MF1-2	Ventilátor FC - 3. otáčky	