


NAPOJEN DEŠŤOVÝ SVOD

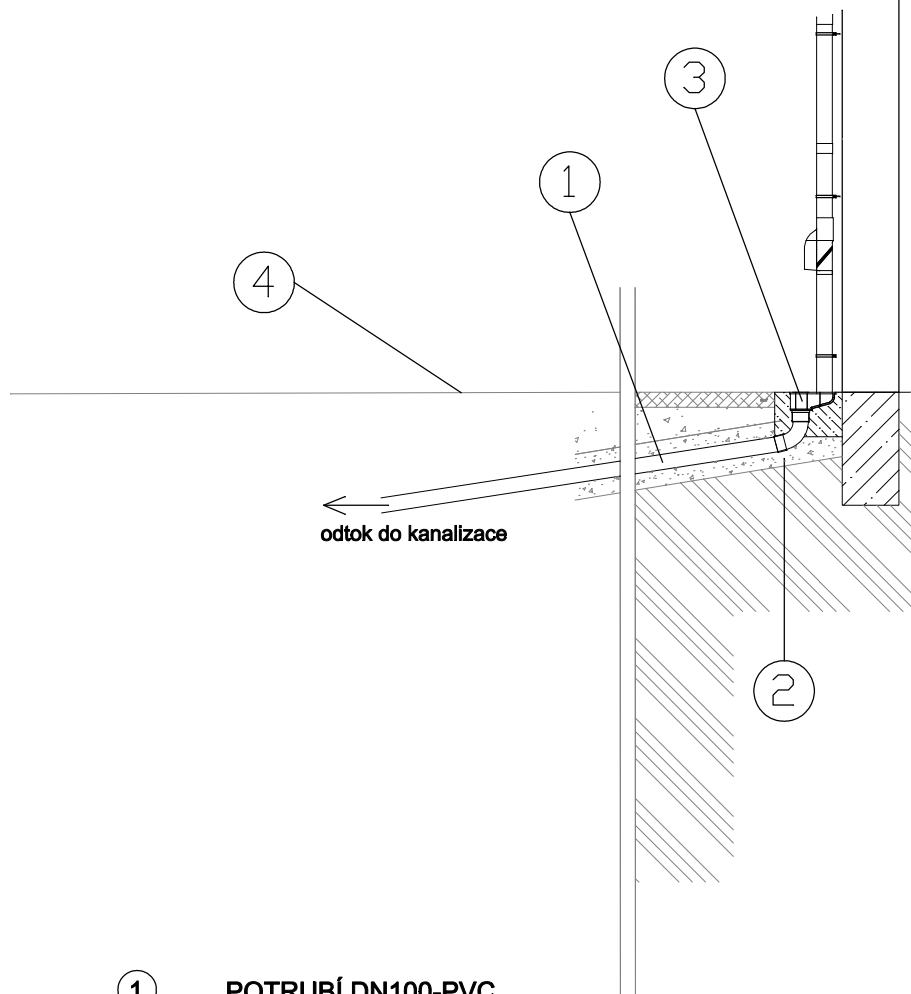

- ① POTRUBÍ DN100-PVC
- ② OBSYP POTRUBÍ -ŠTĚRKOPÍSEK 0-32mm, HUTNĚNO
- ③ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
- ④ ROSTLÝ TERÉN

Vypracoval :		Ing. Hana Maršálková		<div>HM</div> <div>Ing. Hana Maršálková +420 737 486 351 hana.marsalkova2@seznam.cz</div>	
Obec: Panská Lhota		Kraj : Vysočina			
Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno					
Název stavby: PANSKÁ LHOTA č.p. 31 úprava venkovních ploch Výzkumné archeologické stanice Panská Lhota 31		formát		2A4	
		datum		11/2014	
		stupeň		JPD	
		paré			
část : NAPOJENÍ DEŠŤOVÝCH SVODŮ		měřítko:		č. výkresu: 05.	