



STÁVAJÍCÍ MĚŘENÍ NN (FAKTURAČNÍ), TYP B, 400/5

PŘEDNÍ VÝKLOPNÝ PANEL
ČELO

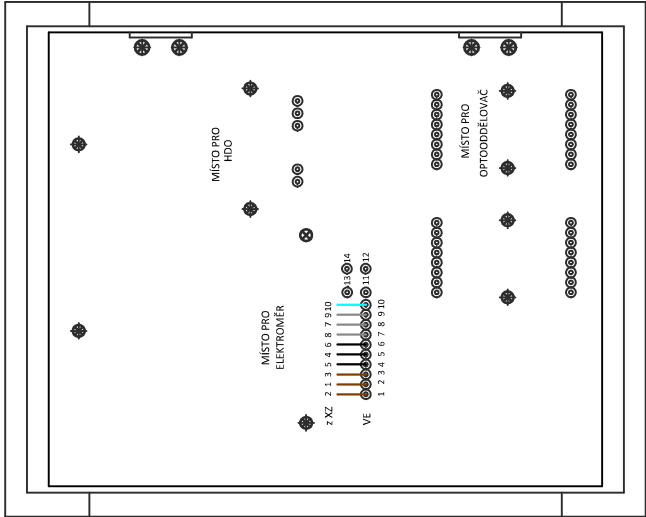


PŘEDNÍ VÝKLOPNÝ PANEL
ZÁDA

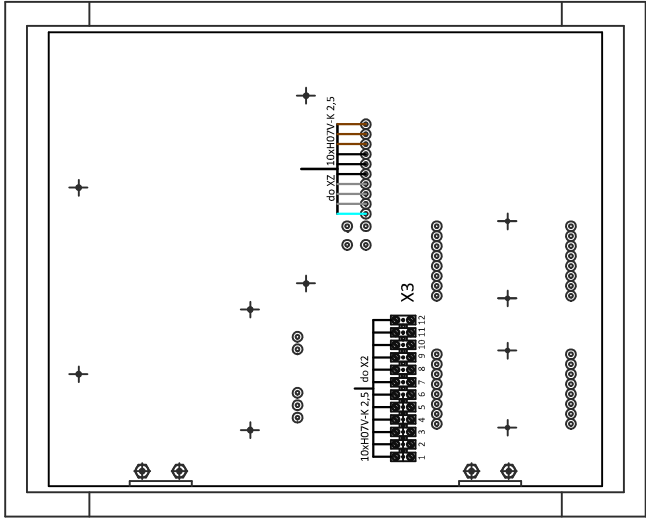


PG21

PG16


PROPOJENÍ
ZKUŠ. SVORKOVNICE -
ELEKTROMĚR

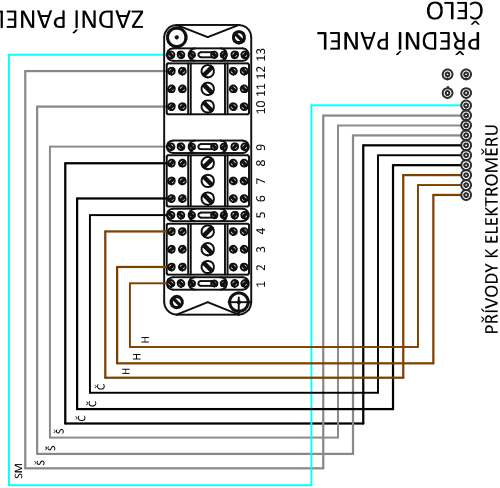

PROPOJENÍ
POMOC. SVORKOVNIC

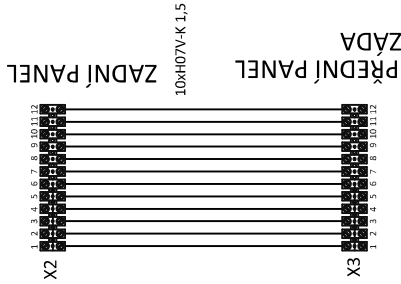

ZADNÍ PEVNÝ PANEL

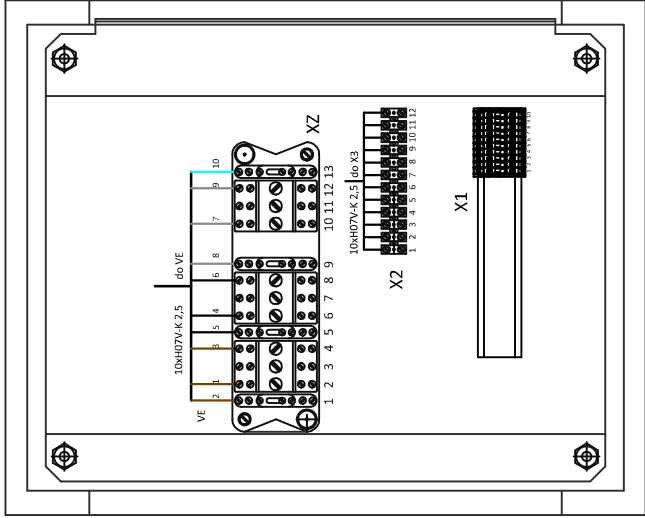

LEGENDA:

VÝVOD K ELEKTROMĚRU: VE
VÝVOD K SAZBOV. SPÍNAČI: VH
POMOCNÉ SVORKOVNICE: X1-X3
PLNÉ DVEŘE ARIA54 831052
TYP: MS2.210
VÝROBCE: TY-NET, s.r.o.
TYP MĚŘENÍ, PŘEVOD MTP: B, 400/5

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jemnická Stavba, a.s.
Tříletý	Šerý	U Černého mostu 773 675 31 JEMNICE
MÍSTO: Joštova 218/10, 602 00 Brno		Tel.: 568/450774-5 Fax: 568/450731 DIČ - CZ25569554
INVESTOR: Masarykova Univerzita		FORMÁT: 1 x A4
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce trafostanice TS 1937, Joštova 10, včetně přípojky NN		DATUM: 07/2015
NÁZEV VÝKRESU: Schéma zapojení stávajícího ELM		STUPEŇ PD: Realizační
		ZAK. Č.: 15-07-05
		VÝKRES Č.: 604