

HRANICE
VLASTNICTVÍ




E.ON Distribuce, a.s. Provozovatel
Masarykova Univerzita Žadatel

Stávající TS 1937 Joštova 10

E.ON Distribuce, a.s.


1	2	3	4	5
ORMAZABAL_GAE 2K1TS			ORMAZABAL_GAE 2TS	
Kabelové pole	Kabelové pole	Trafo vývod	Trafo vývod	Trafo vývod
245_ZER_NAM_6	245_KOM_NAM	T1	T2	T3_ODBĚR

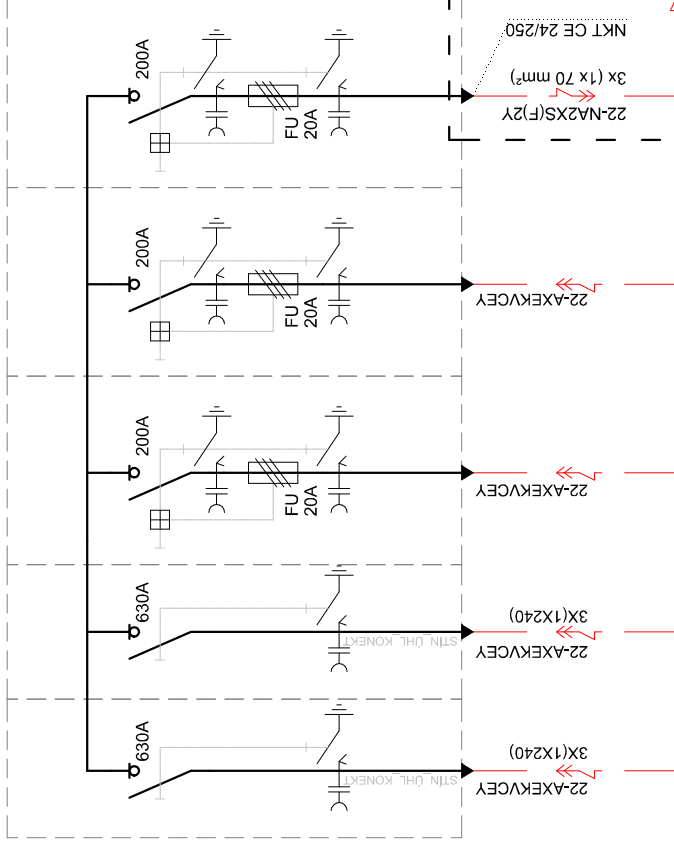

!PŘÍPOJKU VN 22KV NEŘEŠÍ TATO PD!

Transformátor T3

TRANSFORMÁTOR:	DOTEL 400H
VÝKON [kVA]:	400kVA
PŘEVOD [kV]:	22(±2X2,5)/0,4
ZAPOJENÍ:	DYN 1



3x (1x 70 mm²)
22-NA2XS(F)2Y
POL T24C/1X1

ZPŮSOB PŘÍPOJENÍ K DS:

Místem připojení bude nový kompaktní rozvaděč VN ORMAZABAL_2TS, pole 5 ve stávající trafostanici TS 1937 Joštova 10 (dále jen TS).
Zařízení žadatele bude připojeno po úpravě a rozšíření zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce.

LEGENDA:

- Zařízení E.ON Distribuce (provozovatel DS)
- Zařízení Masarykovy Univerzity (Žadatel)
- Kabelové vedení VN_22kV
- Hranice vlastnictví

PŘÍPOJKU VN_22KV NEŘEŠÍ TATO PD

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jemnická Stavba, a.s.
Tříletý	Šerý	U Černého mostu 773 675 31 JEMNICE
MÍSTO: Joštova 218/10, 602 00 Brno	INVESTOR: Masarykova Univerzita	Tel.: 568/450774-5 Fax: 568/450731 DIČ - CZ25569554 IČO - 25569554
NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce trafostanice TS 1937, Joštova 10, včetně přípojky NN	FORMÁT: 1 x A4	07/2015
NÁZEV VÝKRESU: Schéma zapojení VN_22kV	DATUM: 07/2015	Realizační
	STUPEŇ PD: 15-07-05	15-07-05
	ZAK. Č.: 602	VÝKRES Č.: 602