

| Revize | Datum | Jméno | Podpis | Popis revize |
|--------|-------|-------|--------|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Projektant stav. části:

P

A

K


PROJEKČNÍ
ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ
SPOL. S R. O.

ING. ARCH.
V. ŠTENHAUSEROVÁ
ČONKEROVO 11
602 00 BRNO

PAK@SKY.CZ
WWW.ARCH.CZ
T +420 541 642 238
F +420 541 217 951


HL. inženýr projektu

Ing. Hana Svobodová




Zodp. projektant

Ing. Radek Dohnal




Vypracoval

Ing. Lukáš Hladký



Investor: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno



Synerga a.s.
Skladěho 13, 617 00 Brno
Tel.: +420 548 213 222
E-mail: synerga@synerga.cz
www.synerga.cz

Stavba

Úprava chodníku před vstupem do Fakulty informatiky MU

Stupeň

DUR + DSP

Datum

02/2016

Formát

5x44

Zak. č.

3273

Měřítka

-

Část

D.2.4 SO 7010 MAR, BMS

Č. výkresu


102

Název výkresu


Zapojení rozvaděče RAA101A - úprava

Revize

00



| | | |
|---|------|---|
| - | | |
| + | list | 1 |
| | 2 | 4 |

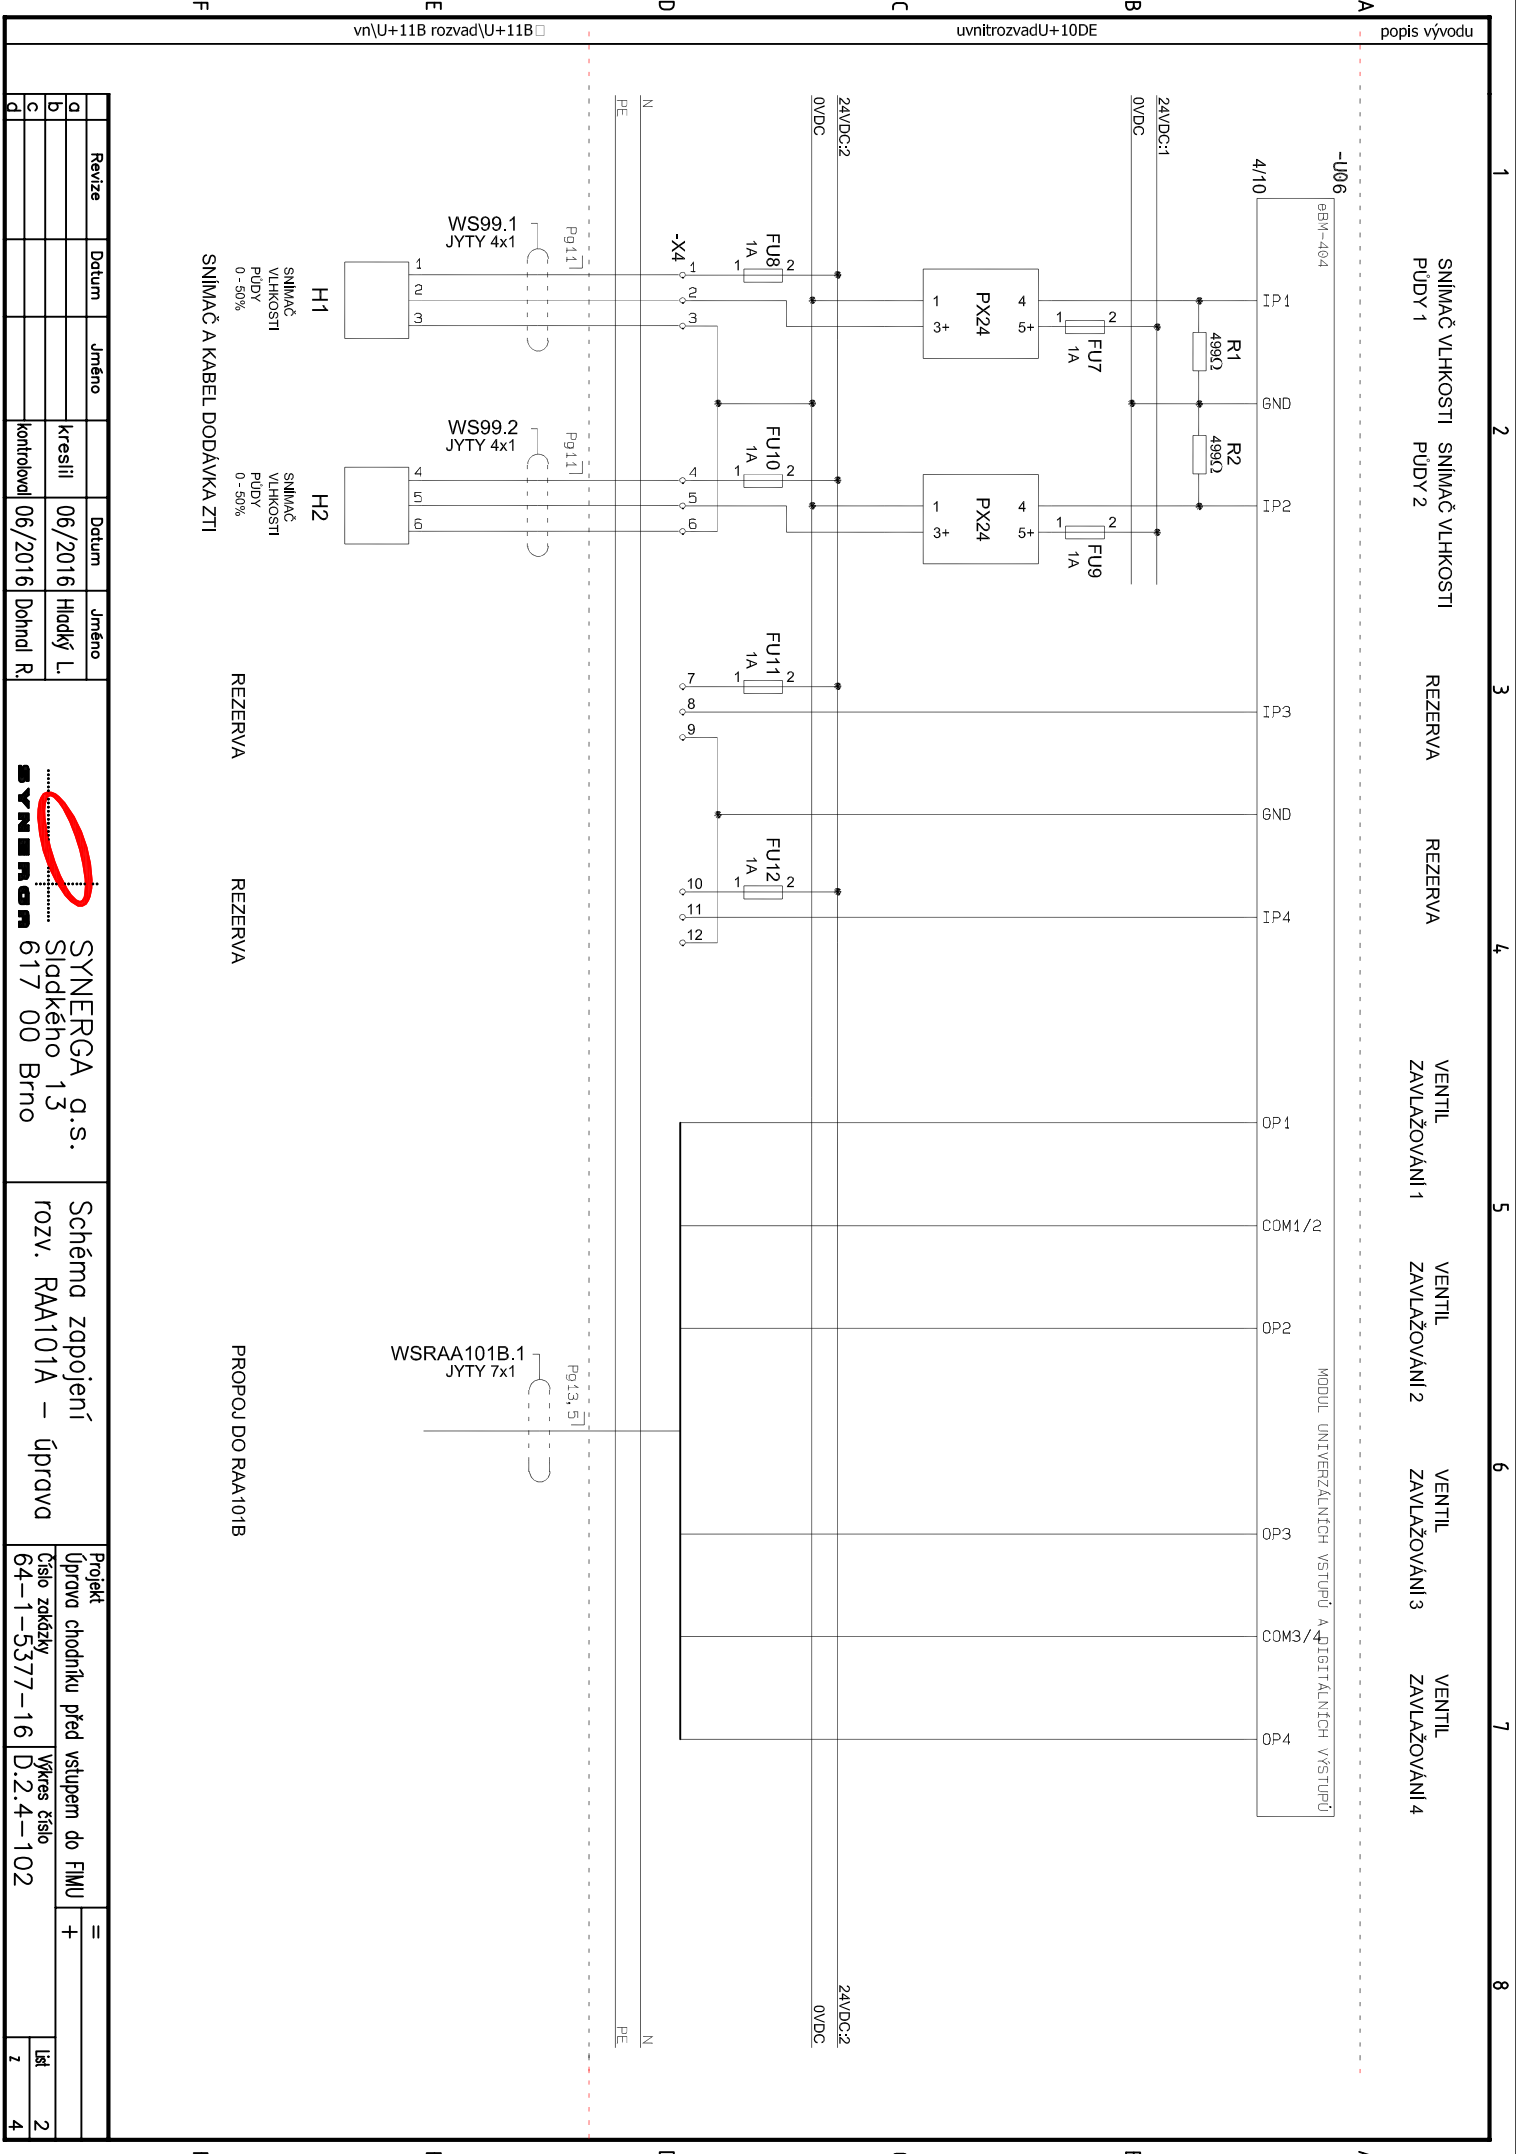

1

2

3

4

5

6

7

8

popis vývodu

REZERVA

REZERVA

REZERVA

REZERVA

VENTIL
ZAVLAŽOVÁNÍ 9

VENTIL
ZAVLAŽOVÁNÍ 10

VENTIL
ZAVLAŽOVÁNÍ 11

REZERVA

-U08

BBM-404

4/10

IP1

GND

IP2

IP3

GND

IP4

OP1

COM1/2

OP2

OP3

COM3/4

OP4

MODUL UNIVERZÁLNÍCH VSTUPŮ A DIGITÁLNÍCH VÝSTUPŮ

2AVAC
0VAC

2AVAC
0VAC


N
PE
N
PE

Pg(13, 5)

WSRAA101B.3
JYTY 7x1

PROPOJ DO RAA101B

| Revize | Datum | Jméno | | Datum | Jméno |
|--------|-------|-------|-------------|---------|-----------|
| a | | | kreslil | 06/2016 | Hladký L. |
| b | | | | | |
| c | | | kontroloval | 06/2016 | Dohnal R. |
| d | | | | | |



SYNERGA a.s.
Slackého 13
617 00 Brno

Schéma zapojení
rozv. RAA101A – úprava

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Projekt | Úprava chodníku před vstupem do FMU | = | |
| Číslo zakázky | 64-1-5377-16 | Wkres číslo | D.2.4-102 |
| Lst | 4 | | |
| Z | 4 | | |