



**AI  
D TEAM**

Vypracoval	Ing. Ludmila PLAGOVÁ
Ved. projektant	Ing. Ludmila PLAGOVÁ



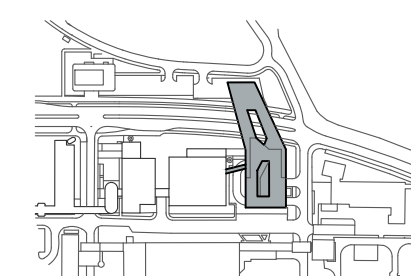


Číslo zakázky	3413 - 25
Stavba	SIM
Stupeň	DVD
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	17 - POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Název výkresu	<b>PŮDORYS 2.PP</b>
Datum	2017 - 09 - 12
Formát	6 x A4
Měřítko	1 : 150



TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2PP			
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
2S01	CHODBA		11,32
2S03	SCHODIŠTĚ		28,80
2S04	OSOBNÍ VÝTAH	VÝTAH PRO OSOBY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI	5,24
2S05	LŮŽKOVÝ VÝTAH	SIMULACE NEMOCNICNÍHO PROSTŘEDÍ - LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,90
2S06	STROJOVNA ÚT / CHLAZENÍ / TEPELNÝCH ČERPADEL	STROJOVNA OHŘEV / CHLAZENÍ	65,07
2S07a	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY		111,65
2S07b	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY		51,03
2S07c	KANÁL PRO PŘÍVOD VZDUCHU		71,76
2S09	ODPADY		9,81
2S10	KRYTÁ PARKOVACÍ STÁNÍ	31 PARKOVACÍCH MÍST	1027,42
2S11	ODPADY		10,94
2S12	STROJOVNA SACÍCH AGREGÁTŮ		45,36
2S13	POŽÁRNÍ NÁDRŽ SHZ		31,14
2S20	PLOŠINOVÝ VÝTAH	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	4,35

- |   |   |
|---|---|
|   | POŽÁRNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE (CHRÁNĚNÍ POŽÁRNÍ OHEBENÍ)   |
| <b>P 01.05-II</b>   | PODZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. PODZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 5, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II  |
| <b>N 3.01-II</b>  | NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 3. NADZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 1, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II  |
| <b>P 02.03/N5-II</b>  | SVISLÁ ŠACHTA ZAČÍNÁ VE 2. PODZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 03 A KONČÍ V 5. NADZ. PODLAŽÍ, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II  |
| <b>EW 30 DP1-C</b>  | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR – NEJNÍŽŠÍ POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, NEJVYŠŠÍ DOVOLENÝ DRUH KONSTRUKČNÍ ČÁSTI DP3, POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR JE OPATŘEN SAMOZAVÍRAČEM               |
| <b>E1</b>   | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR BRANÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA   |
| <b>EW</b>   | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA   |
| <b>S</b>  | POŽÁRNÍ ÚZÁVĚR KOŘOUSTĚNÝ   |
| <b>REI 30 DP1</b>   | NEJNÍŽŠÍ POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNI STAVY R, E, I 30 MINUT, KONSTRUKČNÍ ČÁST DRUHUI DP1  |
| <b>3x REI 30</b>  | NEJNÍŽŠÍ POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU PRO MEZNI STAVY R, E, I 30 MINUT  |
| <b>P 02.01/N5-II</b><br><b>CHÚC B</b>   | CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B, VICEPOULAZNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK ZAČÍNÁ VE 2. PODZ. PODLAŽÍ S POŘÁDOVÝM ČÍSLEM 01 A KONČÍ V 5. NADZ. PODLAŽÍ, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II |
|  | SMĚR ÚNIKU  |
|  | VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ  |
|  | NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ   |