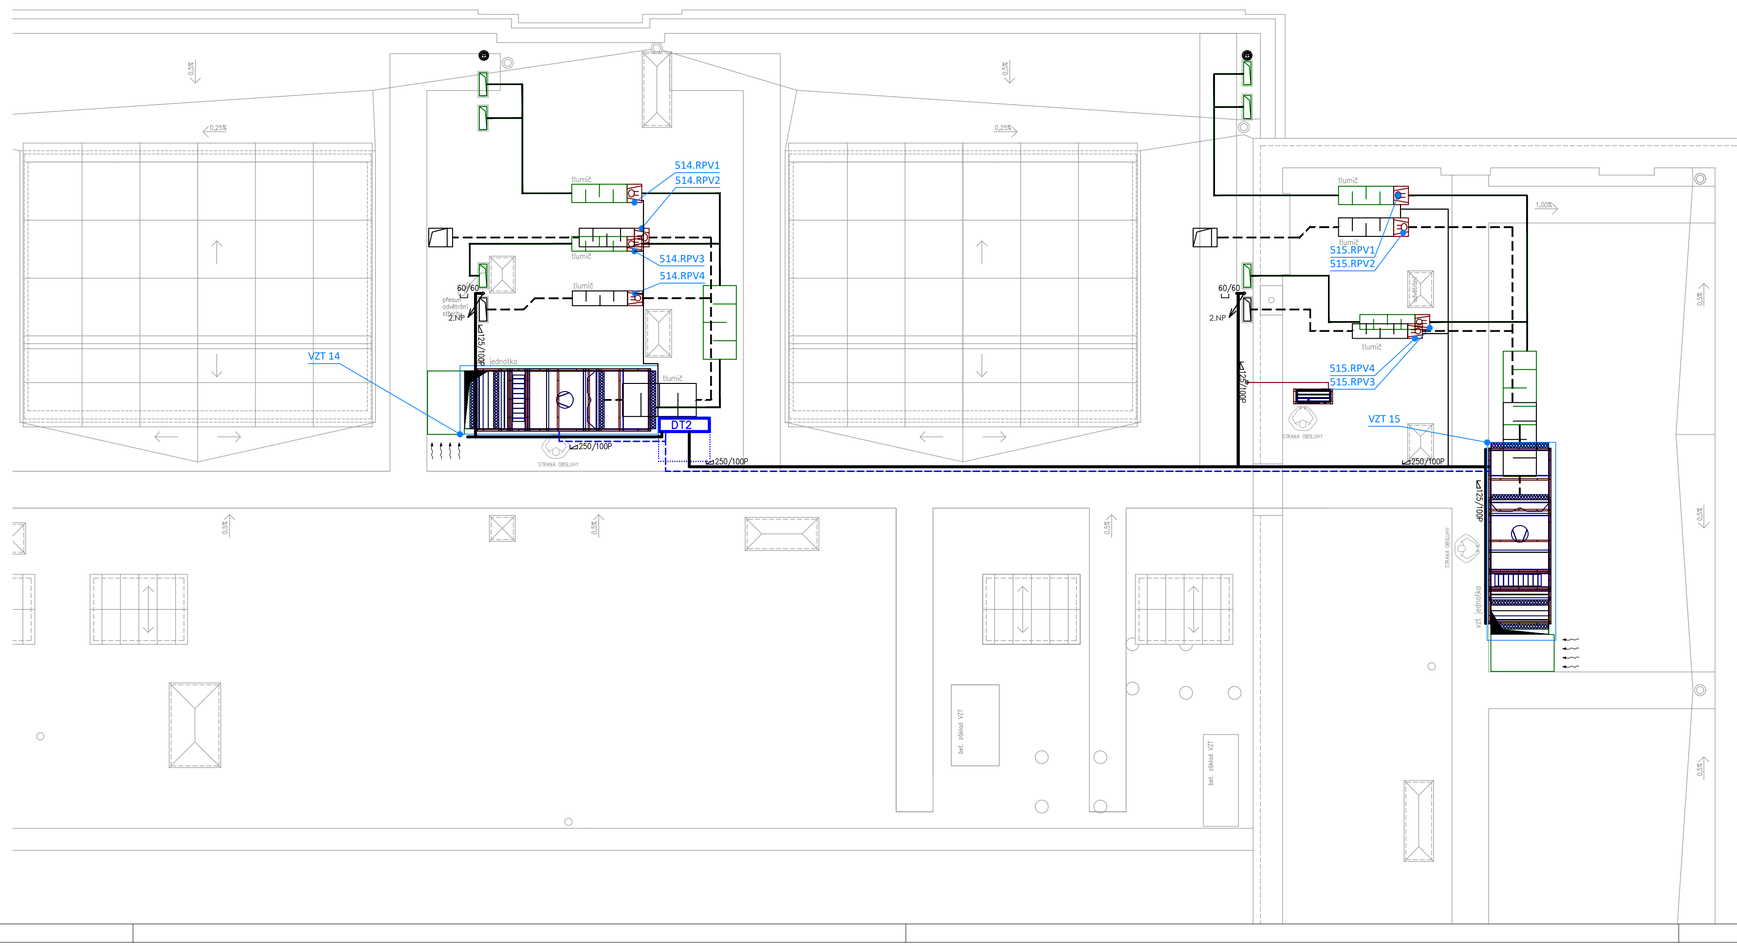

LEGENDA ULOŽENÍ KABELOVÝCH TRAS :

TRASA:

- ŽLAB KABELOVÝ, OCELOVÝ, Š/V
- ŽLAB DRÁTĚNÝ, OCELOVÝ, Š/V
- PŘÍCHYTKA KABELOVÉHO SVAZKU
- INSTALAČNÍ LIŠTA / KANÁL PVC, Š/V
- TRUBKA PVC, ØXmm
- KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOFLEX, ØXmm
- TRASA NAD PODHLEDEM / VE STROPĚ
- TRASA POD POHLEDEM / NA STROPĚ (NA POVRCHU)
- TRASA VE STĚNĚ
- TRASA NA STĚNĚ (NA POVRCHU)
- TRASA V ZEMI
- TR1 - TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU 100/50 NAD PODHLEDEM
- TR1 - TRASA V PVC TRUBCE Ø26mm VE STĚNĚ

LEGENDA PRVKŮ MaR :

MaR:

- ROZVADĚČ MaR
- ROZVODNICE PODRUŽNÁ MaR
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY A VLHKOSTI
- FCU - OVLADAČ S MĚŘENÍM TEPLOTY, VLHKOSTI A CO2
- FCU - MAGNETICKÝ KONTAKT OKENNÍ / DVEŘNÍ
- FCU - EL. POHON VENTILU CHLADU / TOPENÍ
- REGULÁTOR VARIABIL. PRŮTOKU VZDUCHU (dod. VZT)
- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
- MĚŘIČ ENERGIE
- ZAŘÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA
- ZAŘÍZENÍ - VYTÁPĚNÍ
- ZAŘÍZENÍ - CHLAZENÍ
- ZAŘÍZENÍ - INDIVIDUÁLNÍ REGULACE MÍSTNOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROSTOROVÉ ČIDLA TEPLOTY, TLAKU, VLHKOSTI
- ZAŘÍZENÍ - PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY
- ZAŘÍZENÍ - OSTATNÍ
- STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ VEDENÍ

TRASY:

- KABEL - SBĚRNICE TCP/IP - ETHERNET
- KABEL - SBĚRNICE BACnet MS/TP
- KABEL - SBĚRNICE M-bus
- HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA (ŽLAB / KANÁL)
- VEDLEJŠÍ KABELOVÁ TRASA (TRUBKA / LIŠTA / PŘÍCHYTKY)

POZNÁMKA:

- HLAVNÍ TRASY BUDOU VEDENY NAD PODHLEDY V KABELOVÝCH ŽLABECH
- V TECHNICKÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ROZVODY VEDENY NA POVRCHU V TRUBKÁCH A LIŠTÁCH
- ROZVODY VE STOUPAČKÁCH BUDOU VEDENY V DRÁTĚNÝCH ŽLABECH
- ŽLABY NA STŘEŠE BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
- NOVÝ MaR ROZVADĚČ UMÍSTIT NA OCEL. PLOŠINU VZT JEDNOTKA, PŘED ROZV. VOLNÝ PROSTOR MIN. 800mm.

Revize	Datum	Jméno Podpis	Popis revize

Generální projektant:

P A K

PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.

ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKÉHO 11 602 00 BRNO

PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.CZ T +420 541 642 228 F +420 541 217 851

Hl. inženýr projektu	Ing.Hana Svobodová	Projektant profese
Zodp. projektant	Ing.Radek Dohnal	
Vypracoval	Ing.Radek Dohnal	
Investor	MU, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno	

SYNERGA

Stavba	Rekonstrukce poslucháren PrF v budově Právnické fakulty, Veveří 70, Brno	Stupeň: DSP
		Datum: 07/2018
		Formát: 4 x A4
		Zak. č.: 3319
Část	D.1.4.6 MaR, BMS	Měřítko: 1:100
Název výkresu	Půdorys STŘECHA	Č. výkresu: 108
		Revize: 00