

SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 1.NP

Výpis šatních skříněk


KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

124 - zázemí recepce

180								5	číselné zámky		
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--	--

153 - šatna zaměstnanci

180								9	číselné zámky		
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--	--

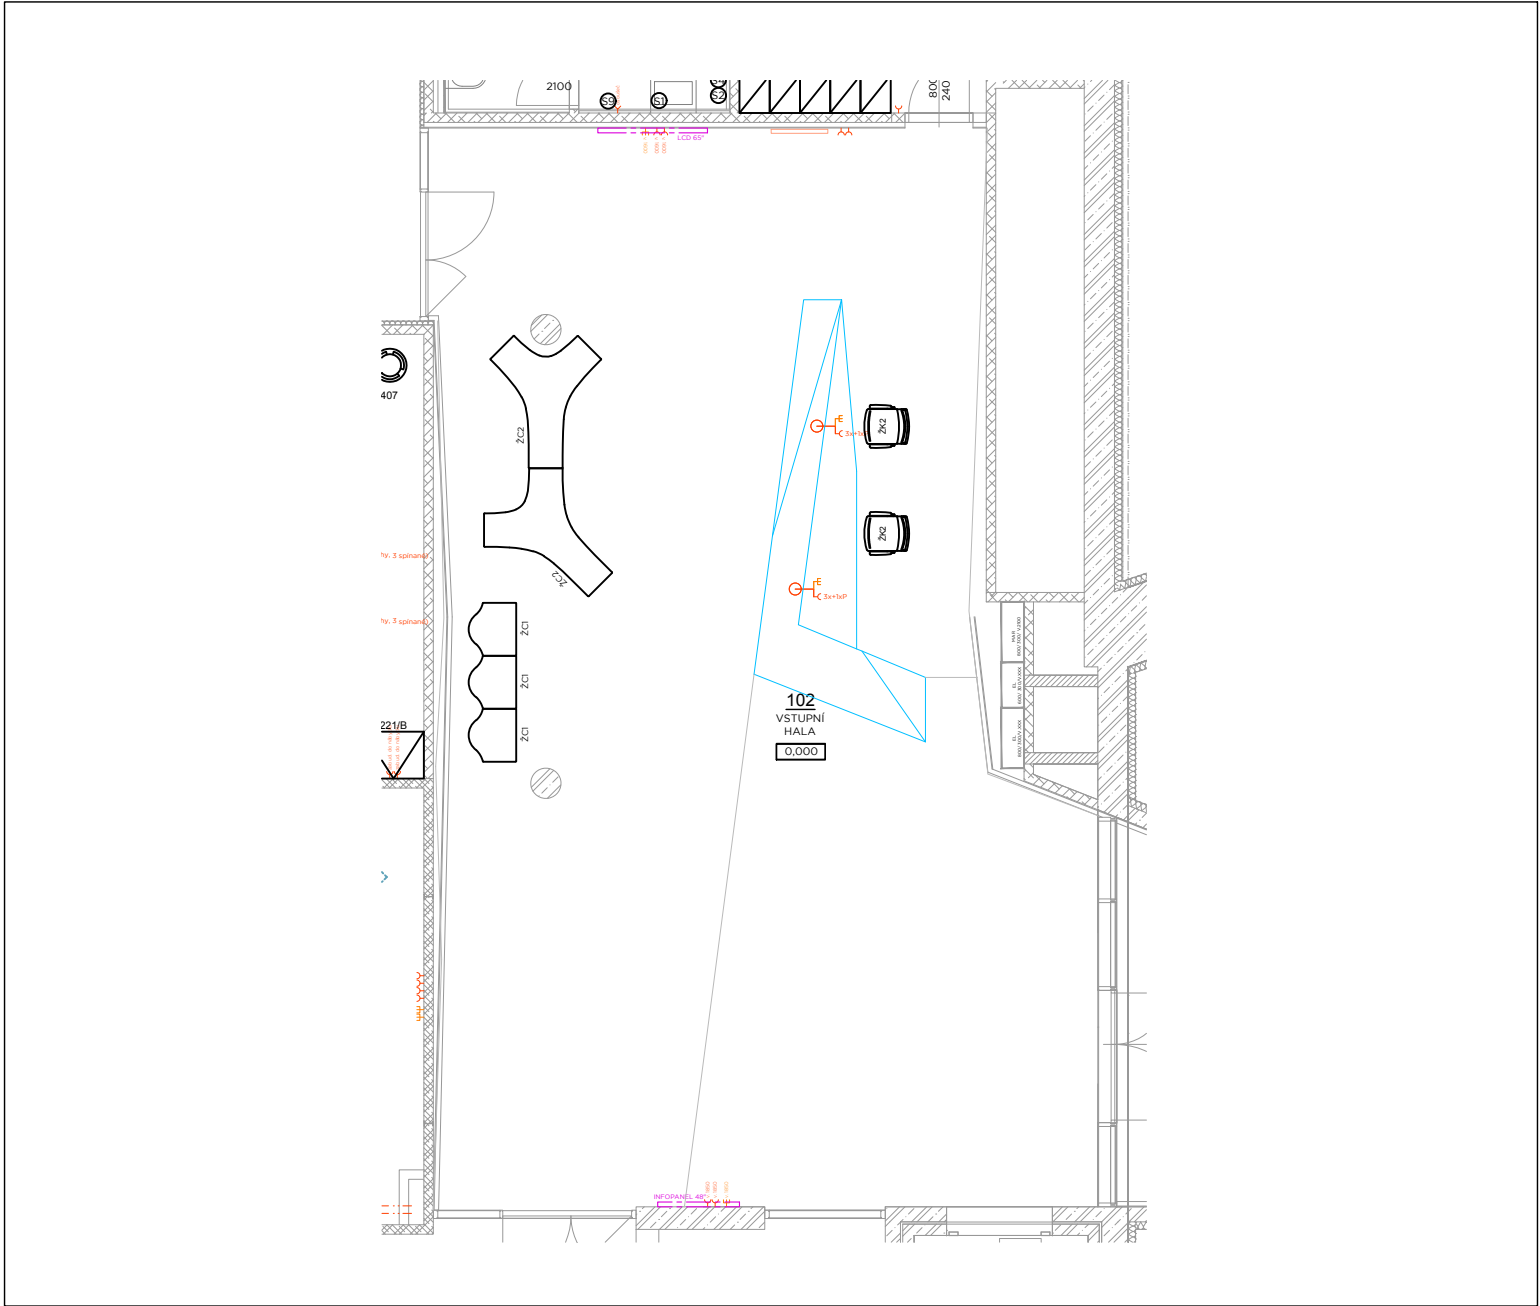

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	300 lx
teplota v letním období/vlhkost	26° C (Δt6° C) / ...
teplota v zimním období/vlhkost	15° C / ...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	ano, v letním období / ...

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	kovový obklad / malba
podlaha	linoleum / čistící zóna
stinění (zatemnění)	...
jiná stavební připravenost	...

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	6 + 6 (podl. krabice)
☒ 230V - P (přepětová)	2 (podl. krabice)
☐ 230V - UPS	...
☐ 230V - volný vývod	...
☐ 400V	...
☐ 400V - volný vývod	...

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☒ datové (2xRJ45)	2 + 2 (podl. krabice)
☐ datové (1xRJ45)	...
☒ počet telefonů	1

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	...	☐
☐ voda teplá (T)	...	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	...	☐
☐ zemní plyn (P)	...	☐

POZNÁMKA

tepelná clona	...
recepční pult - dodávka stavby	...
přívody v pohledovém betonu zastrukturovány	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...


DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

102 - VSTUPNÍ HALA

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	03	102	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

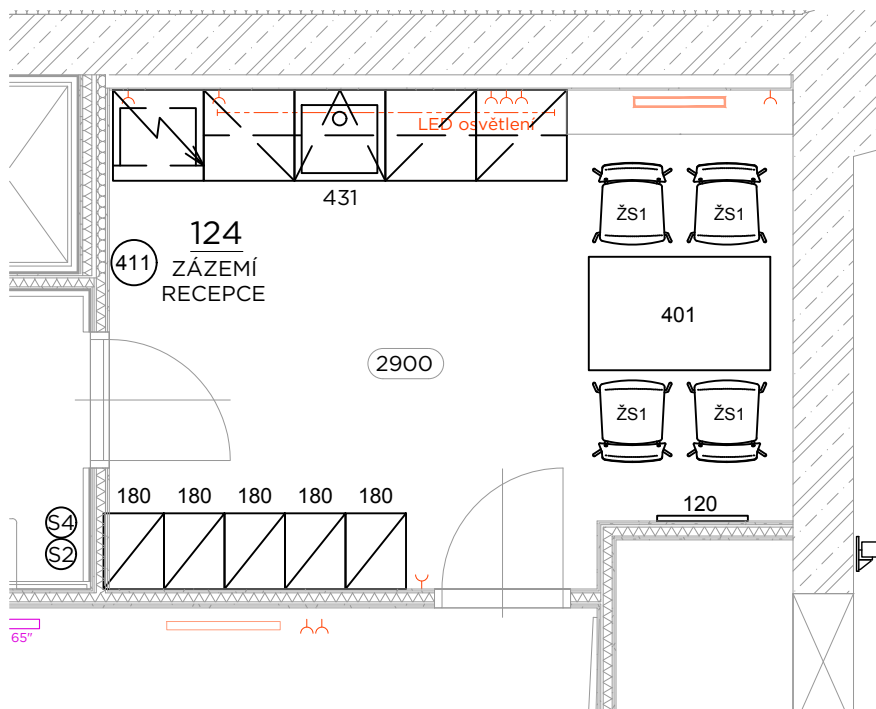

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N°
osvětlenost (Lx)	300 lx
teplota v letním období/vlhkost	26° C (Δt6° C)
teplota v zimním období/vlhkost	20° C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba, obklad za kuch. linkou
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	7
☐ 230V - P (přepětová)	---
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☐ datové (2×RJ45)	---
☐ datové (1×RJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☒ voda studená (S)	1	☒
☒ voda teplá (T)	1	☒
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


DATUM, PODPIS

2019 - 04 - 15

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

124 - ZÁZEMÍ RECEPCE

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DPV	000	00	124	01
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

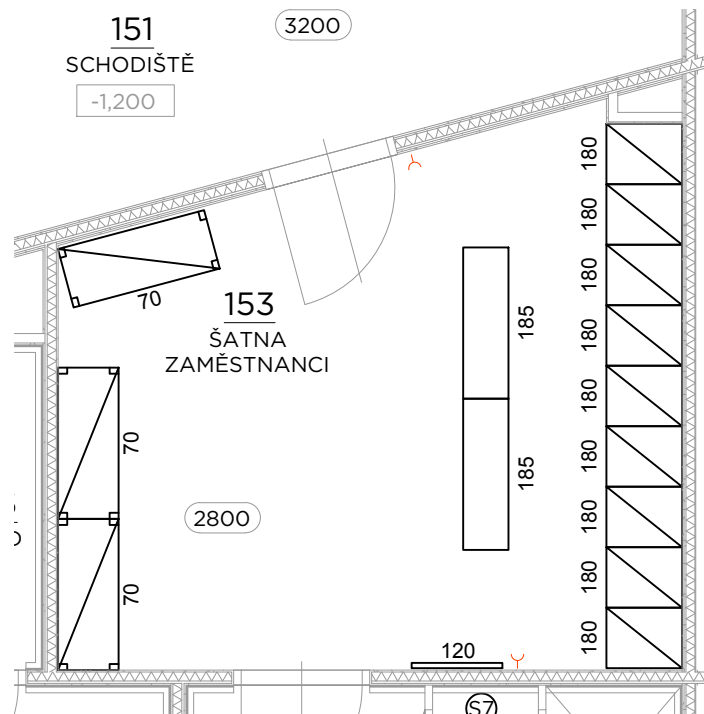

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	2
☐ 230V - P (přepětová)	---
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☐ datové (2xRJ45)	---
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	---	☐
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS

2019 - 04 - 15

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

153 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI

SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 2.NP

Výpis šatních skříněk

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

v 2. NP nejsou šatní skřínky

SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 3.NP

Výpis šatních skříněk

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

307 - šatna

181								60	kartový systém online zámků		
-----	--	--	--	--	--	--	--	----	-----------------------------	--	--

308 - šatna ženy


181								17	kartový systém online zámků		
182								25	kartový systém online zámků		

316 - šatna externisté

182								8	číselné zámky		
182	A							2	číselné zámky		

332 - šatna muži

181								17	kartový systém online zámků		
182								25	kartový systém online zámků		
182	A							3	kartový systém online zámků		

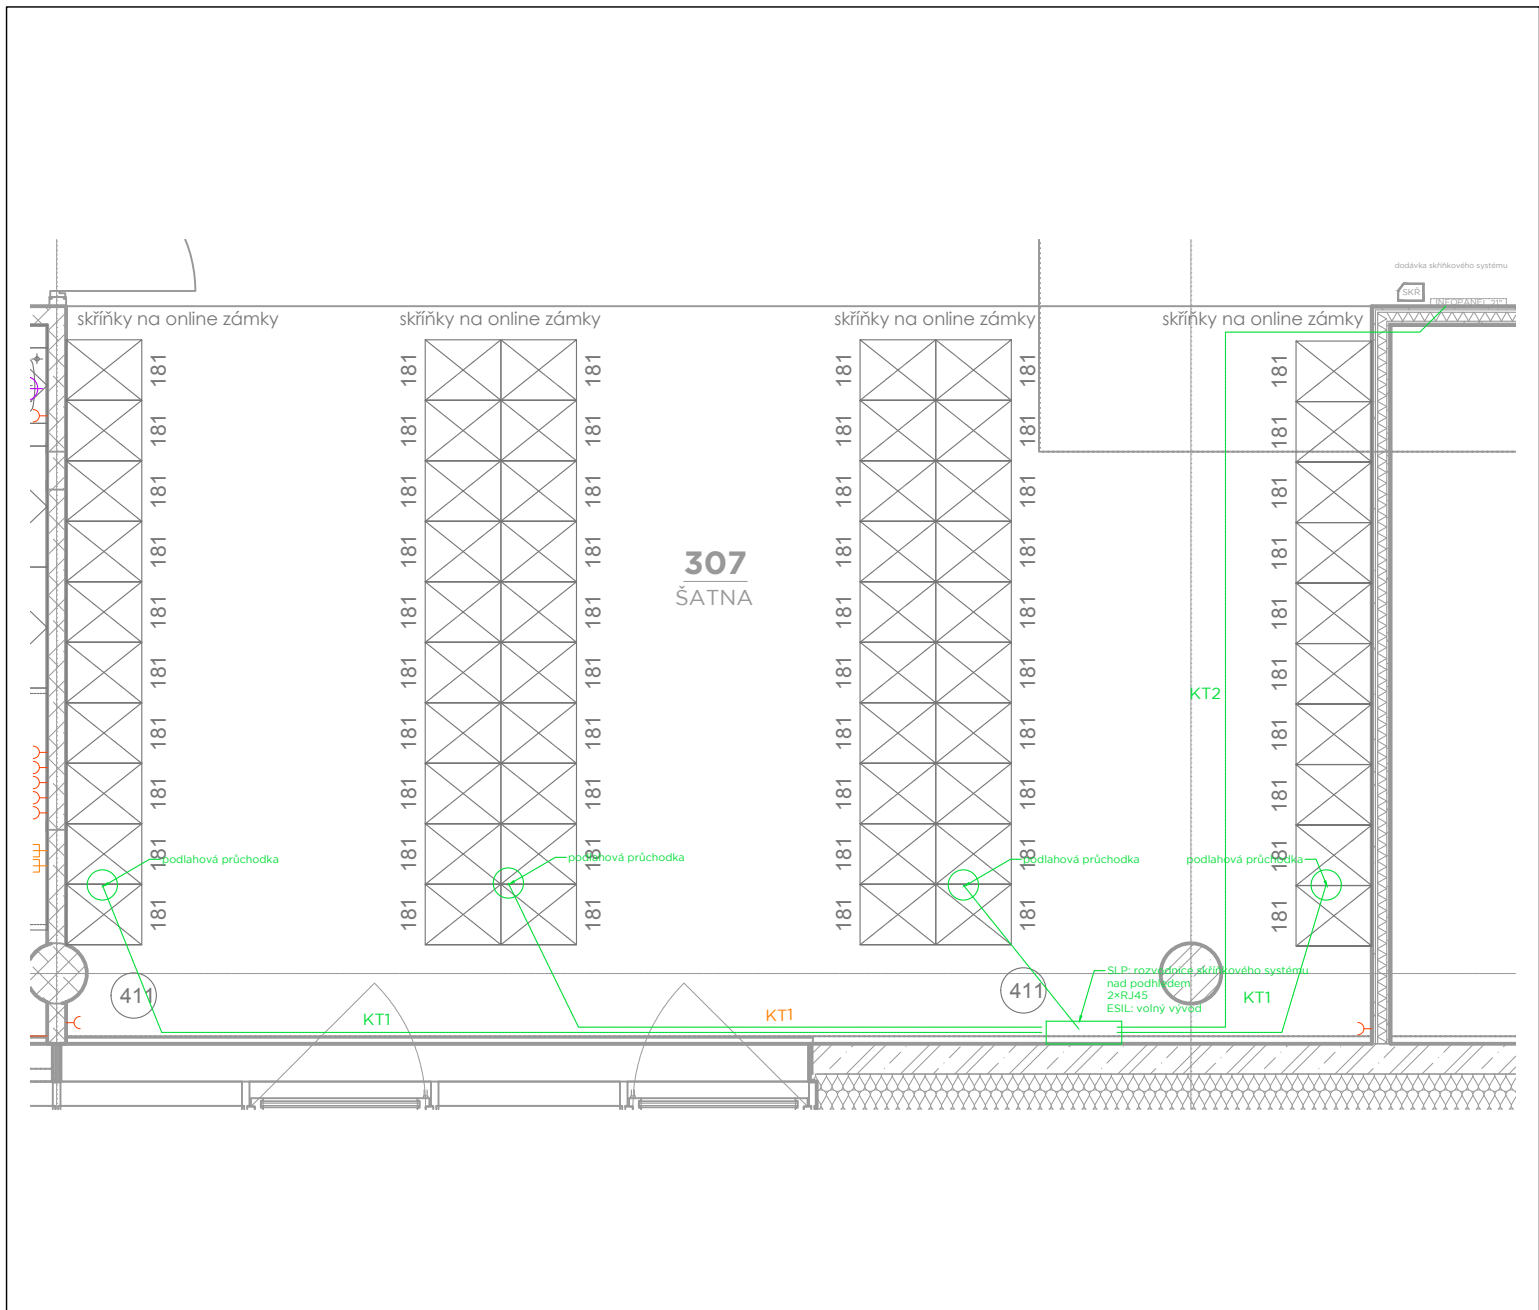

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	---/---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

☒ 230V	počet
☐ 230V - P (přepětová)	---
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

☐ datové (2xRJ45)	počet
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

☐ voda studená (S)	počet	centrální zdroj
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanelu

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

307 - ŠATNA

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	307	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

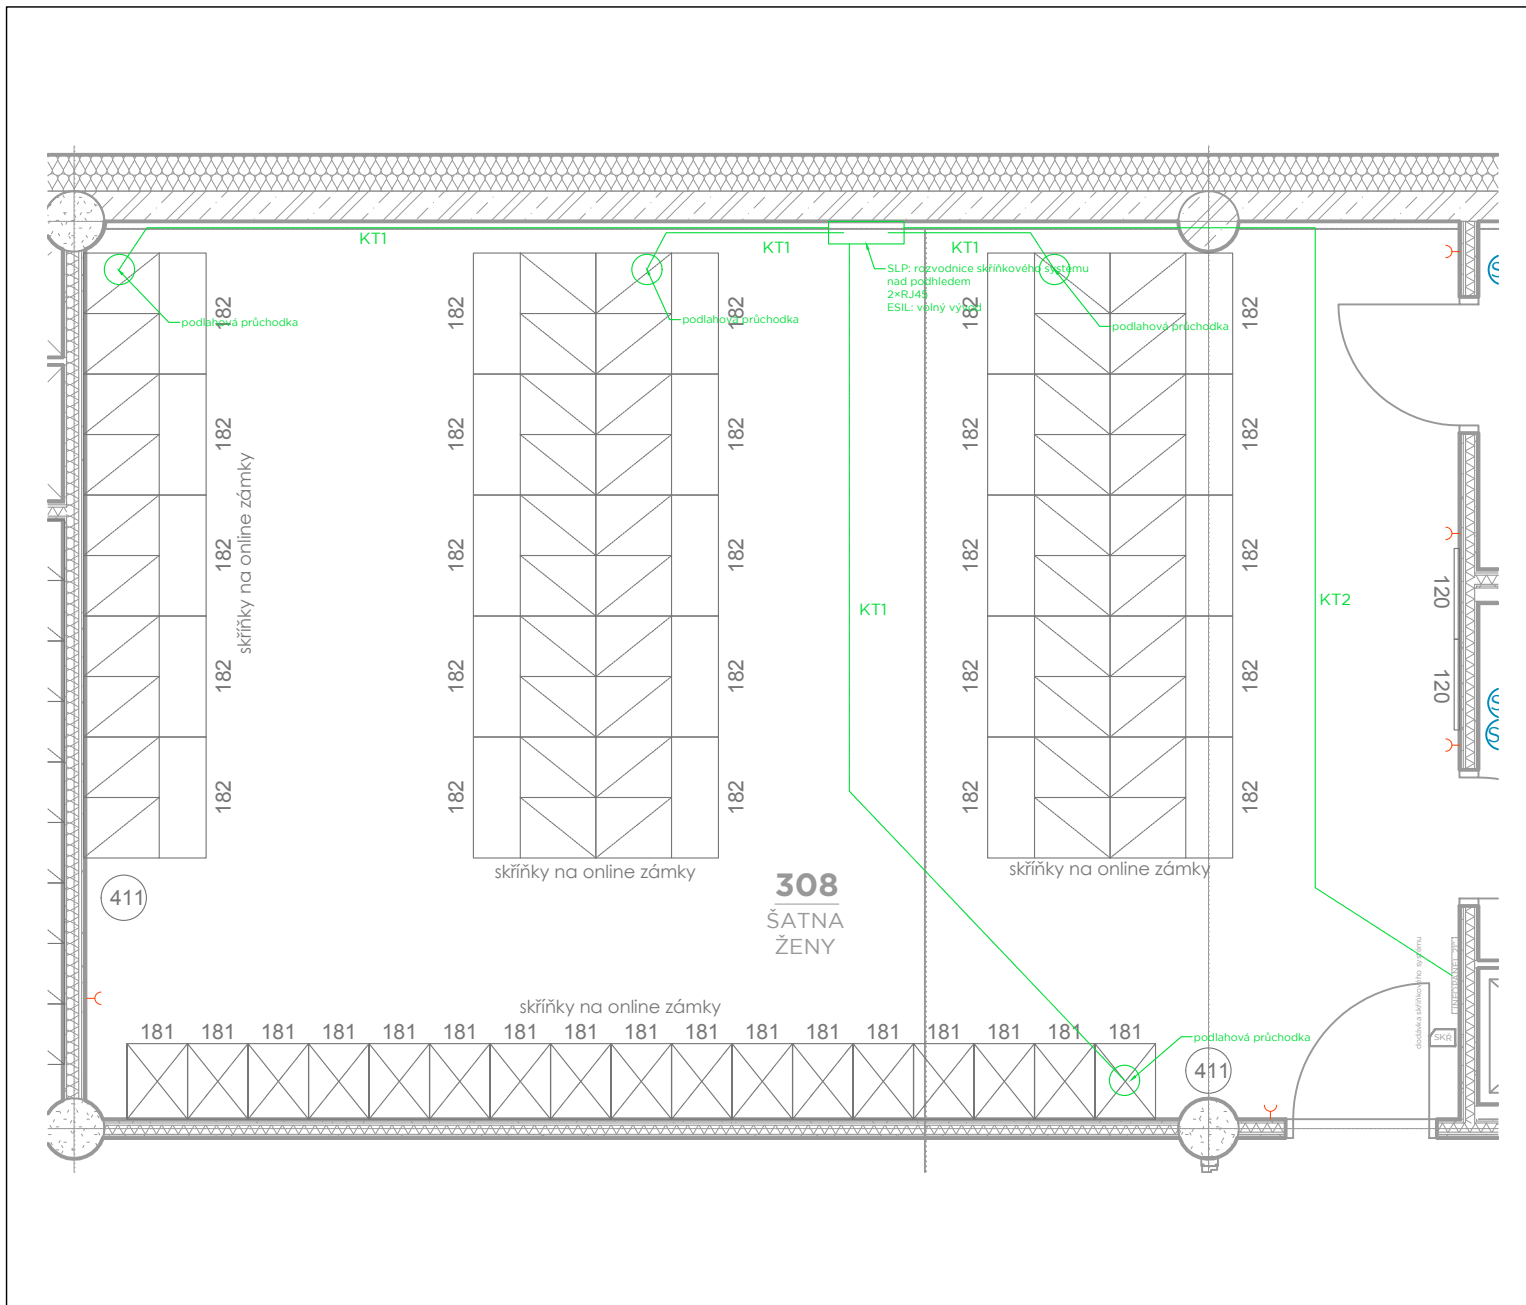

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

☒ 230V	počet
☐ 230V - P (přepětová)	5
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

☐ datové (2xRJ45)	počet
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

☐ voda studená (S)	počet	centrální zdroj
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky	
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanely	

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

308 - ŠATNA ŽENY

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	308	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

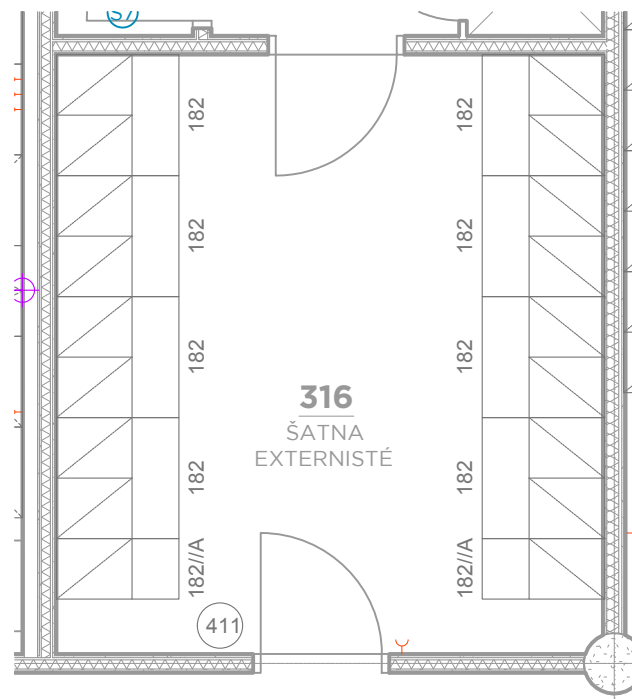

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	--- / ---

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

☒ 230V	počet
☐ 230V - P (přepětová)	1
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

☐ datové (2xRJ45)	počet
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

☐ voda studená (S)	počet	centrální zdroj
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

DATUM, PODPIS

2019 - 03 - 05


OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

316 - ŠATNA EXTERNISTÉ

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	316	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

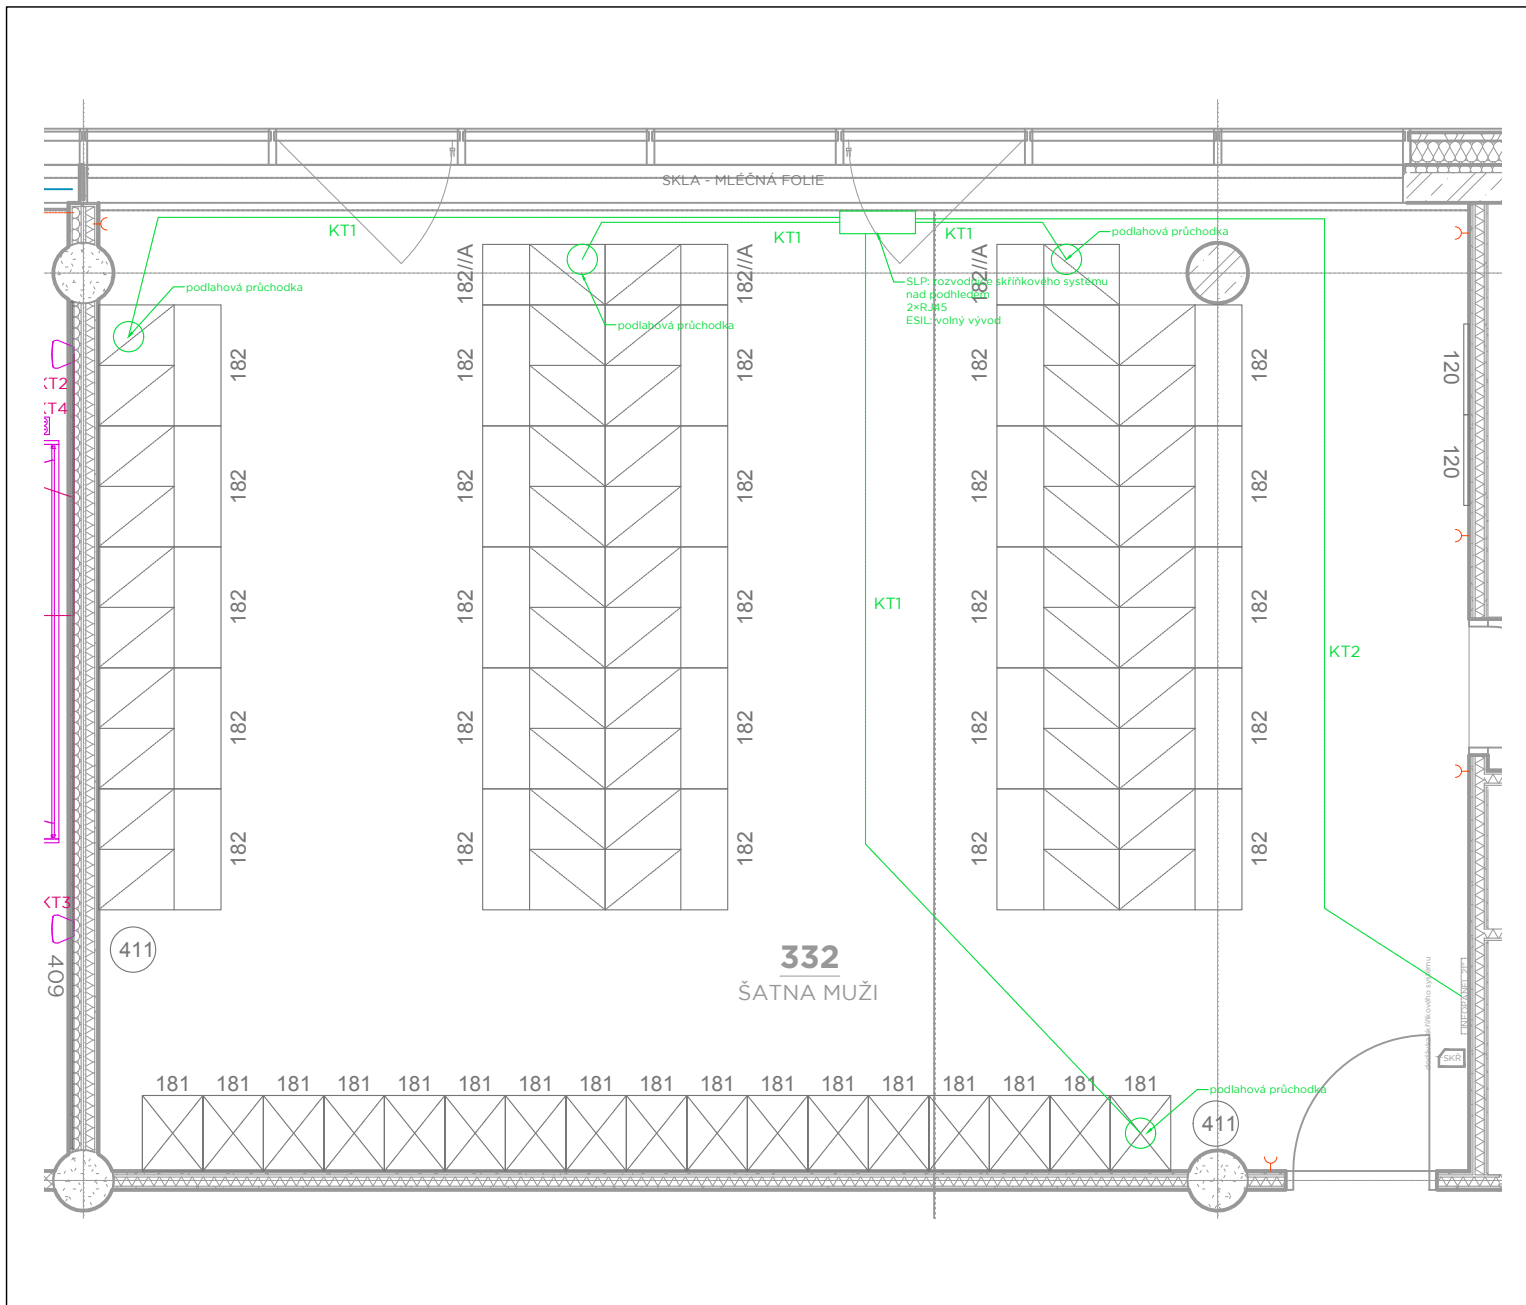

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	vnitřní rolety, el. mot. ovládání
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

☒ 230V	počet
☐ 230V - P (přepětová)	5
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

☐ datové (2xRJ45)	počet
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

☐ voda studená (S)	počet	centrální zdroj
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky	
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanelu	

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

332 - ŠATNA MUŽI

AiD team

SIMU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	332	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 4.NP

Výpis šatních skříněk

KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

407- šatna operačního sálu

181								14	kartový systém online zámků		
182								10	kartový systém online zámků		

408 - filtr


182								6	kartový systém online zámků		
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--

412 - šatna operačního sálu

181								14	kartový systém online zámků		
182								10	kartový systém online zámků		

418 - filtr

182								6	kartový systém online zámků		
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--

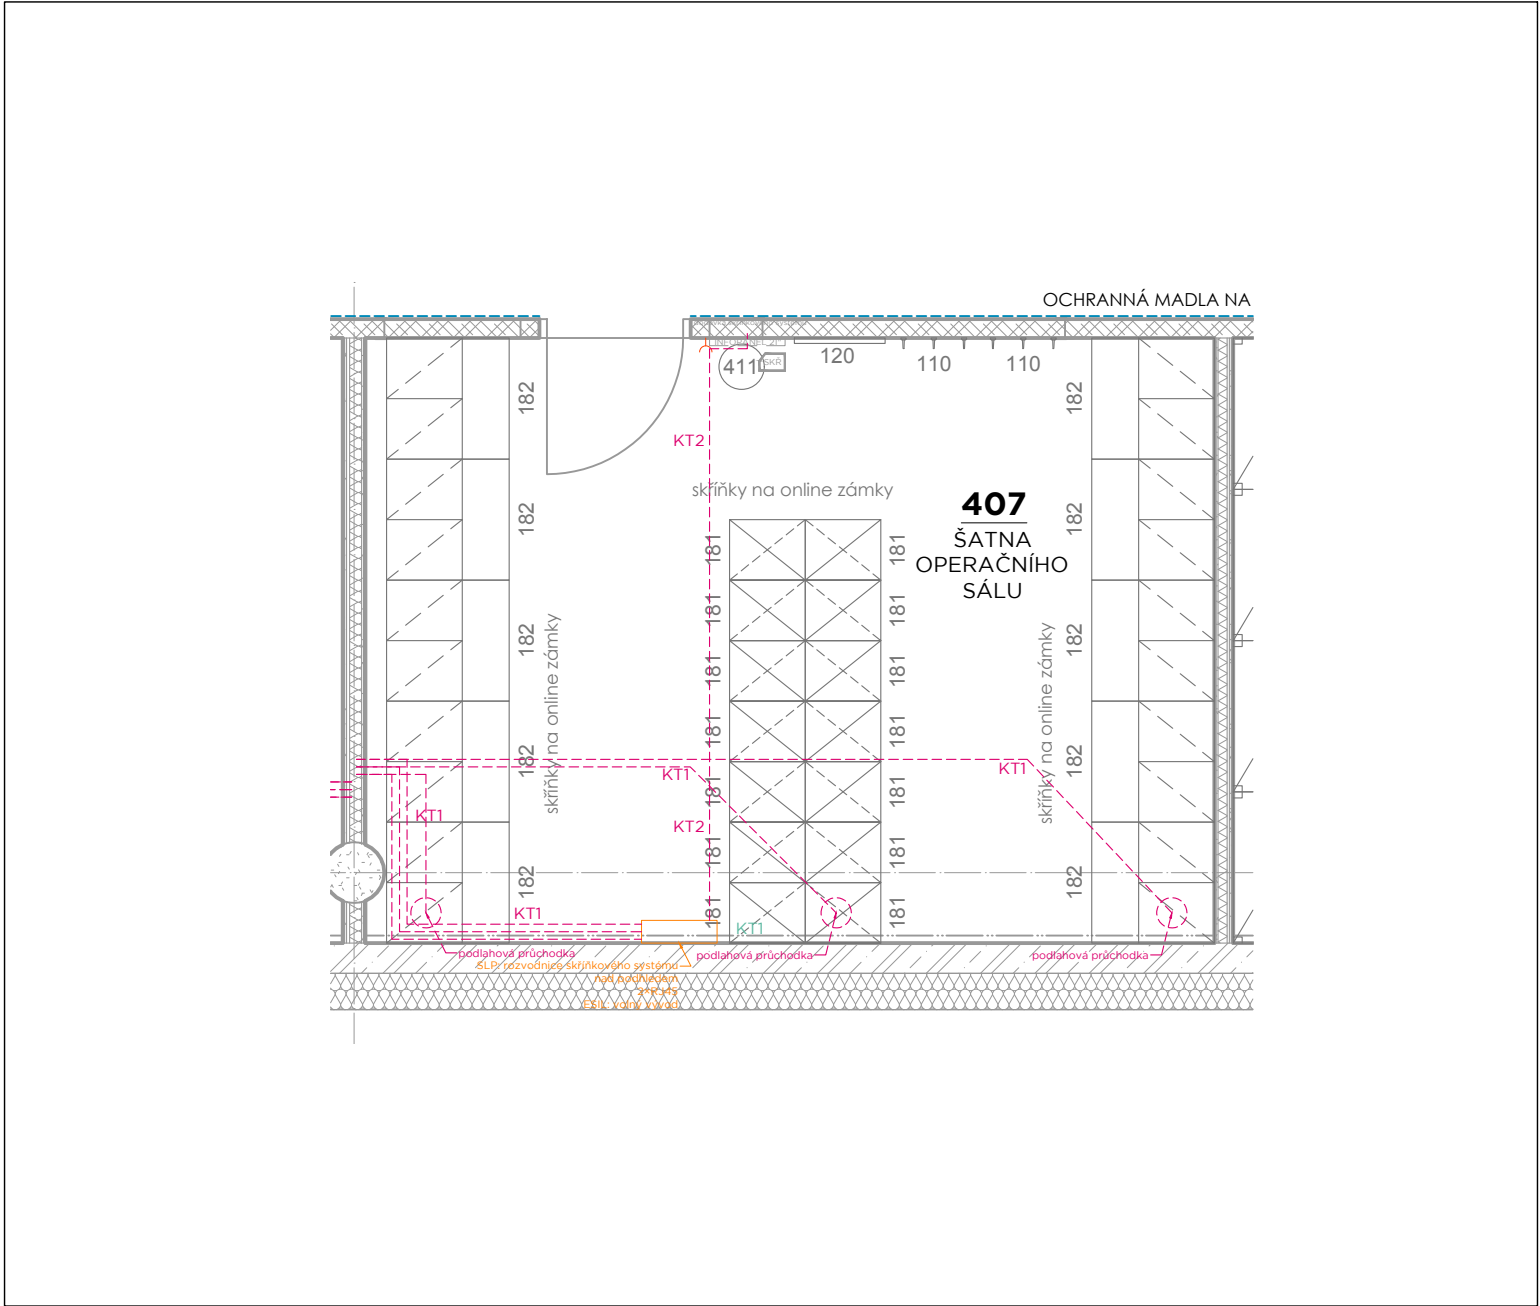

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ...
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	... / ...

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	...
jiná stavební připravenost	...

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	2
☐ 230V - P (přepětová)	...
☐ 230V - UPS	...
☐ 230V - volný vývod	...
☐ 400V	...
☐ 400V - volný vývod	...

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☒ datové (2xRJ45)	1
☐ datové (1xRJ45)	...
☐ počet telefonů	...

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	...	☐
☐ voda teplá (T)	...	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	...	☐
☐ zemní plyn (P)	...	☐

POZNÁMKA

KT1 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky	...
KT2 - Ø40 - z rozvodnice skříňkového systému do infopanely	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

407 - ŠATNA OPERAČNÍHO SÁLU

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	407	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

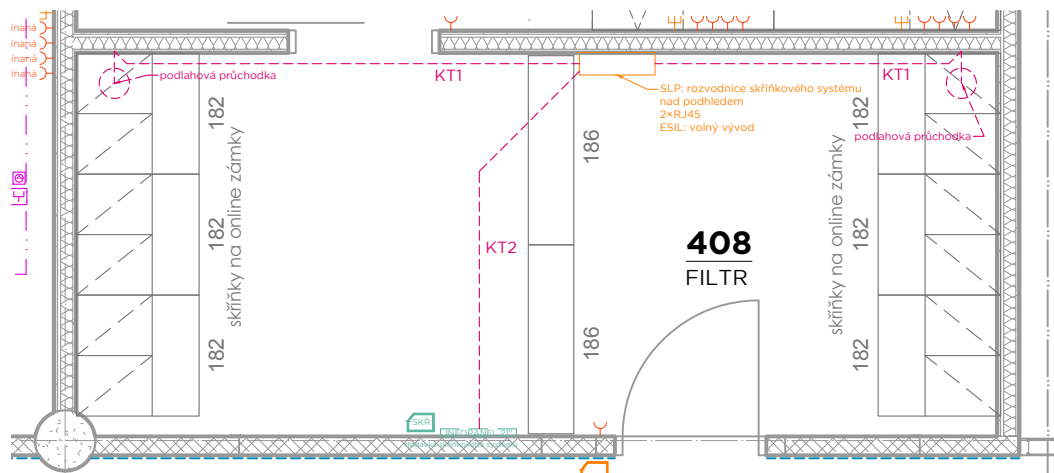

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	1
☐ 230V - P (přepětová)	---
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☐ datové (2xRJ45)	---
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	---	☐
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

KT1: Ø40: z rozvodnice skříňkového systému do podlahové průchodky	---
KT2: Ø40: z rozvodnice skříňkového systému do infopanely	---
---	---
---	---
---	---


DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

408 - FILTR

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	408	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

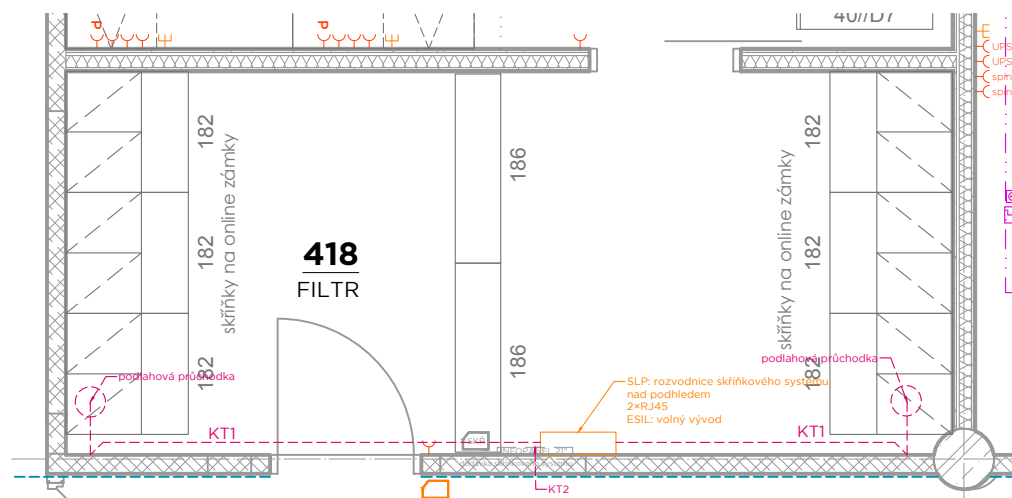

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	500 lx
teplota v letním období/vlhkost	26°C (Δt6°C) / ---
teplota v zimním období/vlhkost	20°C / ---
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---/---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	1
☐ 230V - P (přepětová)	---
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☐ datové (2xRJ45)	---
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘIVEZENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	---	☐
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

KT1: Ø40: z rozvodnice skříňkového systému do podlahové přechodka	---
KT2: Ø40: z rozvodnice skříňkového systému do infopanelu	---

DATUM, PODPIS

2019 - 08 - 09

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

418 - FILTR

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	418	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION

SIM - SIMULAČNÍ CENTRUM MU - 5.NP

Výpis šatních skříněk


KÓD PRVKU	SPECIFIKACE							POČET KUSŮ	POZNÁMKA	Investice celkem bez DPH	Neinvestice celkem bez DPH
	úpravy	povrch	výlevka	další výbava	odpad	média	média 2				

528 - šatna zaměstnanci

182								4	číselné zámky		
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--	--

543 - šatna zaměstnanci

182								4	číselné zámky		
-----	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------	--	--

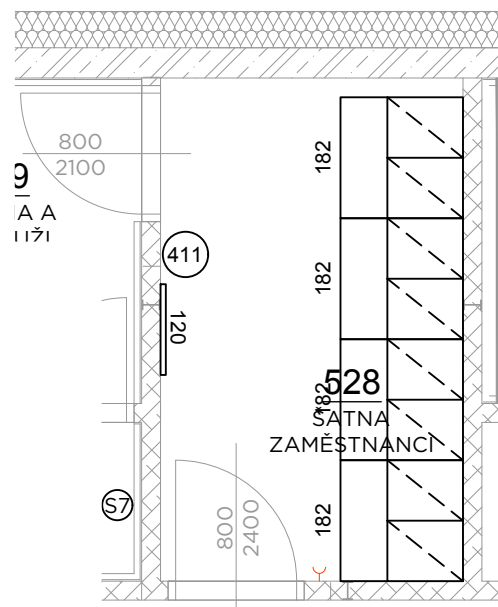

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C
teplota v zimním období/vlhkost	20°C
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	---

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový kovový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	---
jiná stavební připravenost	---

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	1
☐ 230V - P (přepětová)	---
☐ 230V - UPS	---
☐ 230V - volný vývod	---
☐ 400V	---
☐ 400V - volný vývod	---

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☐ datové (2xRJ45)	---
☐ datové (1xRJ45)	---
☐ počet telefonů	---

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	---	☐
☐ voda teplá (T)	---	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	---	☐
☐ zemní plyn (P)	---	☐

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

DATUM, PODPIS

2019 - 04 - 15

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

528 - ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ

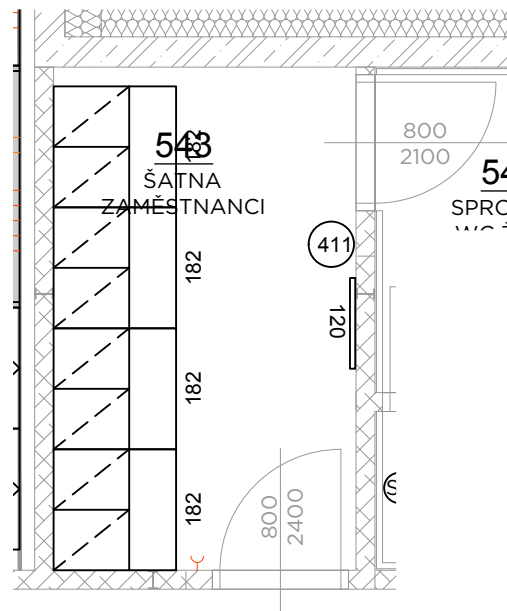

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlenost (Lx)	200 lx
teplota v letním období/vlhkost	20°C/...
teplota v zimním období/vlhkost	20°C/...
VZT nucené prostorové větrání	ano
chlazení (indukční jednotka/split)	...

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový - 3000 mm
stěny (povrch)	malba
podlaha	linoleum, sokl - 50 mm
stínění (zatemnění)	...
jiná stavební připravenost	...

ZÁSUVKY - SILNOPROUD

	počet
☒ 230V	1
☐ 230V - P (přepětová)	...
☐ 230V - UPS	...
☐ 230V - volný vývod	...
☐ 400V	...
☐ 400V - volný vývod	...

ZÁSUVKY - SLABOPROUD

	počet
☐ datové (2xRJ45)	...
☐ datové (1xRJ45)	...
☐ počet telefonů	...

PŘÍVEDENÁ MÉDIA

	počet	centrální zdroj
☐ voda studená (S)	...	☐
☐ voda teplá (T)	...	☐
☐ stlačený vzduch (SV)	...	☐
☐ zemní plyn (P)	...	☐

POZNÁMKA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DATUM, PODPIS

2019 - 04 - 15

OZNAČENÍ / NÁZEV MÍSTNOSTI

543 - ŠATNA ZAMĚSTNANCI

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
SIM	DVD	000	00	543	00
PROJECT	PHASE	BUILDING TITLE	PART	NO.	REVISION