

KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU


BRNO-BOHUNICE, ČESKÁ REPUBLIKA



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Investor	MASARYKOVA UNIVERZITA
Generální dodavatel	Sdružení IDPS s.r.o. + OHL ŽS, a.s.
TDI	INVIN s. r. o.
Generální projektant	AID team a.s.
Přímý zpracovatel	EBM TZB, s.r.o.

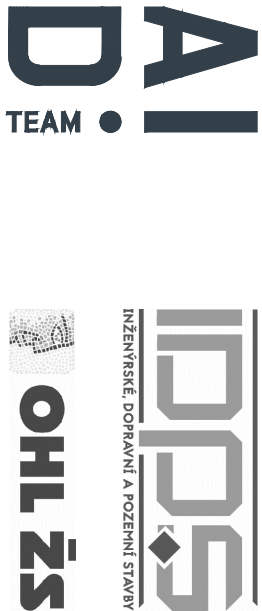

Revize	
00	2019 - 05 - 15
04	2020 - 05 - 04 doplnění DALI na chodbách SYNEK
05	
06	

Vypracoval	Martin SYNEK
Ved. projektant	Martin SYNEK

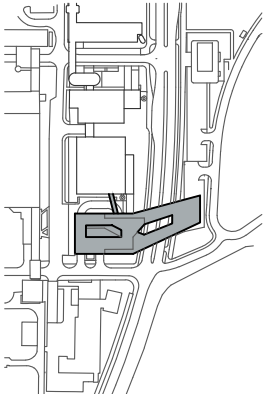

±0,000 = 275,900 BPV

Číslo zakázky	3413 - 30
Stavba	SIM
Stupeň	RDS
Název PS - SO	D 101 - SIMULAČNÍ CENTRUM MU
Část	10 - ELEKTROINSTALACE


Název výkresu	PATROVÝ ROZVADĚČ 2NP
Datum	2020 - 05 - 04
Formát	31 × A4
Měřítko	není

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
SIM	RDS	D 101	10	030	04

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz

okruhy napájené z traťa

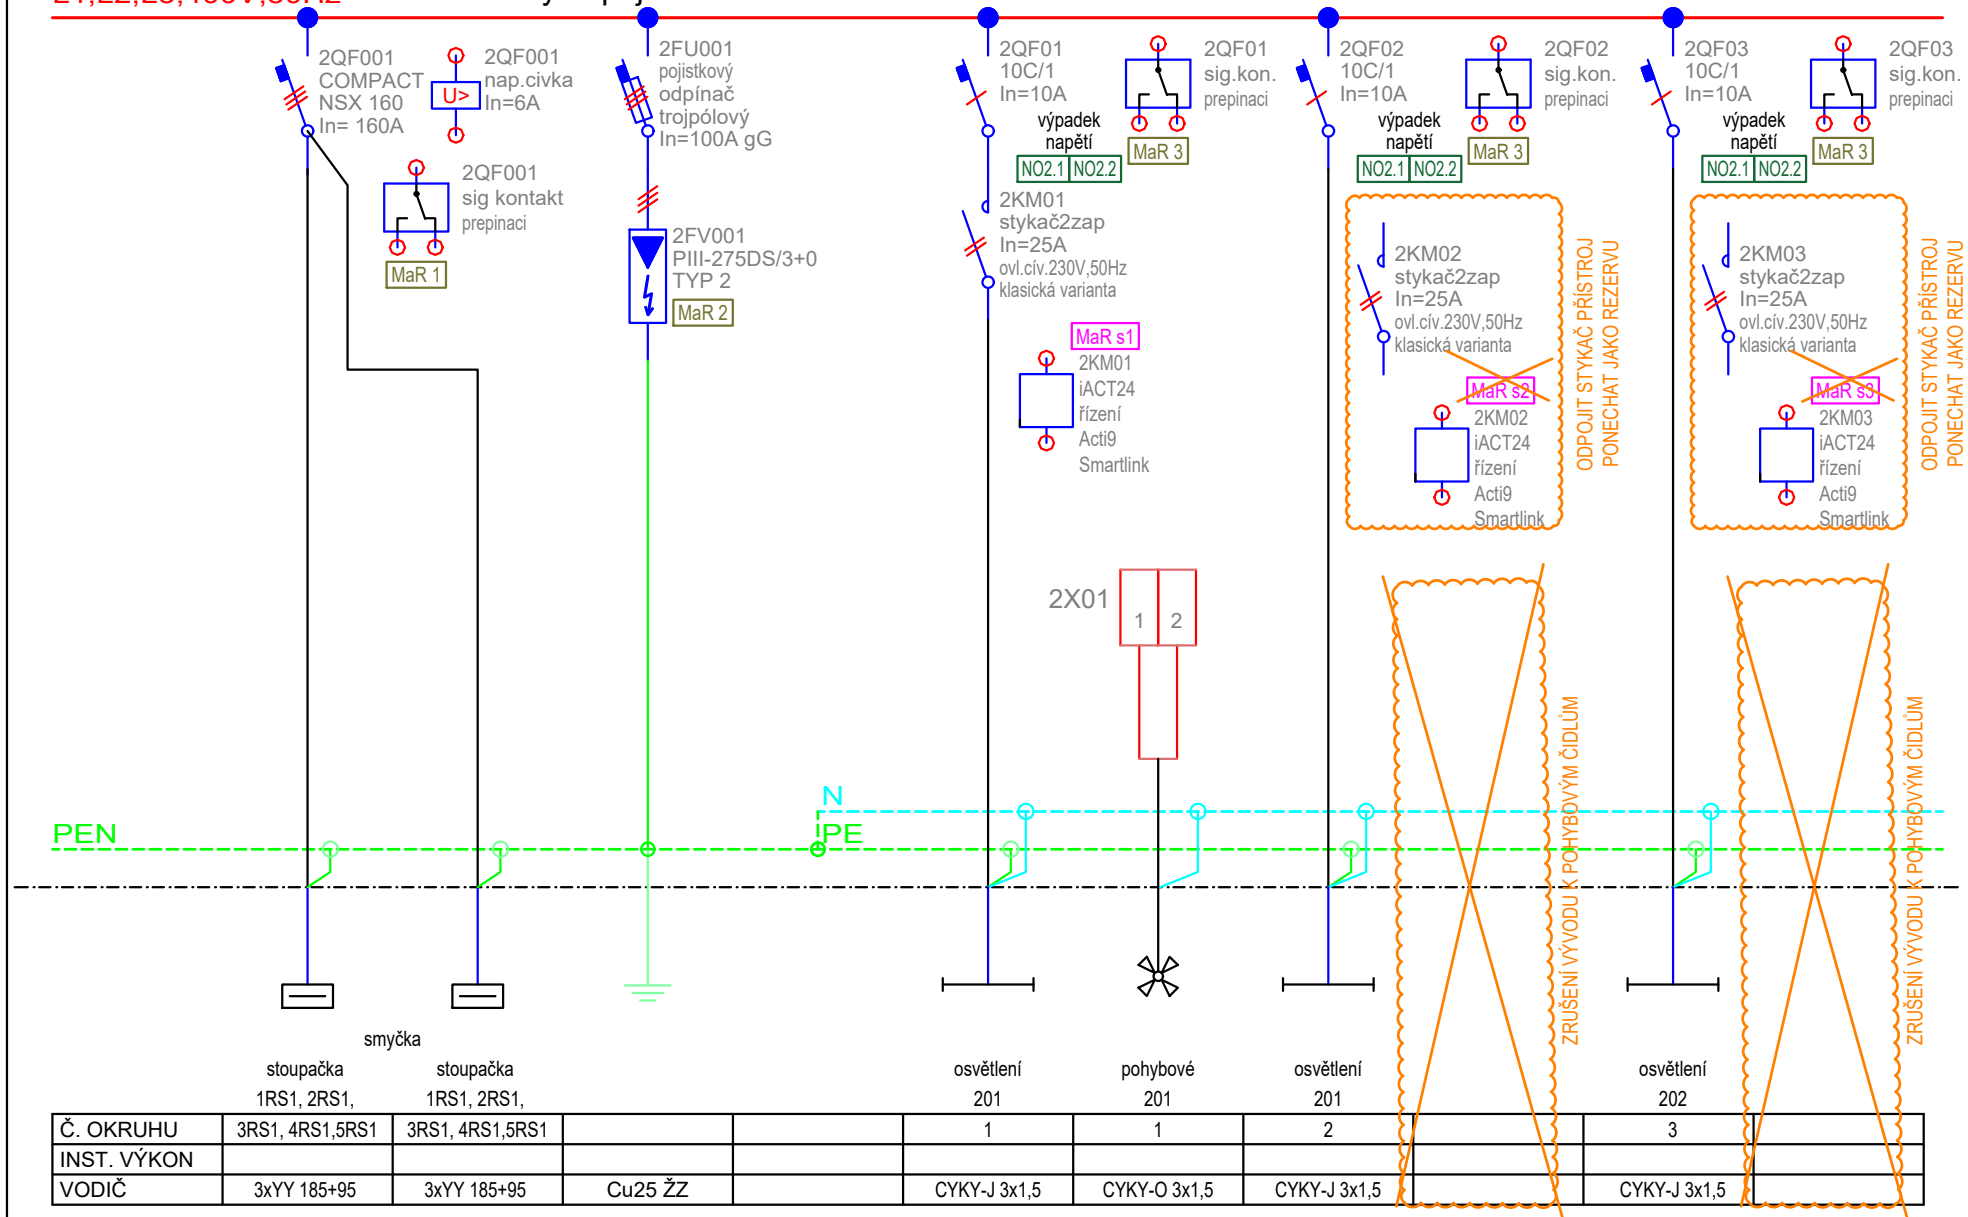

Název výkresu

Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

2020 - 05 - 04 doplnění DALI na chodbách SYNEK

Datum

2020 - 05 - 04

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	04	1.01

L1,L2,L3,400V,50Hz

[illegible]

Název výkresu

2020 - 05 - 04 doplnění DALI na chodbách SYNEK




Datum

2020 - 05 - 04

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	04	1.02

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

L1,L2,L3,400V,50Hz okruhy napájené z traťa

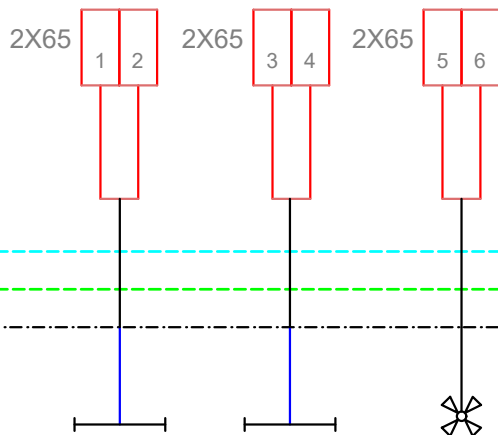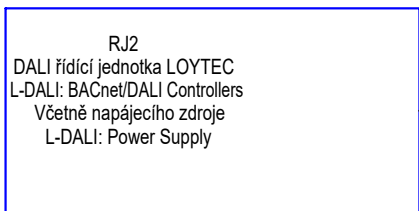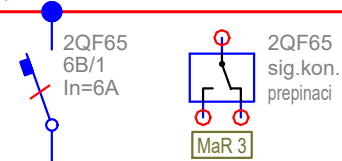

DOPLNĚNO

Řídící

NOVÝ LIST

Č. OKRUHU	DALI1	DALI2	DALI3	signál MaR						
INST. VÝKON										
VODIČ	JE-Y (St)Y 1x2x0,8	JE-Y (St)Y 1x2x0,8	JE-Y (St)Y 1x2x0,8	kabel dodávka MaR						

Název výkresu Rozvaděč SIM.201.EL.0000/2RS1

2020 - 05 - 04 doplnění DALI na chodbách SYNEK

Datum 2020 - 05 - 04

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize	list číslo
SIM	RDS	D 101	10	030	04	1.22