

LEGENDA SVÍTIDEL



	LED SVÍTIDLO Ø375 mm
	LED SVÍTIDLO 600x600 mm

LEGENDA PRVKŮ


	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
	VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, IP44
	TLAČÍTKO
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ Č.6
	VYPÍNAČ ŘAZENÍ Č.6, IP44
	ZÁSUVKA 230V
	VÝVOD 230V
	SIGNALIZAČNÍ TABLO
	NOUZOVÉ TLAČÍTKO
	VYPÍNAČ NOUZOVÉ SIGNALIZACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
5020	ÚKLID	3.46
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		3.46

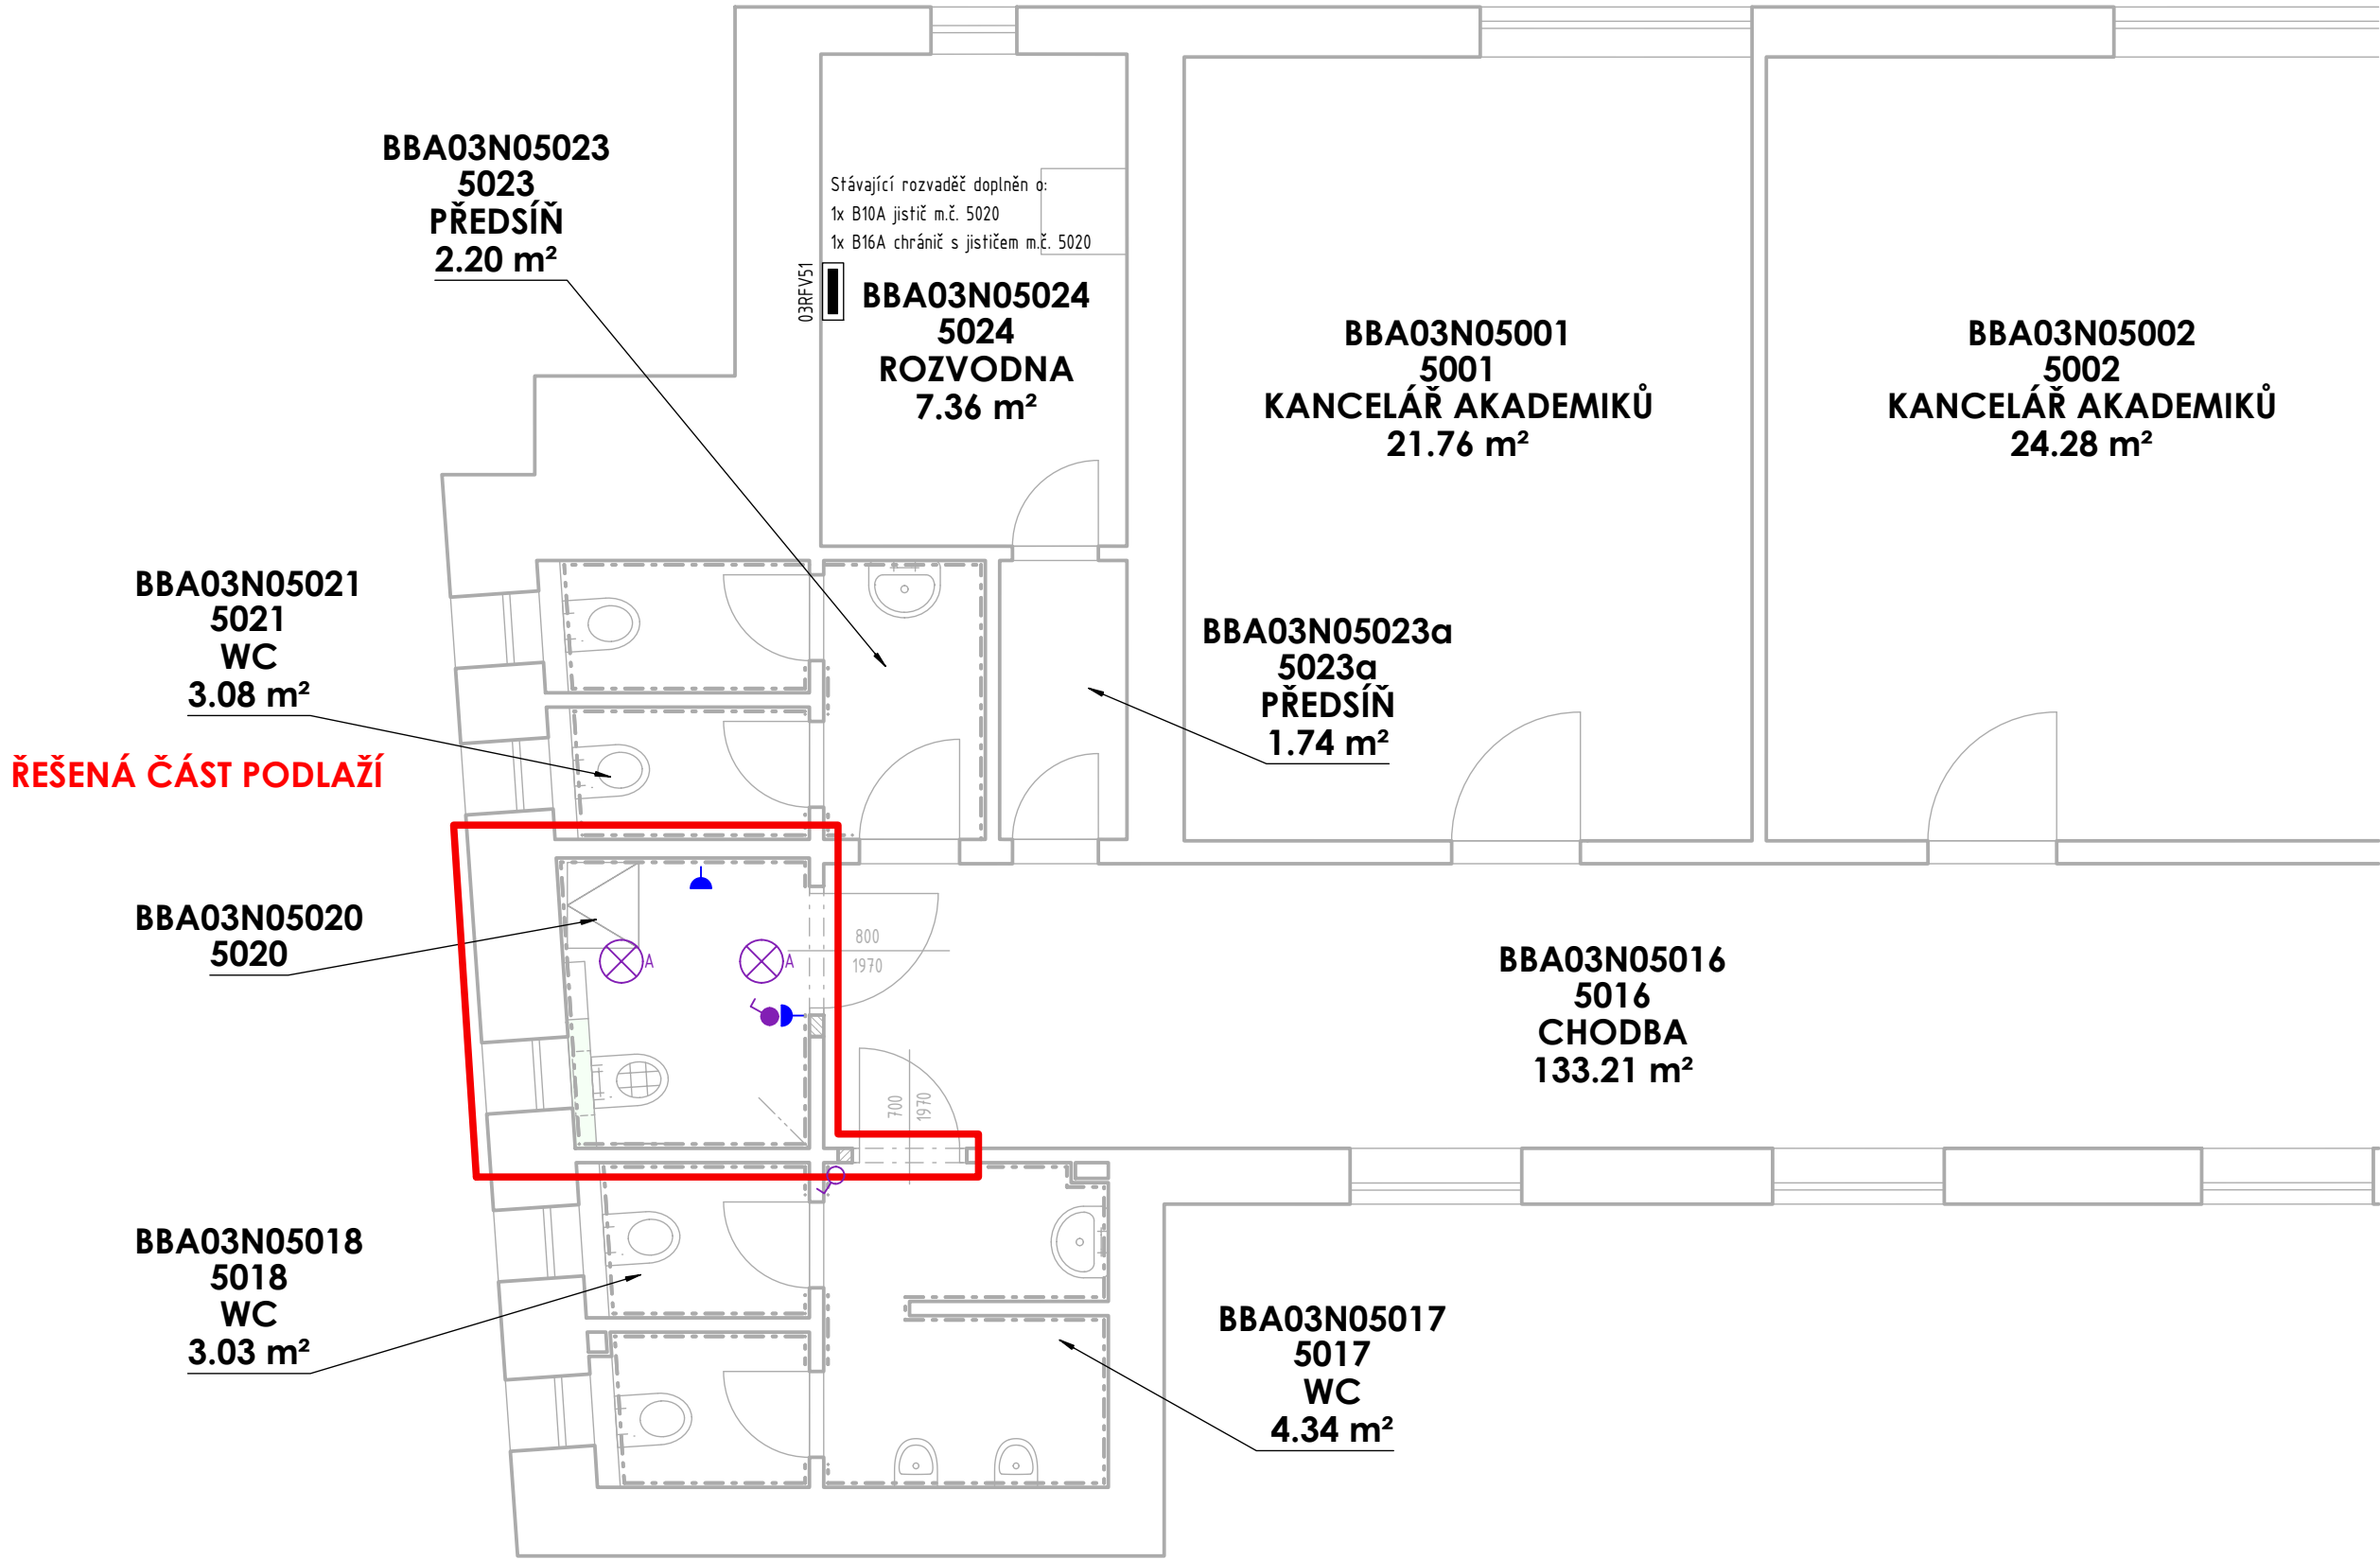

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = PODLAHA 1.PP
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:		Masarykova univerzita		Masarykova univerzita	
				Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	
				tel.: +420 549 491 011	
				e-mail: info@muni.cz	

PROJEKTANT:				 <div>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/s.1 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</div>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK			
VYPRACOVAL:	Ing. Antonín PAVELKA			
	Adam SKÁCELÍK			
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ			

ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.4.7. ELEKTROTECHNIKA	
-------------------	--	--------------------------	--

MU - stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 - projektant Rekonstrukce hygienického zařízení 1.PP-5.NP	FORMÁT	6×A4
	DATUM	11/2020
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-568-DPS
	K.ú. Staré Brno, parc.č. 1626	MĚŘITKO:
PŮDORYS 5.NP	1 : 50	02-D.1.4.7.b.06.