


318
ODBORNÁ
UČEBNA -
BROUŠENÍ

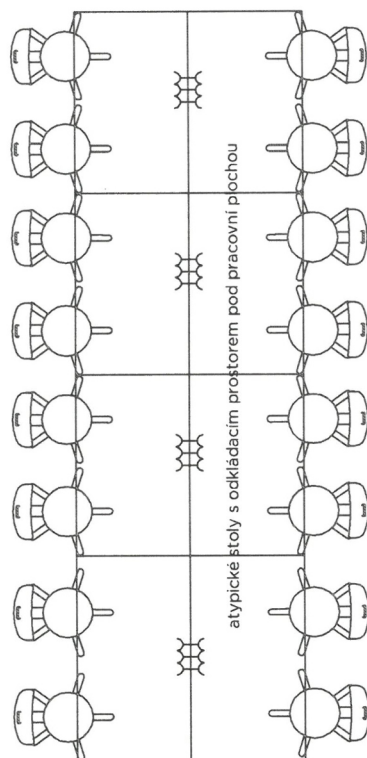

výška pracovní plochy 1,1 m

interiérové stínění - rolety

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	300 - 1000 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	20 + 1

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	akustický rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (omyvatelný nátěr)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	---

SILNOPROUD

230V	26
230V - nábytek	24
230V - P (přepětová)	14

SLABOPROUD

2x RJ45	16
---------	----

POZNÁMKA

- Odhlučnění místnosti - velký hluk
- Interiérové stínění - rolety

Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

318 - ODBORNÁ UČEBNA - BROUŠENÍ

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	výkres	reviz
SSC	DSP	001	03	318	00