

## PARAMETRY PROSTŘEDÍ

| vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51) | N        |
|------------------------------------|----------|
| osvětlení                          | 500 lx   |
| vzduchotechnika                    | ne       |
| chlazení                           | ano      |
| návrhová teplota chlazení/vlhkost  | 26°C / - |
| návrhová teplota vytápění/vlhkost  | 20°C / - |
| počet osob                         | 1 + 1    |

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| podhled (výška)            | rástrový (3000) |
| stěny (povrch)             | SDK (malba)     |
| podlaha                    | linoleum        |
| stinění                    | ano             |
| jiná stavební připravenost | ---             |

**SILNOPROUD**

|                      |   |
|----------------------|---|
| 230V                 | 5 |
| 230V - nábytek       | 5 |
| 230V - P (přepětová) | 2 |
| 230V - UPS           | 2 |


**SLABOPROUD**

---



---

2x RJ45 3

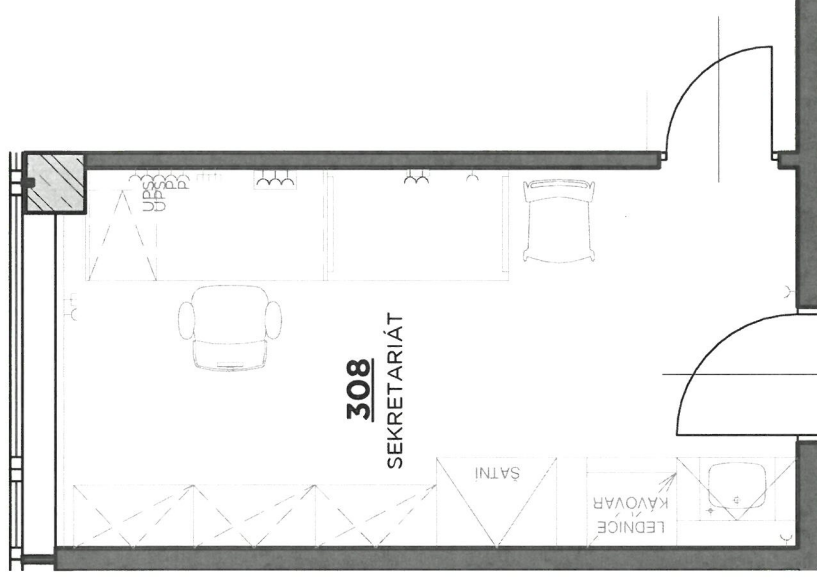

2021 - 11 - 15

Datum, podpis

Označení / název místnosti

## SEKRETARIÁT

| stavb | stupe | číslo PS - SO | čas | vykres | reviz |
|-------|-------|---------------|-----|--------|-------|
| SSC   | DSP   | 001           | 03  | 308    | 00    |