

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	24°C / -
počet osob	16

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	zvýšená únosnost příček - zavešení konstrukcí

SILNOPROUD

230V	12
230V - P (přepětová)	11
230V - UPS	2

SLABOPROUD

2x RJ45	3
---------	---

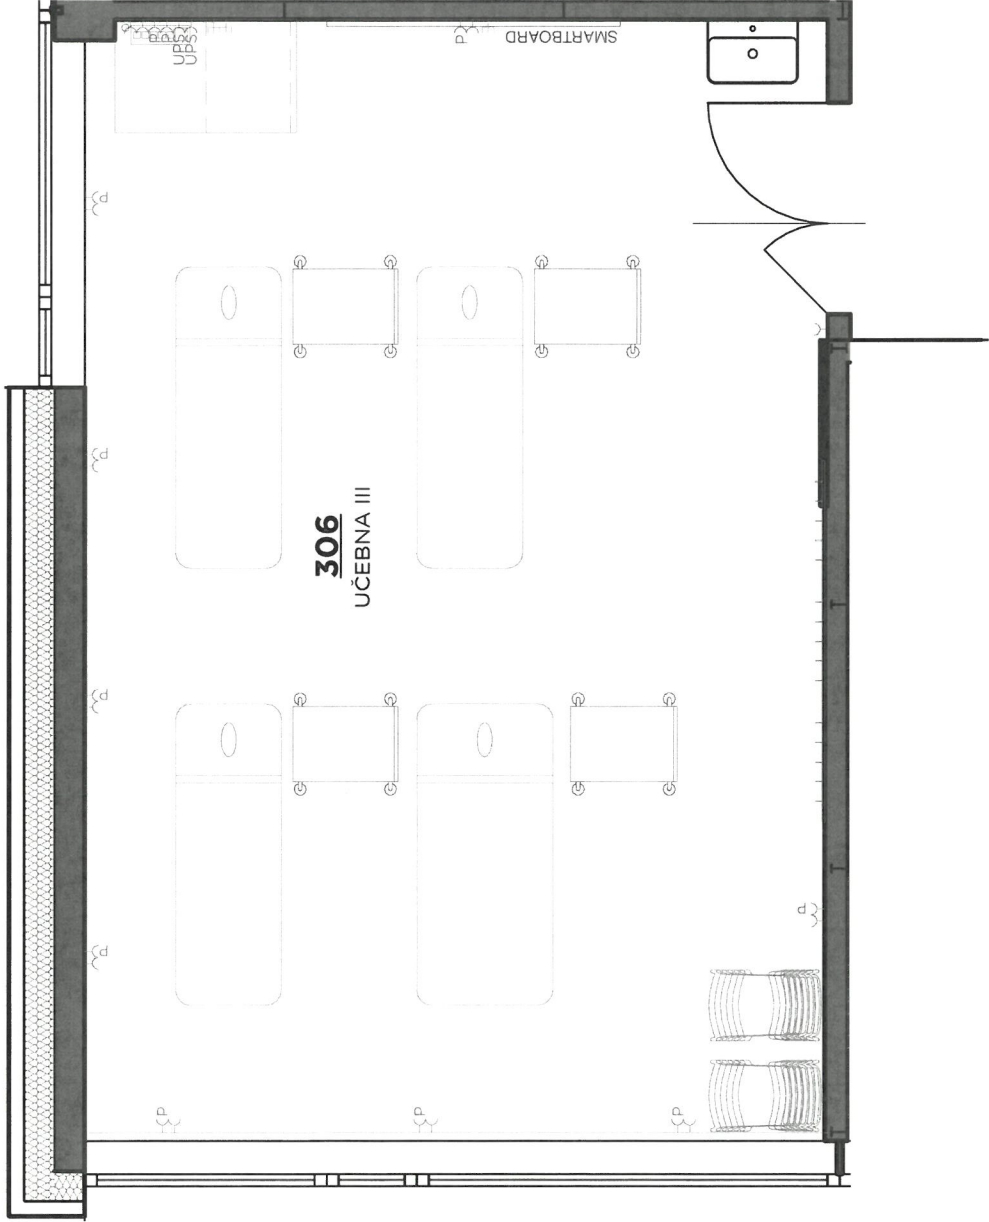

  
Datum, podpis

2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

UČEBNA III

stavb	stave	číslo PS - SO	čas	vykres	reviz
SSC	DSP	001	03	306	00