

## PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vlivy (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ano, indukční jednotka
chlazení	ano, indukční jednotka
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	1 + 4

## STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	

# SILNOPROUD


230V	4
230V - nábytek	6
230V - P (přepětová)	2
230V - UPS	2

# SLABOPROUD

---

---

2×RJ45 4

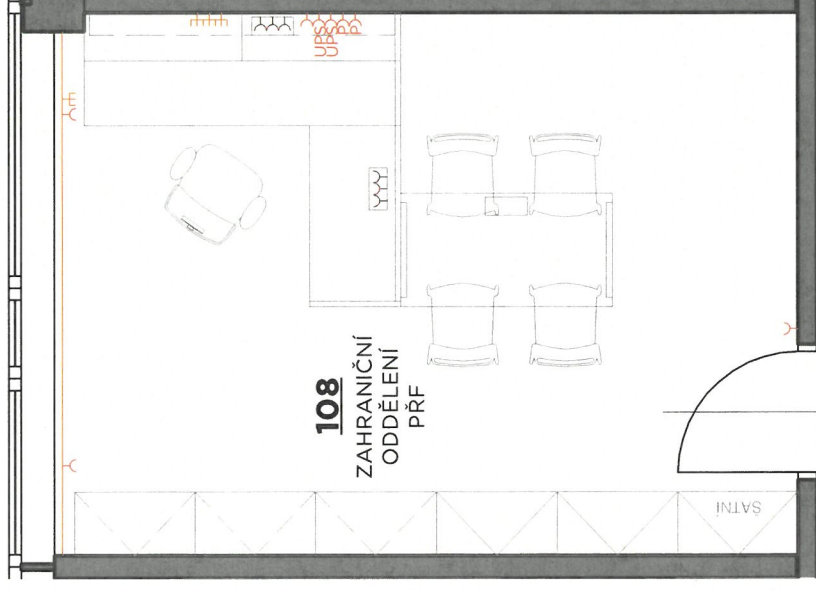

2021 - 11 - 15

Datum, podpis

Označení / název místnosti

## 108 - PRACOVNA - ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ

stavb	stupe	číslo PS - SO	čas	vykros	reviz
SSC	DSP	001	03	108	00