

PARAMETRY PROSTŘEDÍ

vnější vliv (dle ČSN 332000-5-51)	N
osvětlení	500 lx
vzduchotechnika	ne
chlazení	ano
návrhová teplota chlazení/vlhkost	26°C / -
návrhová teplota vytápění/vlhkost	20°C / -
počet osob	4

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST


podhled (výška)	rastrový (3000)
stěny (povrch)	SDK (malba)
podlaha	linoleum
stínění	ano
jiná stavební připravenost	zvýšená únosnost příček - zavěšení konstrukcí

SILNOPROUD

230V	8
230V - nábytek	2
230V - P (přepětová)	8
230V - UPS	2


SLABOPROUD

2x RJ45	2
---------	---

  
Datum, podpis  
2021 - 11 - 15

Označení / název místnosti

KABINET

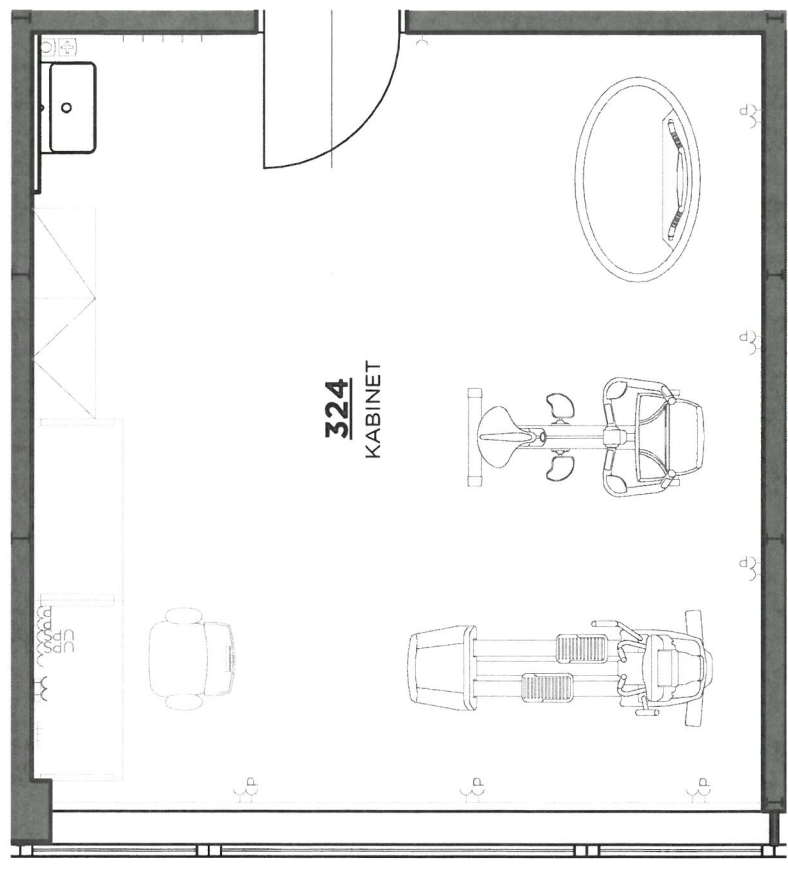

stavb	stupa	číslo PS	SO	čas	vykres	reviz
SSC	DSP	001	03	324	00	00