

SCHÉMA PŘIPOJENÍ OHŘÍVAČE VZT


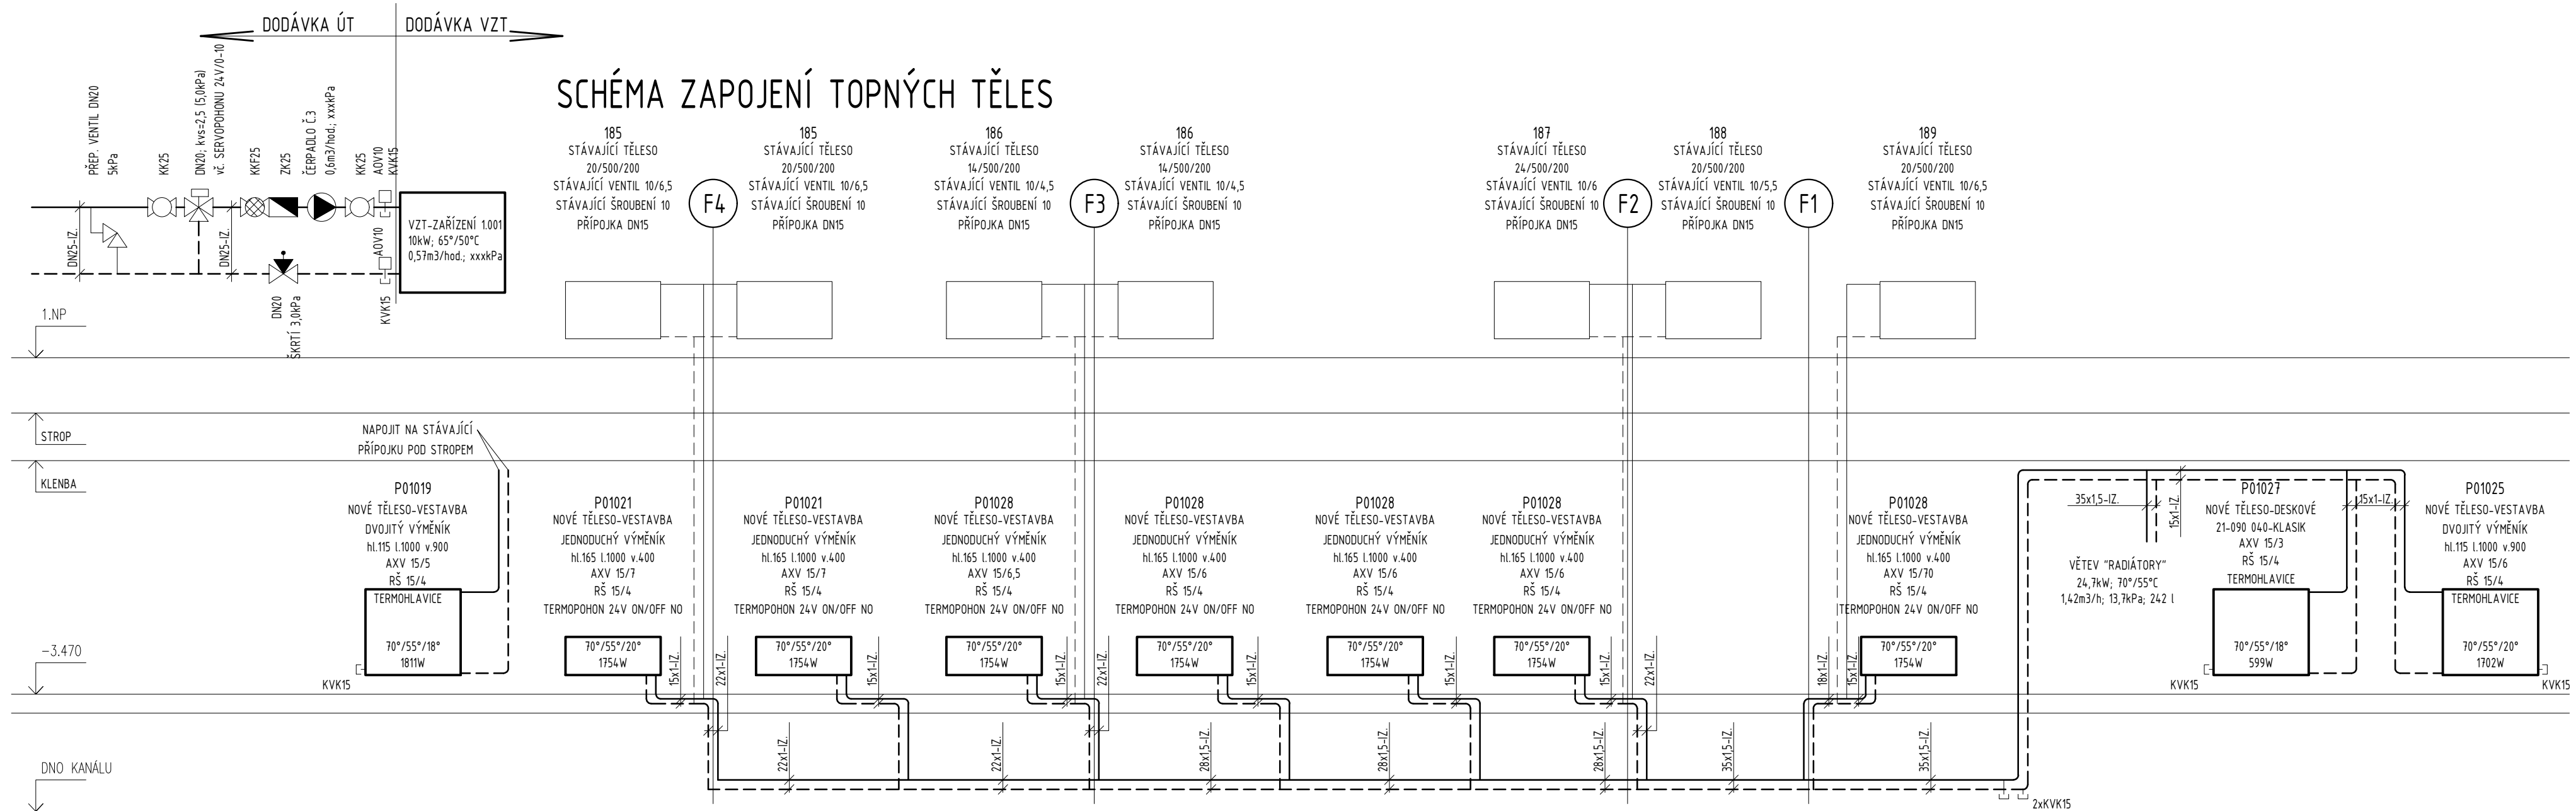



SCHÉMA DOPLNĚNÍ VĚTVÍ

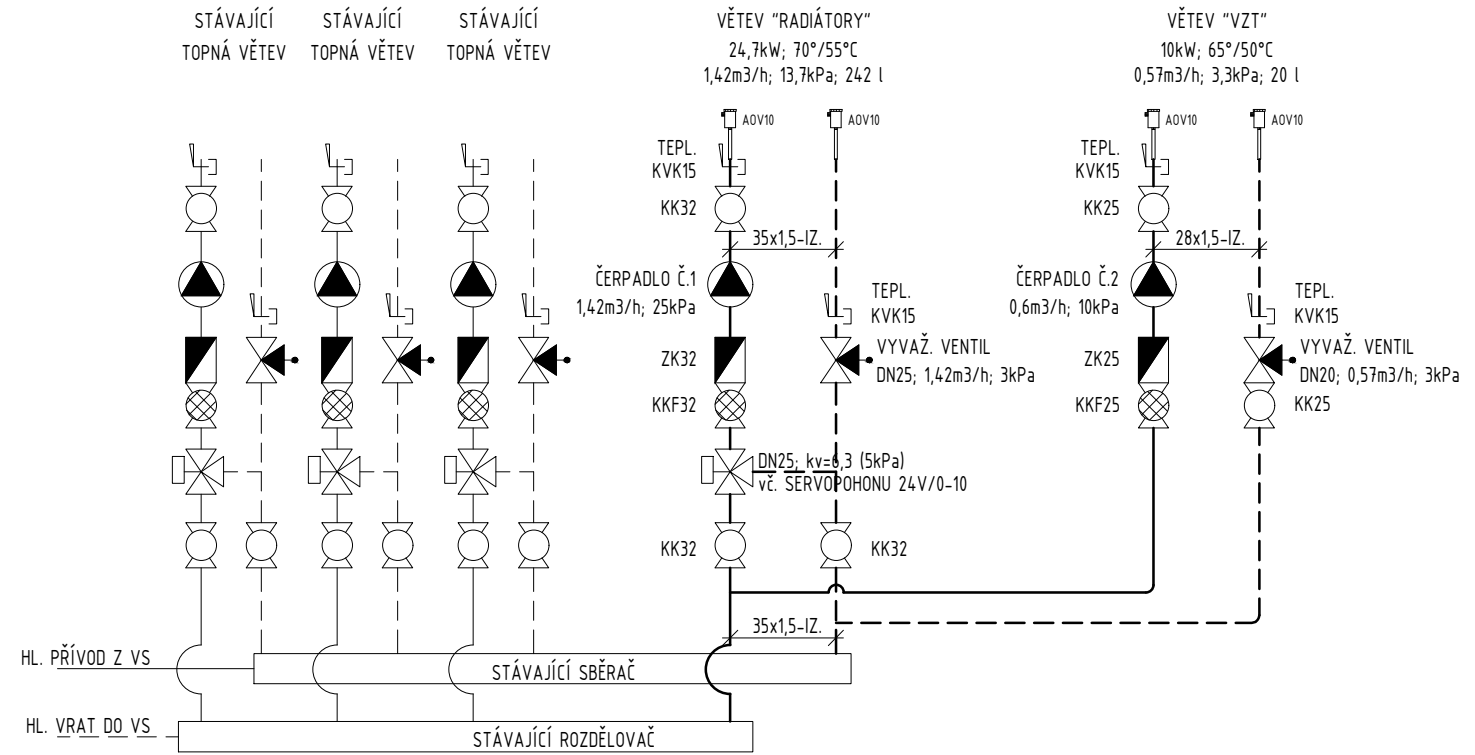

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B_{pv} ±0,000 = XXX m n. m.

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPEŇ PD: DSP + DPS		
REKTORÁT MU, ŽEROTÍNNOVO NÁM. 617/9, BRNO REKONSTRUKCE KLUBU V 1.PP	OBJEKT: REKTORÁT MU - KLUB V 1.PP		
INVESTOR A OBJEDNATEL: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno	PROFESÉ: D.1.4.3 VYTÁPĚNÍ		
MÍSTO STAVBY: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno parcela č.798, k.ú. Město Brno [610003]	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 20079392-4	AUTORIZACE:	
	DATUM: 07/2022		
	FORMÁT: 4 x A4		
	KOPIE:		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	MĚŘÍTKO: ---		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JANA MACÍKOVÁ, jmacikova@intar.cz			
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz			
ZHOTOVITEL ČÁSTI:  INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno tel.: +420 543 422 211 www.intar.cz, info@intar.cz	VÝKRES: SCHÉMA ZAPOJENÍ		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Hynek FARKA, hfarka@intar.cz	EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20079392/D143	ČÍSLO VÝKRESU: 04	REVIZE: .
VYPRACOVAL: Hynek FARKA, hfarka@intar.cz			