



PŮDORYS 6.NP

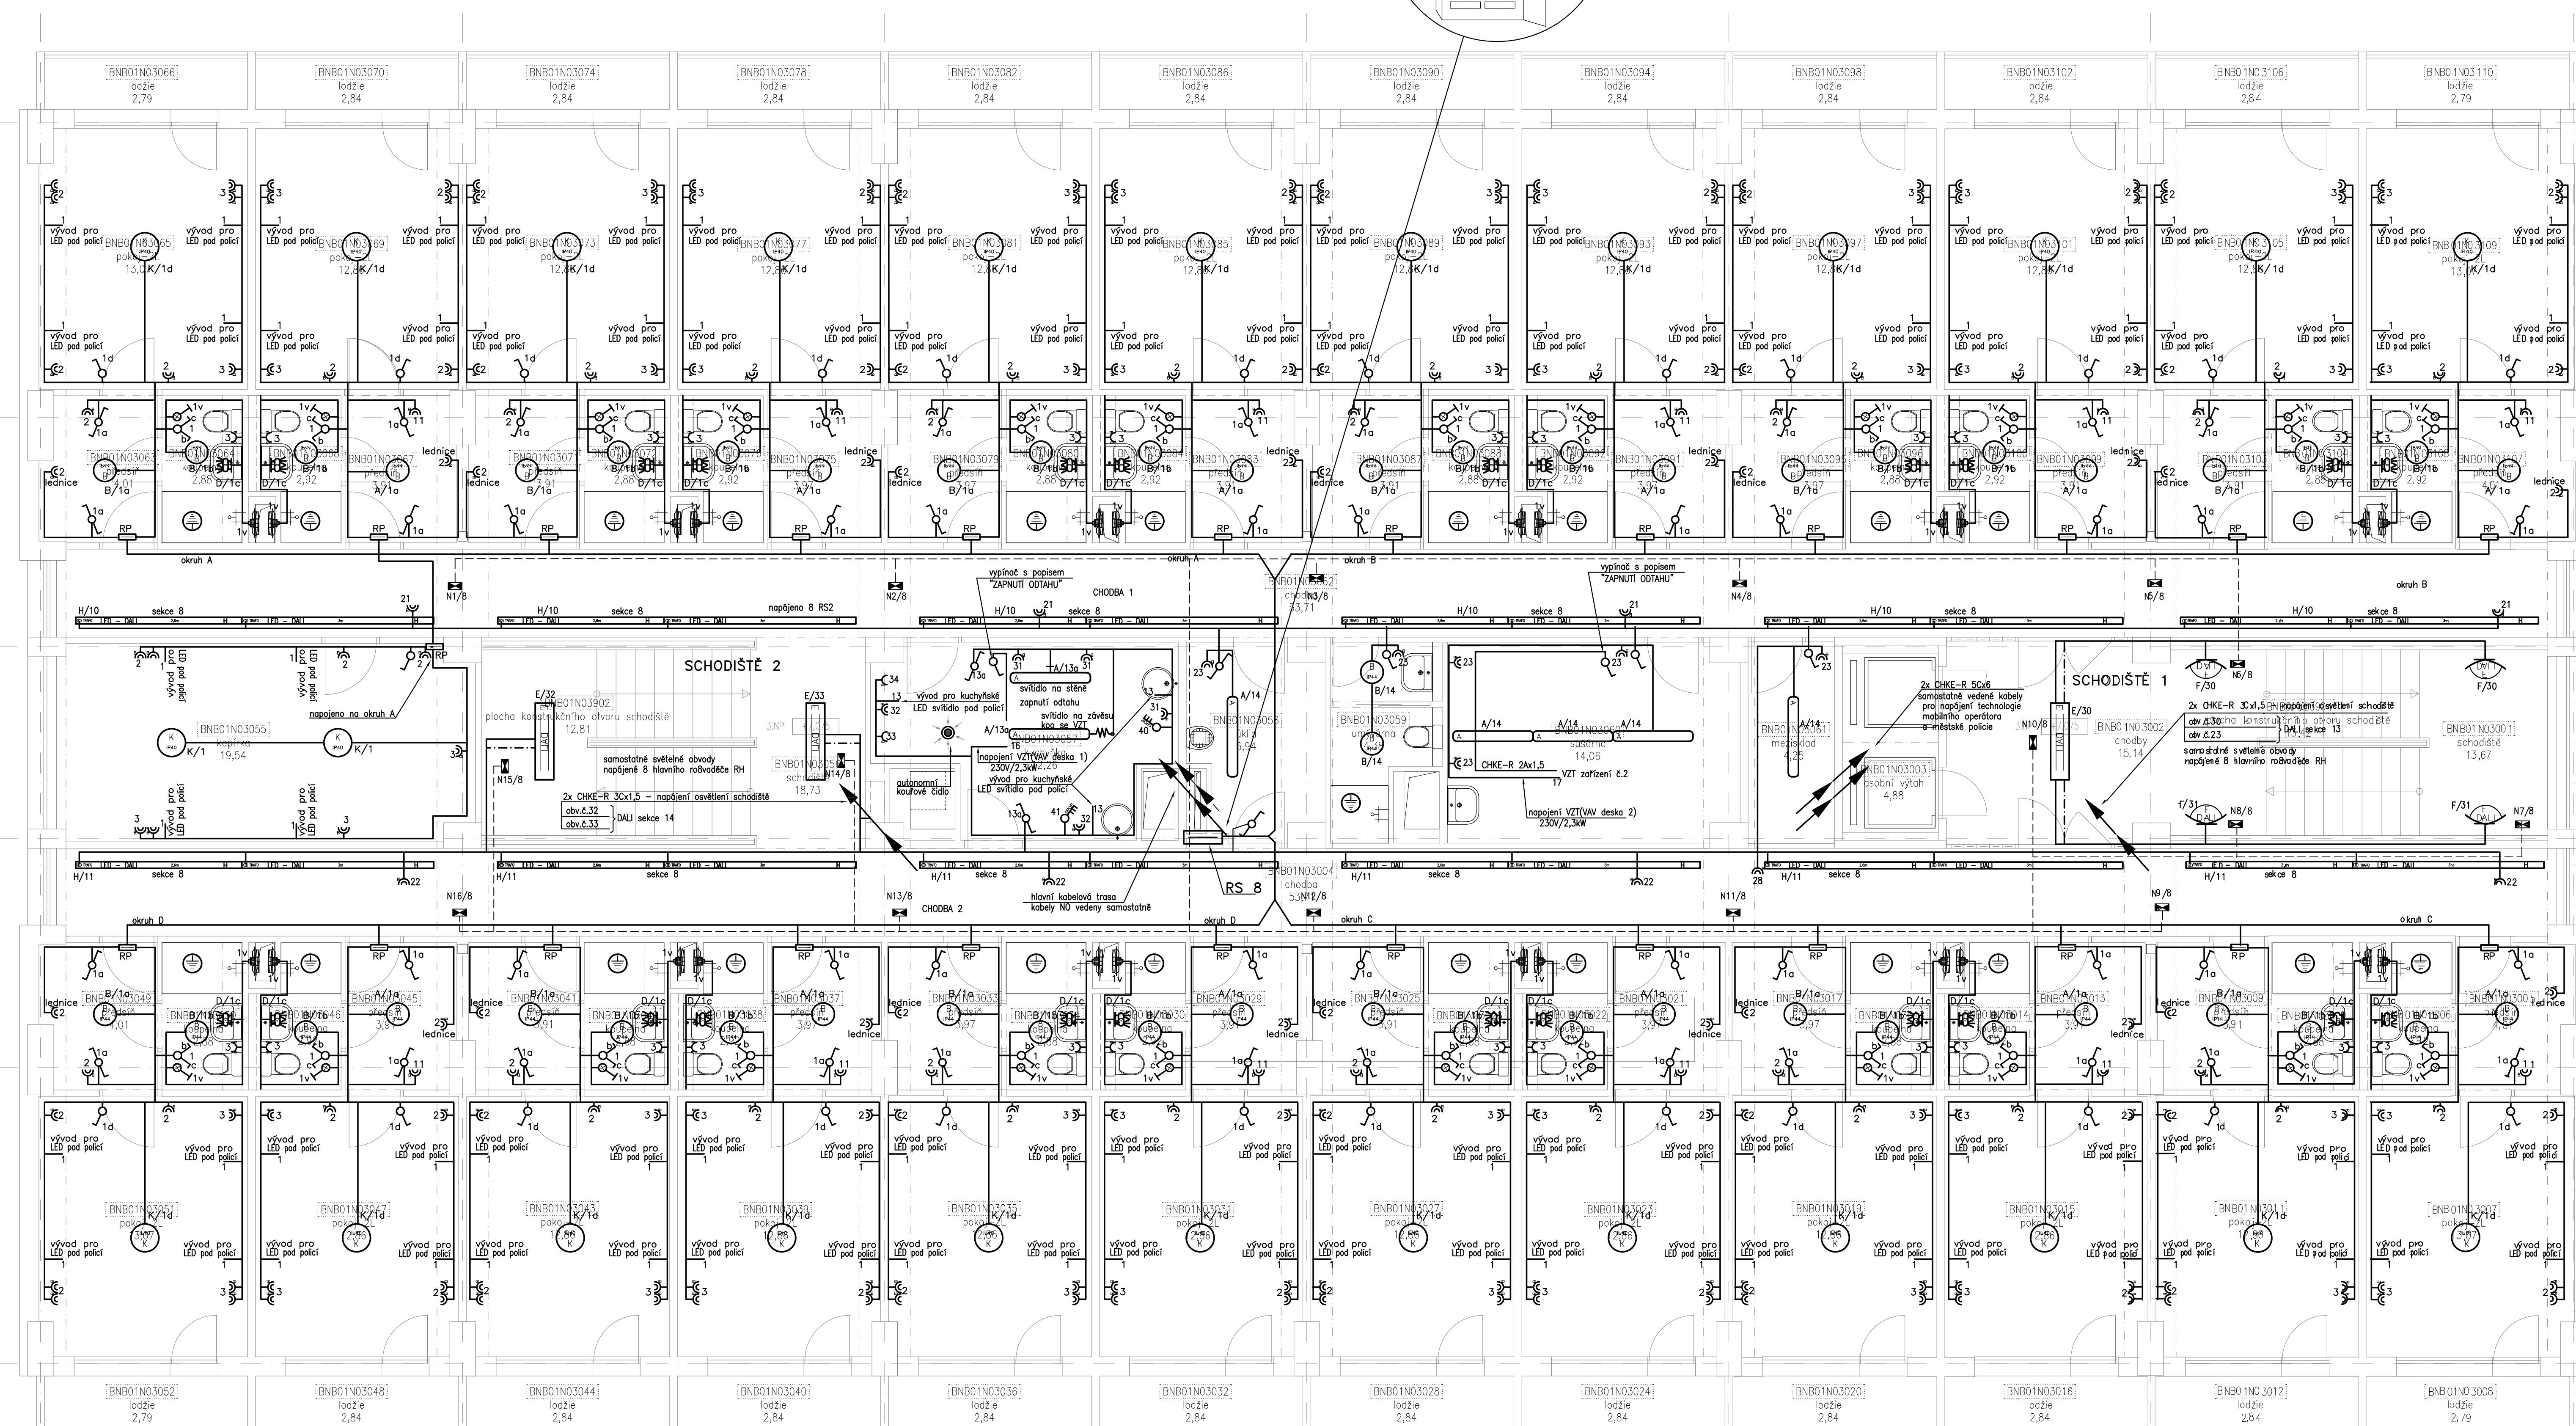


ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 e)
normami – základní izolaci živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňkem – doplněním bezpečnostních opatření

LEGENDA SVÍTIDEL

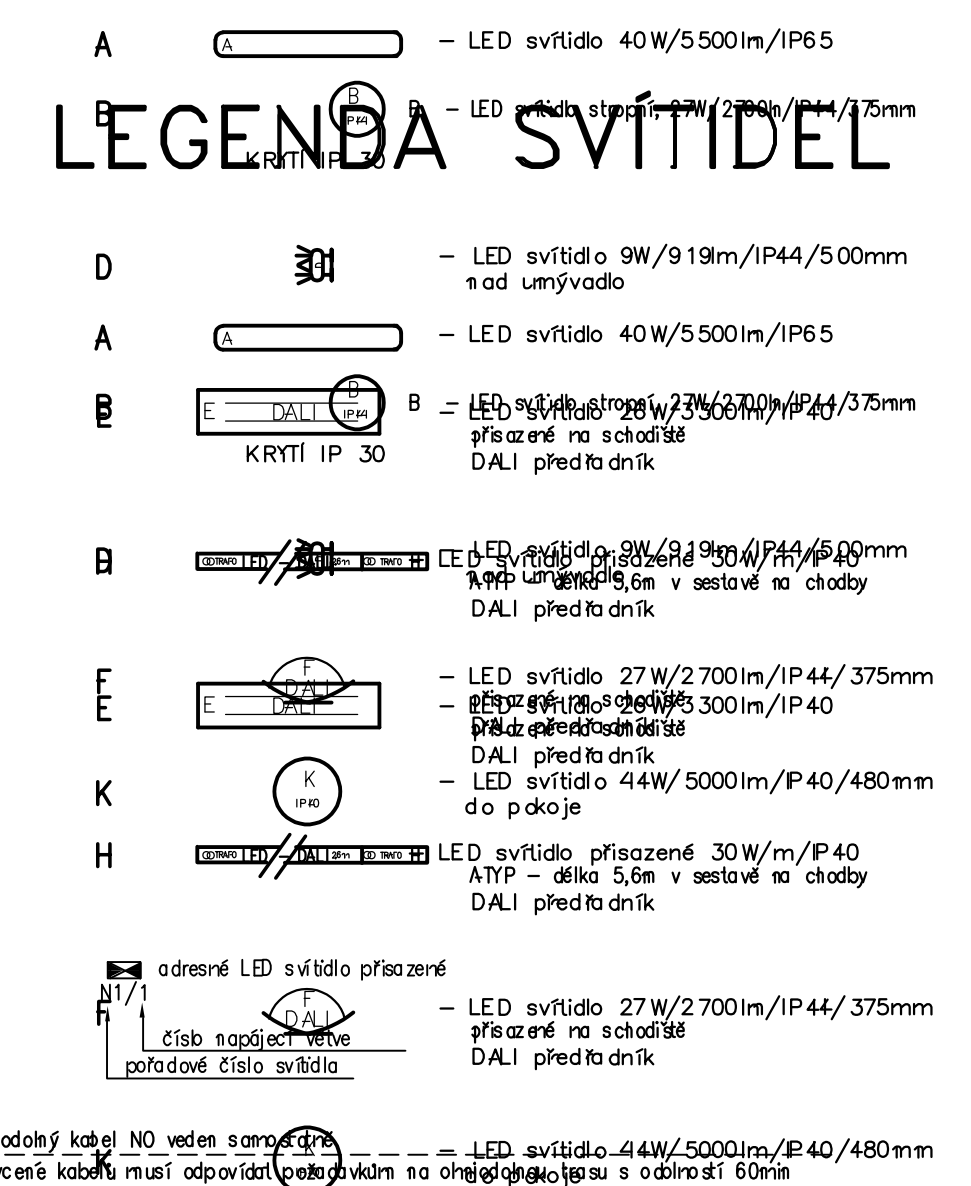



DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

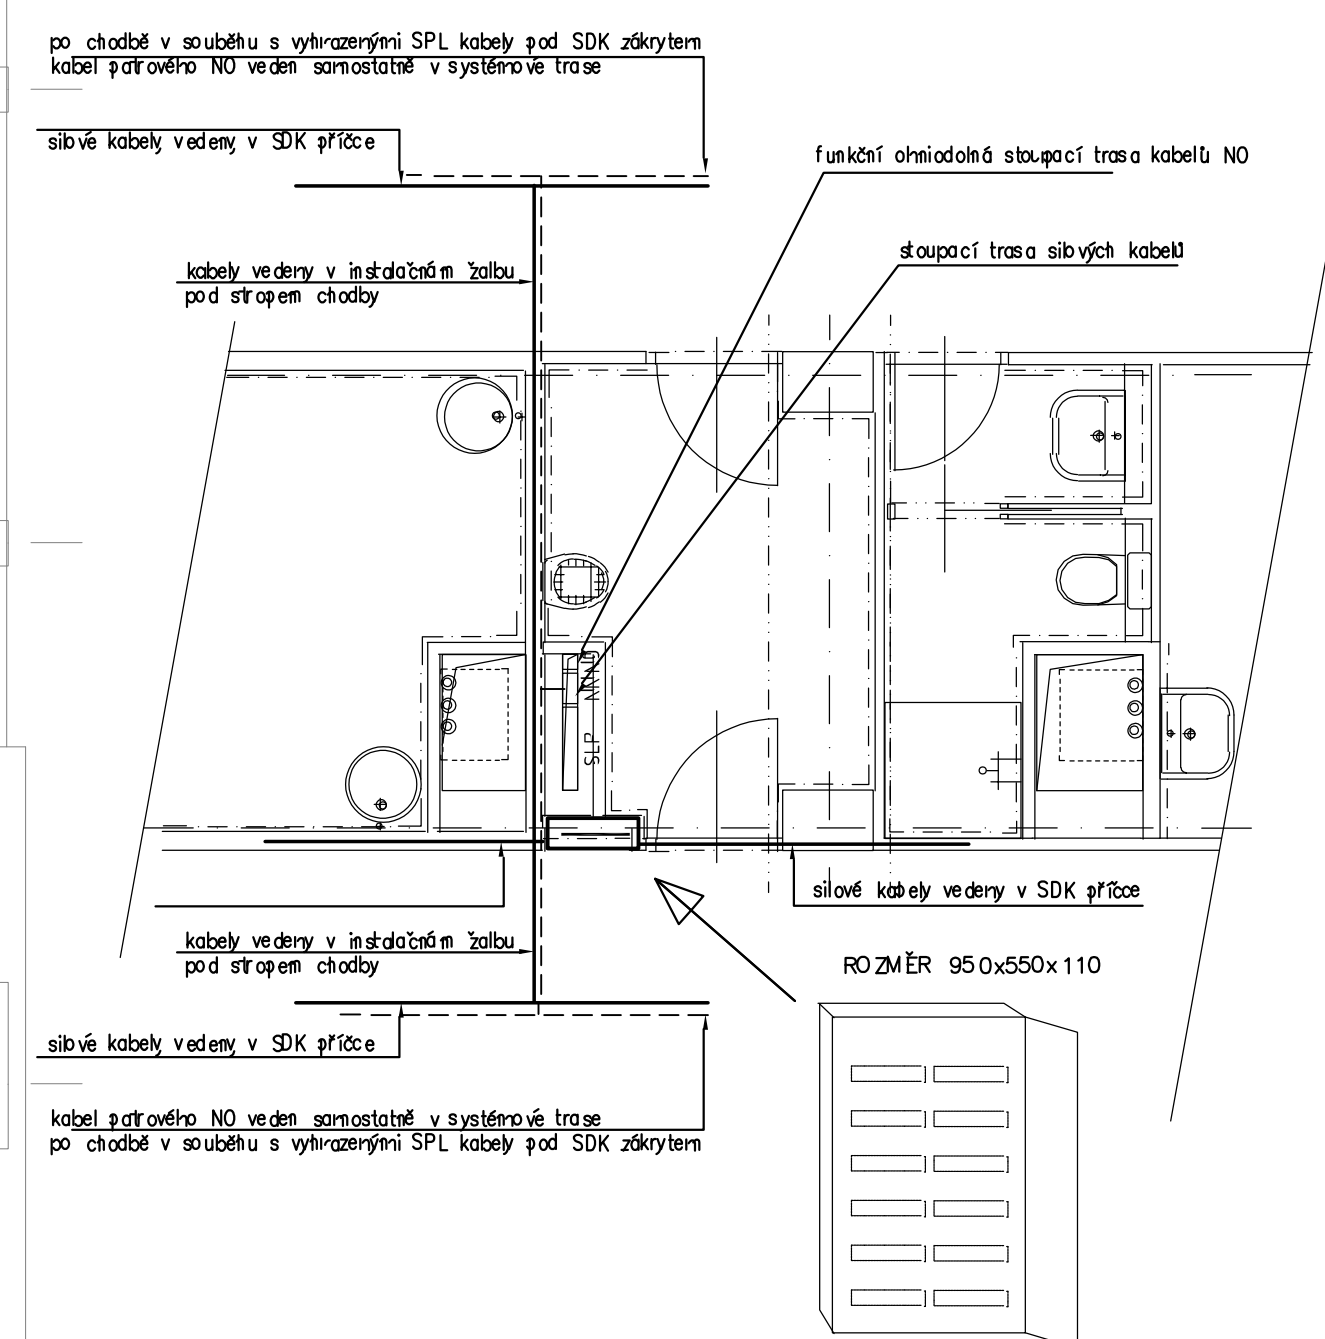

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV $\pm 0,000$ = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	Dokumentace pro výběr stavitele - DVD		STUPEN:		
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUBOVKA 50			OBJEKT:		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Město Koubkov Za rolnickou nř. 8179, 811 70 Koubkov		PROSE:	D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE	
MÍSTO STAVBY:	Koubkov 50, Brno předměstí č.p. 591 a k. ú. Pohořelá (811392)		ZAKÁZKOVÝSLOV:	2 07/2021-D.1.4.4	
GENERALNÍ PROJEKTANT:	 INTRA s.r.o. Brno (pro B.T.B. s.r.o.) tel.: +420 543 422 211 www.intra.cz, info@intra.cz		DATA:	03/23	
			FORMÁT:	x4 L	
			KOPIE:		
VEDOUcí PROJEKTU:	ING. JOSEF KATOLICKÝ, j.katolicky@intra.cz		MĚŘÍTKO:	1:50	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANČKA, blancan@intra.cz		VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE 8.NP	
ZHOTOVITEL ČASŤ:					
CELOVÝKRES PROJEKTANT:	ING. ZDENĚK ILLEK, z.illek@intra.cz		EVIZOVNÍ ČÍSLO:	07/2021-D.1.4.4	
VÝPRAVKA:	ING. ZDENĚK ILLEK, z.illek@intra.cz		ČÍSLO VÝKRESU:	111	
			REVIZE:	00	