
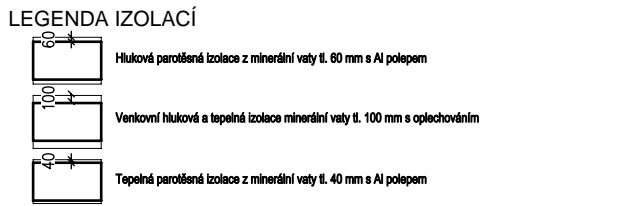
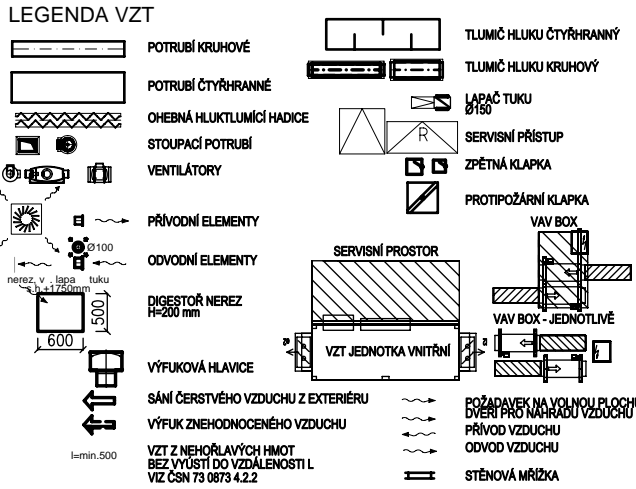


P DORYS 3.-6., 8.-11.NP

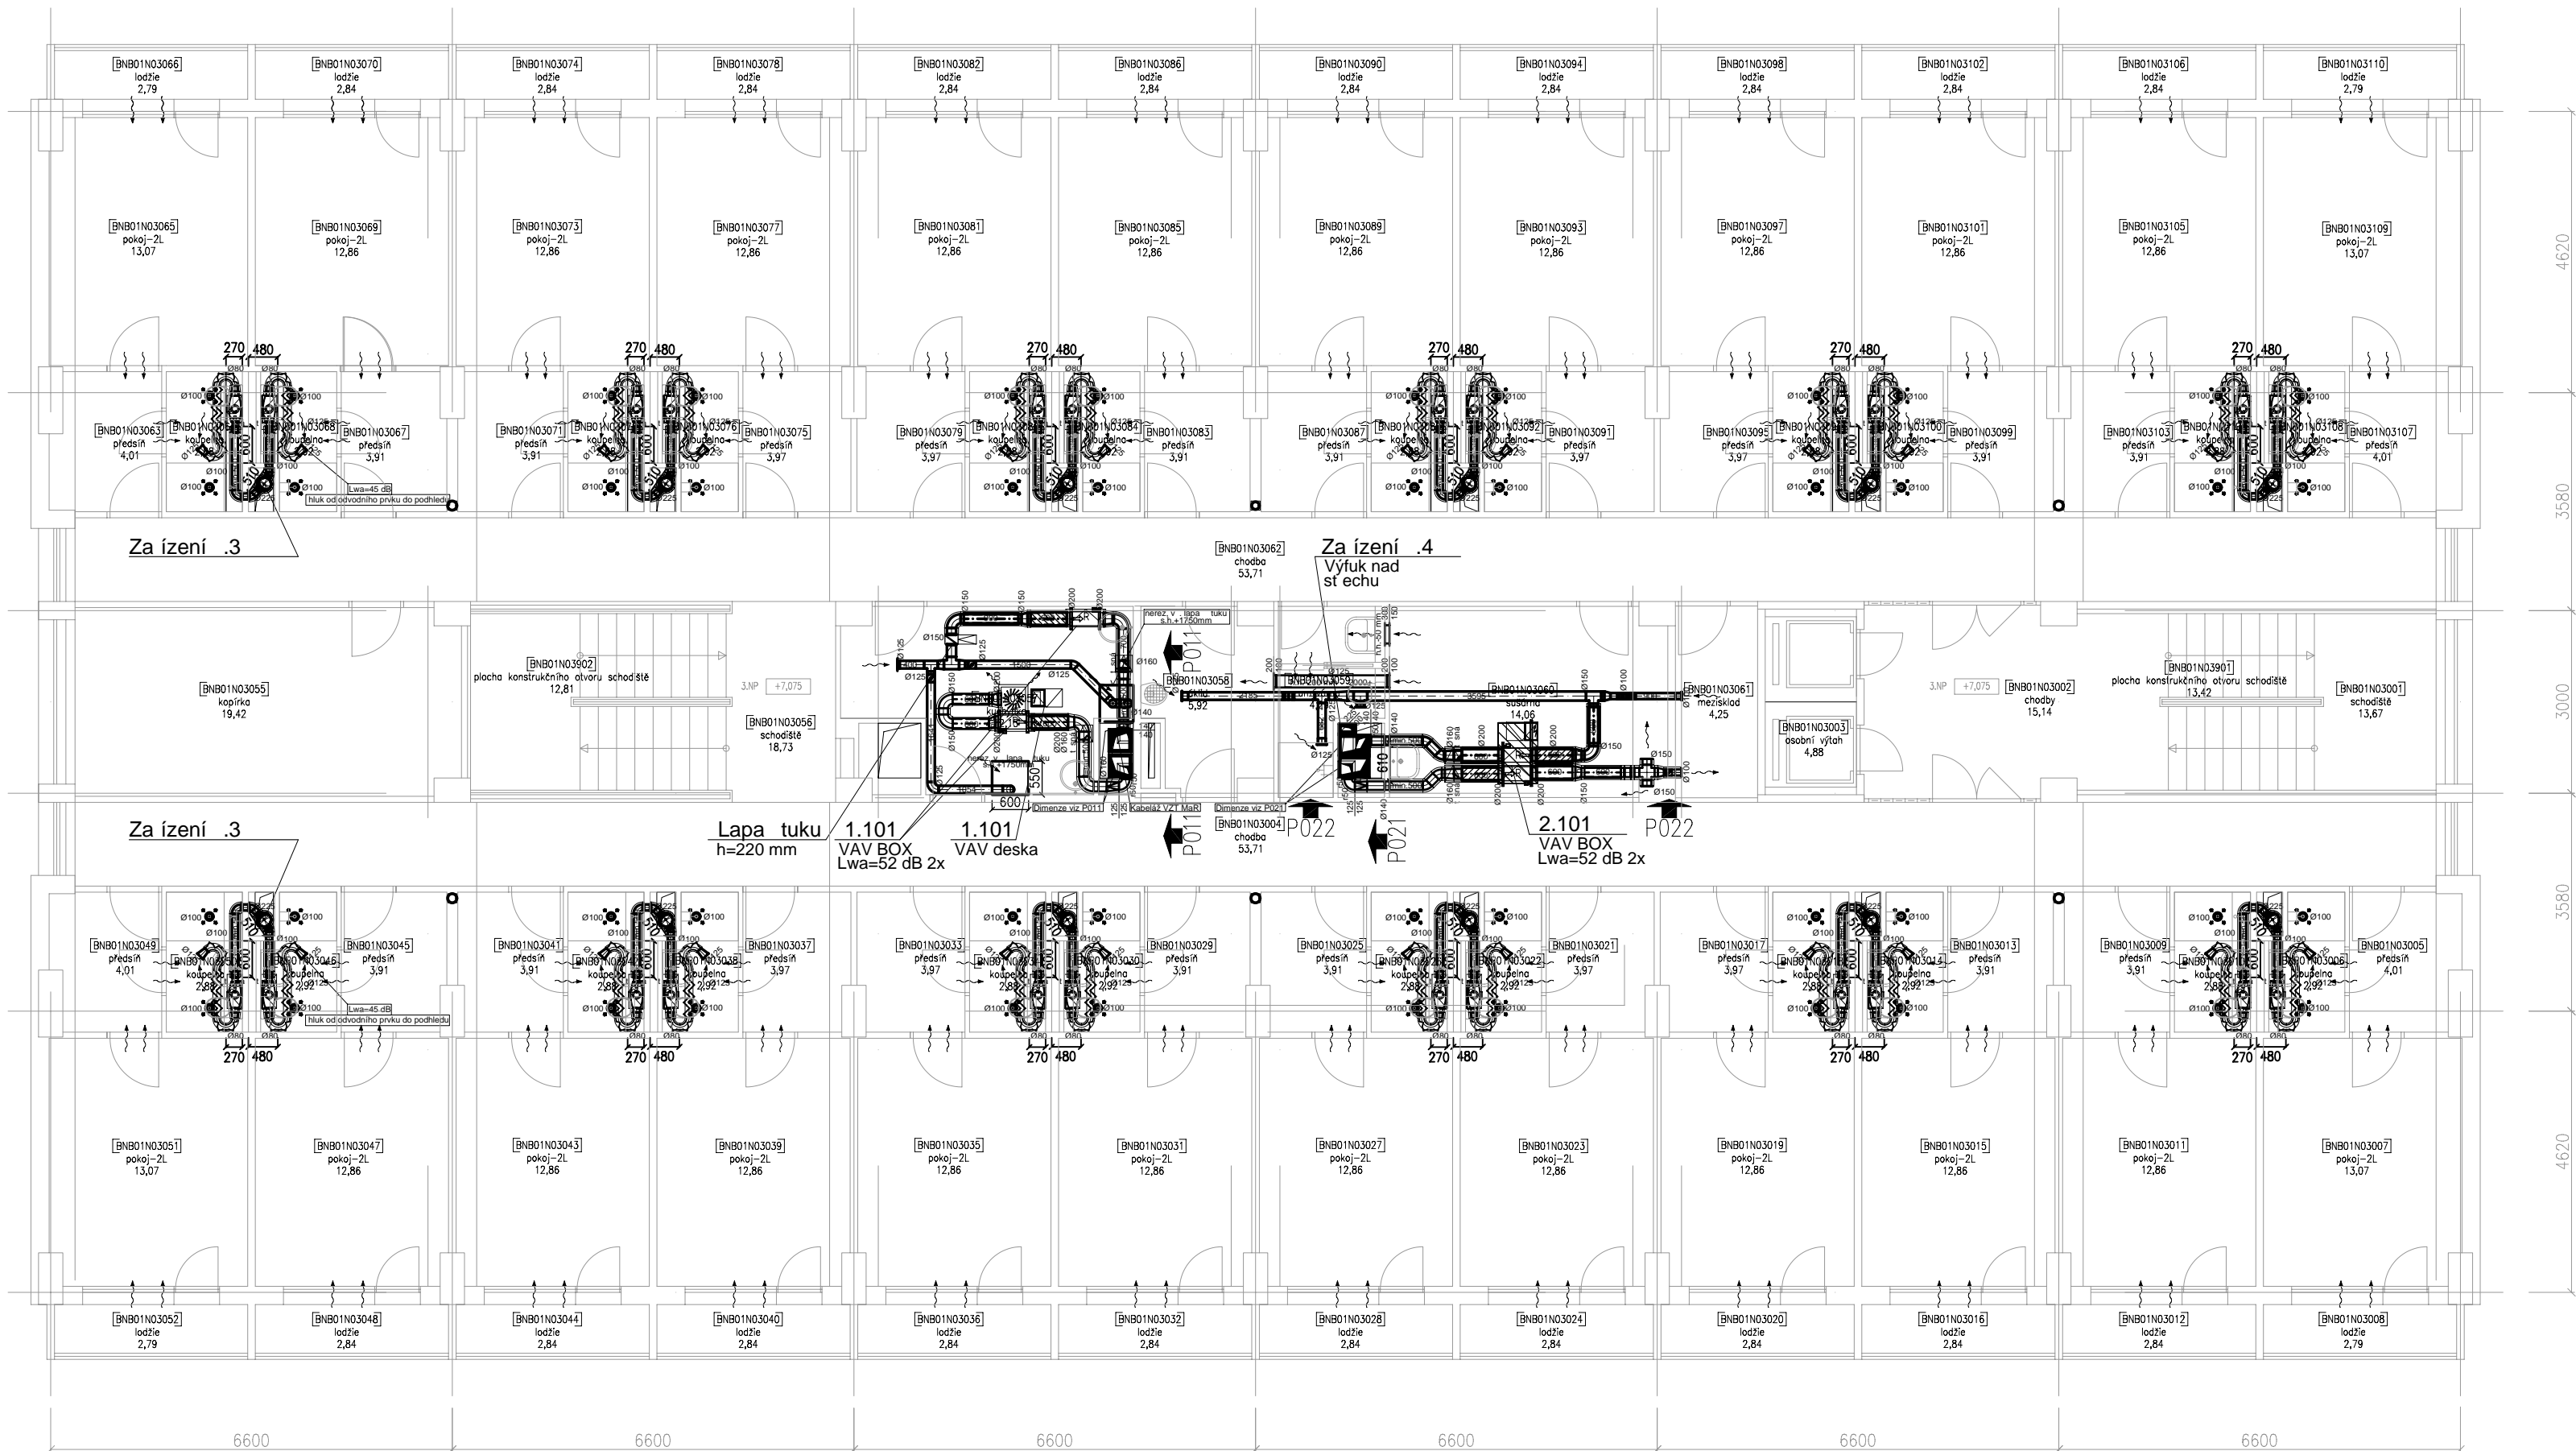

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

| | | | |
|---------|---------------|--------|-------------|
| REVIZE: | POPIS ZM. NY: | DATUM: | VYPRACOVAL: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|
| AKCE: | STUPE PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD | | |
| | OBJEKT: | | |
| INVESTOR A OBJEDNATEL: | PROFESE: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA | | |
| | ZAKÁZKOVÉ ISLO: 2 0079 421-3 | | |
| MÍSTO STAVBY: | AUTORIZACE: | | |
| | DATUM: 03/2023 | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | FORMÁT: 4 x A4 | | |
| | KOPIE: | | |
| VEDOUcí PROJEKTU: | MÍTKO: 1:100 | | |
| | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz | | |
| ZHOTOVITEL: | VÝKRES: P dorys 3.-6- NP, 8.-11.NP nový stav | | |
| | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: R. SULTES, radoslav.sultes@fourclima.cz | | |
| VYPRACOVAL: R. SULTES, radoslav.sultes@fourclima.cz | | EVIDENČNÍ ISLO: 20079421-3/D.1.4.3 | REVIZE: 05 00 |