
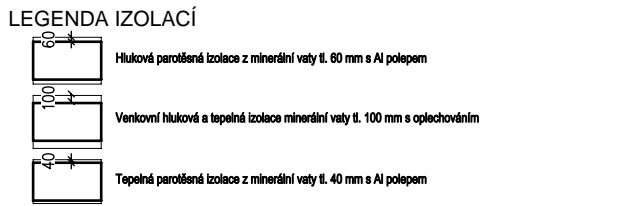
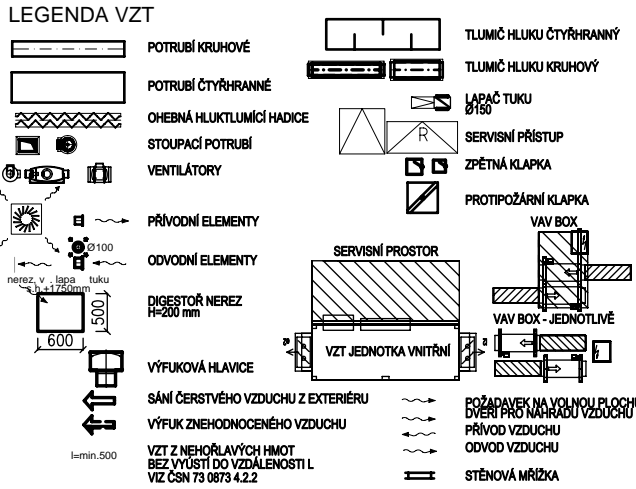


P DORYS 12.NP

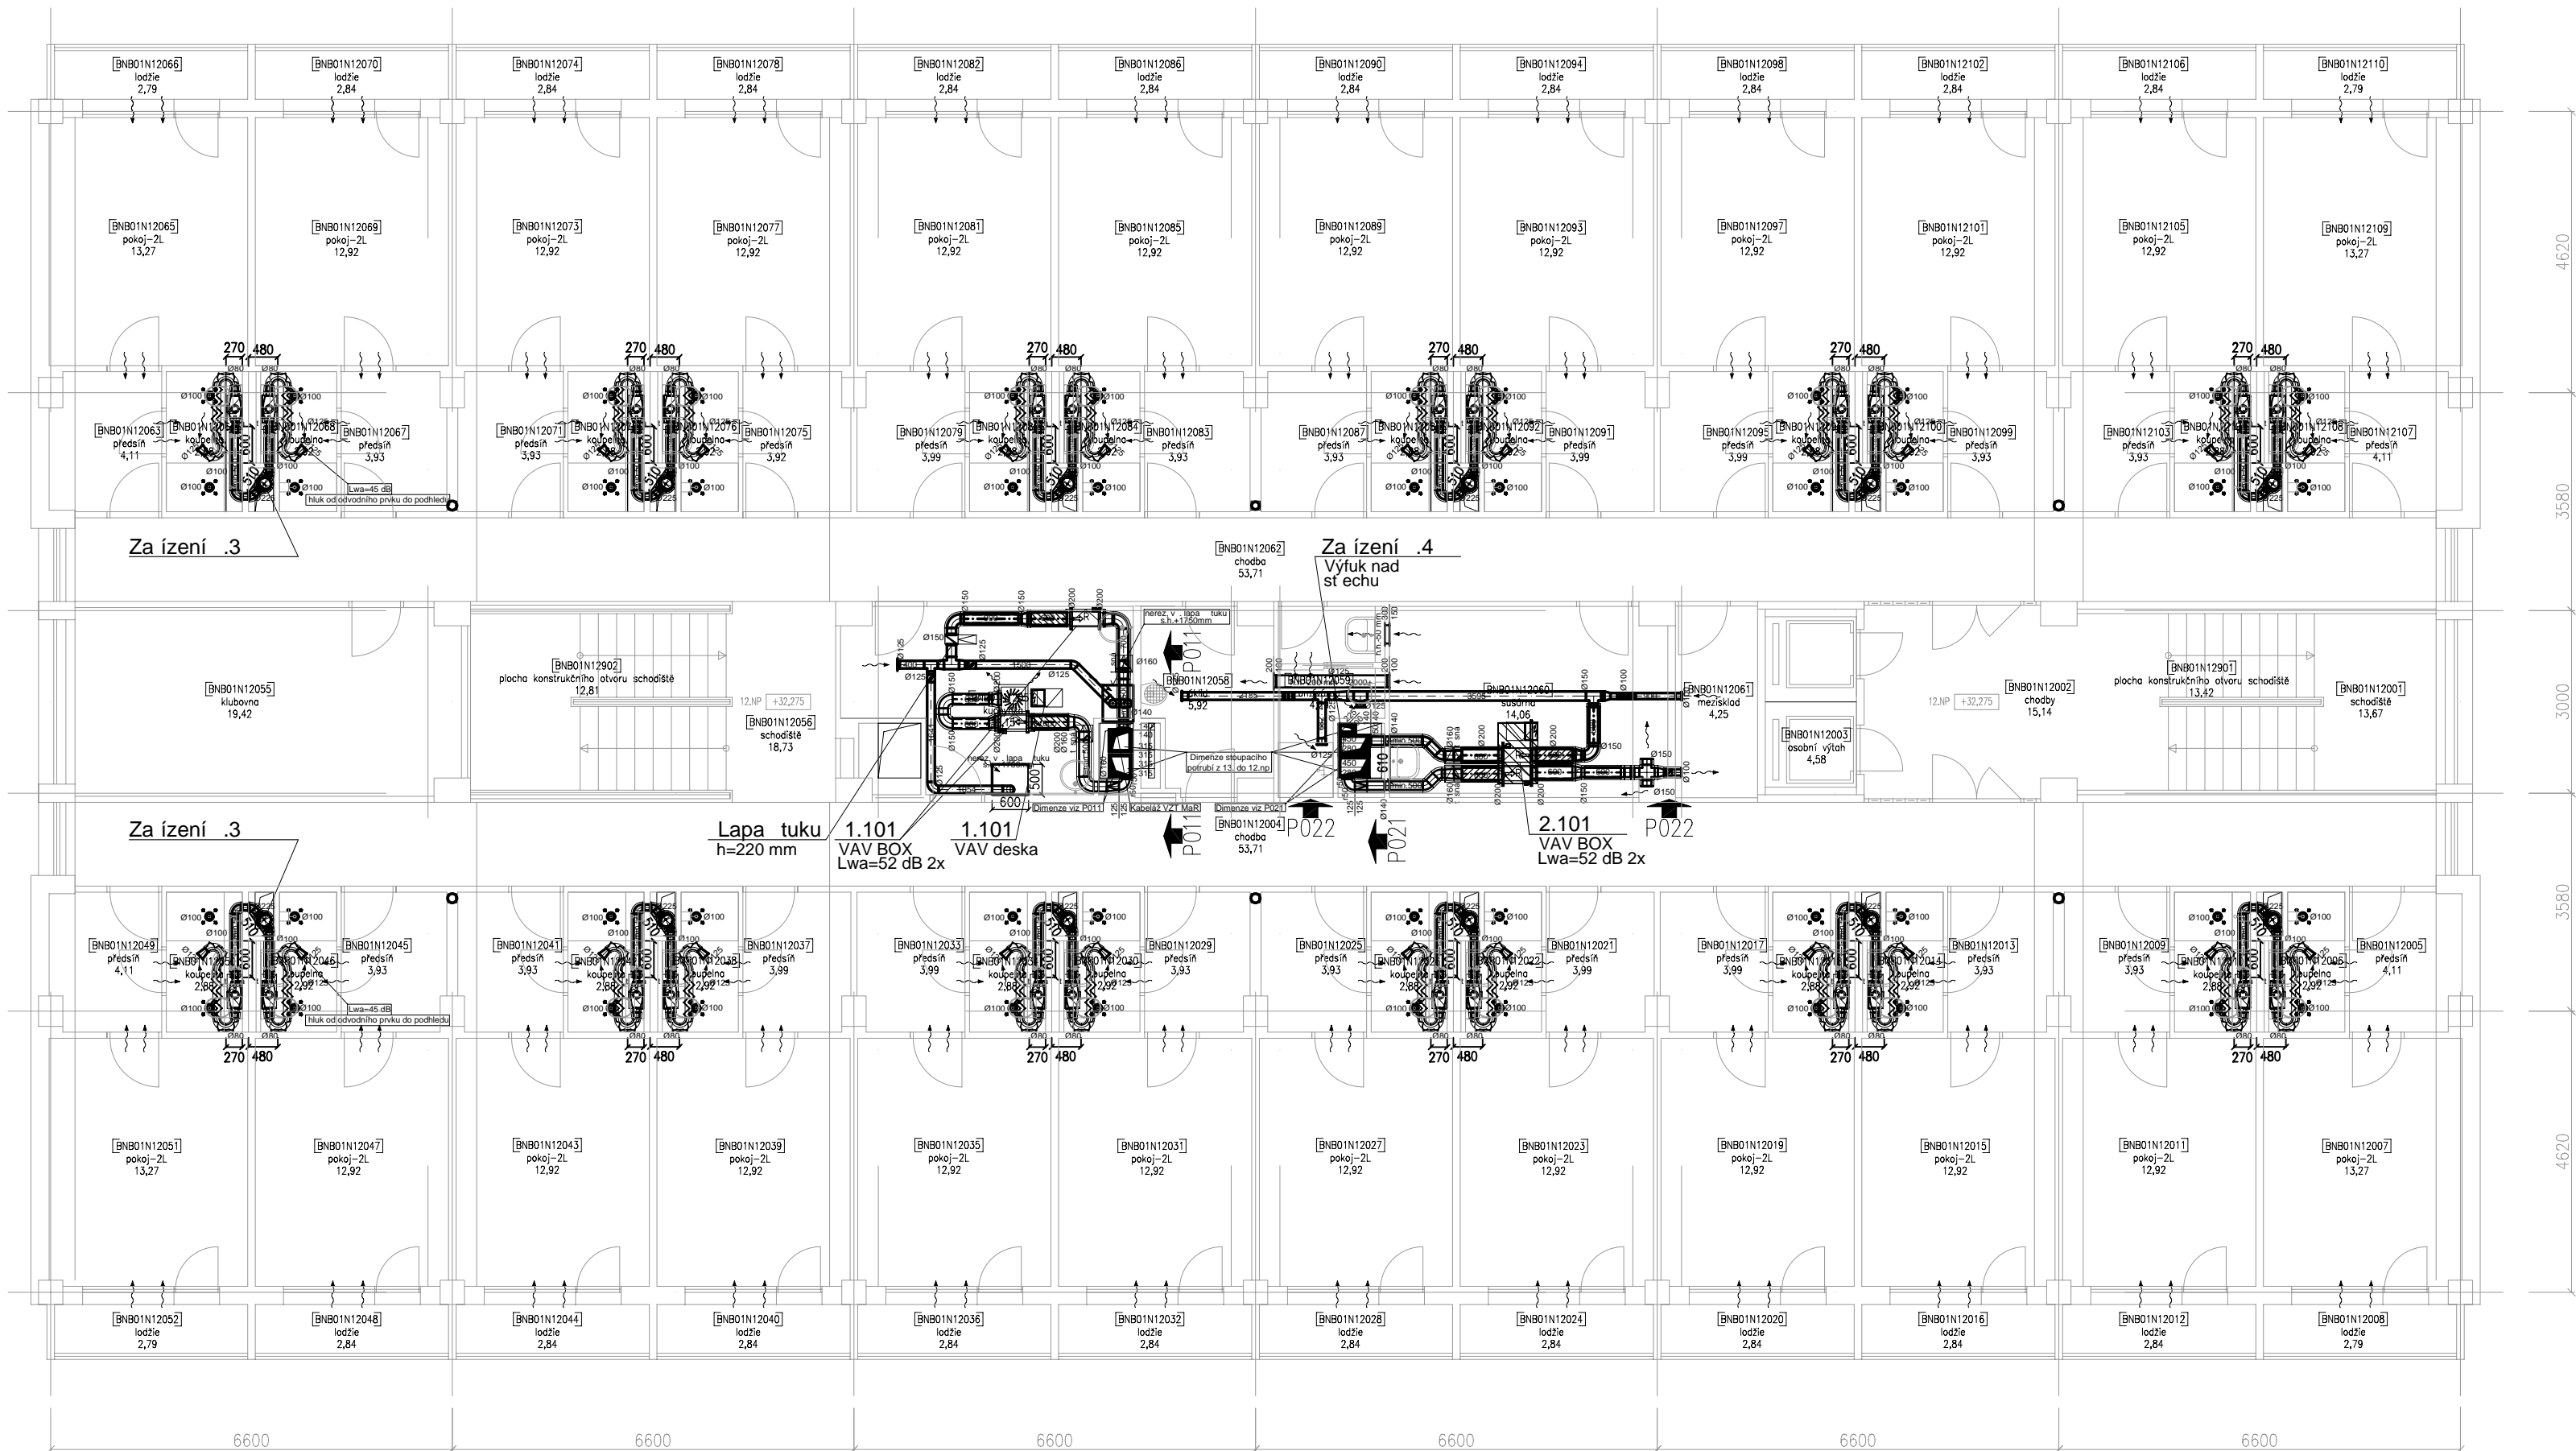

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV ±0,000 = stávající hydroizolace podlahy 1.NP (podlaha 1.NP = +0,100)

REVIZE:	POPIS ZM. NY:	DATUM:	VYPRACOVAL:

AKCE:	STUPE PD: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD		
	OBJEKT:		
INVESTOR A OBJEDNATEL:	PROFESE: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA		
	ZAKÁZKOVÉ ÍSLO: 2 0079 421-3		
MÍSTO STAVBY:	AUTORIZACE:		
	DATUM: 03/2023		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	FORMÁT: 4 x A4		
	KOPIE:		
VEDOUcí PROJEKTU:	M ÍTKO: 1:100		
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz		
ZHOTOVITEL ÁSTI:	VÝKRES: P DORYS 12.NP		
	nový stav		
ODPOV DNÝ PROJEKTANT:	R. SULTES, radoslav.sultes@fourclima.cz	EVIDEN ÍÍ ÍSLO:	ÍSLO VÝKRESU: 07
VYPRACOVAL:	R. SULTES, radoslav.sultes@fourclima.cz	20079421-3/D.1.4.3	REVIZE: 00