



PŮDORYS 9.NP

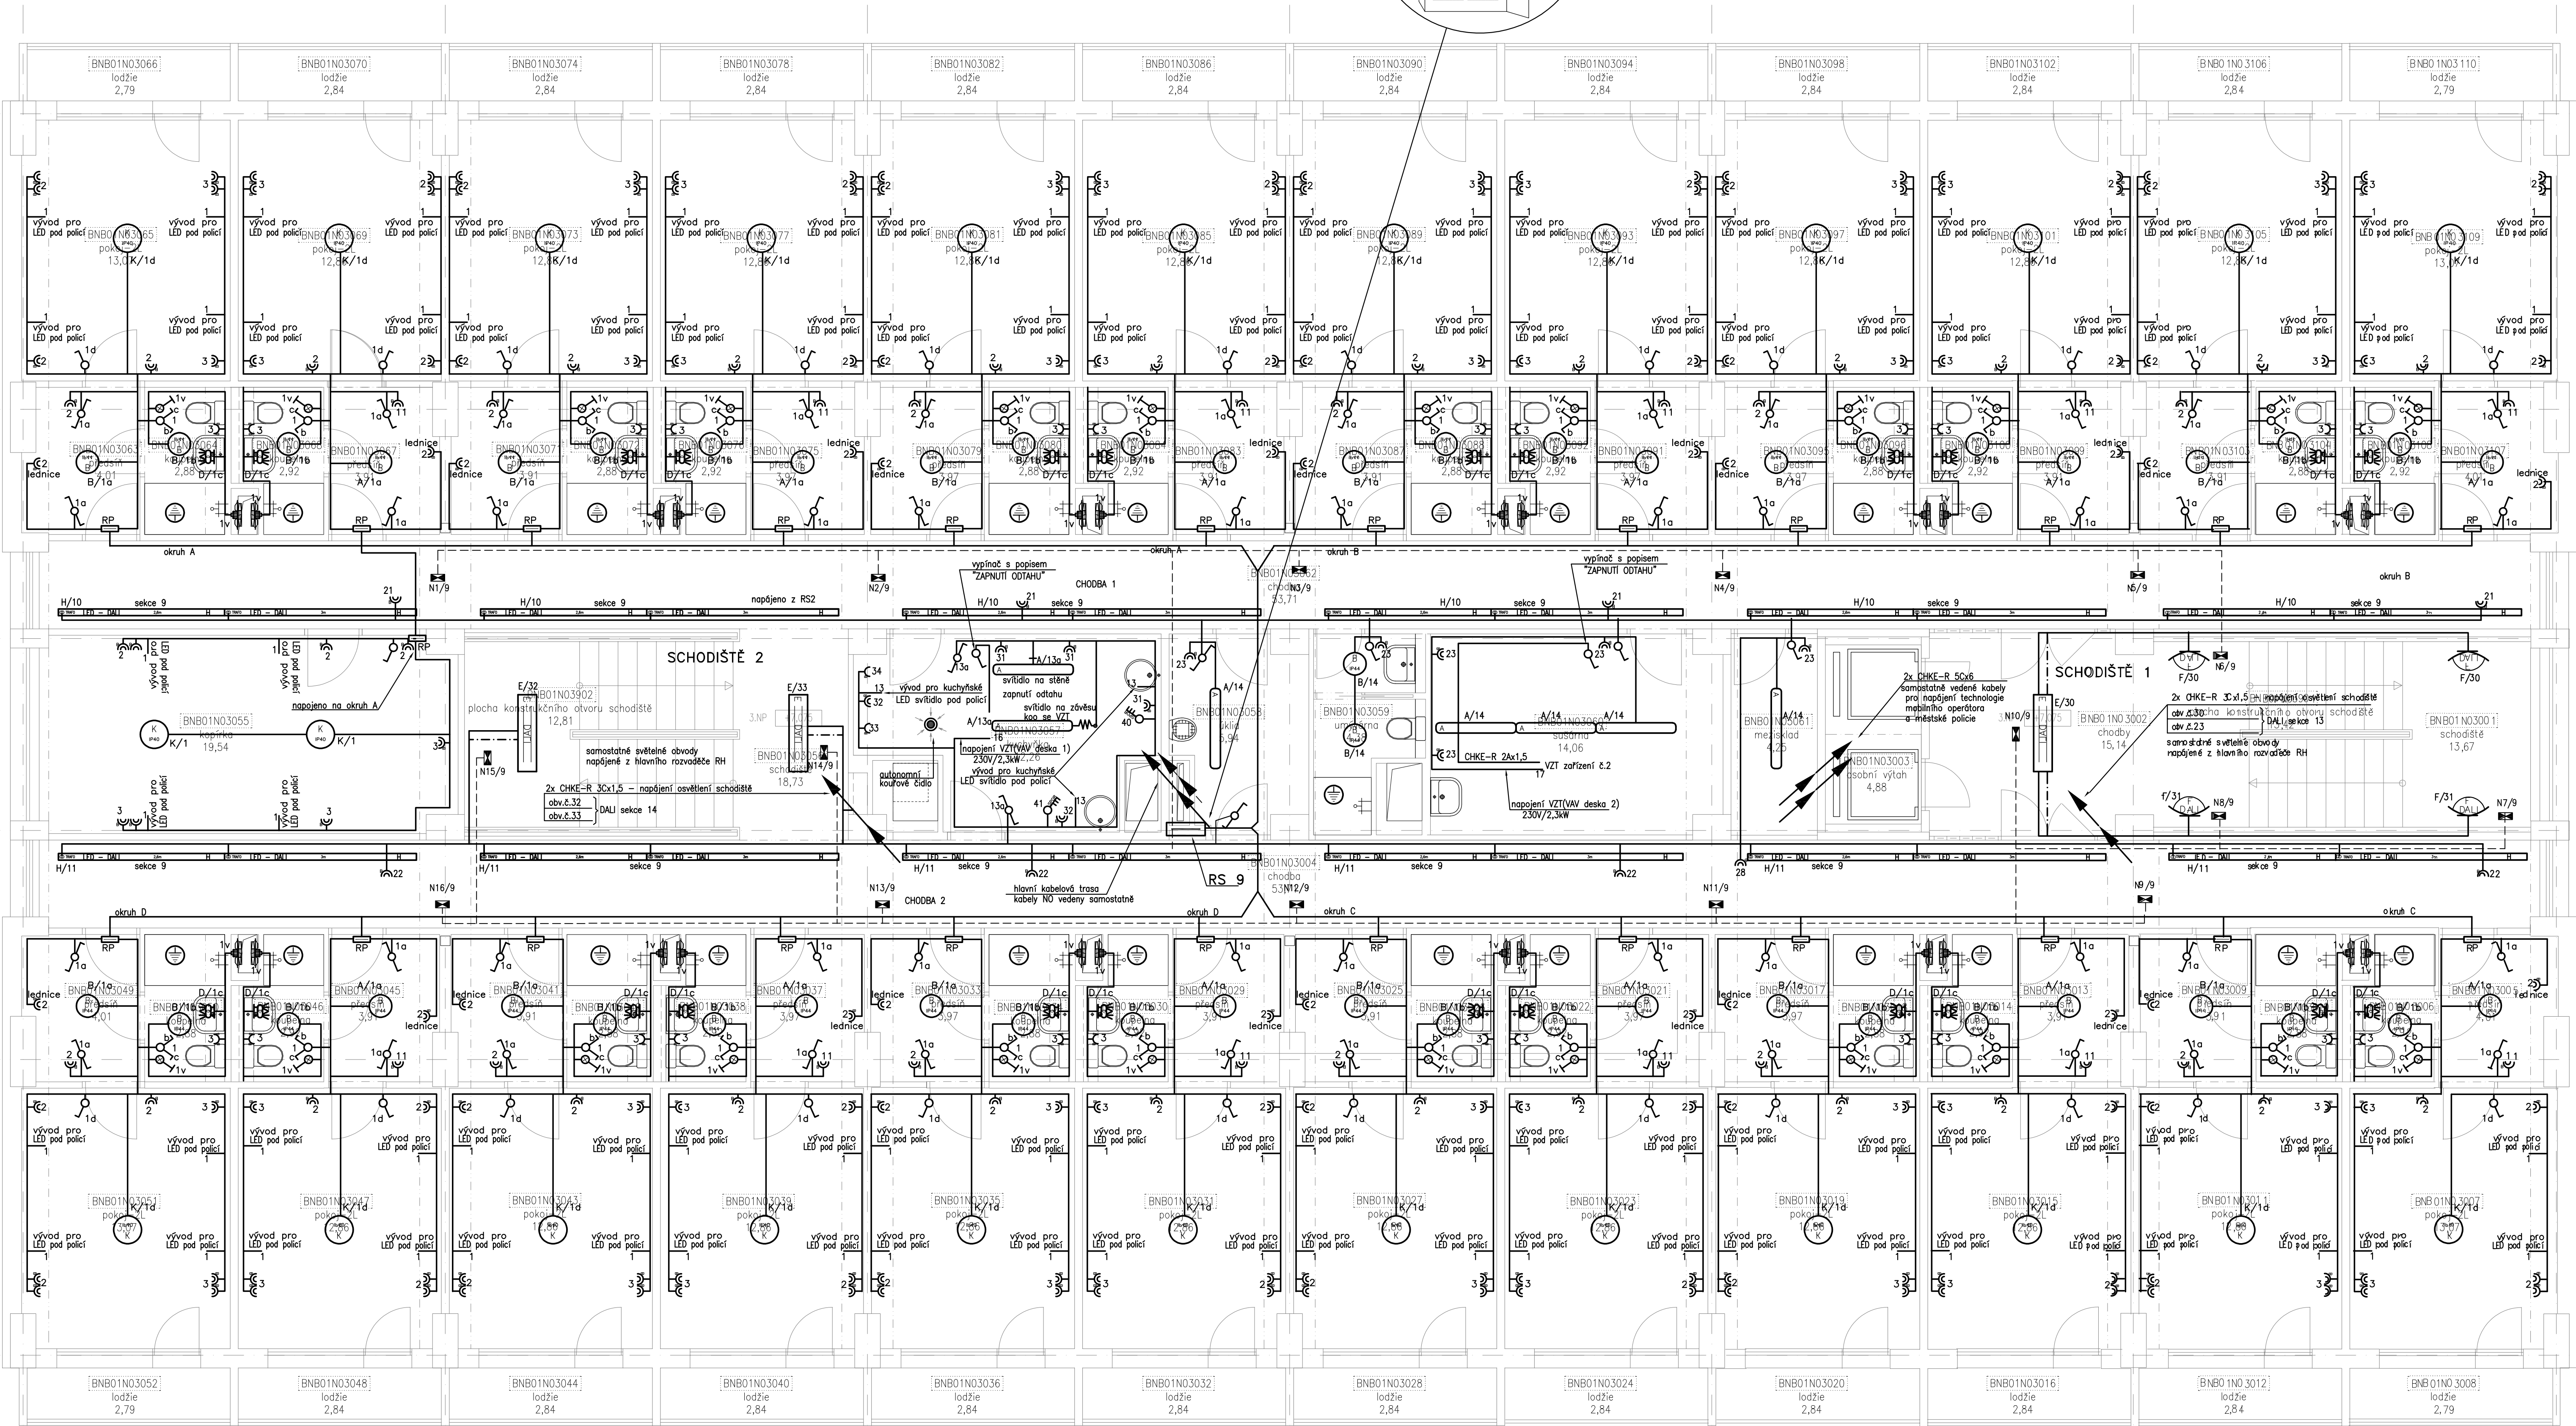

LEGENDA SVÍTIDEL

- A - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- B - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- D - LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umyvadlo
- A - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- B - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- B - LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- E - LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm
- K - LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm
- H - LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm
- LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm
- LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

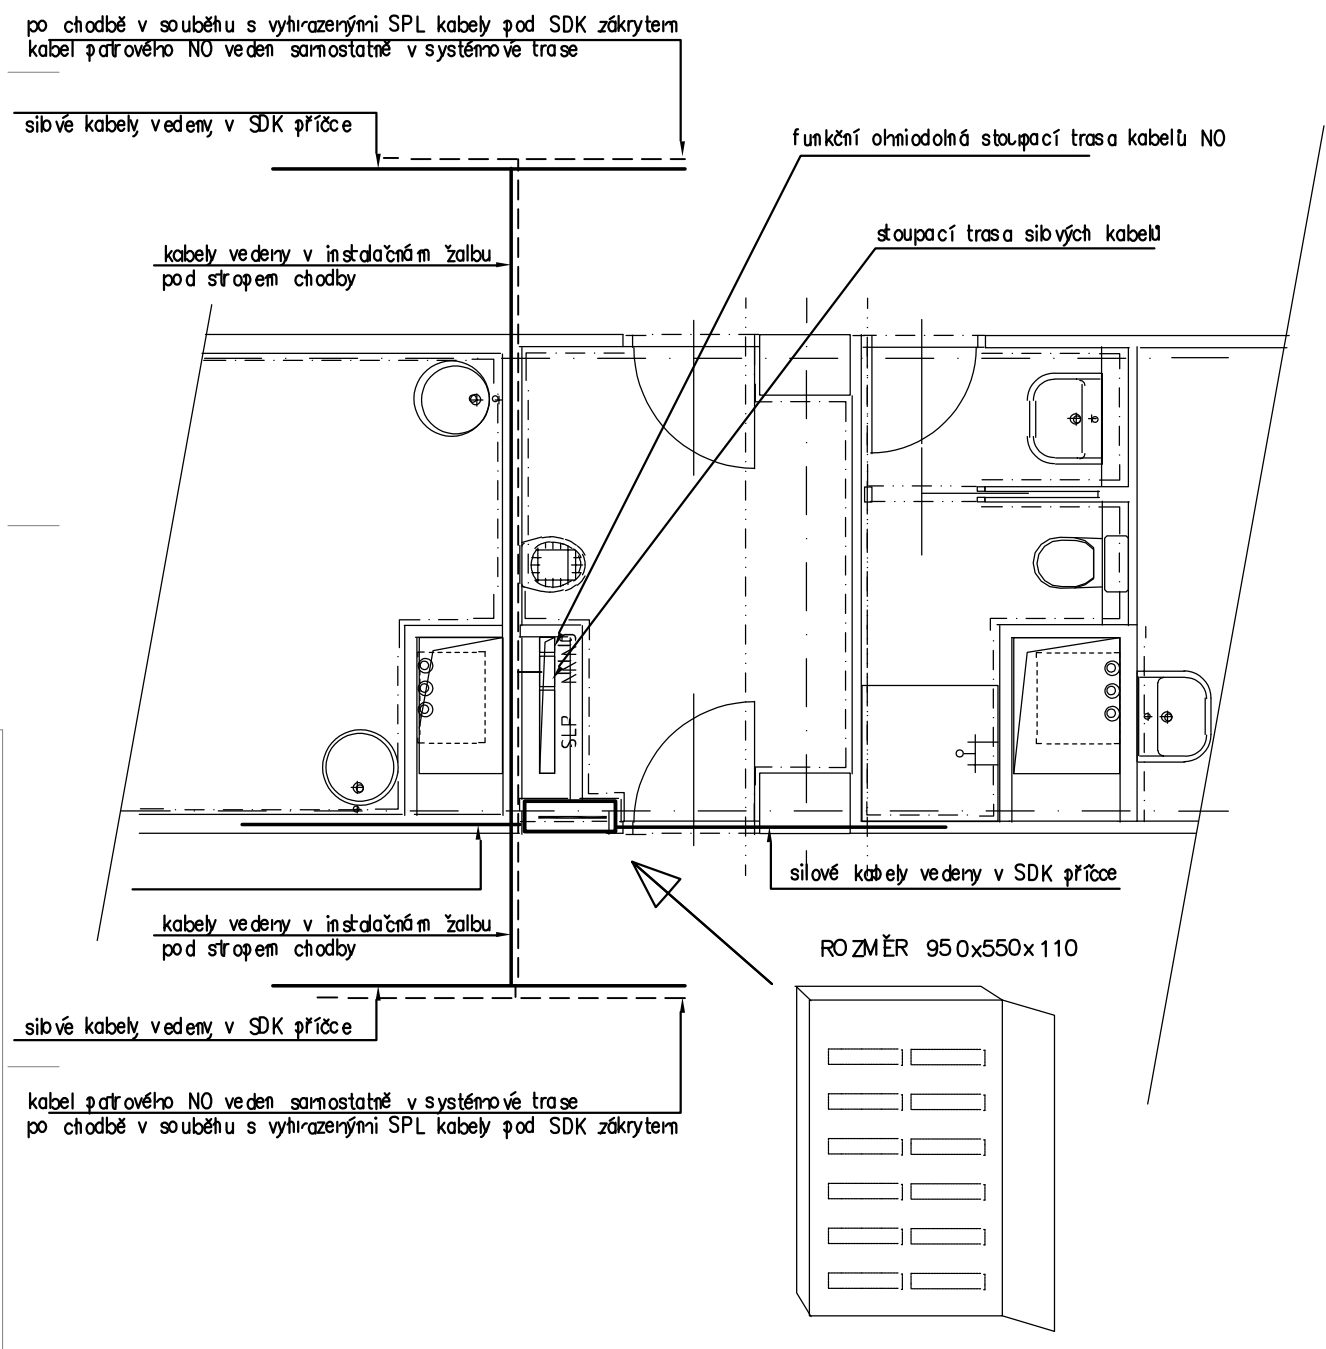

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S  
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2  
třídění - 24 hodin, izolaci živých částí, přepážkami a kryty  
- automatickým odpojením v případě poruchy  
doplňná - doplnit dle pospojování neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v ±0.00 = střední hydraulické potlačky 1.NP (p.o. deska 1.NP = +0.100)	
REVIZE: FOPIS ZMĚNY:	DATUM: VYPRACOVAL:
AKCE: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50	
STUPENÍ: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD	OBJEKT: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE
PROJESE: D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE	AUTORIZACE:
MÍSTOŘA OBJEDNATEL: Místní úřad územního plánování a stavební úřad	ZAKÁZKOVÝČÍSLO: 20070421-4
MÍSTOŘA STAVBY: Kounice 50, Brno	DATUM: (3/2022)
GENÉRALNÍFYZIKANT: INSTAR	FORMÁT: A4
VEDOUcíPROJEKTU: ING. JOSEF KATOLICKÝ, j.katolicky@instar.cz	KOPIE:
HLAVNÍINŽENÝRFYZIKANTU: ING. ARCH. E. LANČANSKÝ, elan@instar.cz	MĚŘITKO: 1:50
ZHOTOVITELČÍSLO:	VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 9.NP
ODPOVĚDNÝPROJEKTANT: ING. ZDENĚK ILIČEK, z.ilek@instar.cz	EVIDENČNÍČÍSLO: 20070421-4/D.1.4.4
VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK ILIČEK, z.ilek@instar.cz	REVIEW: 00