
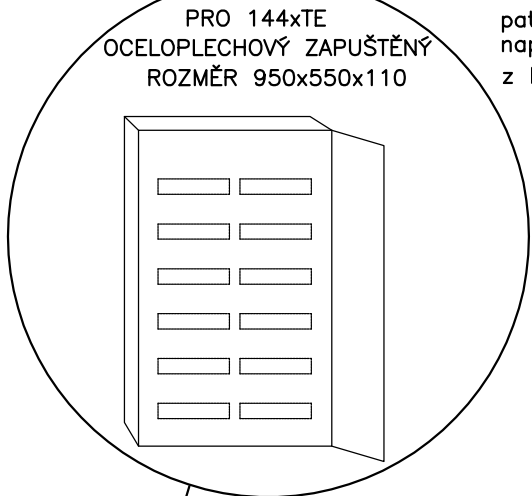


PŮDORYS 2.NP

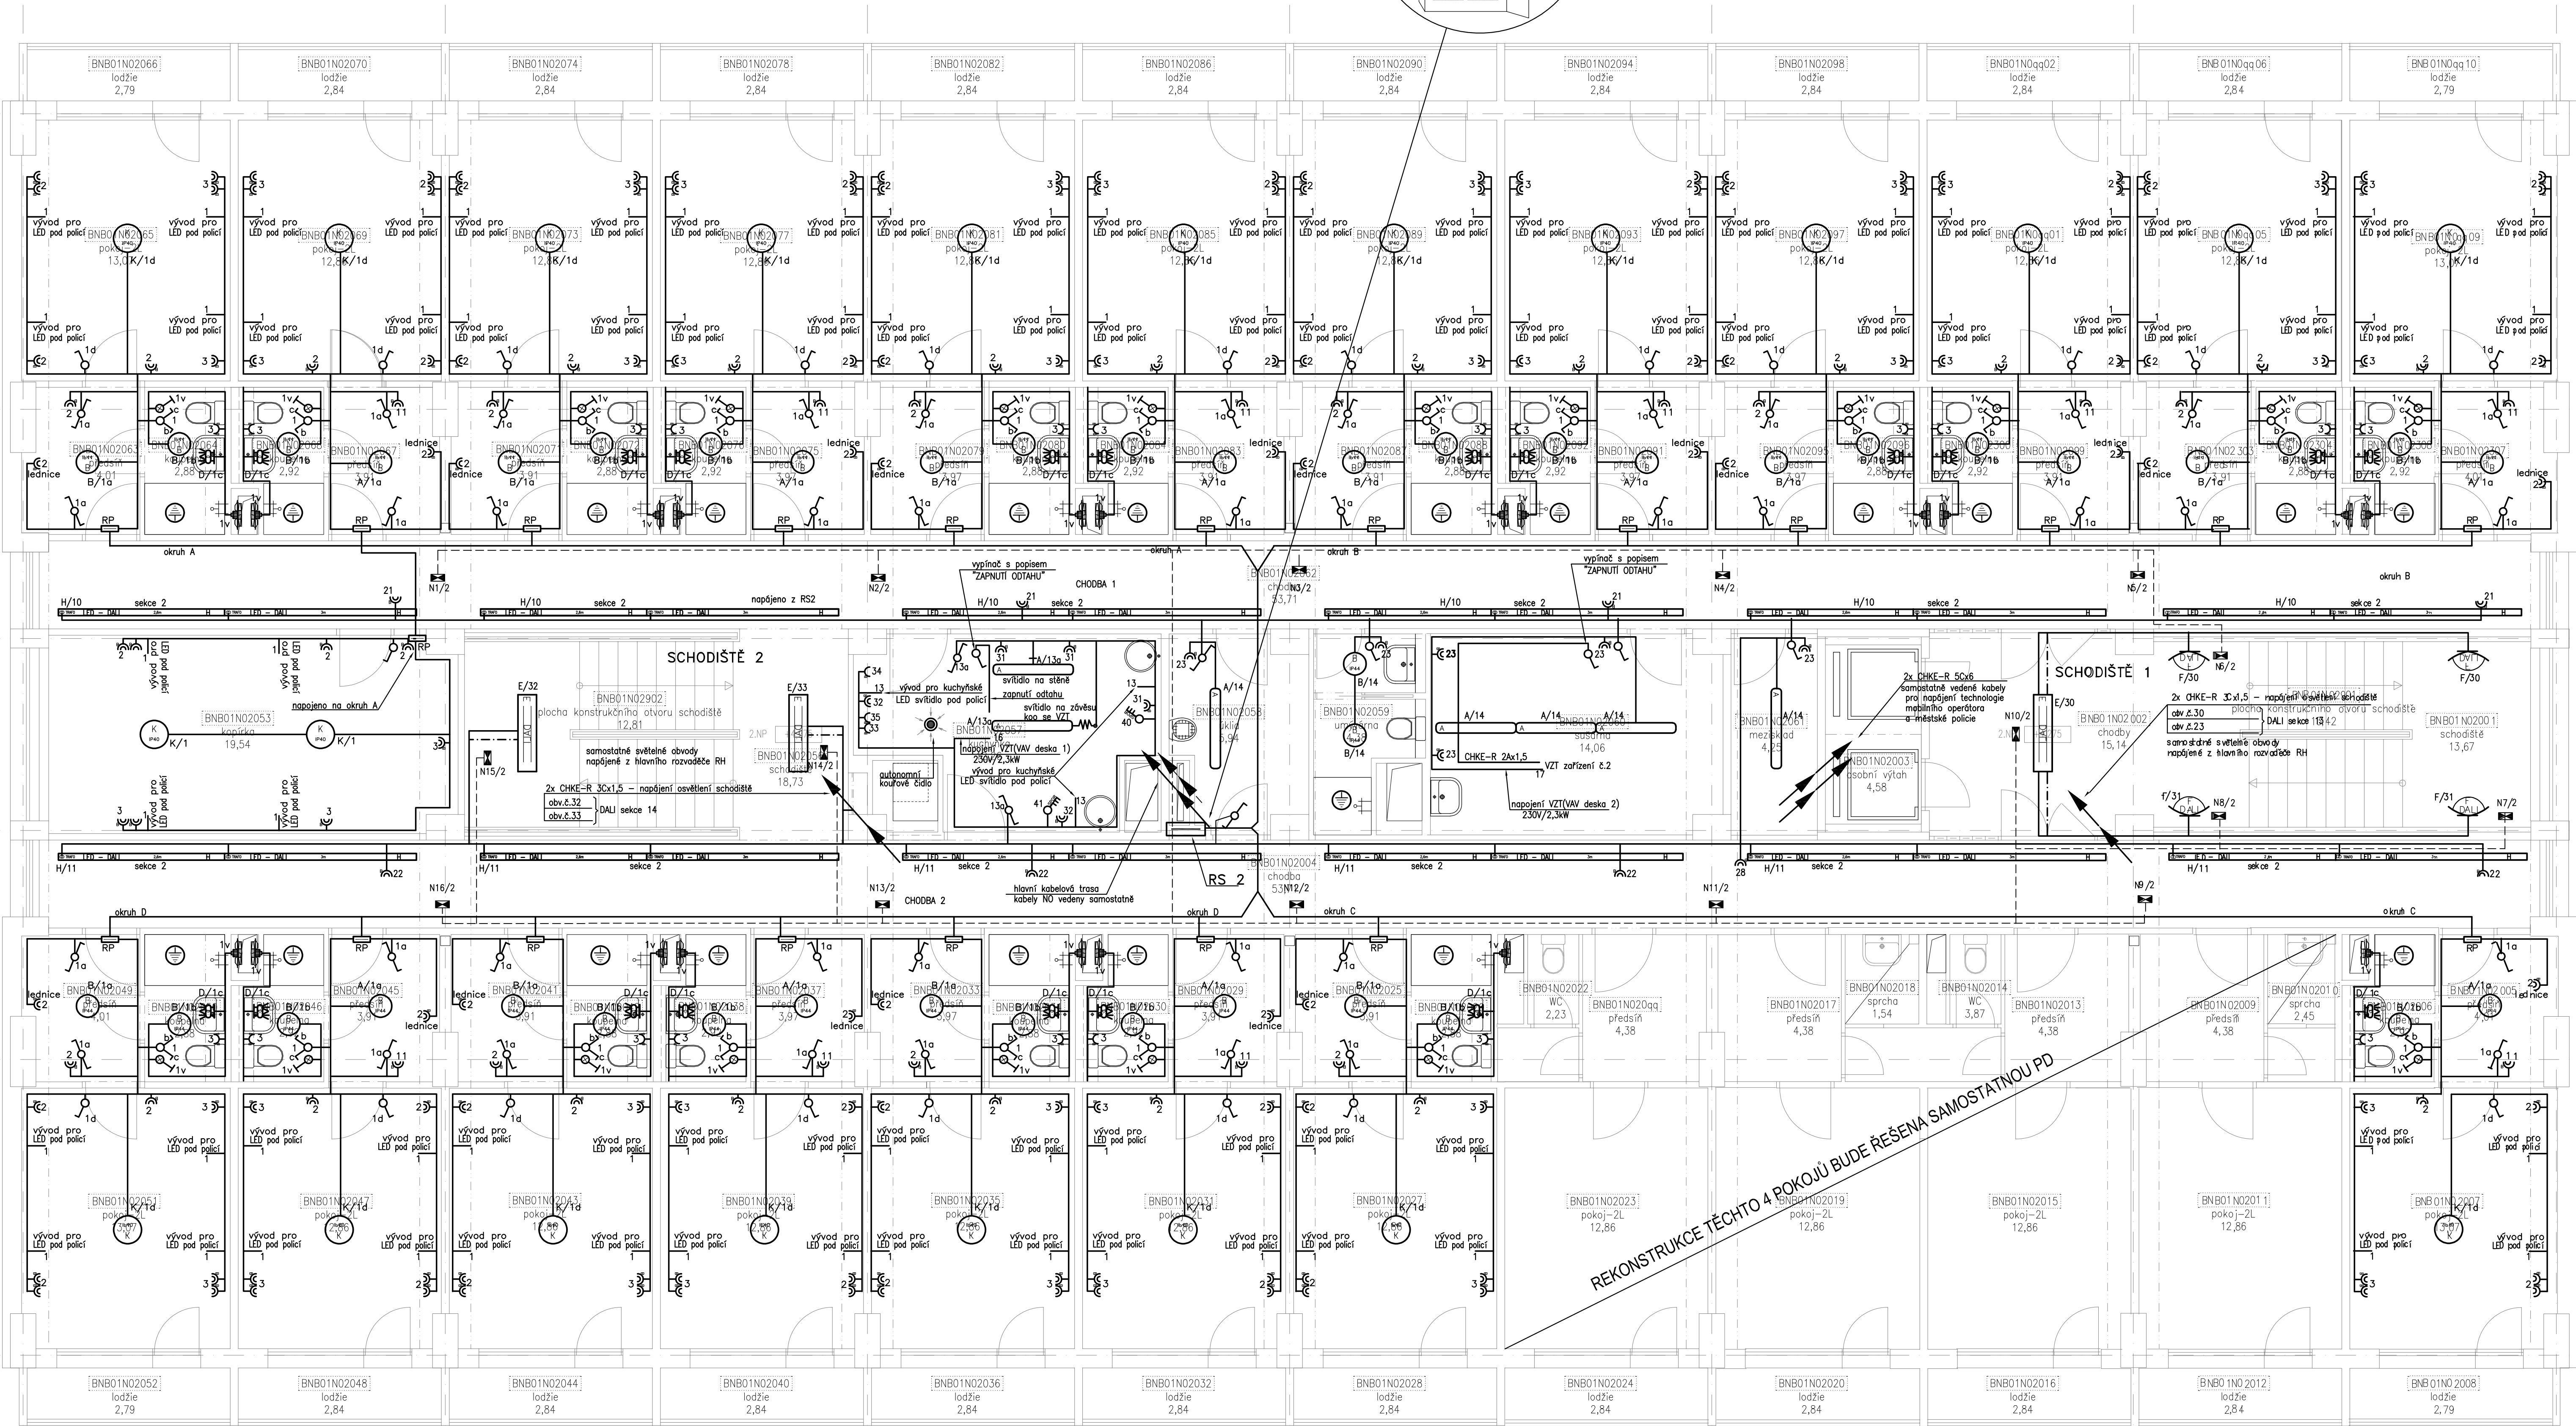

patrový silový rozváděč napojený poprakovým rozvodem z hlavního rozváděče RH


LEGENDA SVÍTIDEL

- A — LED svítidlo 40W/5500lm/IP65
- B — LED svítidlo stropní, 27W/2700lm/IP44/375mm KRYTÍ IP 30
- D — LED svítidlo 9W/919lm/IP44/500mm nad umyvadlo
- E — LED svítidlo 26W/3300lm/IP40 připevněné na schodiště DALI předtlačník
- H — LED svítidlo přisazené 30W/m/P40 A19P – délka 5,6m v sestavě se chůdý DALI předtlačník
- F — LED svítidlo 27W/2700lm/IP44/375mm DALI předtlačník
- K — LED svítidlo 44W/5000lm/P40/480mm do pokoje

adresné LED svítidlo přisazené
číslo napájecího kabelu

ohraničovací kabel NO veden samostatně
učiněný kabel musí odpovídat požadavkům na ohraničovací trasu s odlišností 60mm

DETAIL VEDENÍ SILOVÝCH KABELŮ

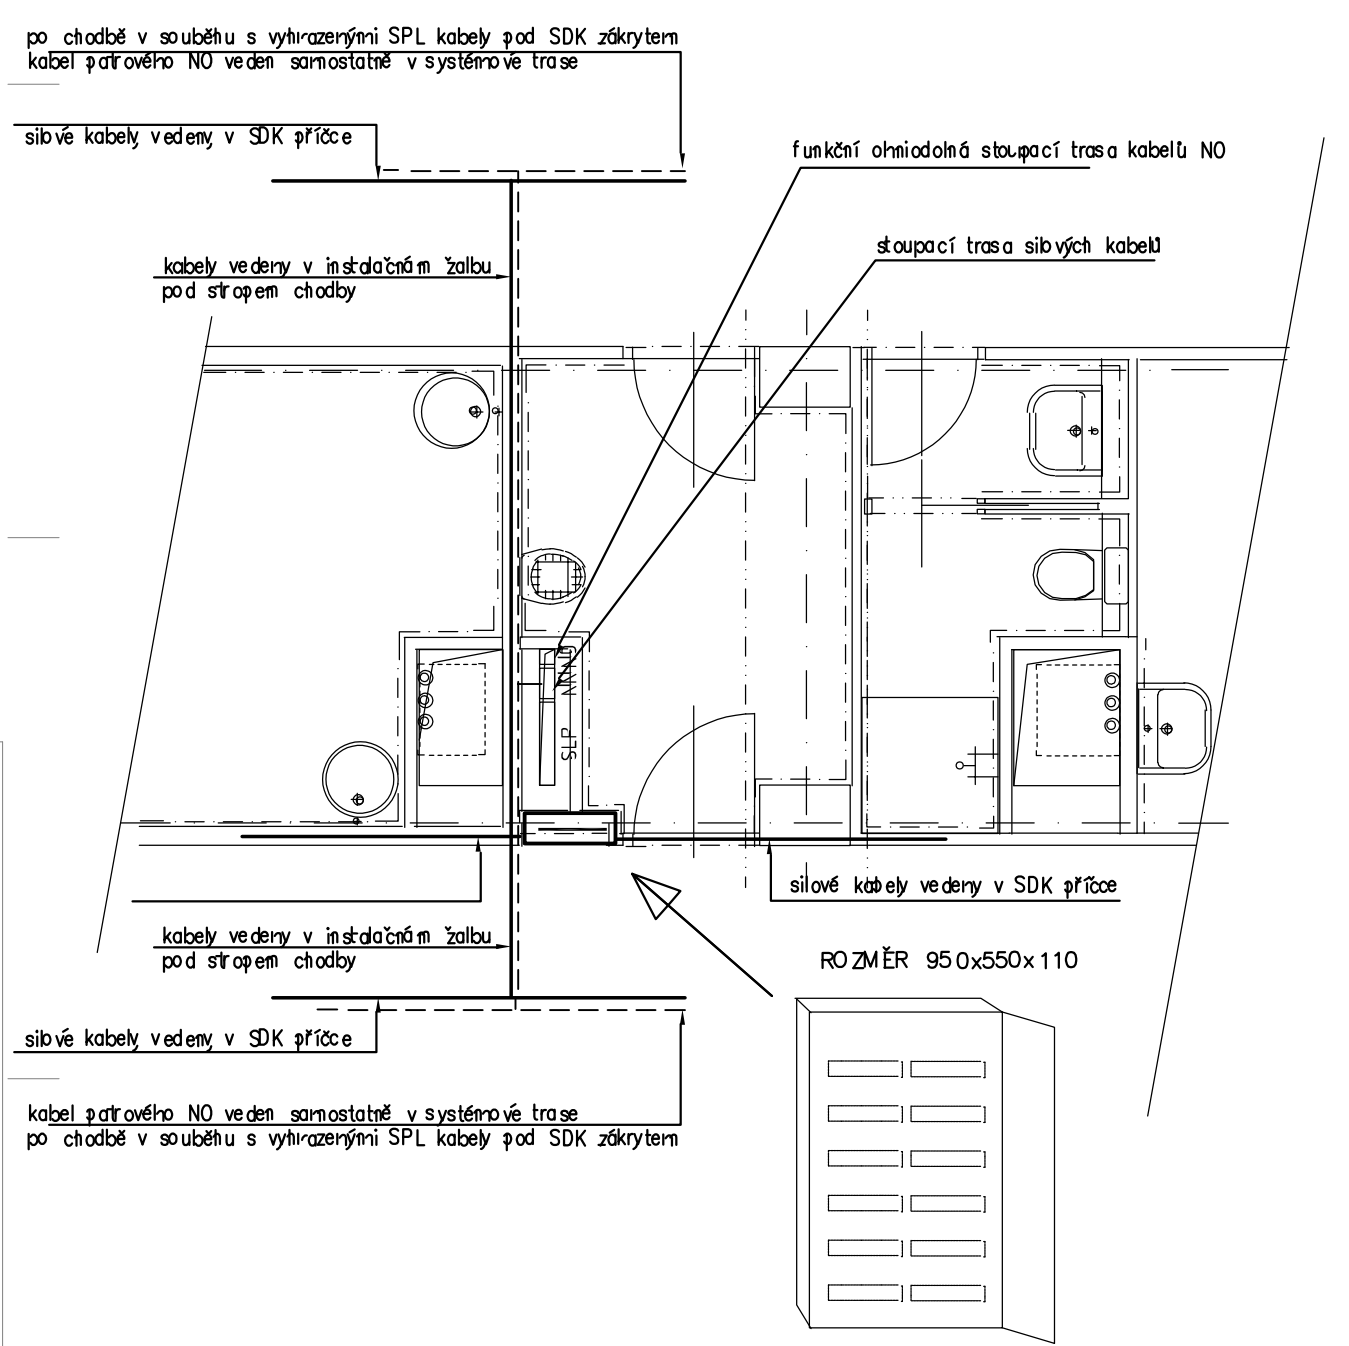

REKONSTRUKCE TĚCHTO 4 POKOJŮ BUDE ŘEŠENA SAMOSTATNOU PD

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN-S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000-4-41 ed2
normativní – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplňkové – doplňující napojováním neživých částí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp v ±0,00 = střední hydraulické potlačky 1.NP (podlaží 1.NP = +0,100)		REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
AKCE:		STUPENÍ: Dokumentace pro výběr dodavatele - DVD			
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VŠ KOLEJÍ KOUNICOVA 50		OBJEKT:		PROJESE:	
MÍSTOŘA OBJEDNATEL:		ZAKÁZKOVÝČÍSLO:		AUTORIZACE:	
MÍSTOŘA STAVBY:		DATA:		FORMÁT:	
GENÉRALNÍPROJEKTANT:		KOPIE:		MĚŘITKO:	
VEDOUcíPROJEKTU:		1:50		VÝKRES:	
HLAVNÍINŽENÝRPROJEKTU:		ELEKTROINSTALACE 2.NP		EVIDENČNÍČÍSLO:	
ZÁMĚRITELČÍSLO:		OŠLOVÝVÝKRES:		REVIZE:	
OŠLOVÝPROJEKTANT:		105		00	
VYPRACOVAL:		20070921-01.1.4.4			