PŮDORYS 1.NP

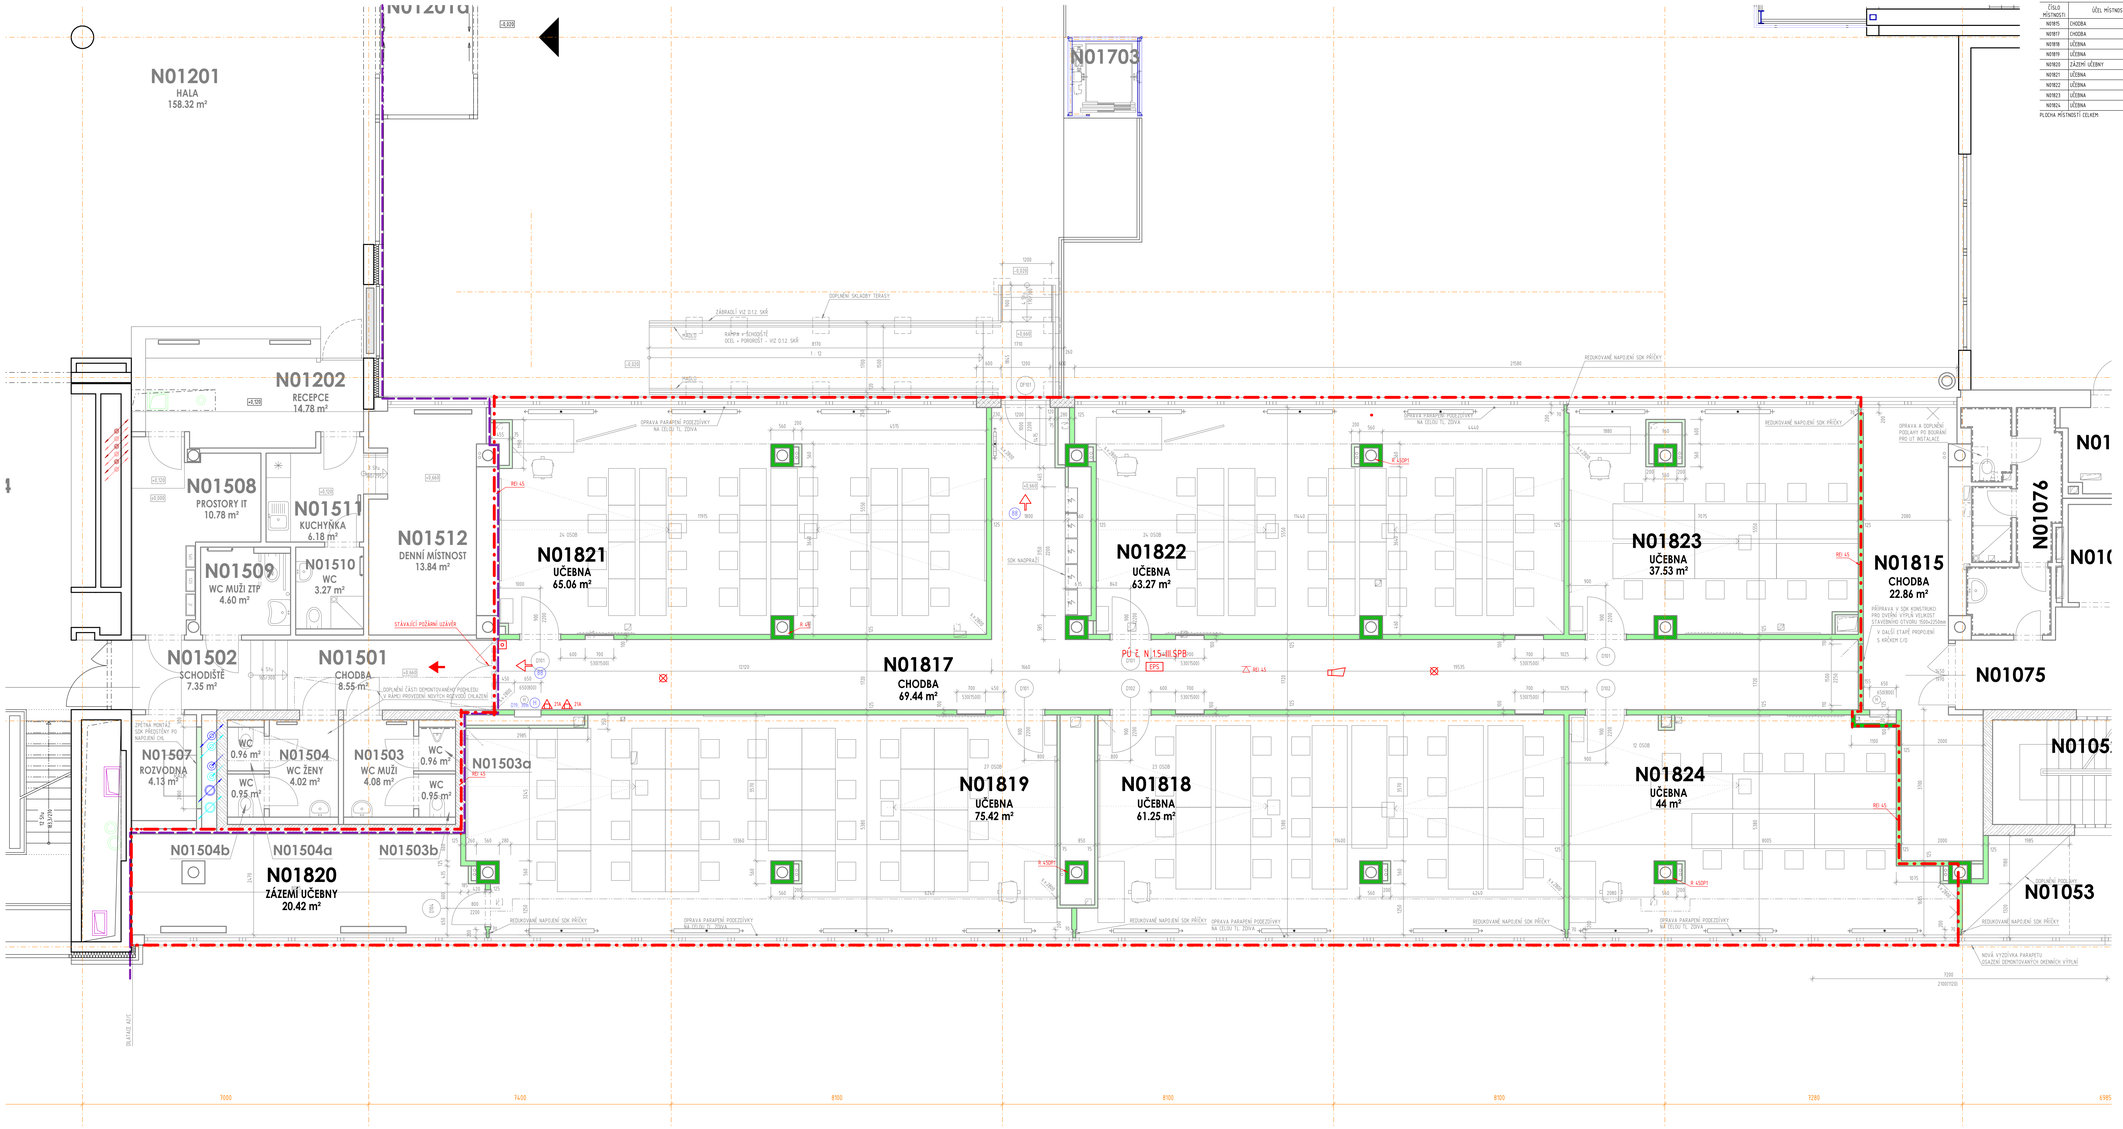

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA POVRCHŮ PODLAHY	STĚNY	STROPU	POZNÁMKA
N01815	CHODBA	22.86	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
N01817	CHODBA	69.44	VINYL	P1, P4	MALBA	PODHLED 1. 3	PODHLED RASTR 600×600, ČZT
N01818	UČEBNA	61.25	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
N01819	UČEBNA	75.42	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
N01820	ZÁZEMÍ UČEBNY	20.42	VINYL	P1	MALBA	MALBA	
N01821	UČEBNA	65.06	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
N01822	UČEBNA	63.27	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
N01823	UČEBNA	37.53	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
N01824	UČEBNA	44.48	VINYL	P1	MALBA	MALBA	PODHLED RASTR 600×600
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		459.93					

LEGENDA ZNAČEK PO

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- P 3.03-II.SPB — OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- Š N2.1/N4-II.SPB — INSTALAČNÍ JÁDRO V 2.NP S POŘAD. Č. 1 PROCHÁZEJÍCÍ AŽ DO 4.NP, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- EW 30DP1-CS — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU
- REI 45DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN S POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ FUNKCÍ
- R 45DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
- REI 45DP1 — POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
- EPS — ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- MÍSTNOST VYBAVENÁ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM
- AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - SIRÉNY
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- H — VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM
- 21A — PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S PROJEKTOVANOU HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- 459 — POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB

LEGENDA ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- BETONOVÁ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 250mm
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 75mm
- SDK PŘÍČKY - JEDNODUCHÁ KCE, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ
- SDK OPLÁŠTĚNÍ PROFESÍ / SDK OPLÁŠTĚNÍ BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
- SDK ŠACHTOVÁ STĚNA / SDK OPLÁŠTĚNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- SDK OPLÁŠTĚNÍ SLOUPŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000 = 231,750 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY			DATUM	KRESLIL
	1	Zapracování požadavků investora a DOSS	09/2023	Ing. I.BEDNÁRKOVÁ
	2	ZAPRACOVÁNÍ POŽADAVKŮ INVESTORA	02/2022	Ing. I.BEDNÁRKOVÁ

INVESTOR:
Masarykova univerzita
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, tel.: +420 549 491 111, e-mail: info@muni.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

TECHNICO ateliérs & engineers
TECHNICO Ostrava s.r.o., Hradecká 1275/27c, 700 30 Ostrava, tel.: 553 760 970, info@technico.cz

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Výstavba a modernizace Fakulty informatiky a Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity	FORMÁT	12×A4
	DATUM	06/2021
REKONSTRUKCE 1.NP C - OBJEKT SO 7040 BUDOVA C	STUPEŇ	DPS
K.Q. Pinsela, parc.č. 2281, 2285	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-517-DPS
PŮDORYS 1.NP	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
	1 : 50	D.1.3.1.b.1.02_b.